

Projekt budowlany-wykonawczy

linii kablowej oświetlenia ulicznego
ul. Sportowa w Białowieży

Adres budowy:

ul. Sportowa, 17-230 Białowieża
- dz. nr 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/9, 969,
970, 972/2, 974, 975/1, 975/3, 976, 979, 980/1

Inwestor:

Urząd Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża

Jedn. projektowa:

TARE Sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok

AUTOR
OPRACOWANIA:

mgr inż. Robert Grodzki
nr upr. PDL/0101/POOE/06

mgr inż. Robert Grodzki
uprawnienia budowlane, PDL/0101/POOE/06
do projekt. bez ograniczeń w specjalności
instal. w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych, elektroenergetycznych
PDL/E/0287/04

Białystok, 03-06-2011r.

STAROSTA HAJNOWSKI
ul. Aleksiego Zina 1
17 - 200 Hajnówka
AB.6740.118.2011

DECYZJA NR 144/11

Hajnówka, dnia 03.06.2011r.



Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 i z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 05.05.2011r.

Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla : URZĘDU GMINY BIAŁOWIEŻA
17-230 BIAŁOWIEŻA UL. SPORTOWA 1

- linii kablowej oświetlenia ulicznego – dł. 835m (kat. obiektu XXVI) na terenie działek ozn. nr geod. 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/9, 969/2, 970, 972/2, 974, 975/1, 975/3, 976/1, 979 i 980/3 położonych w Białowieży przy ul. Sportowej, gm. Białowieża.

Projektant: Pan mgr inż. Robert Grodzki nr upr. proj. PDL/0101/POE/06 w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. PDL/IE/0287/04.

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, kategoria/-e obiektu/-ów, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

- 1) Szczegółne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
- 2) Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
- 3) Terminy rozbiórki:
- a) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania:
- b) tymczasowych obiektów budowlanych:
- 4) Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
- 5) Inwestor jest zobowiązany:
- a) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania;
- b) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie;

6) Kierownik budowy (robot) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


Obszar oddziaływania obiektu/-ów, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/9, 969/2, 970, 972/2, 974, 975/1, 975/3, 976/1, 979 i 980/3.

Uzasadnienie

Odstąpiono od uzasadnienia decyzji na podstawie art. 107 § 4 KPA, ponieważ decyzja uwzględnia wnioszek w całości.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik nr 1 - projekt budowlany.



Otrzymała:

1. Gmina Białowieża

17 - 230 Białowieża, ul. Sportowa 1

- zał. nr 1

2. Państwo Eugenia i Michał Niegierewicz

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

4. Państwo Ewa i Marek Bielewscy

5. Państwo Alina i Anatol Czura

6. Państwo Urszula i Ryszard Gwiazdowscy

7. Państwo Ludmiła i Wiesław Kosior

8. Państwo Iwona i Jarosław Kudelscy

9. Państwo Halina i Zbigniew Matysko

10. Państwo Joanna i Mirosław Misiejuk

11. Państwo Luba i Jan Owerzuck

12. Państwo Bożena i Jerzy Pawluczuk

13. Państwo Elzbieta i Tomasz Siemieniuk

14. Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Białowieży

15. a/a - zał. nr 1

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 poz. 1635) - jednostka samorządu terytorialnego.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

SPIS TREŚCI

L.P.	Wyszczególnienie
------	------------------

1. Strona tytułowa
2. Decyzja pozwolenia na budowę nr 144/11 z dnia 03.06.2011r.
3. Spis treści
4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
5. Zaświadczenie z PIIB
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IP.7331-46/10 z dnia 22-10-2010r.
7. Załącznik graficzny do decyzji IP.7331-46/10
8. Warunki przyłączenia nr ZS3-3/825/2010 z dnia 22/11/2010r.
9. Zezwolenie nr SL-070-04/11/06 z załącznikiem graficznym z dnia 24-02-2011r.
10. Pismo nr GK 6018-328/09 z dnia 05-10-2009r.
11. Decyzja zezwalająca nr DT.6630.15.2011 z dnia 15-03-2011r.
12. Opinia nr 14/2011 z dnia 02-03-2011r. z załącznikiem nr 3
13. Załącznik graficzny do opinii nr 14/2011
14. Pozwolenie nr ZN.5152.107.2011.JM z dnia 26-04-2011r.
15. Załącznik graficzny do pozwolenia nr ZN.5152.107.2011.JM
16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
17. Opis techniczny
18. Projekt linii kablowej oświetleniowej – rys nr E-1
19. Schemat zasilania szafek oświetleniowych SO – rys. nr E-2
20. Schemat zasilania lamp oświetlenia ulicznego – rys. nr E-3
21. Zestawienie materiałów
22. Karta katalogowa lampy parkowej
23. Przedmiar robót
24. Oświadczenie projektanta



POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan ROBERT GRODZKI

magister inżynier

o kierunku: elektrotechnika

urodzonego dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POIIB/06

do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zgłoszenia strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych określono na odwołanie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Jacek Grzegorzczak

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Bogdan Baniś

4. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Anna Andruszewska

5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Wiktor Ostasiewicz

6. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Dariusz Piszczatowski

7. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Mirosław Jerzy Szumski



[Handwritten signatures and stamps]

**Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

- I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w wyżej wymienionej szczególności, niniejsze uprawnienia upoważniają do:
 - projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.


- II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane upoważniają do:
 - projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieć, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, kolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania;
 - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymują:

1. Pan Robert Grodzki
ul. Palmowa 4 m 13
15-795 Białystok
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych
4. aa



Białystok, dnia 2010-10-05

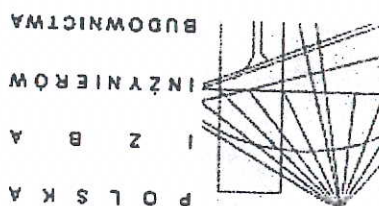

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Robert Grodzki
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa o numerze
evidencyjnym PDL/IE/0287/04
i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia 2010-11-01

do dnia 2011-10-31.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Piłsudskiego 28, 15-281 Białystok
tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, telef. (085) 742 49 45, www.pilb.org.pl e-mail: pilb@pilb.org.pl

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 15-281 Białystok, ul. Piłsudskiego 28, lok. 402,
tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, telef. (085) 742 49 45, www.pilb.org.pl e-mail: pilb@pilb.org.pl

DECYZJA

Białowieża, 2010-10-22

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 3, ust. 4, art. 54, art. 56, ustawy z dnia 27 mai 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Białowieża, z dnia 31 sierpnia 2010 r., sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji o publicznego

u s t a l a m :

1. lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej w postaci:
 - linii kablowej oświetlenia ulicznego,
 - nowego układu zasilania istniejących budynków przy ul. Sportowej,
 - w ramach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntuów: 888, 564, 974, 1200, 972/1, 972/2, 973/9, 973/8, 970, 969, 968, 967, 966, 965/3, 965/2, 1314, 965/9, 965/8, 1, 86, 90/3, 88/1, 88/2, 87, 108/1, 975/1, 975/3, 975/4, 976, 979, 980/1, 981, 1199, 1198, 1197, 977, 980/2, 982, 889/3, 884, 1195, położonych Białowieży, przy ul. Sportowej.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

- 1) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładnu przestrzennego:
 - a) spełnić warunki i wymagania wynikające z art. 5 ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.), w zakresie użytkowania obiektu budowlanego, a w szczególności: w zakresie utrzymywania go w należytym stanie technicznym (...);
 - minimalnej linii zabudowy – nie wyznacza się z uwagi na zakres przedsięwzięcia;
- 2) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- a) - art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150, ze zm.) zgodnie z treścią którego kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu,
- art. 74 ust. 1 ustawy w/w ustawy zgodnie z treścią którego, w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- art. 75 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy w zakresie ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności obowiązku uwzględnienia ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, oraz wykorzystywania i przekształcania elementów przyrodniczych przy prowadzeniu prac budowlanych w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji,
- art. 76 ust. 1 tejże ustawy, zgodnie z którym nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochron środowiska, dotyczących w szczególności:
- wykonania wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,
- zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji,
- uzyskania wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska;

- b) spełnić warunki i wymagania wynikające z art. 5 ust. 1, pkt. 1, lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.), zgodnie z którym: obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym technicznych – budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając (w szczególności) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących odpowiednich warunków (...)
- c) teren działki znajduje się w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieża" na wskazanym terenie obowiązują zakazy określone w § 5 rozporządzenia Nr 7/05 Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieża" (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 54, poz. 720). Planowane zamierzenie – projektowane w ramach istniejącego zainwestowania terenów, nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru;
- d) - teren działki znajduje się w granicach obszaru "Natura 2000" Puszcza Białowieża (PLC200004), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r., w sprawie specjalnej ochro



ptaków Natura 2000, (Dz. U. nr 229, poz. 2313) oraz obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000);
- planowane zamierzenie nie jest zaliczone do rodzaju przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 71, art. 72 ust. 1, pkt 3, art. 96, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.);

- w ocenie organu i instancji planowana inwestycja, zaliczona do przedsięwzięć tzw. III grupy nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na w/w obszar Natura 2000, w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony ten obszar, nie będzie miało też bezpośredniego lub pośredniego wpływu na stan obszaru „Natura 2000” - nie wymaga więc uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z uwagi na fakt, iż nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno - błotnych czy innych obszarach o płytkim zalęganiu wód podmiennych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródłądowych i obszarach przylegających do jezior;

- nie wiąże się też ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej - biorąc przy tym pod uwagę ewentualne skumulowane oddziaływanie planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami;

e) na ewentualne usunięcie (wycinkę) drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w związku z projektowaną inwestycją, należy uzyskać zezwolenie wydane przez Wójt Gminy Białołęka (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.);
f) z uwagi na fakt, iż część terenu planowanego przedsięwzięcia jest objęta ochroną konserwatorską (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; nr rejestru 386, znak: KL.WKZ.5340/2/77 z dnia 14 stycznia 1977 r.) - na prowadzenie planowanych robót budowlanych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.; w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);

3) usługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną - na warunkach określonych przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Białsk Podlaski
b) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy z uwagi na zakres przedsięwzięcia,
c) zrzut ścieków bytowo - nie dotyczy z uwagi na zakres przedsięwzięcia,
d) zaopatrzenie w energię ciepłą - nie dotyczy z uwagi na zakres przedsięwzięcia;
e) lokalizację projektowanych obiektów w obrębie istniejącej infrastruktury technicznej uzgodnić z jej zarządcą (właścicielem);

4) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
a) należy spełnić wymagania określone w punkcie: 2 ust. 3 lit. e, ust. 4 oraz 6 lit. a, niniejszej decyzji, b) spełnić warunki i wymagania wynikające z art. 5 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.), zgodnie z którymi: obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidziany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym technicznych - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając (m. innymi) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, (...);

c) projekt budowlany wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem warunków określonych w art. 5 ust. 1, odnoszących się do sposobu projektowania i budowy obiektów budowlanych, w tym do spełnienia wymagań w zakresie poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133

5) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
- nie dotyczy omawianej inwestycji;

6) Inne wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

- a) wykazać posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4, pkt 2, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.);
b) realizacja inwestycji wskazanej we wniosku inwestora, nie narusza w szczególności przepisów:

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody,

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - nie ustala się, zatem w tym zakresie szczegółowych wymagań.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

- wyznaczono na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego, w skali 1:500, stanowiącej załącznik: nr 2, do niniejszej decyzji, linią ciągłą koloru czarnego.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Białowieża po analizie wniosku, ocenił, iż zgodnie z art. 71, art. 72 ust. 1, pkt 3,

ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r.

Nr 199, poz. 1227), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla

przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięcia mogącego

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004

roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz

szczegółowych uwarunkowań z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) - precyzującej przedsięwzięcia

podlegające konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 i § 3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań z kwalifikowaniem

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko może być wymagany. Na podstawie w/w ocenia się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie

wykazuje istotnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W trakcie analizy przedmiotowego przedsięwzięcia wzięto pod uwagę rodzaj, charakterystykę

przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającego z zasięgu

oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia, obciążenia istniejącej

infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości

odwraćalności. Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno - błotnych czy innych obszarach o

plytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach

objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujść wód i obszarach ochronnych zbiorników wód

środkowych i obszarach przylegających do jezior, nie wiąże się też ze znacznym zasięgiem

(ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją

wykorzystaniem zasobów naturalnych, ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej - biorąc przy tym pod

uwagę ewentualne skumulowane oddziaływanie planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie też oddziaływać w znaczący sposób na takie aspekty środowiska jak ludność, fauna, flora, gleba, woda, powietrze, czynniki klimatyczne, aktywna mineralna i łącznie z dziedzictwem architektonicznym i archeologicznym, krajobraz oraz na wzajemne oddziaływanie między tymi czynnikami (załącznik III, pkt 3 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, korzystania z zasobów naturalnych, emisji zanieczyszczeń, tworzenia uciążliwości i eliminacji odpadów (załącznik III, pkt 4 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG), dotyczyć będzie przede wszystkim fazy budowy, a stopień oddziaływania można określić jako znikomy. W związku z powyższym oceniono, że nie jest wymagalne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Rozpatrując złożony wniosek, przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy, Wójt Gminy Narewka, spełniając wymogi art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 53 ust. 4, ustawy, zwrócił się do: Starosty Hajnowskiego właściwego organu w sprawie ochrony gruntów rolnych, z prośbą o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy, - Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 4, pkt. 8 ustawy, - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jako organu właściwego dla obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, z prośbą o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy, - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - nie wyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu niniejszej decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na zasadzie art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.), uznano za uzgodnienie decyzji.

- działający z upoważnienia Marszałka Województwa, Dyrektor Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - postanowieniem z dnia 01-10-2010 r. znak: WZM.RI.4000/P/3806/10, - Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków - postanowieniem z dnia 19-10-2010 r., znak: ZN-JM/40300-744/10.

Nie dokonywano uzgodnień z pozostałymi organami określonymi w art. 53 ust. 4 w/w gdyż w analizowanym przypadku obowiązek taki nie występuje.

W niniejszej decyzji oprócz wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględniono przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1588, z 2003 r.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. nr 164, poz. 1589 z 2003 r.).

W powyższym stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnięto jak w omowie niniejszej decyzji. Zgodnie z wymogami ustawowymi - projekt niniejszej decyzji został sporządzony przez uprawnionego członka właściwej - Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów samorządu zawodowego architektów - mgr inż. arch. Mikołaja Niescieruka, nr ewidencyjny Pd-0206.

P o z n a n i e

1. Niniejsza decyzja wygłasza, jeżeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierające ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

3. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.).

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Białowieża, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wyniki analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji – dla potrzeb ustalenia wymagań nowej zabudowy, określono w załącznikach: nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji (składających się odpowiednio z: części tekstowej – zał. nr 1 i części graficznej – zał. nr 2).

W/w załącznik nr 2, zawierający część graficzną do niniejszej decyzji znajduje się do wglądu w aktach sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża.

Po jednym egzemplarzu załączników nr 1 i nr 2 otrzymuje wnioskodawca.

Załączniki:

nr 1 - wyniki analizy (część tekstowa)
nr 2 - część graficzna (mapa w skali 1:500) z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji)


Otrzymują:

1. Urząd Gminy Białowieża

do wiadomości:

2. Strony według rozdzielnika
znajdującego się w aktach niniejszej sprawy

3. - a/a -



Wójt
Wójt Gminy Białowieża

Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 75 kg
Data: 25-11-2010 r.

Zgodnie z...

Załącznik nr 1 do decyzji znak:
IP. 7331-46/10,
z dnia 22 października 2010 r.

Wyniki analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji – dla potrzeb ustalenia wymagań nowej zabudowy, o której mowa w art. 53, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.):

- 1) warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych:
- a) teren działki znajduje się w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska"; na wskazanym terenie obowiązują zakazy określone w § 5 rozporządzenia Nr 7/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska" (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 54, poz. 720). Planowane zamierzenie – projektowane w ramach istniejącego zainwestowania terenów, nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru;
 - b) - teren działki znajduje się w granicach obszaru „Natura 2000” Puszcza Białowieska (PLC200004), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r., w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, (Dz. U. nr 229, poz. 2313) oraz proponowanym obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000);
 - planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) nie jest więc zaliczona do przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.). Albowiem zgodnie z w/w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
 - 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa),
 - 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa);
 - planowana inwestycja znajduje się w granicach obszaru „Natura 2000” Puszcza Białowieska (PLC200004), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r., w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, (Dz. U. nr 229, poz. 2313) oraz proponowanym obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000). W ocenie organu I instancji planowana inwestycja, zaliczona do przedsięwzięć tzw. III grupy nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na w/w obszar Natura 2000, w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony ten obszar.
 - c) obowiązującej - minimalnej linii zabudowy nie wyznacza się w związku z zakresem projektowanej inwestycji;
 - d) z uwagi na fakt, iż teren przedsięwzięcia jest objęty ochroną konserwatorską (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; nr rejestru 386, znak: KL.WKZ.5340/2/77 z dnia 14 stycznia 1977 r.) - na prowadzenie planowanych robót budowlanych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.; w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);
 - e) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne gdyż był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na zasadzie art. 7 ust. 2, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, ze zm.);
 - f) realizacja inwestycji wskazanej we wniosku inwestora, nie narusza w szczególności przepisów:
 - ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody,


Zgoda [nieczytelne]

[nieczytelne]

Decyzja i plany sąsiadów

~~IPQA~~

-7-

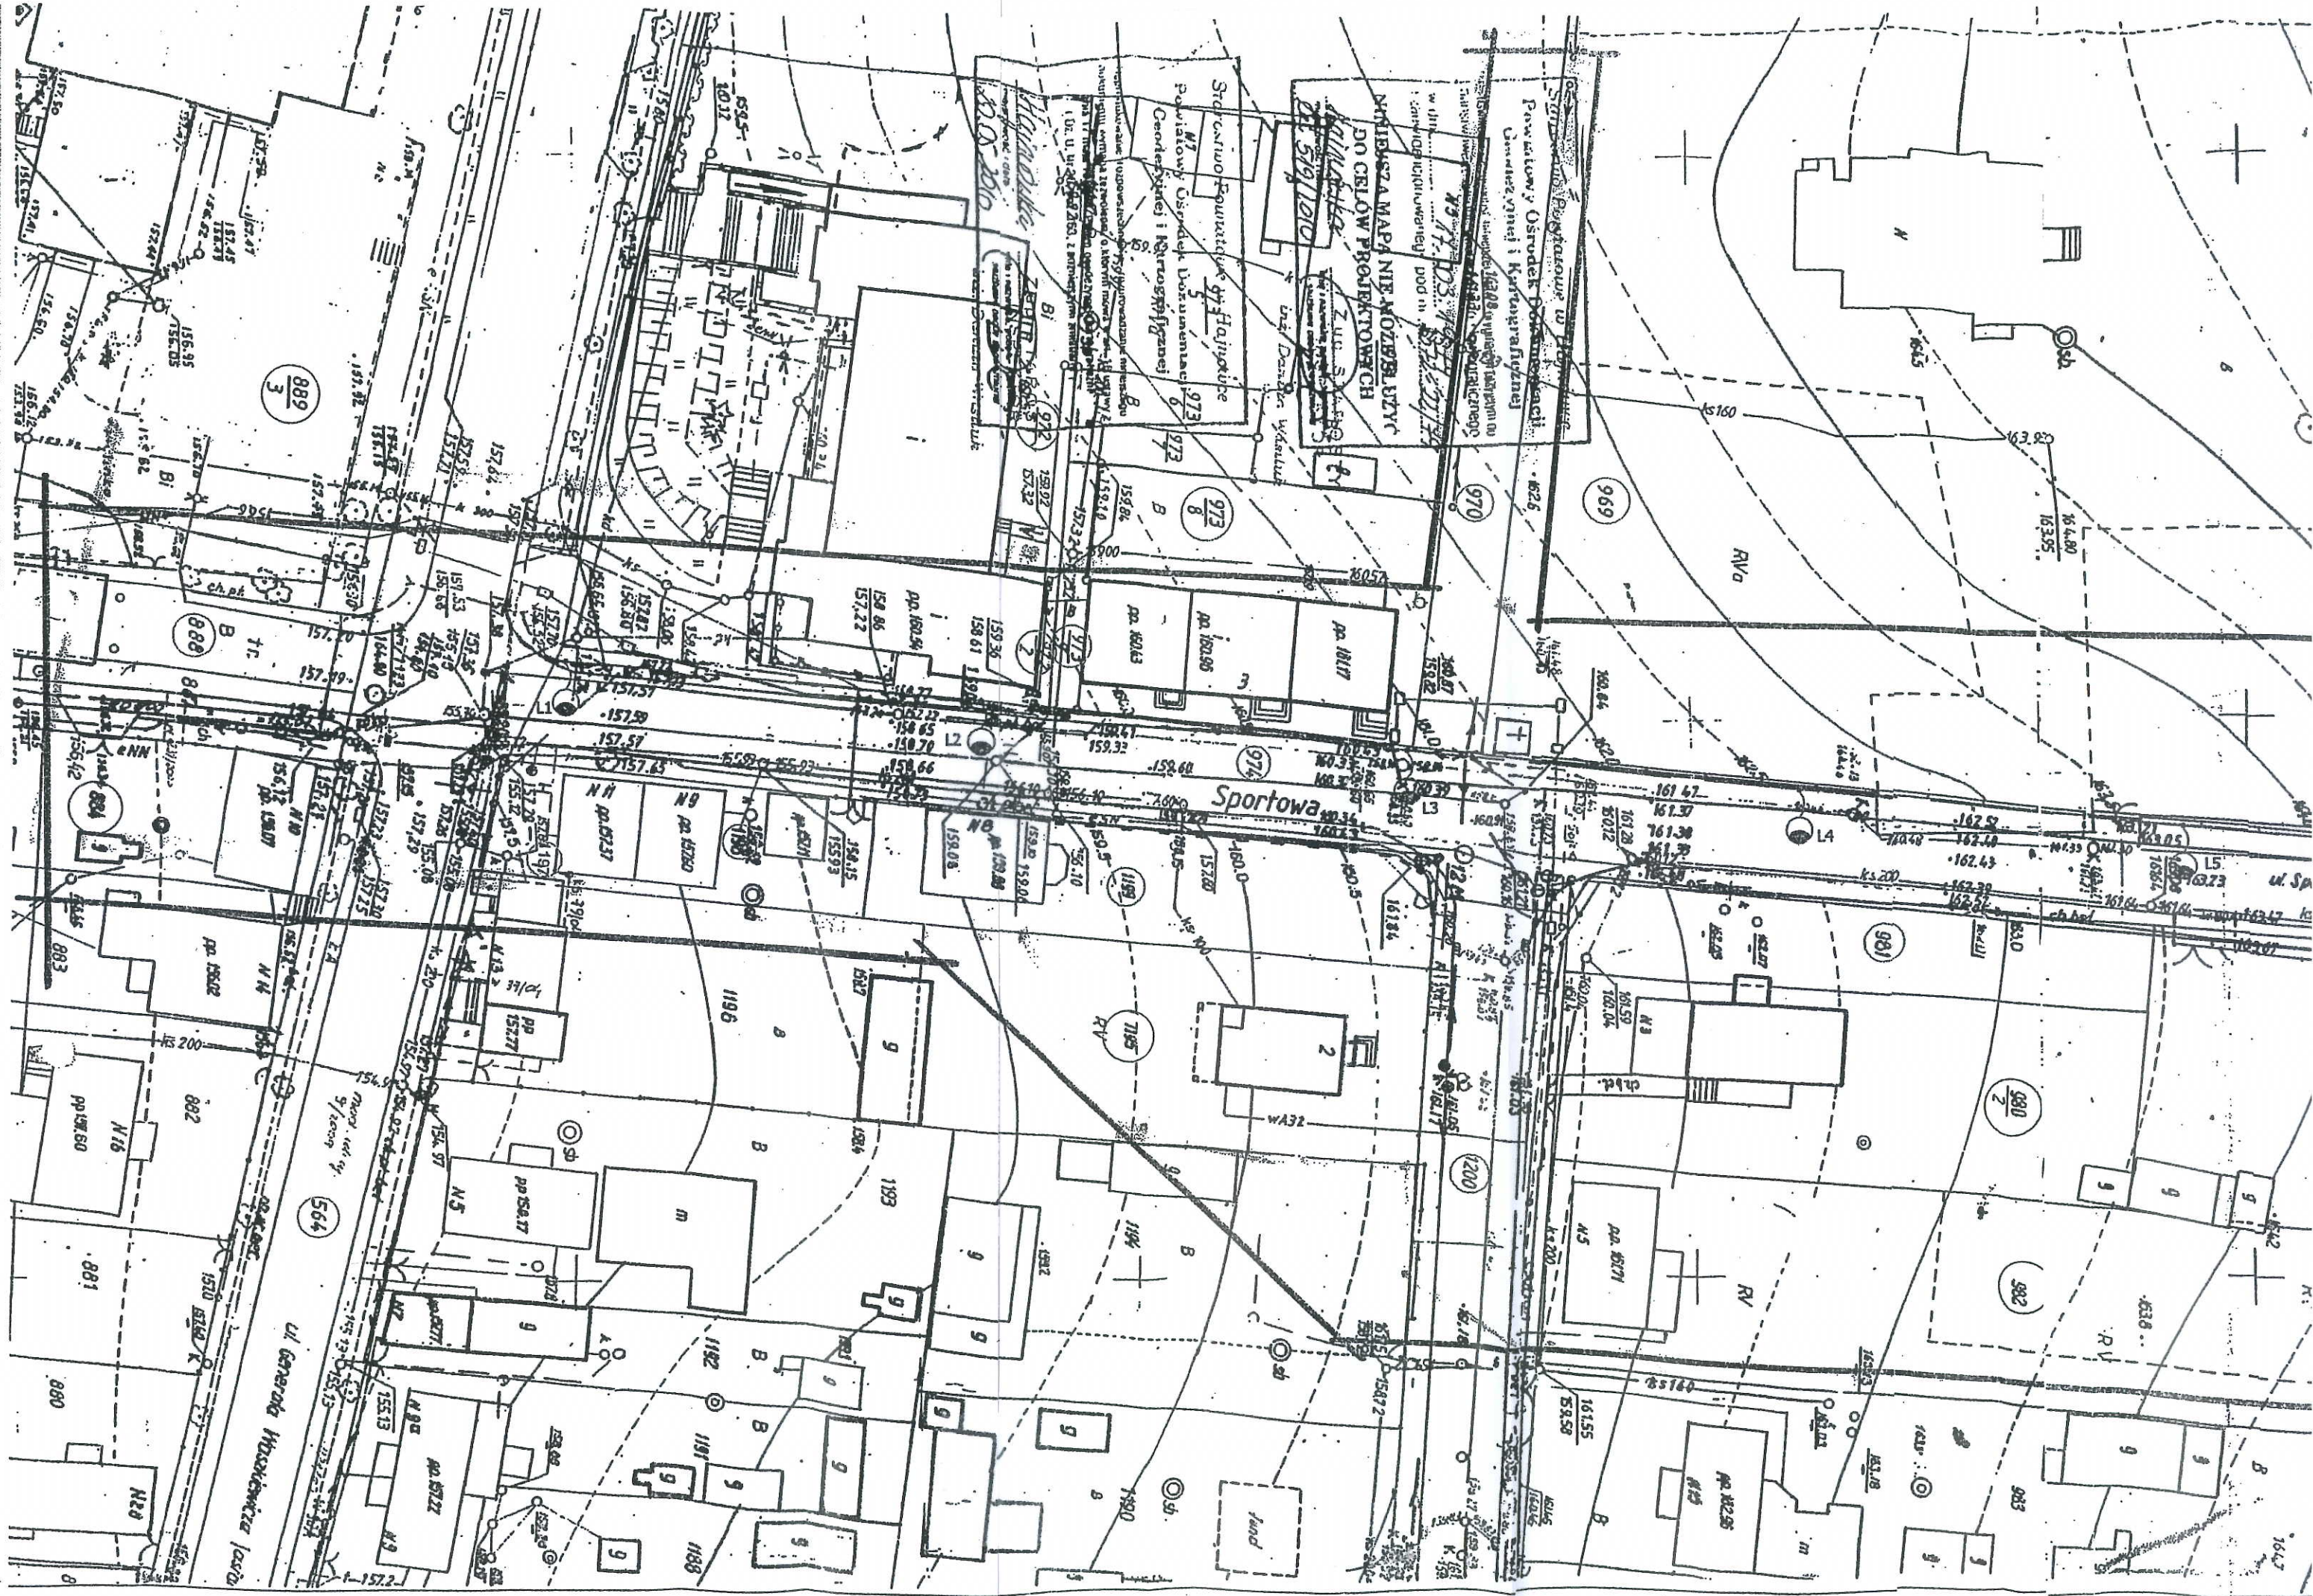


Projekt oświetlenia licy Sportowej w Białowieży

W przypadku projektowanych słupów oświetleniowych znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 1,0m od istniejącej sieci wodociągowej należy na istniejącym wodociągu zainstalować rurę osłonową dwudzielną z wylewką betonową na długości min. 1,5m z każdej strony projektowanego słupa oświetleniowego.

Legenda:

- lampa parkowa uliczna, wysokość $h=5,0m$, na własnym fundamencie, o numerze porządkowym 'n'
- proj. uliczna linia kablowa YAKY4x25 do zasilania lamp parkowych

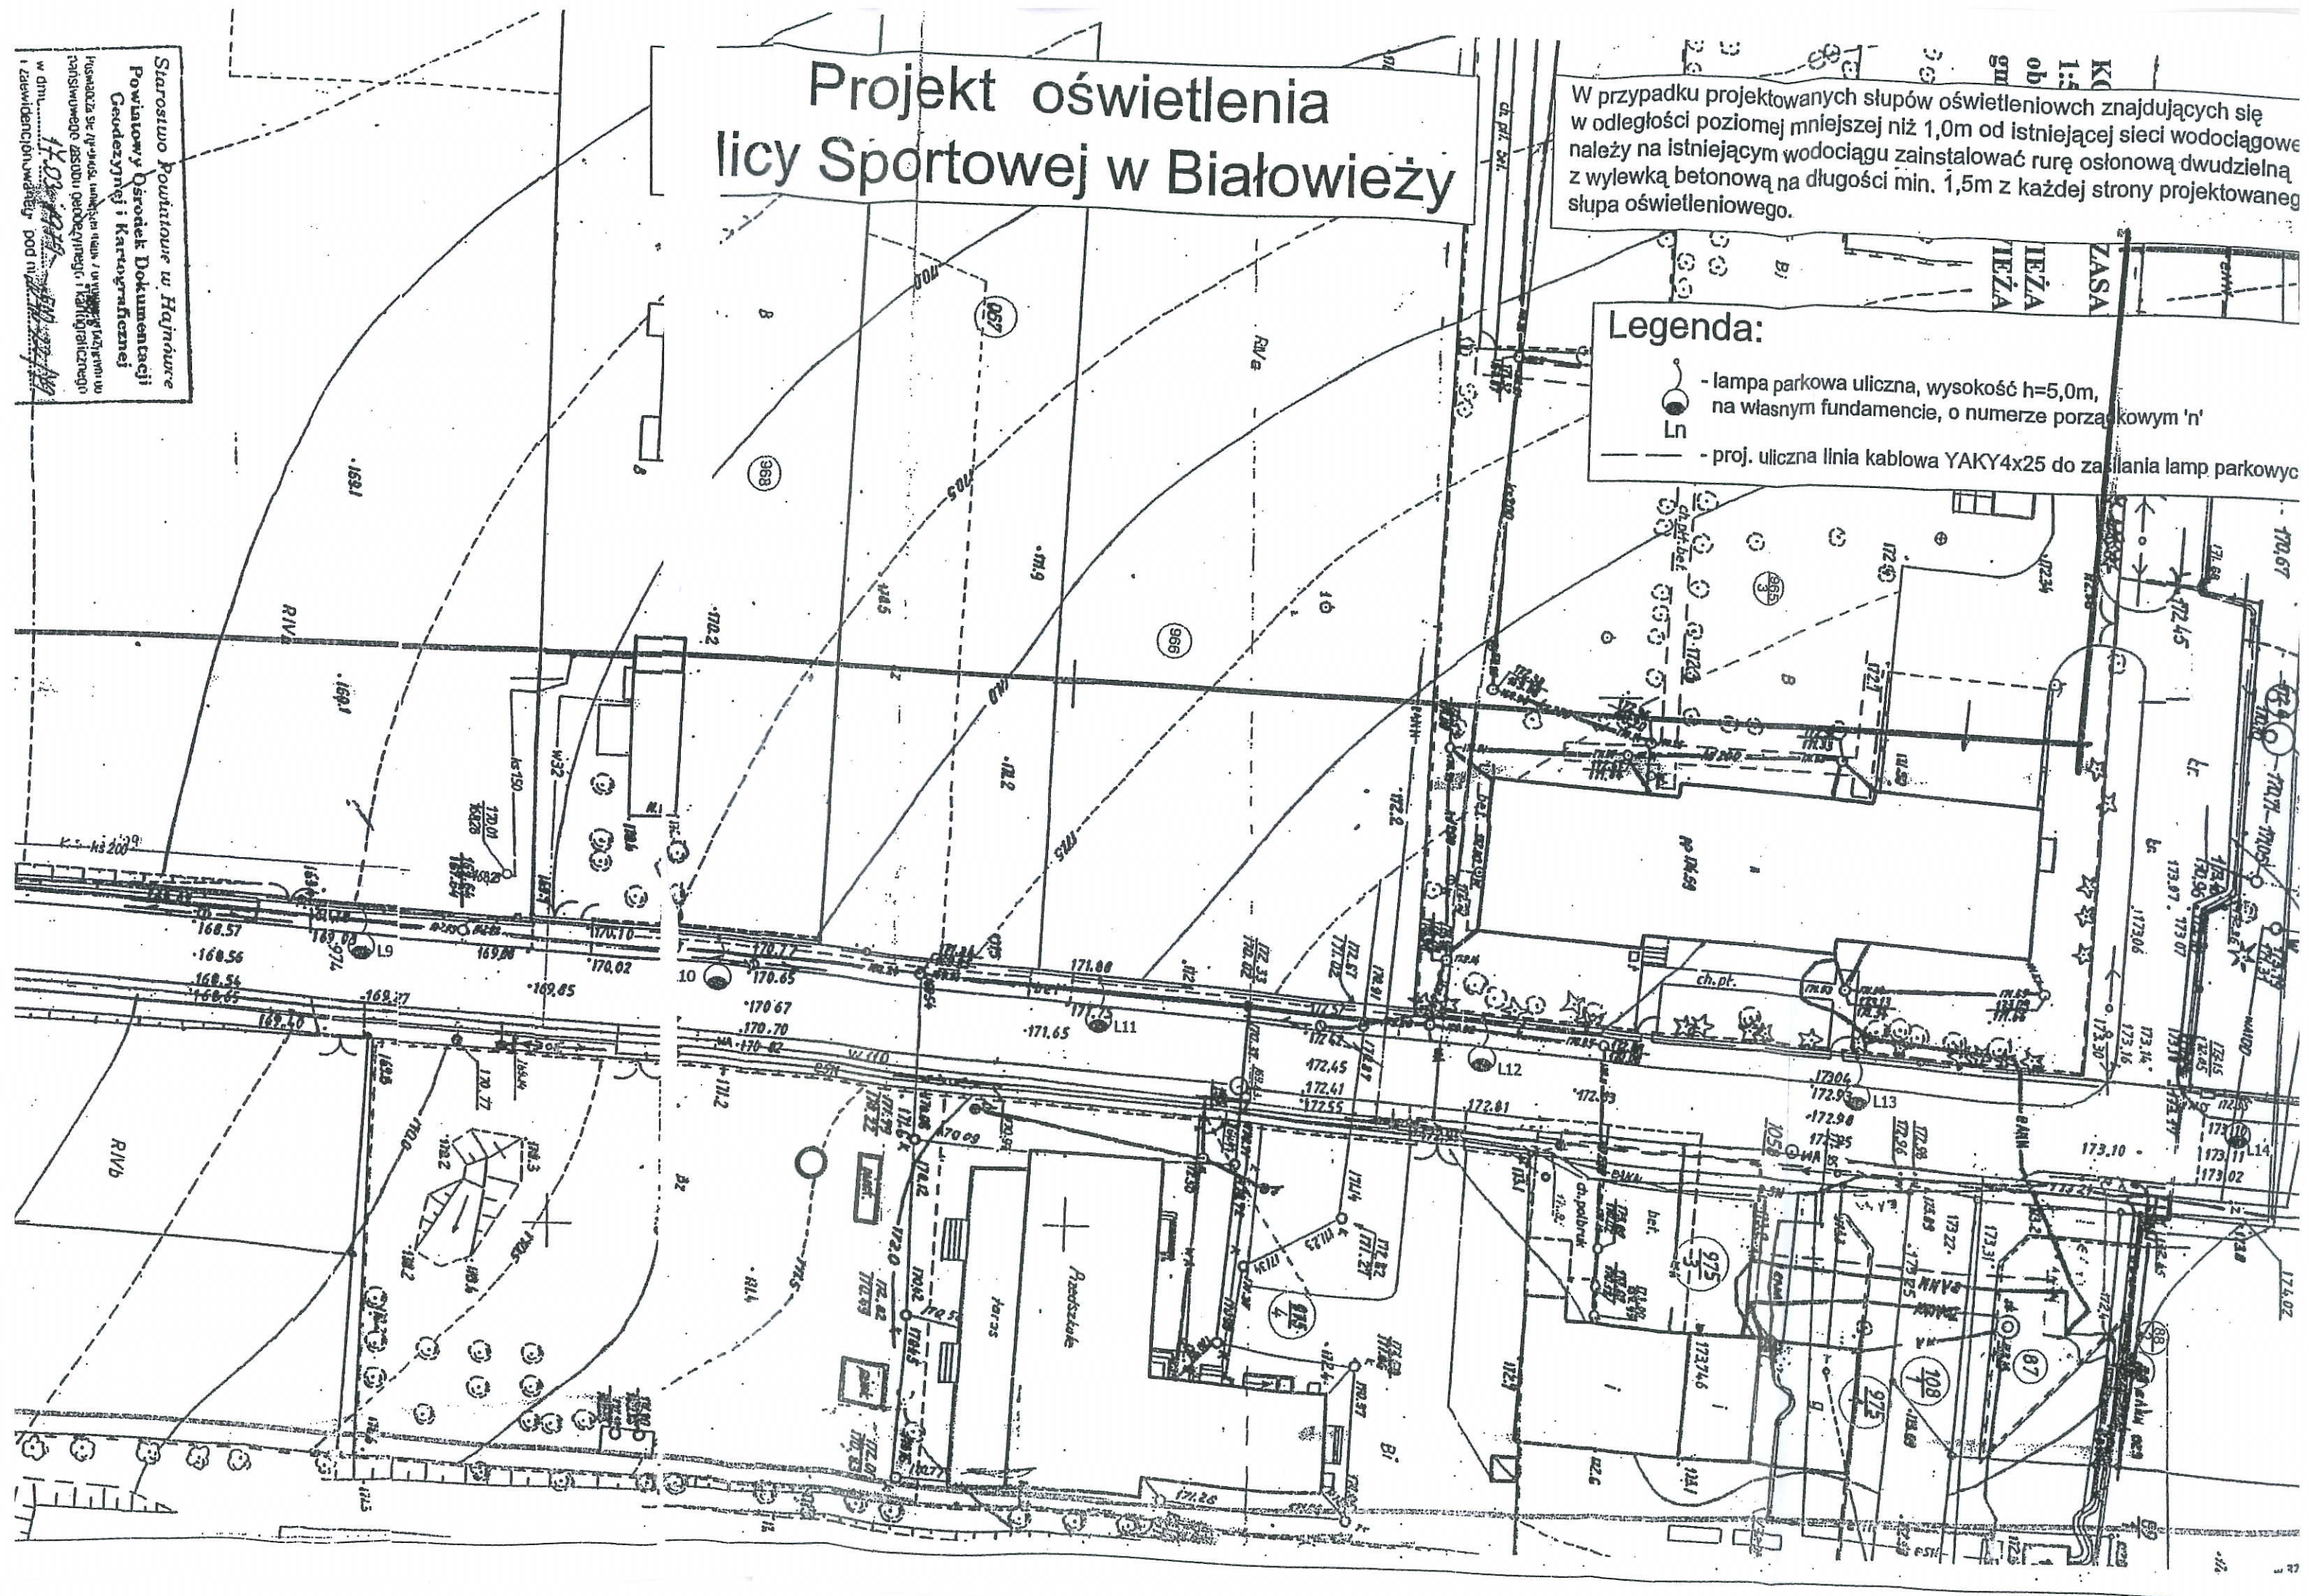


Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Instalacja: SP-10-01, instalacja: SP-10-01, instalacja: SP-10-01
w dniu: 12.03.2015, w miejscowości: Białowieża
i zalewionym: pod m. 12.03.2015

...owa uliczna, wysokość $h=5,0m$,
...fundamencie, o numerze porządkowym 'n'
...a linia kablowa YAKY4x25 do zasilania lamp parkowych

17-~~2~~16

AUTOR
OPRAC

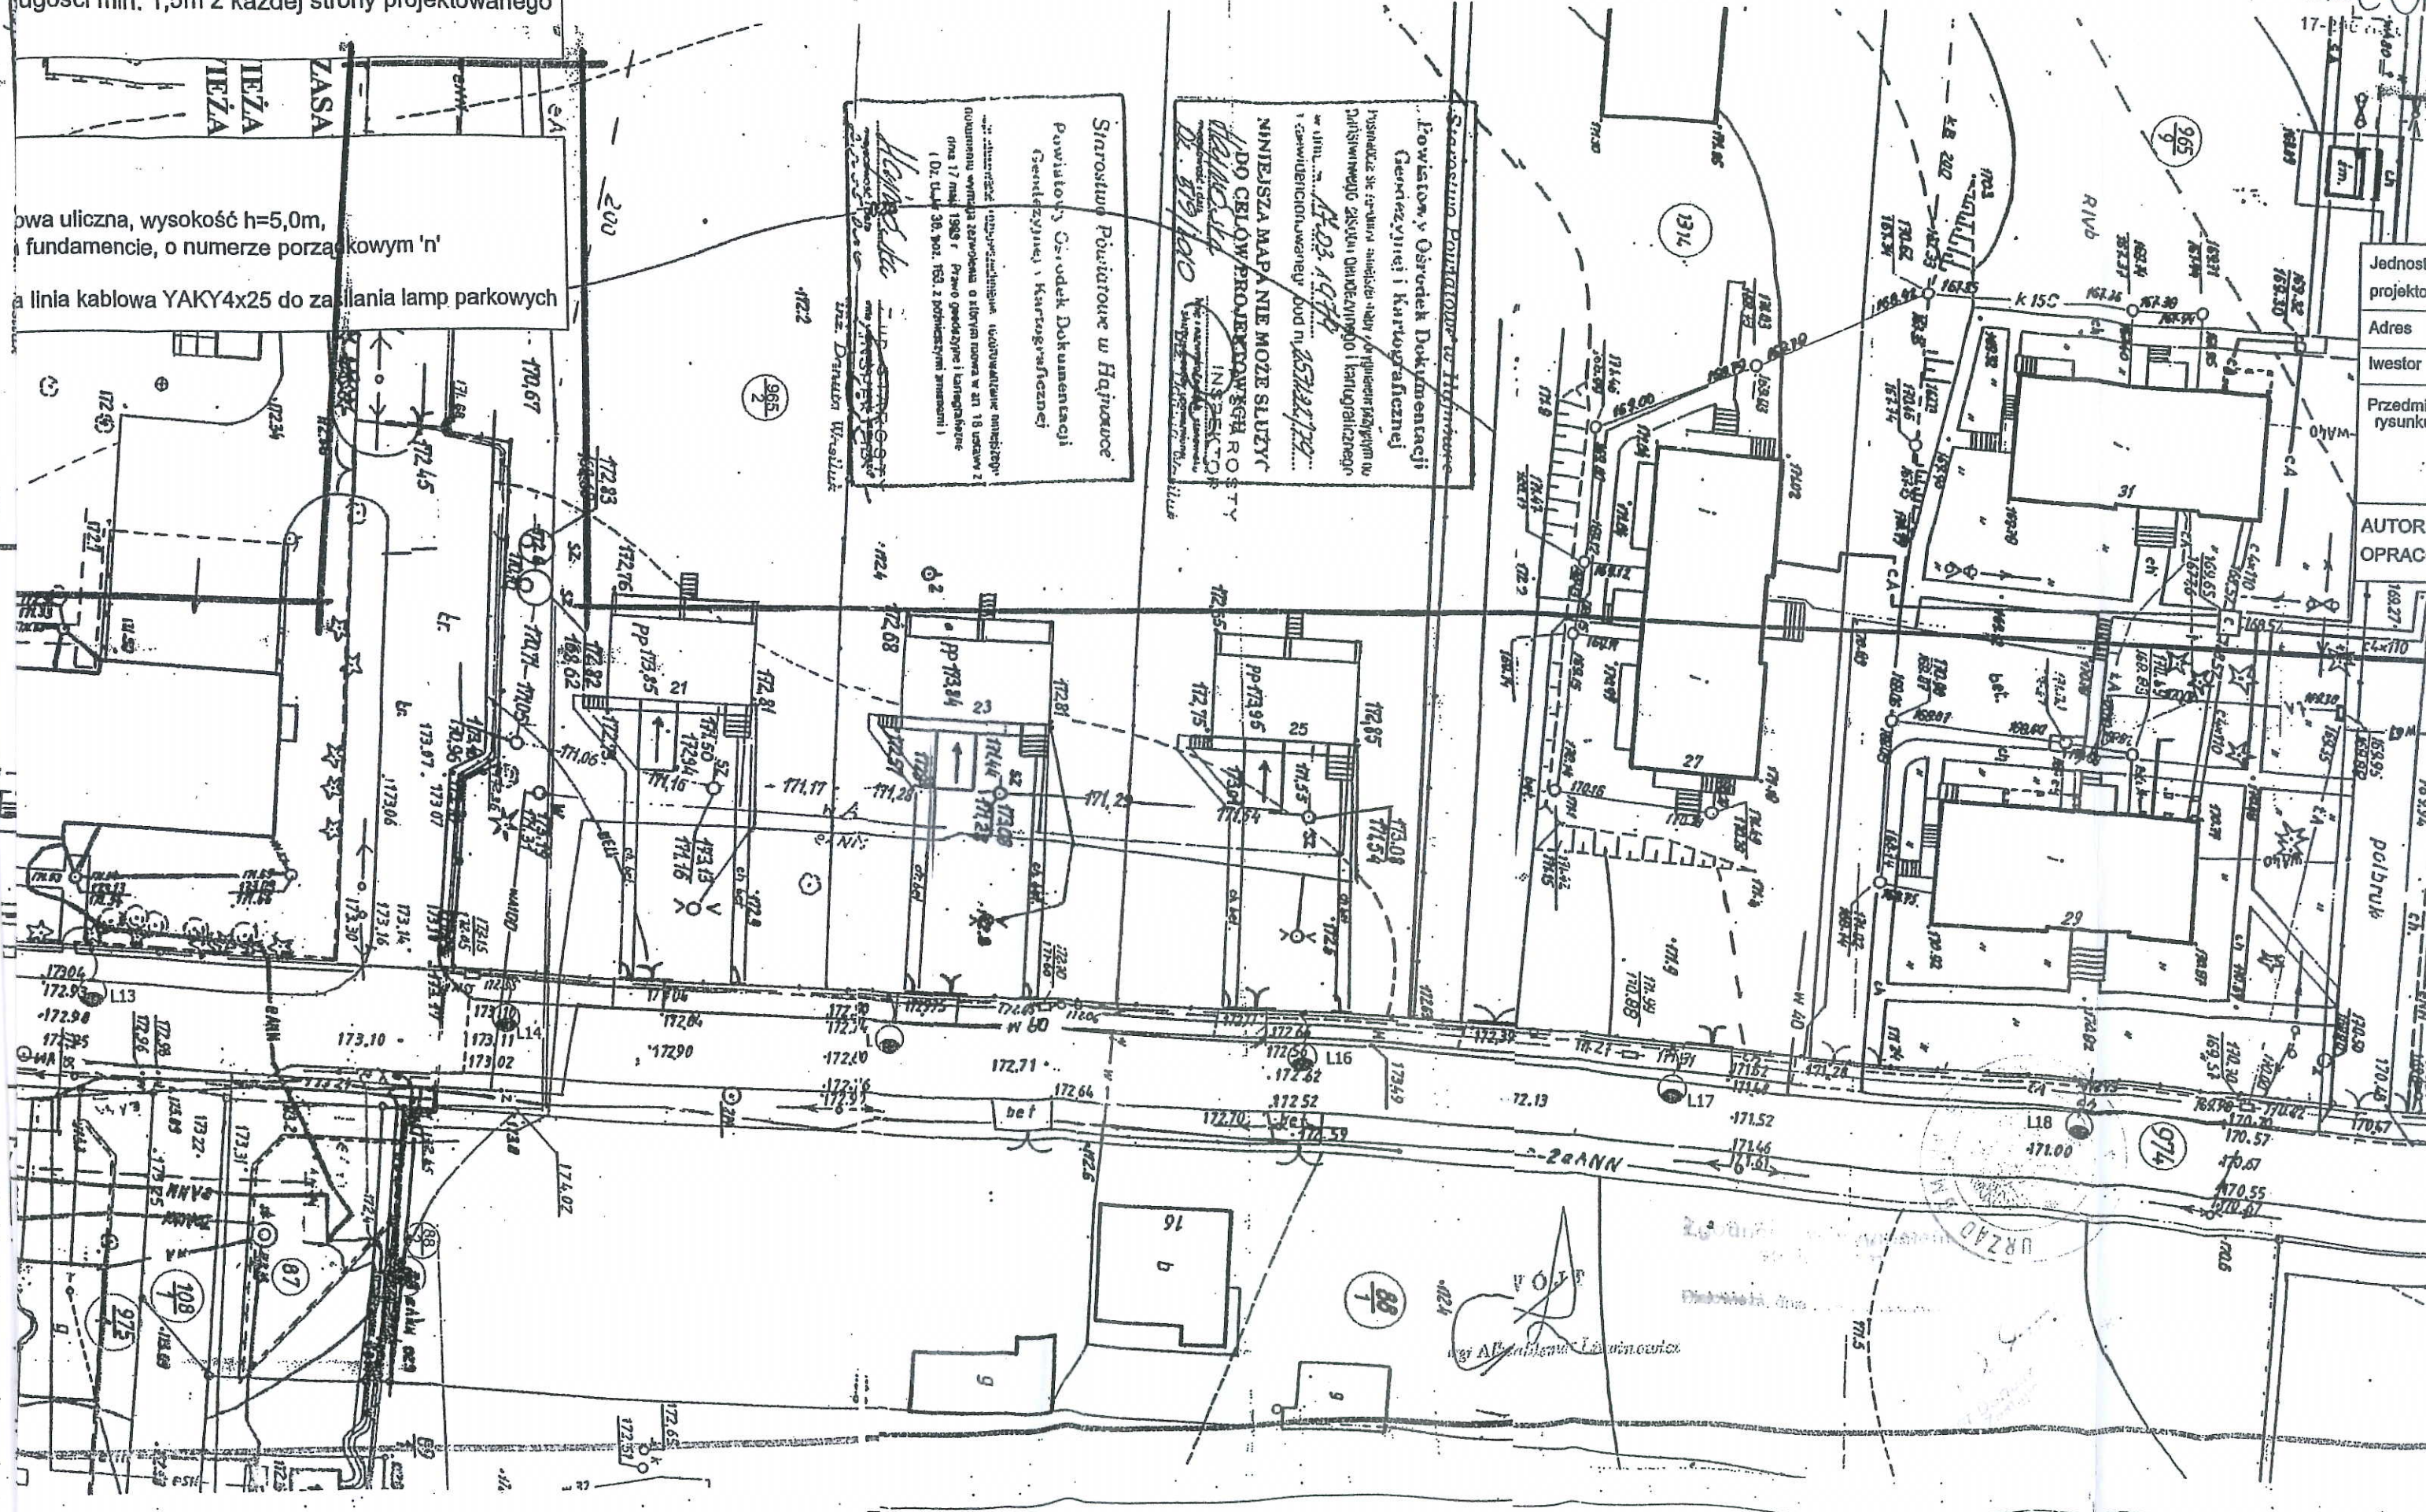

URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA
17-230 BIAŁOWIEŻA
ul. Sportowa 1
NIP 543-17-57-466, Regon 000531329



mgr inż.
uprawnienie
w specjaln.


załącznik nr 2 do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: IP.7331-46/10,
z dnia 22-10-2010 r.

- linia rozgraniczająca teren inwestycji

Jednostka projektowa	PROJEKT PARK Robert Grodzki ul. Palmowa 4/13, 15-795 Białystok, tel. 697-71-71-64		
Adres	ul. Sportowa, Białowieża		
Inwestor	Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża		
Przedmiot rysunku	Projekt oświetlenia ulicy Sportowej w Białowieży		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	Rzut terenu	Skala	1:500
		Rys.	E-1
		Data	30.08.2010r.
		Podpis	

AUTOR
OPRACOWANIA: mgr inż. Robert Grodzki
nr upr. PDL/0101/POOE/06

mgr inż. Robert Grodzki
uprawnienia, budowl. nr PDL/0101/POOE/06
do projekt. bez ograniczeń w specjalności
instal. w zakresie sił, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/IE/0287/04

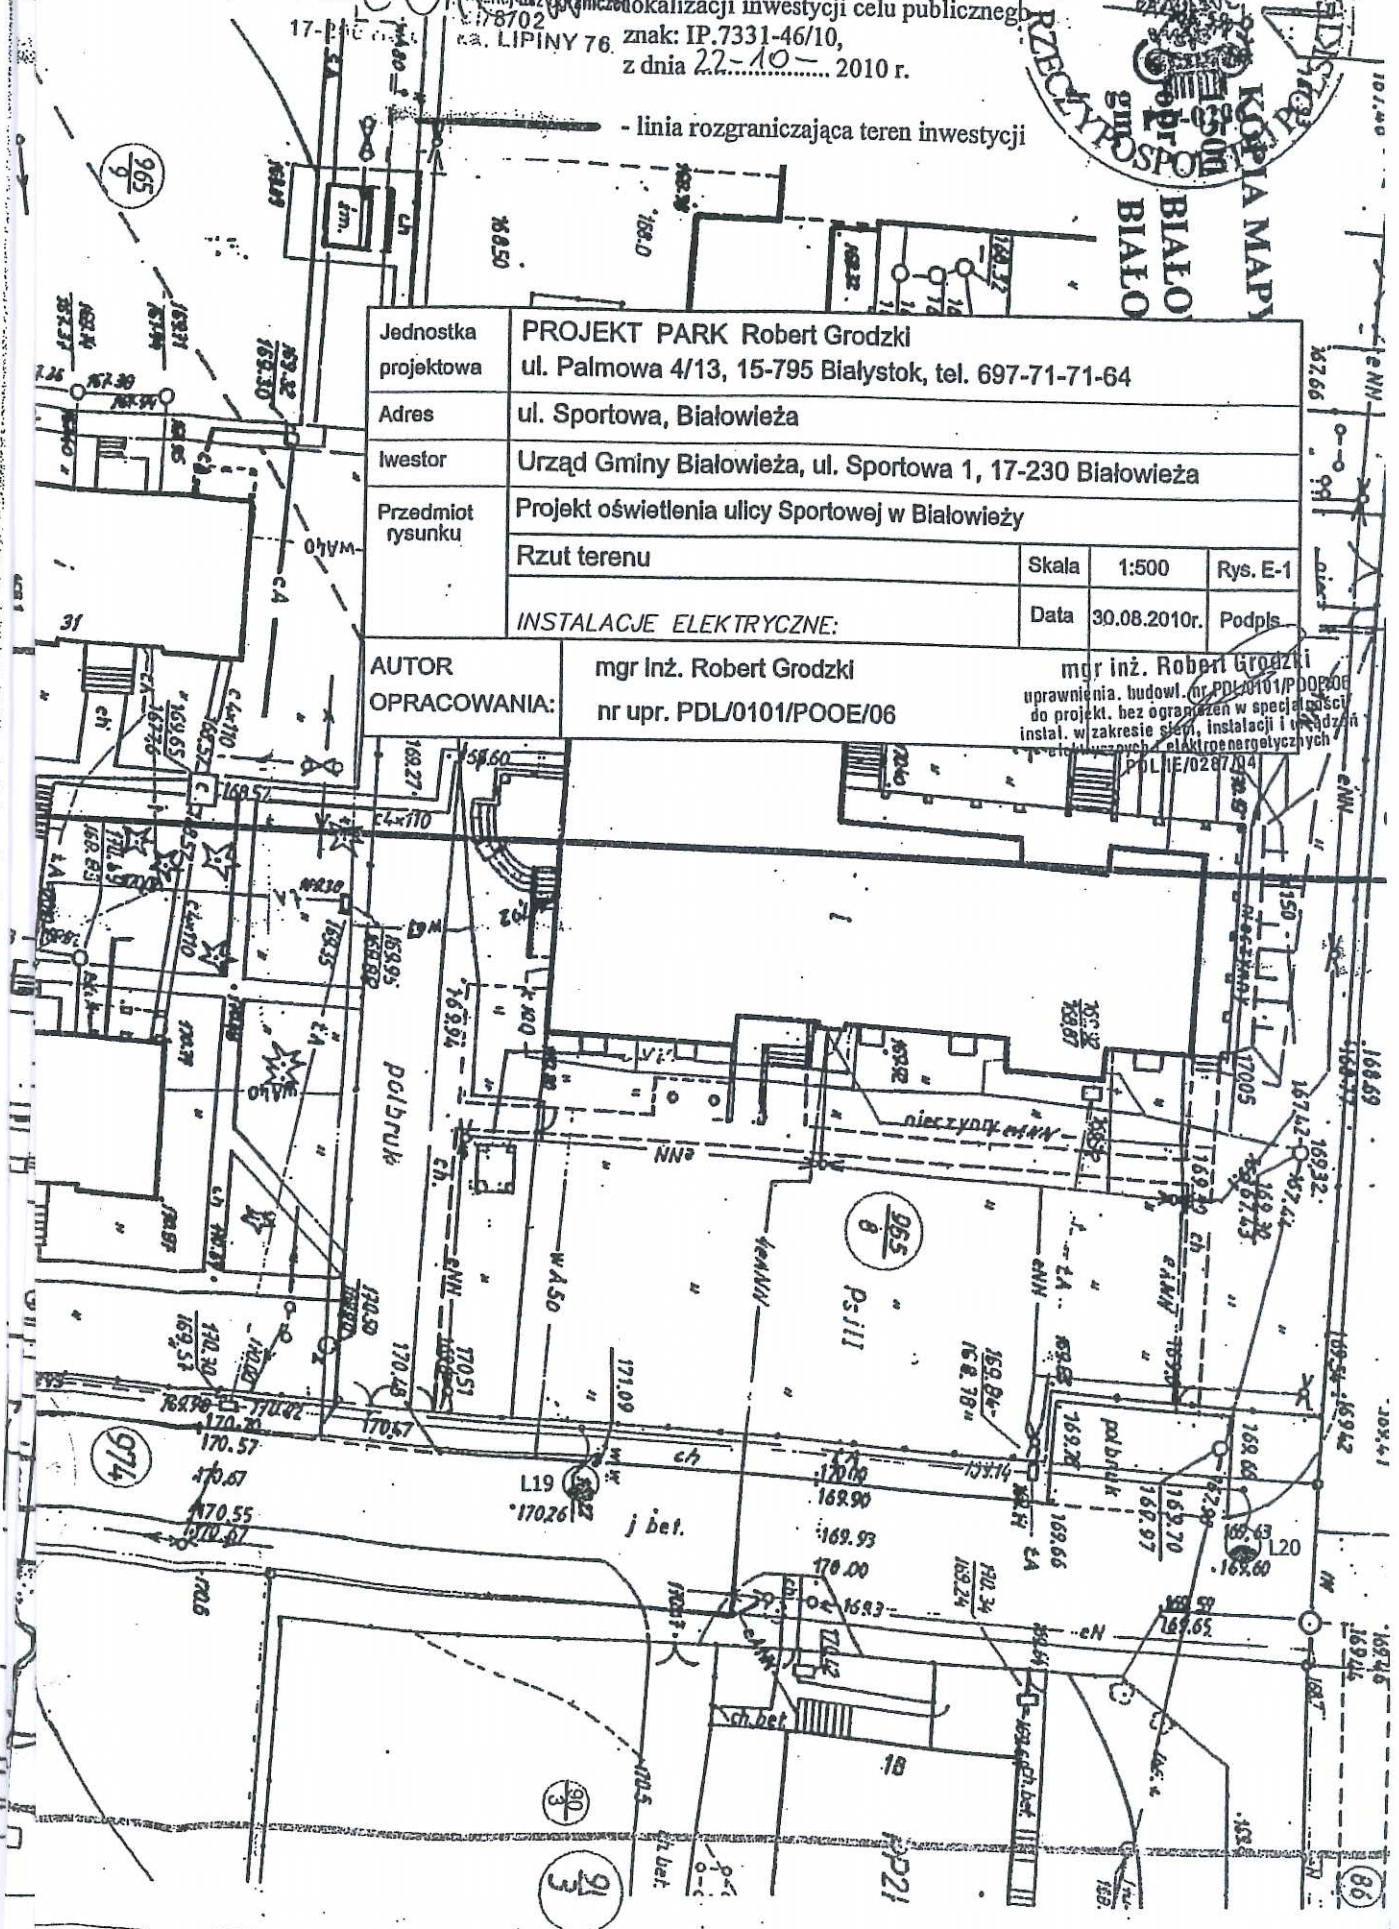

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10/11/2010 r., określa się następujące warunki przyłączenia:

Załącznik nr 1 do Umowy Nr 8.17/253-3/2020
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Zakład Sieci Białystok
ul. 11 listopada 11 17-100 Białystok
tel. 085-676-63-00



- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
- realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac

14. Informacje dodatkowe:

- uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
- wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca atmosferę bezpieczną w stosunku do ludzi i zwierząt, powstaniem pożaru, prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem instalacji i urządzeń elektrycznych należące do Odbiorcy powinny zapewniać w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się może być większy niż $\varphi = 0,4$.
11. Wymagany stosunek poboru energii bierniej do czynnej w miejscu dostarczania nie zasila w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasila (0,4 kV: TN - C*, N*).
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażenia przyjąć samoczynne wyłączenie zainstalowane przed układem pomiarowo rozliczeniowym o wartości 25 A.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: zabezpieczenie nadmiarowe istniejący licznik trójfazowy).
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1-tarifowy jednofazowy (zdemontować 0,23 kV z usytuowaniem go w ww. szafce oświetlenia ulicznego..
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieć na napięciu 10cm..
- S.A. założyć opaski termokurczliwe koloru czerwonego szerokości około 10cm..
- Ww. elementy pozostałe na majątku UG. Dla odróżnienia własności na żyłach instalacje odbiorcze i winny być wybudowane kosztem i staraniem inwestora. Urządzenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej traktowane są jako kaskadowe z urządzeń ośw. ul. przy ul. Waszkiewicza. Nowowbudowane przy ul. Sportowej. Sterowanie ww. szafki ośw. ul. przewidzieć nadal jako potrzeb. Zdemontować istniejący napowietrzny obwód oświetlenia ulicznego Sportowej. Na ww. odcinku zabudować słupy oświetlenia ulicznego wg

projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

– Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: *Pracownik*, tel.: *25 636 63 52*

Uwagi dodatkowe: Dokumentację projektową na budowę ww. urządzeń oświetlenia ulicznego należy uzgodnić z Zakładem Sieci Bielsk Podlaski.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Bielsk Podlaski
Zakład Sieci Bielsk Podlaski
[Signature]
Dyrektor
.....*Jerzy Kordecki*.....

k/o
ZS3 a/a

* - niepotrzebne skreślić

Sękocin Stary, 24.02.2011 r.

SL-070-04/11/06


Pan Robert Grodzki
TARE Sp. z o.o.
ul. Składowa 12/211
15-399 Białystok

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.02.2011 r. Instytut Badawczy Leśnictwa wyraża zgodę na umieszczenie energetycznej linii kablowej nN na działce nr 965/2 przy ul. Sportowej w Białowieży pod warunkiem doprowadzenia miejsca robót do stanu poprzedniego.
Jednocześnie informujemy, iż Instytut nie będzie ponosił żadnych kosztów wynikających z powyższej zgody.


Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr inż. Izabela Krzyżanowska

Załącznik:
Mapka projektu linii kablowej

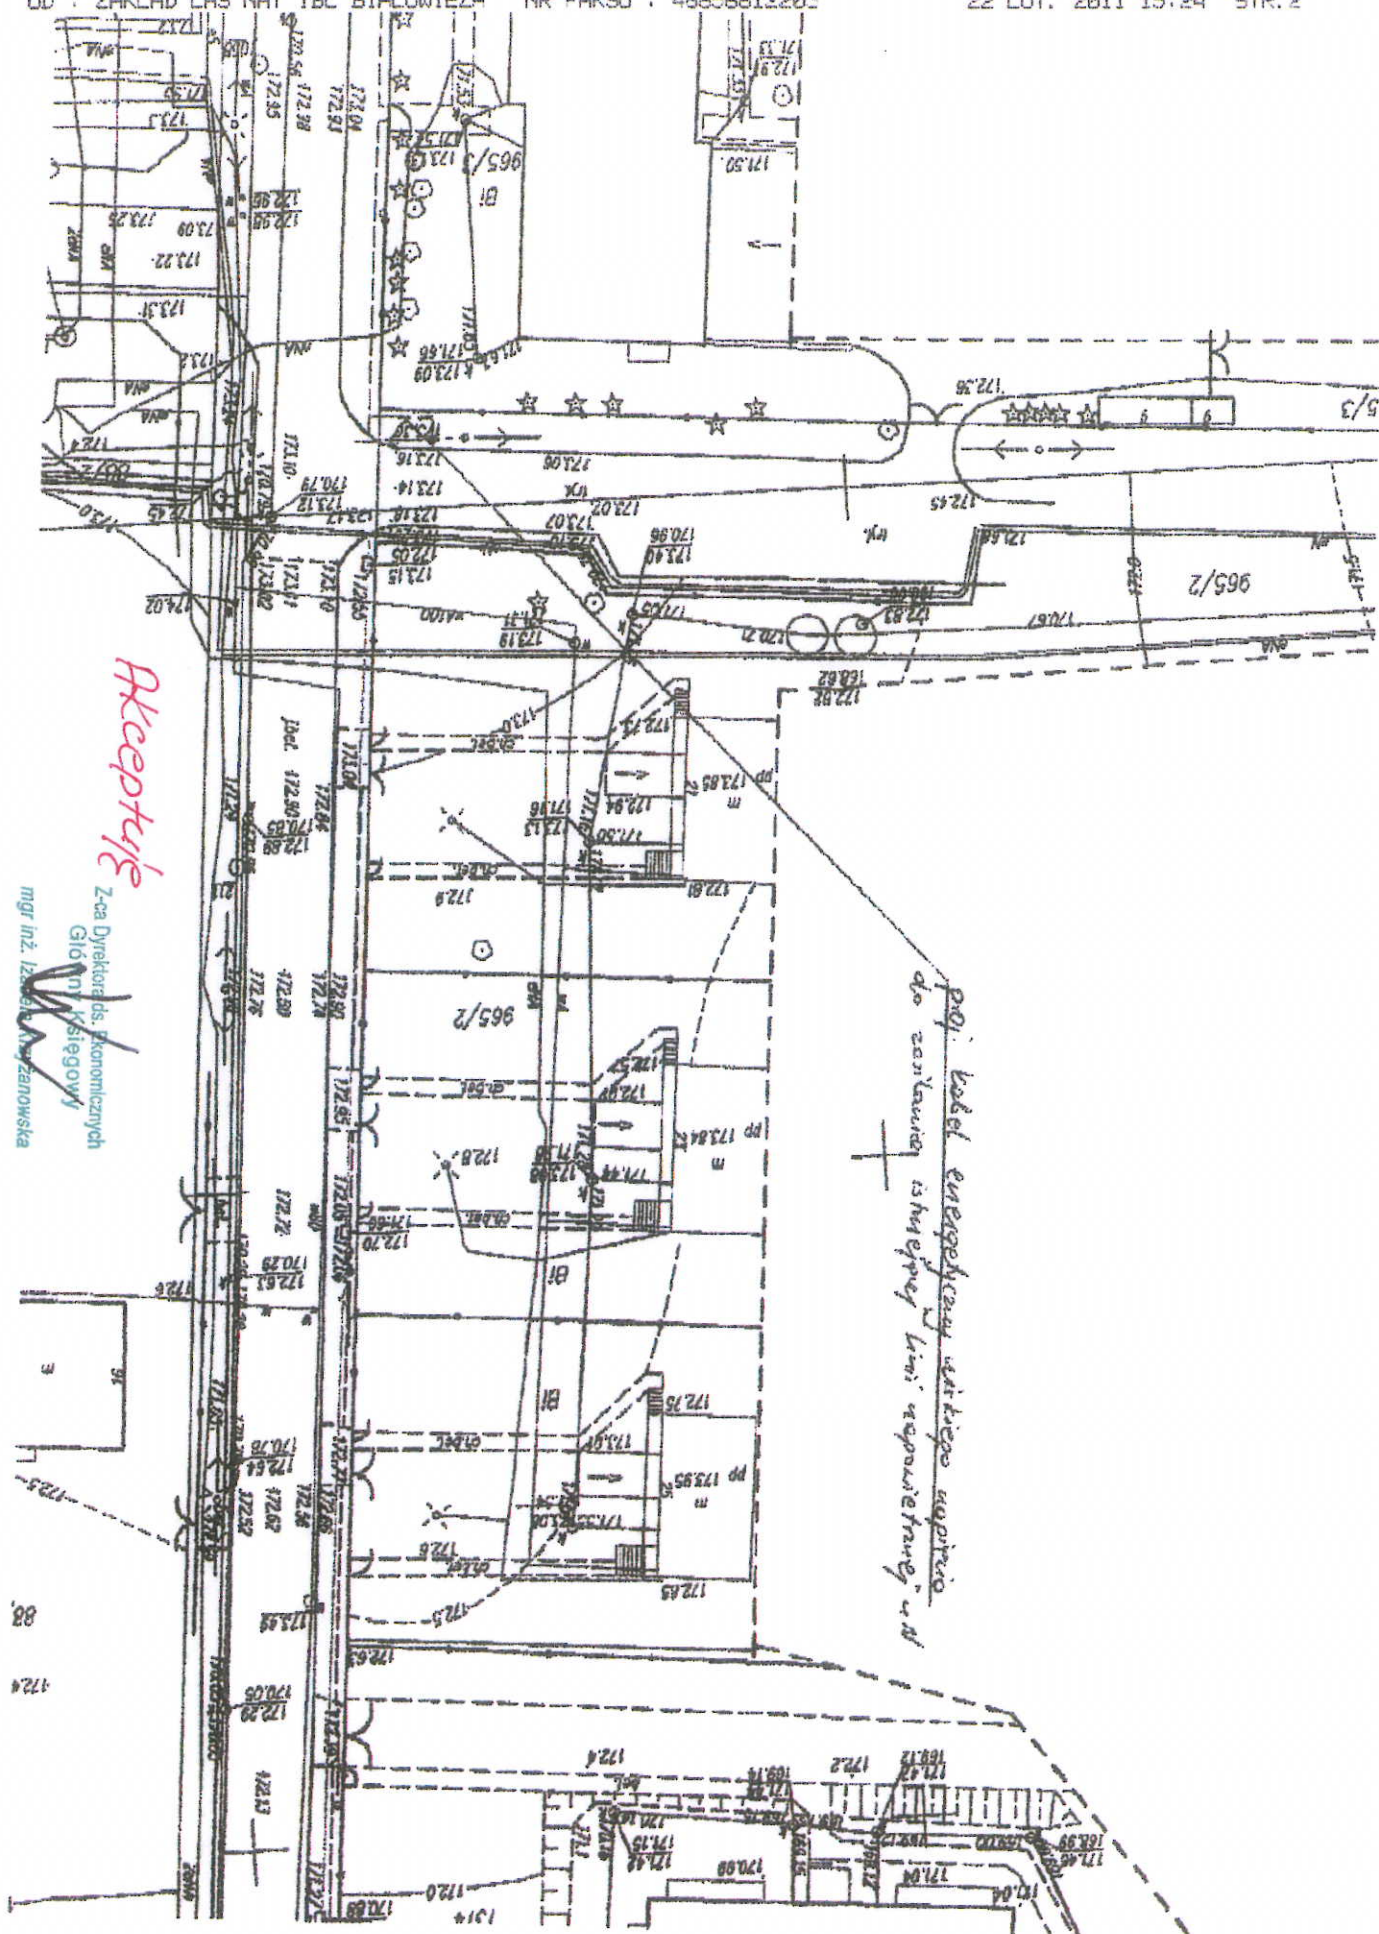


URZĄD POWIATOWY
w Hajnowce
ul. Aleksandra 7m.1
16-400 Hajnówka
tel. 817 385 512, 12 20
GK 6018 - 328 / 09

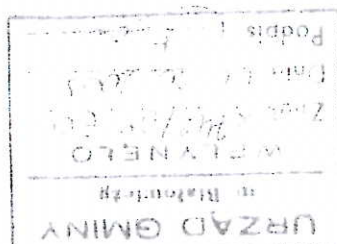

Urząd Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża

Odpowiadając na wniosek z dnia 24.09.2009r. złożony w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z planowaną budową linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w Białowieży przy ul. Tropinka i ul. Sportowej gm. Białowieża na działkach oznaczonych nr 974 i 1200, uprzejmie informuje się, że zgodnie z danymi operatu ewidencji gruntów oraz klasyfikacji gruntów obręb Białowieża gm. Białowieża, wnioskowane do wyłączenia grunty wykazane w projekcie zagospodarowania oznaczone są jako drogi (ulice).

Uwzględniając powyższe nie zachodzi konieczność wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami/.



[Handwritten signature]

a/a

[Faint, illegible text]

K

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), uchwały Nr 88/270/2010 r. Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatrudnienia kierownika Zarządu Drog Powiatowych w Hajnowce po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża dotyczącego uzgodnienia na etapie projektowania drogi powiatowej Nr 1649B (działka nr geod. 564) ul. Waszkiewicza w Białowieży na wysokości działki o nr geod. 1197 zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1

ZEZWALAM

na lokalizację dwóch linii kablowych energetycznych niskiego napięcia w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1649B (działka nr geod. 564) ul. Waszkiewicza w Białowieży na wysokości działki o nr geod. 1197 zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 przy zachowaniu następujących warunków:

1. lokalizacja linii energetycznych nie może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie drogi i związanych z nią elementów,
2. na długości całego zadania na głębokości prowadzonych wykopów należy dokonać wymiary gruntu na przepuszczalny zagęszczając go warstwami do osiągnięcia normatywnego wskaźnika zagęszczenia. Grunt należy zagęszczać mechanicznie warstwami grubości 30 cm,
3. w przypadku ewentualnych zapadnięć istniejącej konstrukcji pobocza i chodnika w miejscu robót uszkodzone elementy korpusu drogowego odtworzyć przez Wykonawcę na koszt Inwestora, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Zarządcę drogi,
4. zarządcą drogi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami lub administratorami,
5. wszelkie odkształcenia elementów pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 2 lat od zakończenia robót będą usuwane na koszt Inwestora,
6. utrzymanie w/w urządzeń należy do ich posiadaczy,
7. podczas prowadzenia robót budowlanych zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
8. zarządcą drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych poucza o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych oraz uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego lub urządzenia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
9. zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) do opracowania organizacji ruchu oraz wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

10. na podstawie art. 39 ust. 5 pkt. 2a cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, gdy wymagane będzie przełożenie przedmiotowych urządzeń, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel, gdy:
- okres umieszczenia tych urządzeń w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,
 - na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w przedmiotowych urządzeniach.
11. niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenie robót w pasie drogowym,
12. strona może rozpocząć prace budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 01.03.2011 r. (data wpływu do Z.D.P.) Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce o uzgodnienie projektowanej infrastruktury technicznej (dwóch linii kablowych energetycznych niskiego napięcia) w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1649B ul. Waszkiewicza w Białowieży.

Zgodnie z § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Zarząd Dróg na etapie projektowania wyraża zgodę na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym zgodnie z zaznaczoną lokalizacją na załączniku graficznym Nr 1 oraz z warunkami zawartymi w sentencji zezwolenia.

W przypadku niespełnienia w/w warunków na podstawie art. 162 § 1 pkt. 2 Kpa nastąpi wygaśnięcie niniejszej decyzji.

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, w celu fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego powinna wystąpić z wnioskiem do zarządu drogi o wydanie decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża
2. -a/-

Zarząd Dróg Powiatowych
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Białska 41
tel (085) 683 20 01, fax 683 27 51
ul. P. 10-10-10-10



Nie podlega opłacie skarbowej
lub jest od niej zwolniona na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13.11.2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

SPECJALISTA
d/s budowy i utrzymania dróg
Tomasz Stepaniuk

Hajnówka, dnia 2011 - 03 - 02

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

OPINIA Nr 14/2011

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) oraz zarządzenia nr 10/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnówce na posiedzeniu w dniu 2011 - 03 - 02 uzgodnił /nie uzgodnił/ lokalizację następujących urządzeń inżynierskich (podziemnych, naziemnych) położonych na terenie:

w. Białowieża ul. Sportowa

- sieć energetyczna (oświetleniowa)

INWESTOR:

Urząd Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża

ZLECENIODAWCA: j/w

Data wpływu zlecenia : 2011 - 03 - 01

Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru wykonawczego uprawionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z późn. zmianami).

Zaleca się kopanie ręczne przy punktach III klasy.

Zniszczone punkty podlegają wznowieniu na koszt inwestora.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem zawartym w rozdziale 3 & 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Sporządziła : Jolanta Antowska

J.A.

PRZEWODNICZĄCY
ZESPÓŁU UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
mgr inż. Krzysztof Krawczyk

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DOPROTOKÓŁU Z DNIA 2011-03-02
DOTYCZĄCY OPINII NR 14 Z DNIA 2011-03-02**

INWESTOR: Urząd Gminy Białowieża
MIEJSCE: w. Białowieża ul. Sportowa
INWESTYCJA: sieć energetyczna (oświetleniowa)

1. Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wydział Architektury i Budownictwa : opiniuje pozytywnie/
negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi :

(podpis)

Ewa Nilińska

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego : opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy
projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi:

(podpis)

Elżbieta Kosińska

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy
projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi: Wskazanie uwzględnienie uwag z dop. 2
w part. drogi, planu drogi, zgodzić z dop. 2

(podpis)

Łucja Stępień

4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Hajnówce: opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie
trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi :

(podpis)

Donat Klimczak

5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.: opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie
trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi :

(podpis)

6. MULTIMEDIA Polska S.A.
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi:

(podpis)

7. **PGE Dystrybucja S.A.** : opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi:

.....
(podpis)

8. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku:** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi:

.....
(podpis)

9. **Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Eksploatacja Wodociągów.** : opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi:

.....
(podpis)

10. **Telekomunikacja Polska S. A. w Białymstoku:**
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi :

.....
(podpis)

11. **Urząd Miejski w Hajnówce:** opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi:

.....
(podpis)

12. **TVK w Hajnówce** : opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego/zrealizowanego uzbrojenia.
Uwagi:

.....
(podpis)

Podlaski Wojewódzki
Konservator Zabytków
miejscowy

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

P o u c e n i e.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Przepis art. 36 ust.1, pkt 11 przytoczonej wyżej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na „podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru”.

W trakcie prowadzonych prac ziemnych mogą zostać odsłonięte nawarstwienia wraz ze znajdującymi się w nich obiektami przestronnymi i zabytkami ruchomymi, związane z historycznym rozwojem tej części miejscowości.

Planowane roboty związane z budową linii kablowej energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi oraz linii kablowej energetycznej wraz ze słupami kablowymi do zasilania budynków na dz. nr geod. 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/2, 965/9, 969, 970, 972/2, 973/6, 973/7, 973/8, 974, 975/1, 975/3, 976, 979, 980/1, 1197, 1198, 1200 na ul. Sportowej w Białowieży, prowadzone będą w części miejscowości wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr KI.WKZ-5340/2/77 z dn. 14.01.1977 r., pod nr rej. 386.

U z a s a d n i e.


- prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia PWKZ w Białymstoku na badania archeologiczne.

Grodzkiego, znajdującym się w aktach sprawy, pod następującym warunkiem:
- prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia PWKZ w Białymstoku na badania archeologiczne.

p o z w a l a m

Na podstawie art. 36 ust.1, pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Białowieża z dnia 31.03.2011 r., o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac związanych z budową linii kablowej energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi oraz linii kablowej energetycznej wraz ze słupami kablowymi do zasilania budynków na dz. nr geod. 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/2, 965/9, 970, 972/2, 973/6, 973/7, 973/8, 974, 975/1, 975/3, 976, 979, 980/1, 1197, 1198, 1200 na ul. Sportowej w Białowieży, zgodnie z projektem budowlanym „Demoniaż istniejącej sieci energetycznej nN, budowa nowego oświetlenia ulicznego oraz budowa nowej sieci kablowej nN wraz ze słupami oświetleniowymi”, autorstwa mgr inż. Roberta Grodzkiego, znajdującym się w aktach sprawy

P O Z W O L E N I E

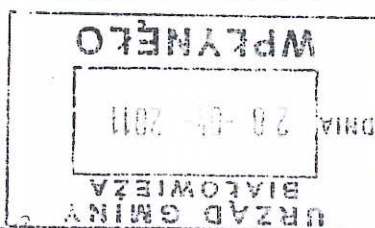

Białystok, dnia

26. 05. 2011

PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERVATOR ZABYTKÓW
w Białymstoku
ul. Dąbrowskiego 88
tel./fax 085 7412-332, 7412-142 fax 7412-536
ZN.5152.107.2011.JM

Otrzymują:

1. Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
2. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie Zakład Lasów Naturalnych, Park Dyrekcyjny 5, 17-230 Białowieża
3. Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja, ul. Sportowa 9, 17-230 Białowieża
4. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka
5. Pani Ewa Bielawska
6. Pan Marek Bielawski
7. Pani Alina Czurak
8. Pan Anatol Czurak
9. Pani Urszula Gwiazdowska
10. Pan Ryszard Dariusz Gwiazdowski
11. Pani Ludmiła Kosiorek
12. Pan Wiesław Kosiorek
13. Pani Iwona Kudlewska
14. Pan Jarosław Kudlewski
15. Pani Halina Małyszko
16. Pan Zbigniew Małyszko
17. Pani Joanna Misiejuk
18. Pan Mirosław Misiejuk
19. Pani Luba Owerczuk
20. Pan Jan Owerczuk
21. Pani Bożena Pawluczuk
22. Pan Jerzy Pawluczuk
23. Pani Elżbieta Siemieniuk
24. Pan Tomasz Siemieniuk
25. Pani Alina Wiesława Waszkiewicz
26. Pan Mirosław Waszkiewicz
27. Pani Anna Siliwoniec
28. Pani Eugenia Niegierewicz
29. Pan Michał Niegierewicz
30. Pan Aleksander Waśko
31. Pan Jarosław Waśko
32. Pan Leon Waśko
33. Pan Wiesław Waśko
34. Pani Halina Linke
35. Pan Marek Linke
36. Pani Irena Stankiewicz

Zwolnione z opłaty skarbowej. Podstawa prawna: art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r.)

PWKZ – a/a

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

OBIEKT BUDOWLANY:

LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ADRES:

BIAŁOWIEŻA, UL. SPORTOWA
DZ. NR. 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/9, 969,
970, 972/2, 974, 975/1, 975/3, 976, 979, 980/1

INWESTOR:

URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA
UL. SPORTOWA 1
17-230 BIAŁOWIEŻA

PROJEKTANT:

mgr inż. ROBERT GRÓDZKI
UPR. PDL/0101/POOE/06

mgr inż. Robert Gródzki
uprawnienia budowlane do projektowania, nadzoru
i kierowania w specjalności: instalacje elektryczne i
energetyczne PDL/E/0287/04

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OPIS

1. Zakres robót wg kolejności wykonania
 - 1.1 Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego
2. Istniejące obiekty budowlane
 - 2.1 Linia napowietrzna
 - 2.2 Sieć wodna i kanalizacyjna
 - 2.3 Sieć telekomunikacyjna
 - 2.4 Sieć energetyczna kablowa
 - 2.5 Droga gminna
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 - 3.1 Linia napowietrzna nN
 - 3.2 Sieć wodna i kanalizacyjna
 - 3.3 Sieć telekomunikacyjna
 - 3.4 Sieć energetyczna kablowa
 - 3.5 Droga gminna
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
 - 4.1 Ryzyko upadku z wysokości ponad 5m podczas prac montażowych na szkie
 - 4.2 Ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i podłączania projektowanej linii kablowej oraz w trakcie uszkodzenia istniejących urządzeń energetycznych
 - 4.3 Ryzyko porażenia prądem podczas prac w pobliżu czynnej linii napowietrznej nN
 - 4.4 Ryzyko wpadnięcia do wykopu
 - 4.5 Ryzyko uszkodzenia sieci wodnej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej,
 - 4.6 Ryzyko wypadków drogowych
 - 4.7 Ryzyko wypadku w pobliżu pracujących urządzeń – np. dźwig, świder, podnośnik
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
 - 5.1 Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
 - 6.1 Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego
 - 6.2 Prace na szkie linii napowietrznej wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. (wyłączenie linii nN oraz obustronne uzziemienie linii w sposób widoczny w stosunku do miejsca pracy).
 - 6.3 Prace mogą być wykonywane przy załączonym napięciu po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja ale tylko przez pracowników posiadających uprawnienia do pracy pod napięciem
 - 6.4 Prace w pasie drogowym wykonywać tylko wg zatwierdzonego projektu lub schematu organizacji ruchu

mgr inż. Robert Grawski
nr 000101/PDCE/06
do projekt. bez ograniczeń w specjalności
instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
POL/2/0287/04

OPIS TECHNICZNY

do projektu linii kablowej oświetlenia ulicy Sportowej w Białowieży

I. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora – UG Białowieża,
2. Warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja Oddział Białystok, Zakład Sieci Bielsk Podlaski
3. Aktualny podkład geodezyjny
4. Inwentaryzacja urządzeń istniejących
5. Uzgodnienia z ZUDP, UG Białowieża, Podlaskim Województwem Konserwatorem Zabytków, Zarządem Drog Powiatowych w Hajnówce i z pozostałymi Właścicielami działek przez które przebiega inwestycja
6. Aktualne przepisy i normy

II. Zakres opracowania

1. Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego, dł. 835m
2. Stawianie słupów oświetleniowych – 23 kpl.
3. Szafki oświetleniowe SO – 2 kpl.

III. Opis szczegółowy

1. Linia kablowa oświetleniowa

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano linię kablową nN od istniejącego słupa oświetleniowego L1 na działce nr 564 (ul. Waszkiewiczza) do projektowanego słupa oświetleniowego nr L23. W pobliżu działki nr 88/2 zaprojektowana jest szafka oświetleniowa SO1 rozgałęźna do zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym. Zasilanie szafki oświetleniowej SO1 odbywać się będzie ze stacji transformatorowej 1042 Hydroforma, który zasila obecnie oświetlenie uliczne. W tym celu należy z powyższej stacji nr 1042 wymienić kabel oświetleniowy na nowy i wprowadzić do szafki SO1.

Projektowane oświetlenie ulicy Sportowej należy wykonać z zastosowaniem słupów stylowych typu LSZ5,5 o wysokości 5,5m. Słupy należy mocować do fundamentów prefabrykowanych typu BLS80. Na słupach oświetleniowych zainstalować oprawy oświetleniowe sodowe o mocy 100W typu OP07 z kloszem mlecznym na wysięgnikach stylowych (korona KS04). Kolor kompletnych słupów ma być w kolorze czarnym RAL 9005. Projektowane latarnie zaleca się stosować jako kompletne od jednego producenta. Słupy oświetleniowe wyposażać w listwy zaciskowe kablowe oraz typowe tabliczki zabezpiecznikowe wnetrzowe mocowane w słupie.

Trasa linii kablowej oraz dokładne miejsce ustawienia słupów przedstawiono na rys. nr E-1. Kabel w ziemi należy układać linią falistą na głębokości ok. 0,6m na podsypce z piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, następnie warstwą grubości 15 cm, przykryć folią plastikową koloru niebieskiego i zasypać do końca warstwowo zagęszczając. Na drogach publicznych linię kablową wykonać zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi. W miejscach kolizji kabli i słupów oświetleniowych z innymi mediami podziemnymi, należy dokonać zabezpieczenia kabla oświetleniowego przy pomocy rury karbowanej PCV np. typu AROT. W miejscach kolizji z siecią wodną dokonać zabezpieczenia sieci wodnej w sposób uzgodniony z Gestorem sieci.

Pod drogami wykonać przecisk lub rozkop dwupołkowy. Pod drogami kabel układać w rurach osłonowych SRS75 na głębokości min. 1m, a pod wjazdami na posesję oraz w miejscach skrzyżowania z innymi mediami w rurach DVK75 na odcinku 1,5m przed i za skrzyżowaniem. Słupy metalowe uzziemić. Rezystancja uziemiańcza musi być niższa niż 10 omów.

Trasę linii kablowej i dokładne miejsce umieszczenia słupów przedstawiono na rys. nr E-1.

mgr inż. Robert Ciolek
 uprawnienia budowlane na projektowanie
 do projektu, bez ograniczeń, specjalności
 instal. w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 PDL/NE/287/04

2. Ochrona od porażen prądem elektrycznym

Ochronę od porażen - samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-C.

IV. Uwagi ogólne

1. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania działek sąsiednich.
2. Projektowana inwestycja znajduje się częściowo w strefie konserwatorskiej. Prace w strefie konserwatorskiej należy prowadzić zgodnie z decyzją Podlaskiego Konserwatora Zabytków.
3. Z uwagi na liczną sieć uzbrojenia terenu oraz na pobliskie kabie energetyczne SN i NN na trasie sieci oświetlenia ulicznego wykopy należy prowadzić ręcznie.


V. Uwagi końcowe

1. Do budowy przystąpić po wytyczeniu trasy linii przez urzędowego geodetę.
2. Po wykonaniu linii kablowej i zainstalowaniu fundamentów pod słupy oświetleniowe należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Wykopy pod kable i słupy wykonywać ręcznie. Dopuszcza się użycie koparki w miejscach gdzie nie ma w pobliżu obcych mediów.
4. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

mgr inż. Robert Górecki
uprawnienia, badaw. n. 12.0101/P00E/06
do projekt. bez ograniczeń w specjalności
instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
POL/10/0237/04

istn. kabel oświetleniowy
na słupie nr 1/96 obok szafki SO2


proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x25
do słupa przy ul. Waszkiewicza

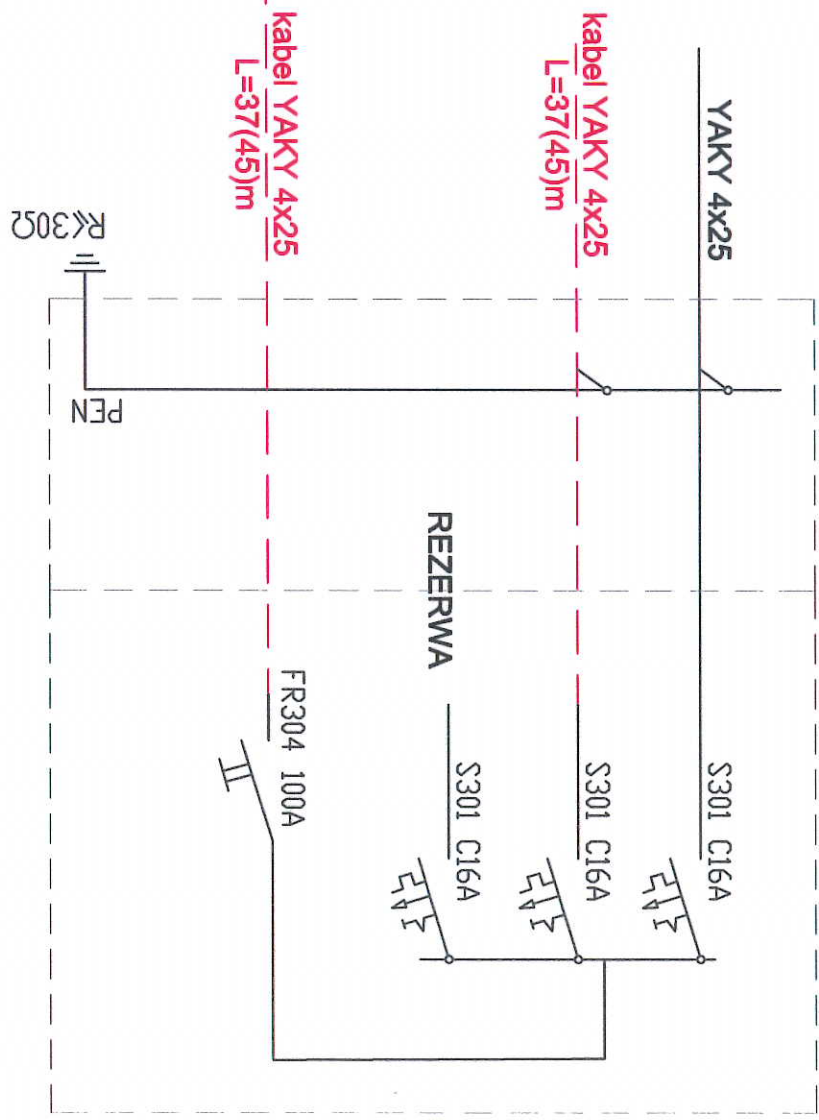

proj. szafka oświetlniowa SO2

**oświetlenie uliczne
(od lampy nr L1)**

kabel YAKY 4x25
L=37(45)m

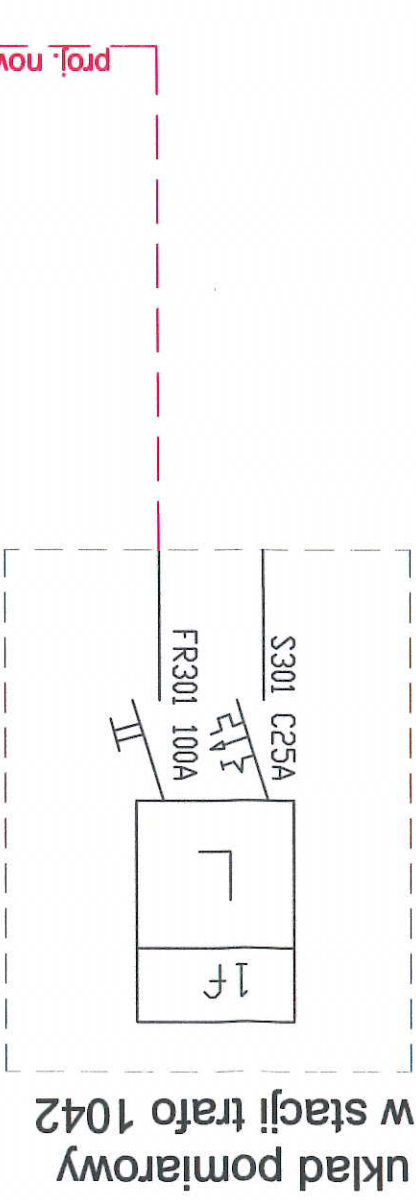

układ pomiarowy
w stacji! trafo 1042


LEGENDA:
ZA1 - zegar astronomiczny 2-kanalowy
SO1, SO2 - szafka z estrodnym odpornym na promienie UV,
z fundamencem, drzwiami zamkanyymi na klucz

Jednostka projektowa	 TAFE Sp. z o.o.	ul. Skłodowa 12, lok. 214 15-399 Białystok tary@tary.pl www.tary.pl	tel. 697 717 164 502 147 059
Obiekt	Budowa sieci kablowej nV oświetlenia ulicznego wraz ze skupami i złączami kablowymi Schemat zasilania szafek oświetleniowych SO	Białowieża, gm. Białowieża, ul. Sportowa - dz. nr 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/9, 969, 970, 972/2, 974, 975/1, 975/3, 976, 979, 980/1	Investor Urząd Gminy w Białowieży
Przedmiot rysunku	Zagospodarowanie terenu	Nr rys. Rys. E-2	Skala 1:500
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień Data Podpis	mgr inż. Robert Grodzki mgr inż. Szymon Białęga
Autor:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0101/P/006/06 25.05.2017r.	Współpraca:

oświetlenie uliczne
w kierunku ul. Żubrowa
(do lampy nr L17)

do lampy nr L16

oświetlenie uliczne
w kierunku ul. Tropinka
(do lampy nr L15)

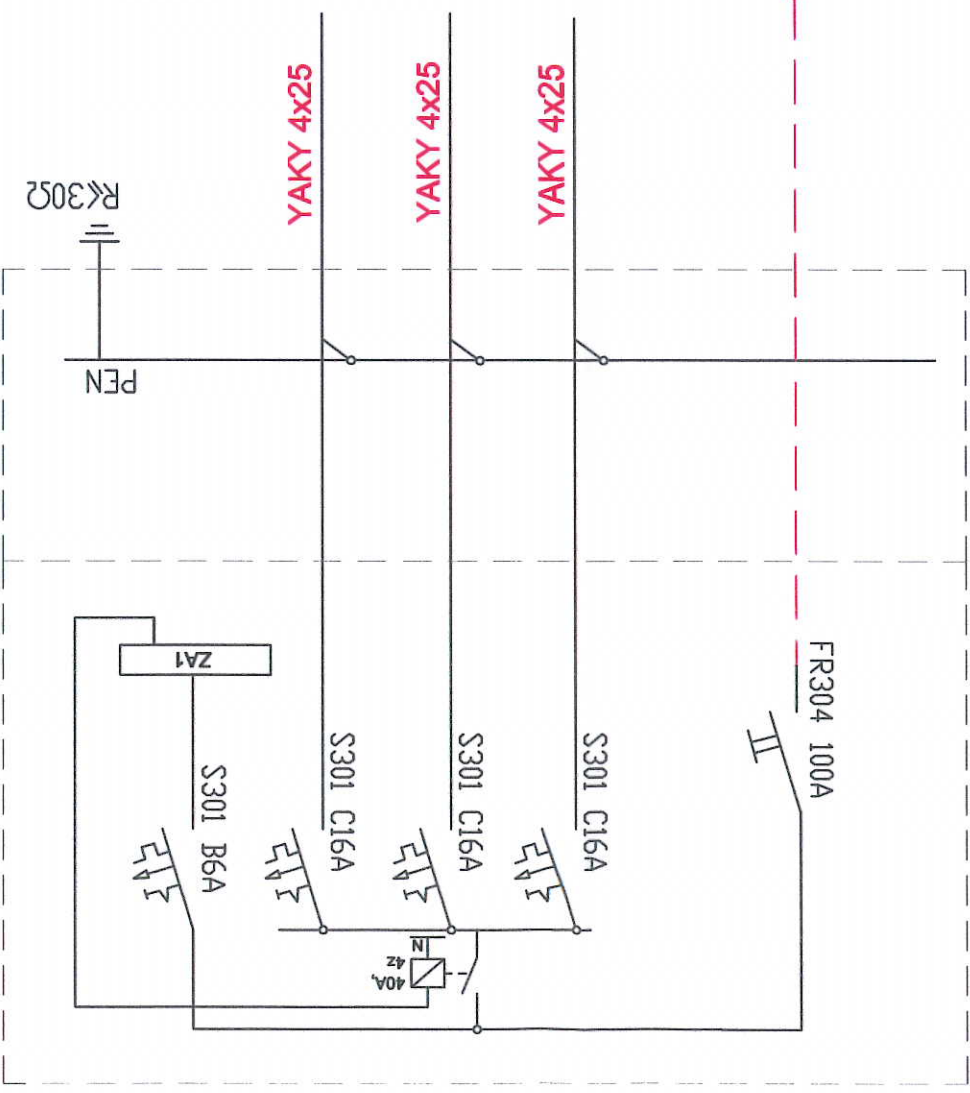

proj. szafka oświetlniowa SO1

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	Jedn.	Ilość	Uwagi
-----	-------	-------	-------	-------

1	2	3	4	
1.	Kabel YAKY 4x25mm ²	m	1102	
2.	Rura DVK 75	m	167	
3.	Rura SRS 75	m	52	
4.	Bednarka FeZn 25x3mm	m	1066	
5.	Zaciski krzyżowe do bednarki przy słupie i do Galmarów	szt	29	
6.	Uziom typu GALMAR 5/8" dł. 1,5m	szt	36	
7.	Złączki do uziemień pretowych 5/8"	szt	30	
8.	Grot do uziemień pretowych 5/8"	szt	6	
9.	Słup oświetleniowy o wysokości 5,5m typ LSZ5.5 wg. Elmonter	kpl	23	
10.	Korona o wysięgu ok. 1.2m. typu KS 04 wg. Elmonter	szt	23	
11.	Złączka słupowa IZK/1	kpl	23	
12.	oprawa OP07 ze źródłem sodowym 100W, klosz mleczny wg. Elmonter	szt	23	
13.	Statecznik sodowy STS100	szt	23	
14.	Fundament BLS120 wg. Elmonter	szt	23	
15.	Złącze słupowe izolacyjne 400V, IP43, z zestawem zacisków do podłączenia	szt	23	
16.	Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy, B6A	szt	23	
17.	Folia kalandrowana, ostriegawcza koloru niebieskiego szerokości 0,4m	m ²	338,8	
18.	Pisak na podsypkę	m ³	81,3	
19.	Oznacznik kablowy	szt	148	
20.	Opaska kablowa ocechowana	szt.	296	
21.	Szafka oświetleniowa SO z częścią do aparatów modułowych	szt	1	
22.	Zegar astronomiczny 2-kanałowy	szt	1	
23.	Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy, C16A	szt	6	
24.	Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy, C25A do stacji trafo	szt	1	
25.	Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy, B6A	szt	1	
26.	Rozłącznik izolacyjny FR 301 100A	szt	1	
27.	Rozłącznik izolacyjny FR 304 100A	szt	2	
28.	Stycznik 4z 40A	szt	1	
29.	Uchwyt dystansowy SO 79,5	szt.	30	
30.	Taśma COT 37.1 dł. 1,5m	szt	30	
31.	Klamerka COT 36	szt	30	
32.	Ostona OSK 2,5m	szt	3	
33.	Zaciski dwustronnie przebijające izolacje	szt	6	


mgr inż. Robert Grodzki
 do projektu, bez oceny i weryfikacji
 instalacji, w zakresie instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 Północno-wschodniej

Latarnia stylowa LSZ


Każdy kawałek ziemi mogą w jednej chwili
zmienić w Tajemniczy Ogród.

*In the blink of an eye, it may turn any piece of land into the Secret
Garden.*


*Используюя декоративные опоры вы преобразите любой уголок
вашего сада в Радский.*

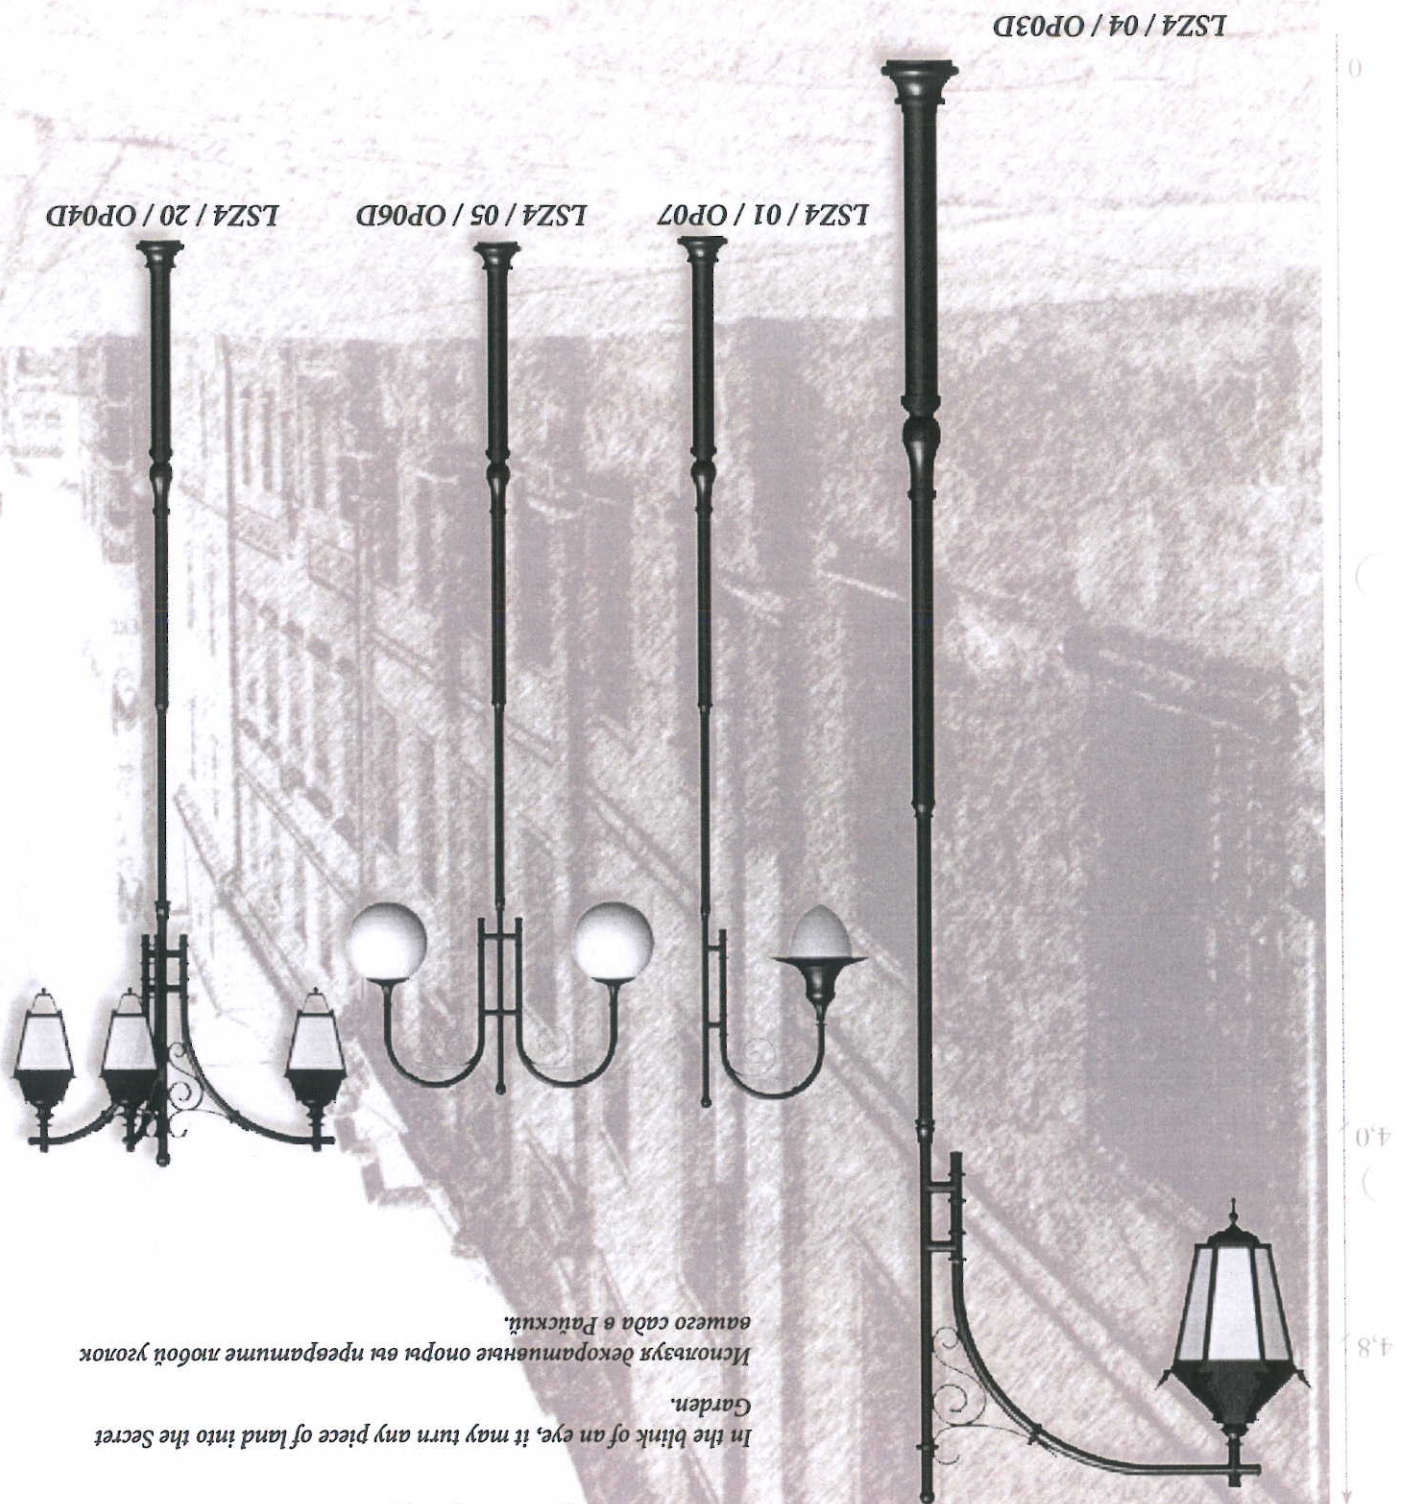


Korona KS 10

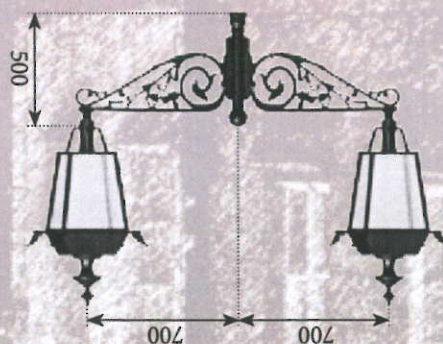


Korona KS 07

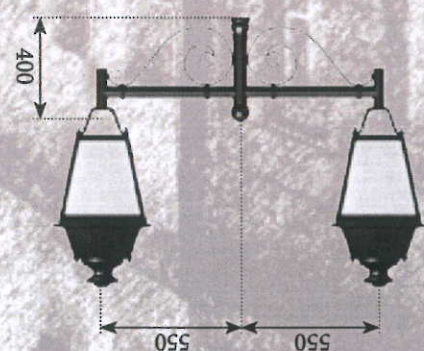


Korona KS 04

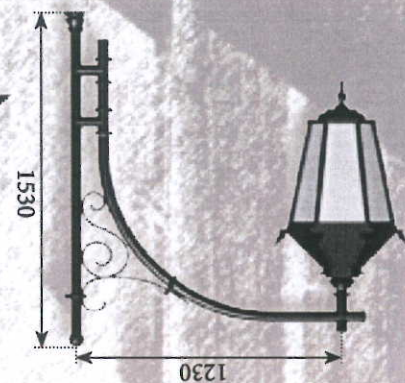


Korona KS 01

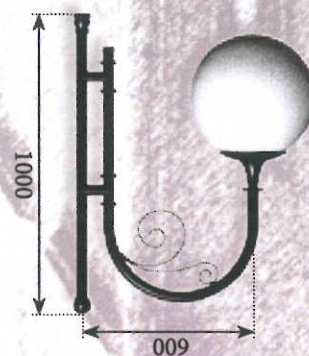


Korona KS 11

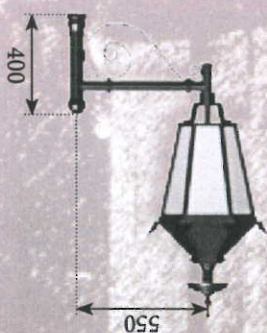


Korona KS 08

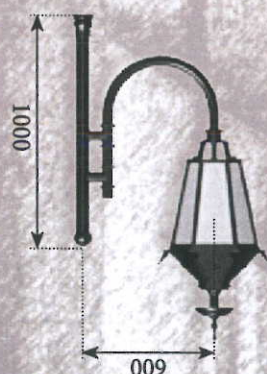


Korona KS 05

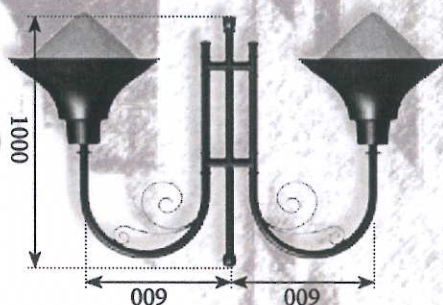


Korona KS 02

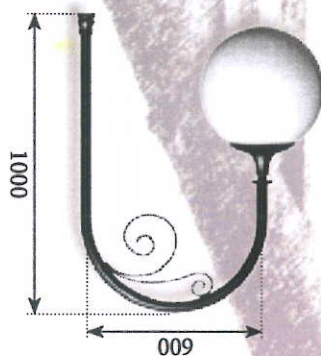


Korona KS 12

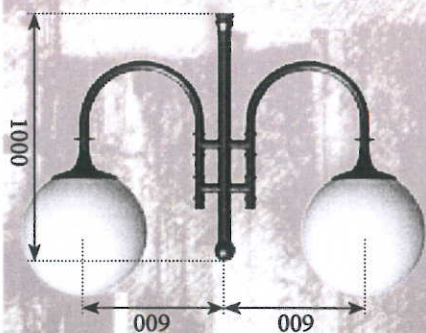


Korona KS 09

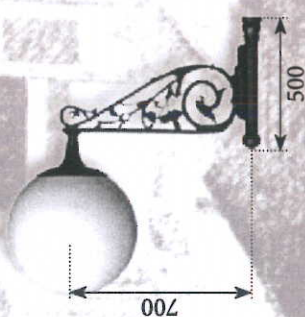

Korona KS 06

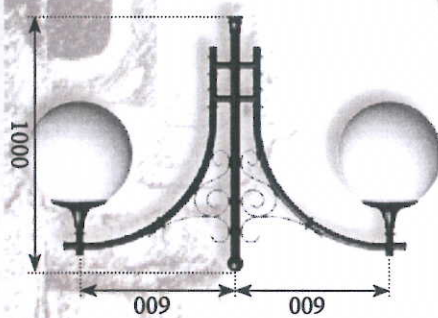

Korona KS 03

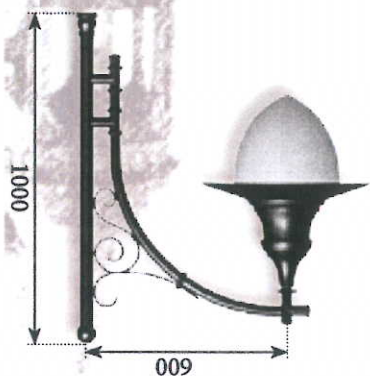

Оправа о класичным, выраженным kształcie z możliwością zastosowania źródeł sodowych oraz rtęciowych (до 100W).
Classically-shaped, distinctive frame suitable for sodium and mercury light sources (max 100W).
Выразительный классический светильник с возможностью использования натриевых и ртутных источников (до 100W).



OP 05

Оправа typu kula doskonale podkreśla kształt latarni.
Możliwość zastosowania źródeł sodowych oraz rtęciowych.

Spherical frame that excellently shapes the lamp. Suitable for sodium and mercury light sources.

Светильник типа шар прекрасно дополняет формы декоративной опоры. Возможность использования натриевых и ртутных источников.



OP 06D



OP 06G

Оправа o wysokich walorach estetycznych z możliwością

zastosowania źródeł sodowego, rtęciowego oraz metalohalogenowego.
Frame of high aesthetic value, suitable for sodium, mercury, and metal

halogen sources.

Светильник с превосходными эстетическими свойствами

и возможностью использовать натриевые, ртутные и

металогалогенные источники.



OP 07

Tradycyjna, elegancka oprawa o wysokich parametrach technicznych do oświetlenia stylowego. Możliwość zastosowania źródeł sodowego, rtęciowego oraz metalohalogenowego

Traditionally elegant frame characterized by high technical parameters, excellent for stylish illumination. Suitable for sodium, mercury, and metal

halogen sources.

Tradycyjny, elegancki świetlik z wysokimi technicznymi

parametrami dla dekoracyjnego oświetlenia. Możliwość

używania źródeł sodowych, rtęciowych i metalohalogenowych

źródeł światła.



OP 09



OP 08

Przedmiar robót

Obiekt	Oświetlenie ulicy Sportowej w Białowieży
Budowa	dz. nr dz. nr 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/9, 969, 970, 972/2, 974, 975/1, 975/3, 976, 979, 980/1 - ul. Sportowa, Białowieża
Investor	Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
Biuro kosztorysowe	TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12/211, 15-399 Białystok

Sporządził Robert Grodzki

mgr inż. Robert Grodzki
uprawnienia budowlane do sporządzania
projektów, bez ograniczeń w specjalności
instal. w zakresie sieci i urządzeń
elektrycznych, PCL/200287/04
połączonych

Białystok czerwiec 2011r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 9 1005/03		Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	21,000
			oświetleniowych		
2	KNR 2-01 0701.2/02		Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	1.014,000
3	KNR 2-01 0704.2/02		Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	1.014,000
4	KNR 5 0707/01		Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, płytami chodnikowymi betonowymi -YAKXS4x25	m	1.014,000
5	KNR N005-0706 010		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	2.028,000
6	KNR 5 0723/01		Mechaniczne przewiercy dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 100mm - SRS75	m	30,000
7	KNR 5 0723/04		Mechaniczne przewiercy dla rur pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę o średnicy do 100mm w wiążce - SRS75	m	22,000
8	KNR 5 0705/02		Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm - rury DVK75	m	162,000
9	KNR 5 0713/01		Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS4x25	m	191,000
10	KNR 5 0715/01		Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YAKXS4x25	m	153,000
11	KNR 5 1005/01		Montaż osłony stalowych OSK na słupie	m	7,500
12	KNR N005-0412 060		Montaż fundamentów BLS-120 pod słup oświetleniowy - pozycja adoptowana	szt	23,000
13	KNR 5 1001/01		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg - słup dł 5,5m stylowy, czarny typu LSZ.5	szt	23,000
14	KNR 5 1003/02		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m	kpl	23,000
15	KNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie - korona KS04 o wysięgniku ok. 1,2m	szt	23,000
16	KNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -OP07 + SON-100W	szt	23,000
17	KNR 5 0407/01		Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego I-biegunowego - B6A	szt	24,000
18	KNR 5 0603/01		Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - bednarka ocynkowana 25x3 mm	m	219,000
19	KNR 5 0602/04		Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - bednarka ocynkowana 25x3 mm	m	847,000
20	KNR 5 0401/01		Montaż szafki oświetleniowej SO1 i SO2 według rysunku E-2	kpl	2,000
21	KNR 5 0726/10		Zarobienie końca kabla 4-żyłowego YAKY 4x25mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	31,000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNNR N005-0606 05010		Uziomy o długości 4,5 m typu GALMAR 5/8"	szt	6,000
23	KNNR N005-0606 060		Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III	szt	18,000
24	AW-		Projekt organizacji ruchu i obsługa geodezyjna	kpl	1,000
			2. Próby montażowe i pomiary		
25	KNNR 5 1302/03		Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	26,000
26	KNNR 5 1304/05		Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
27	KNNR 5 1304/06		Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	25,000
28	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uzziemiaenia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt	1,000
29	KNNR 5 1304/02		Badania i pomiary instalacji uzziemiaenia ochronnego lub robocznego - za każdy następny pomiar	szt	24,000

Oświetlenie ulicy Sportowej w Białowieży

Nr	Opis robót
1	Linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x25mm2 do zasilania słupów oświetleniowych
2	Linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x25mm2 do zasilania słupów oświetleniowych
2	Próby montażowe i pomiar

Oświetlenie ulicy Sportowej w Białowieży

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm	m3	0,063		
2	Bednarka ocynkowana 25x3 mm	m	1.108,640		
3	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	425,880		
4	Fundament BLS-120	szt	23,000		
5	Groty do uzieniech prętowych 5/8"	szt	6,000		
6	Kabel YAKXs4x25	m	1.412,320		
7	Końcówki kablowe	szt	155,000		
8	Korona KS04 czarna o wysięgu ok. 1,2m	szt	23,000		
9	Krawędziaki iglaste	m3	0,126		
10	Opaski kablowe OKI	szt	155,330		
11	Oprawa oświetleniowa kompletna - OP07 + SON-100W	kpl	23,000		
12	Ostona stalowa ocynkowana OSK	m	7,800		
13	Pasek zwikty	m3	113,568		
14	Projekt organizacji ruchu i obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
15	Przewód YDY2x3x2,5	m	207,000		
16	Rury DVK fi175	m	168,480		
17	Rury SRS75	m	54,080		
18	Ślupy o wysokości 5,5m typu LSZ5.5	szt	23,000		
19	Statecznik sodowy STS100	szt	23,000		
20	Szafka oświetleniowa SO	kpl	2,000		
21	Śruby podkadki i nakrętki	kg	0,750		
22	Śruby z nakrętkami i podkadkami	kg	5,082		
23	Uchwyt kablowe uniwersalne (UKU)	szt	31,000		
24	Uchwyt krzyżowe stal.-miedzian, fi 17,2 mm	szt	6,000		
25	Uziomy stalowe miedziane dług. 1,5 m	szt	36,000		
26	Wazelinna techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	16,786		
27	Wyłącznik nadprądowy I-biegunowy B6A	szt	24,000		
28	Złącza bezpiecznikowe słupowe	szt	23,000		
29	Złącza kontrolne	szt	16,940		
30	Złącza słupowa IZK/I	szt	23,000		
31	Złączki do uzieniech prętowych 5/8"	szt	30,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Białowieża, 04-05-2011r.

Oświadczenie

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr 87, 88/1, 88/2, 108/1, 564, 965/9, 969, 970, 972/2, 974, 975/1, 975/3, 976/4, 979, 980/3 przy ul. Sportowej w Białowieży został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. ROBERT KRÓDZKI
dot. budowlano do projektowania i nadzoru nad
urządzeniami elektrycznymi w instalacjach
nr ewid. PDL/0/01/POOF/06
POLIB nr ewid. PDL/IE/0287/04