A-A

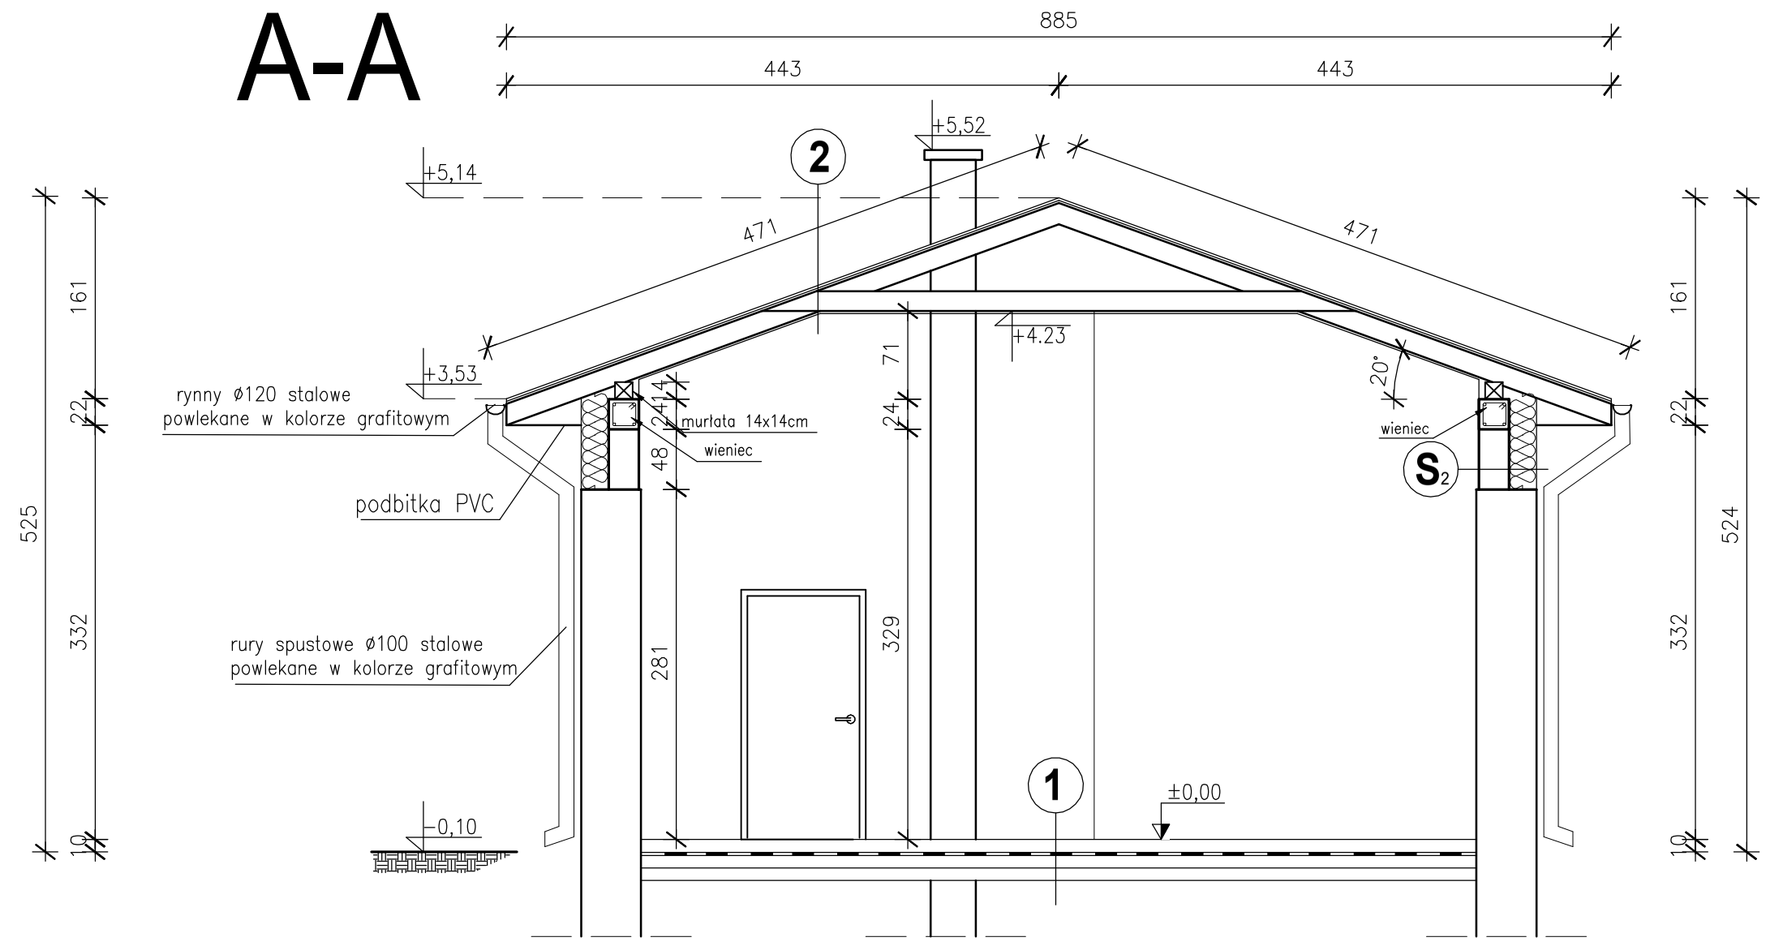

Skala 1:25

BETON C16/20
STAL A III S235

WIENIEC

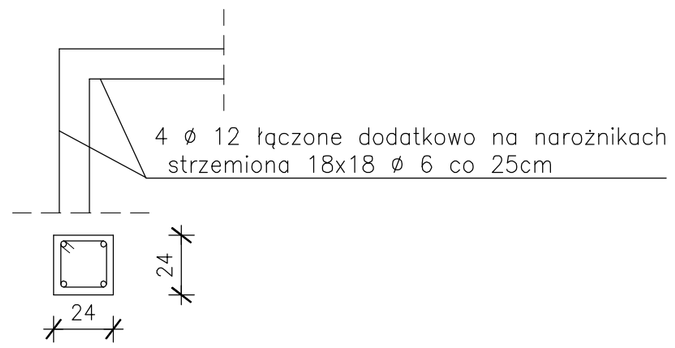

Na rysunku oznaczono tylko niektóre z elementów powtarzających się. Należy stosować opisy do tych samych elementów analogicznie.

układ warstw posadzki projektowanej – istniejąca posadzka bez zmian

1	okładziny podłogowe gresowa
	szlichta betonowa zbrojona siatką 15x15 gr.7cm beton C16/20
	styropian EPS 100–038 gr.10cm (lambda=0,38)
	folia PE gr.0.2mm
	1x papa zgrzewalna na osnowie z włókien szklanych 60g/m2 gr.3mm (np."ICOPAL" SIZ HYROBIT V60 S30)
	preparat do gruntowania podłoża betonowego (np.:"ICOPOL" SIPLAST PRIMER)
	beton podkładowy C8/10 gr.10cm
	warstwa zagęszczonego piasku gr.12cm
	grunt rodzimy

układ warstw dachu

2	blachodachówka z rdzeniem stalowych grubości 0,5–0,6 mm ze stali S280, powlekana poliestrem mat gruboziarnisty w kolorze ciemno grafitowym gr. 35um np Pruszyński REN PMG RR 033
	łaty drewniane 4x7
	kontrłaty drewniane 2x6
	1x papa asfaltowa wierzchniego krycia np ICOPAL W/PET–SBS na osnowie ze wzmacnianej włókniny poliestrowej,
	pełne deskowanie dachu – deski 1" lub płyta OSB
	drewniana konstrukcja dachu prefabrykowana C24
	wełna mineralna w płytach np Superrock gr 10 cm
	wełna mineralna rozprężna mata np Troprock Super gr 12 cm
	folia PE gr.0.2mm
	sufit podwieszany typu Armstrong 600x600 biały/płyty GK

układ warstw tarasu

3	płytki gresowe mrozoodporne/wycieraczka gumowa wtopiona ew. kostka brukowa 6 niefazowana
	warstwa kleju do płytek
	szlichta betonowa gr.15cm beton C16/20
	2x folia PE gr.0.2mm
	1x papa zgrzewalna modyfikowana SBS z włókniny poliestrowej 200g/m (np. "ICOPAL" ZDUNBIT PF)
	preparat do gruntowania podłoża betonowego (np.:"ICOPOL" SIPLAST PRIMER)
	beton podkładowy C8/10 gr.10cm
	podsypka piaskowa zagęszczona gr.30cm

układ warstw przez scianę fundamentową

S1	zaprawa tynkarska hydroizolacyjna np KÖSTER Spermortel WU
	bloczek betonowy M4 28x24x12 klasy 20 na zaprawie klasycznej cementowej kl. M10 na pełne spoiny poziome i pionowe
	roztwór asfaltowy gruntujący (np.:"IZOHAN WL")
	masa asfaltowa modyfikowana polimerami (np.:"IZOHAN WM 2K pluls") aplikowana poprzez szpachlowanie w dwóch warstwach 1.0 mm+1.0 mm–sumaryczna warstwa nie cieńsza niż 2,0mm. Na krawędziach zastosować fazowanie i wyoblenia
	polistyren XPS 120 przeznaczony do kontaktu z gruntem (lambda=0,33) (np.: Synthos XPS PRIME 120) klejona na klej asfaltowy bezrozpuszczlnikowy (np.:"IZOHAN WM")
	zaprawa klejona z topioną siatką zbrojeniową
	folia kubełkowa kubełkami do zewnątrz–ochrona przed wrastaniem korzeni roślin
	ponad poziom gruntu – wyończenie cokołu np płytki klienkierowe/tynk mozaikowy

S2	powłoka malarska lateksowa / płytki ceramiczne wielkoformatowe wg wskazań inwestora
	tynk gipsowy zacierany maszynowo max. gr.1cm
	pustak komórkowy "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)
	wełna skalna hydrofobizowana lambda 0,36
	warstwa zbrojąco–klejąca 0,7mm
	cienkowarstwowy tynk akrylowy typu baranek ziarno 2,0–2,5mm

Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości należy konsultowac z projektantem. Odstępstwo od rozwiązań projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt należy realizować zgodnie ze sztuką budowalną.

FORMA
Projekty i Nadzór Budowlany

TEMAT
Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej

ADRES
Archutówko, gm. Bodzanów
działka nr 83/6, 83/8

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ PIONOWY - projekt

PROJEKTANT WIODĄCY

Asystent projektanta

NR RYS. 4

10.2023 | 1:50

NR STR