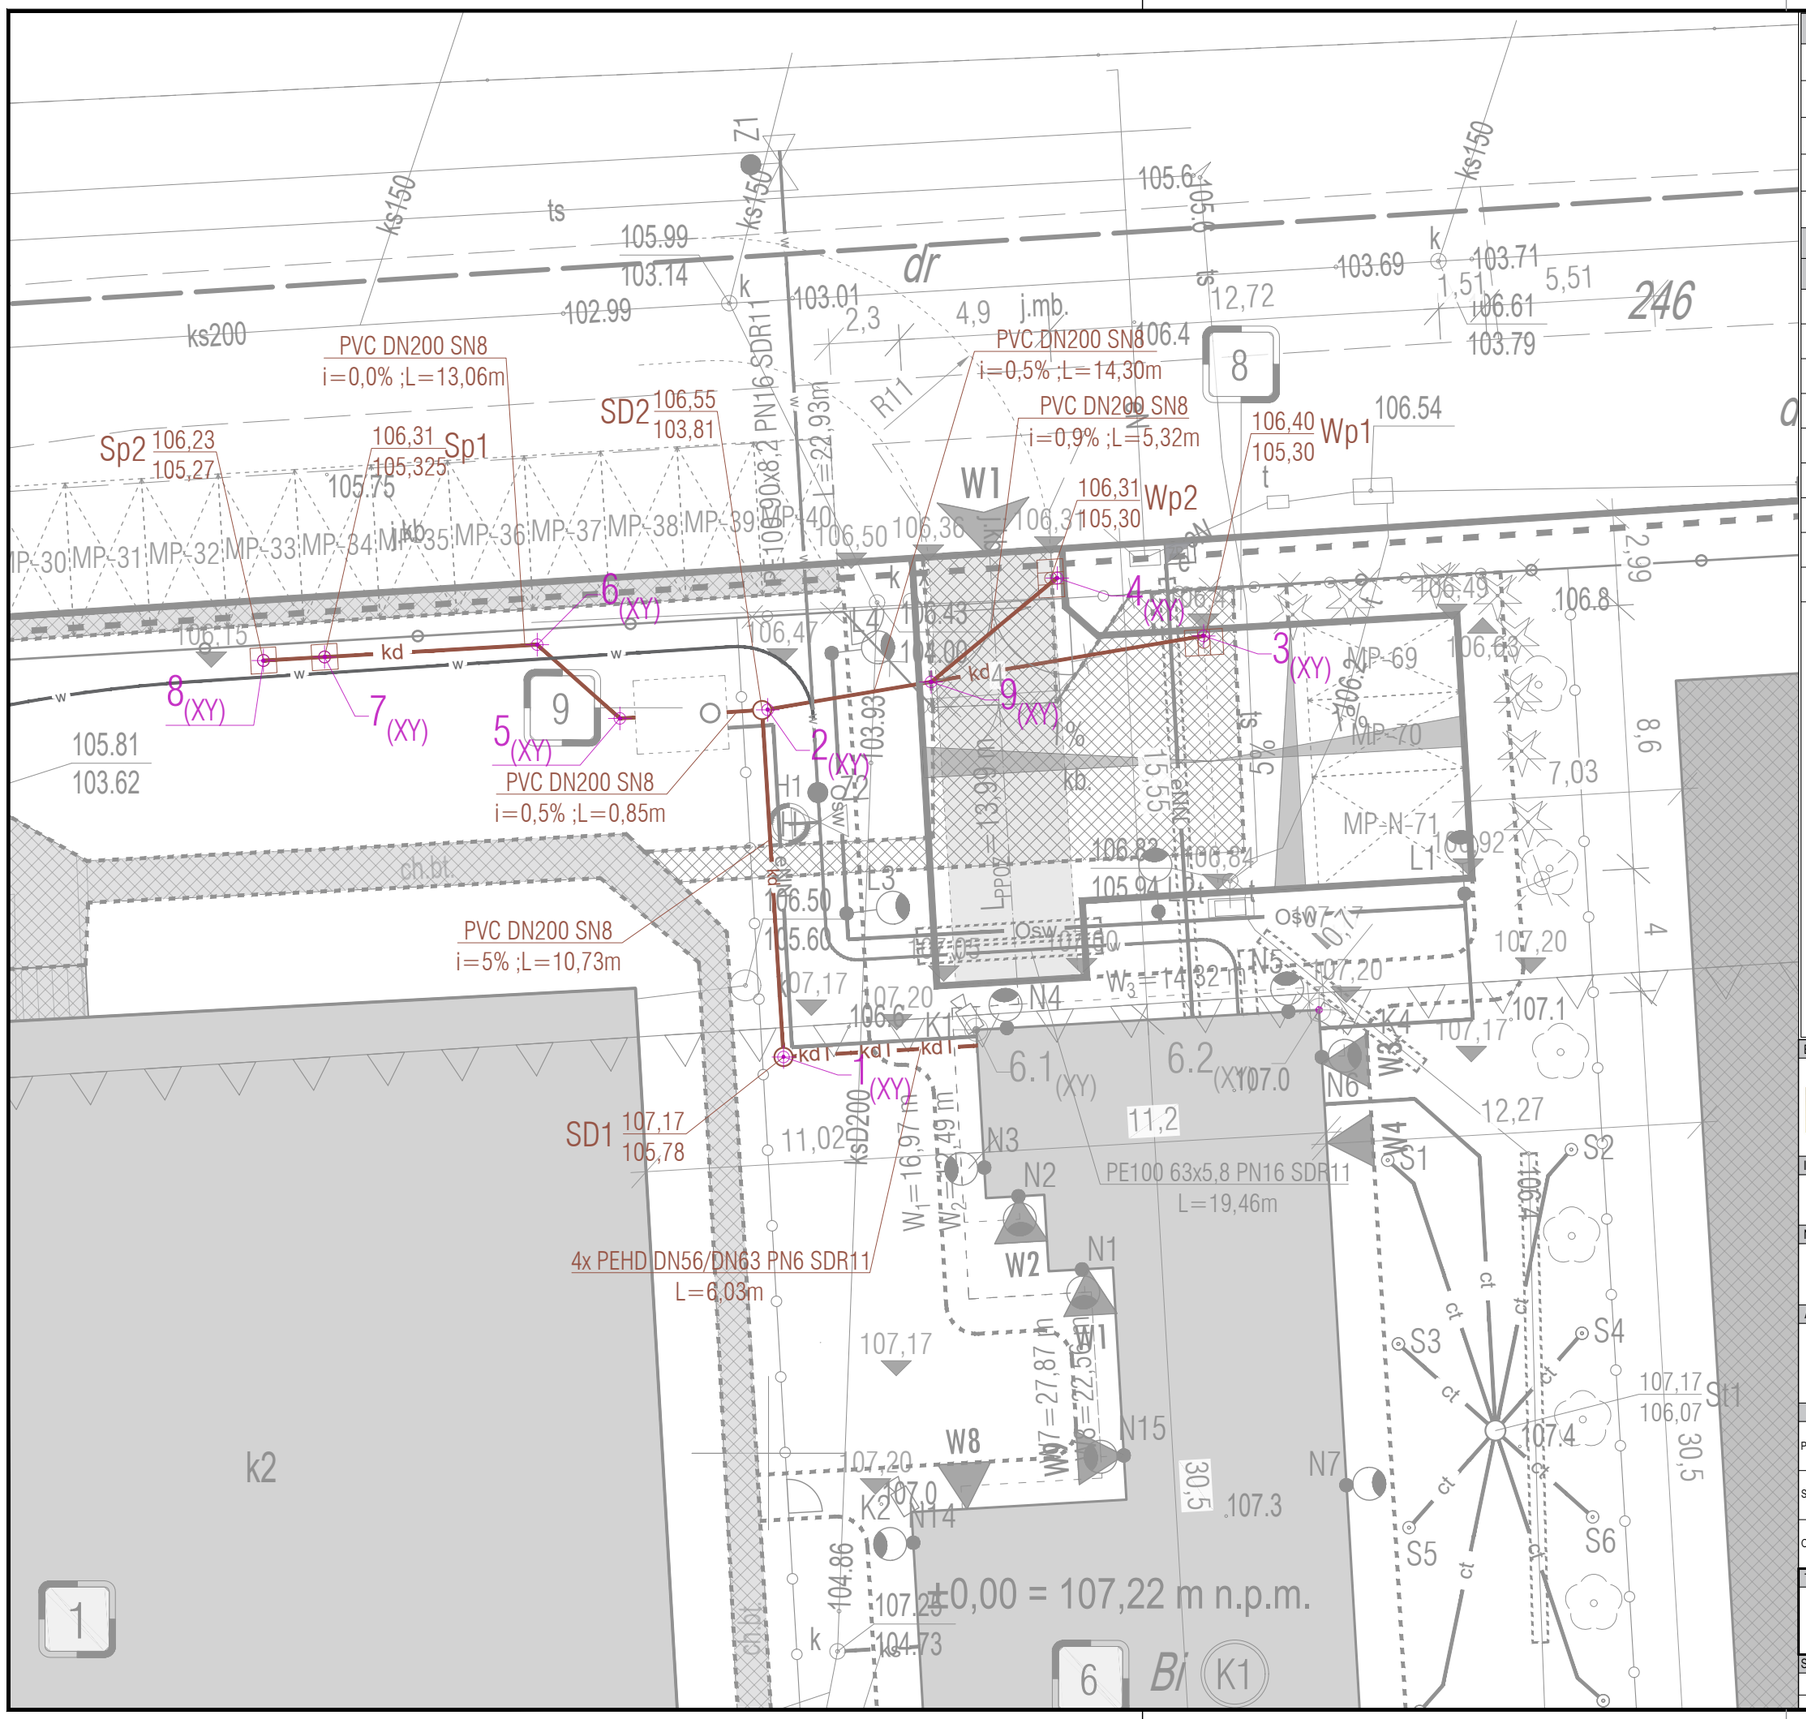

BRANŻA INSTALACYJNA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA	
PVC DN200 SN8 i=0,5% ;L=28,93m	Proj. podziemna grawitacyjna kanalizacja deszczowa
PE100 DN200 PN16 SDR11 L=28,93m	Proj. podziemna tłoczna kanalizacja deszczowa
74,59 / 73,15 SD1	Proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
74,53 / 73,35 Wp1	Proj. wpust kanalizacji deszczowej
74,53 / 73,35 Sp1	Proj. studzienka przelewowa

ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

OBIEKT	NR PUNKTU	WSPÓŁRZEDNA (X;Y)
STUDNIA SD1	1	X=5817962.920 Y=7427300.487
STUDNIA SD2	2	X=5818008.779 Y=7427291.415
WPUST WP1	3	X=5818007.938 Y=7427315.041
WPUST WP2	4	X=5818008.342 Y=7427322.447
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY	5	X=5817973.961 Y=7427295.150
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY	6	X=5817976.363 Y=7427292.452
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY	7	X=5817975.962 Y=7427285.516
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY	8	X=5817975.846 Y=7427283.519
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY TRASY RURY	9	X=5817975.149 Y=7427305.304

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE
DOMINIK IWAŃSKI
Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Rola	MAZ/0033/PWBS/17	SANITARNA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Damian Jóźwiak	MAZ/0971/PBS/19	SANITARNA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mgr. inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA
PLAN SYTUACYJNY

SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:200	m	25.07.2025	182	SAN_KD-1/5	REV. 00	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.