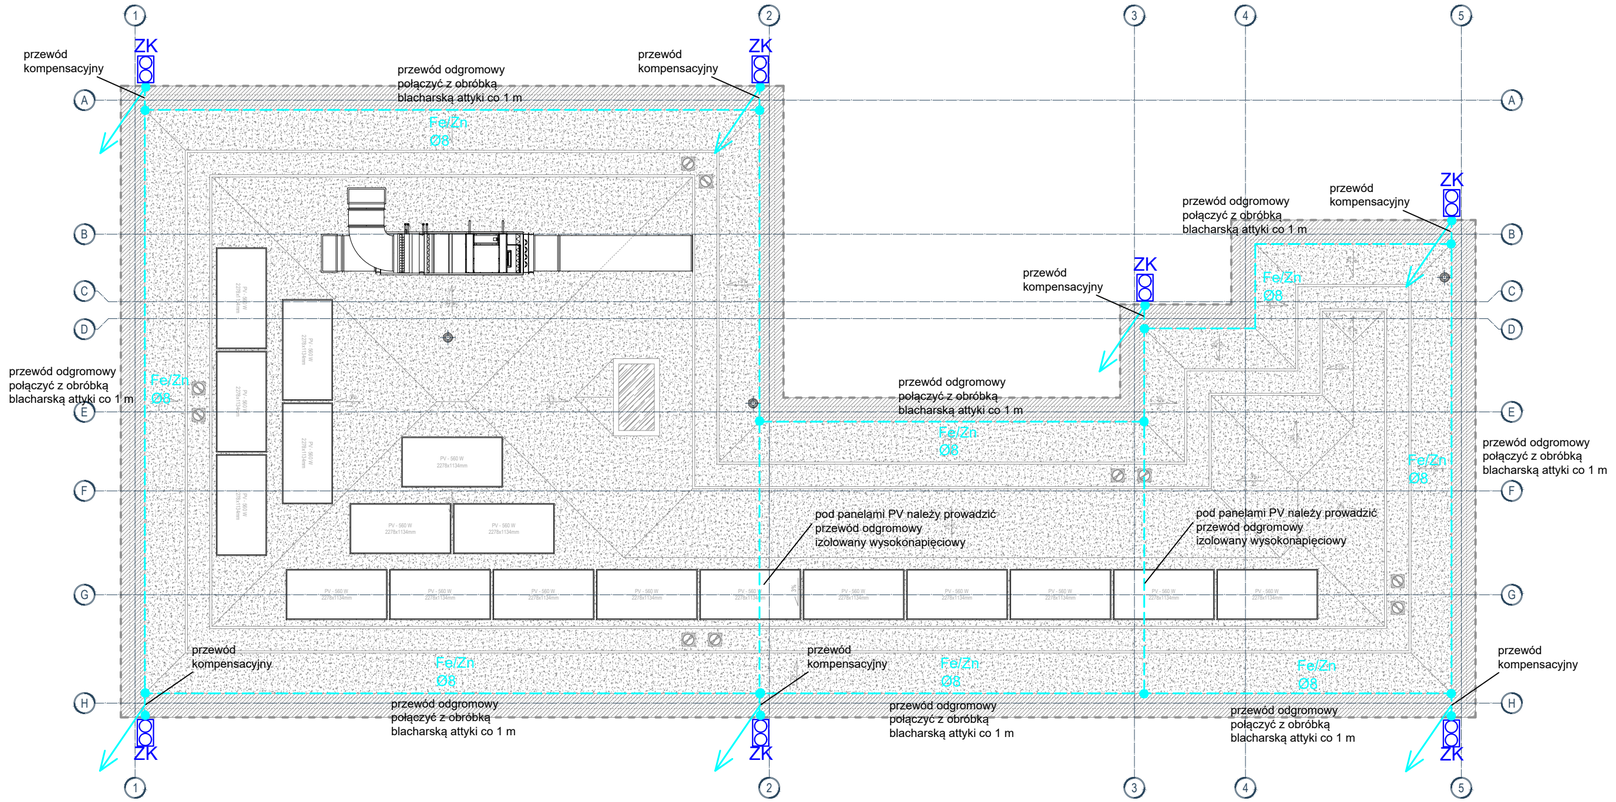

LEGANDA

	Zwód poziomy niski wykonany z drutu odgromowego Fe/Zn Ø8
	Złącze krzyżowe
ZK	Złącze kontrolne usytuowane w ścianie na wysokości 30 cm od poziomu ziemi
	Przewód odprowadzający wykonany z drutu odgromowego Fe/Zn Ø8

UWAGI:

1. Zwody poziome na dachu wykonać przy pomocy drutu FeZn Ø 8 mm.
2. Zwody poziome na dachu wykonać za pomocą wsporników i uchwytów.
3. Przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn Ø 8 mm.
4. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem fundamentowym za pomocą złącz kontrolnych na wysokości 0,3 m lub w ziemi w skrzynkach kontrolnych
5. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS ARCHITECTURE & BUILDING

ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE
DOMINIK IWAŃSKI
Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	PDL/0193/PWBE/19	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Płaczyński	MAZ/0596/PWOE/12	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mr. inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU

SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:100	cm	25.07.2025	182	E-3/12	REV. 00	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.