
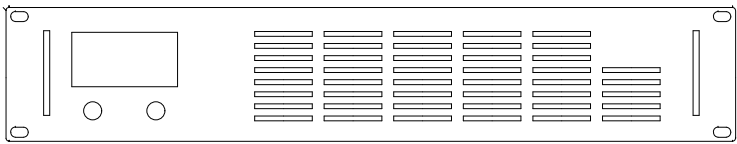


8x U/FTP Cat. 6A LS0H

SZAFA PPD1
16U 19' 800mm x 800mm x824mm
Widok z przodu

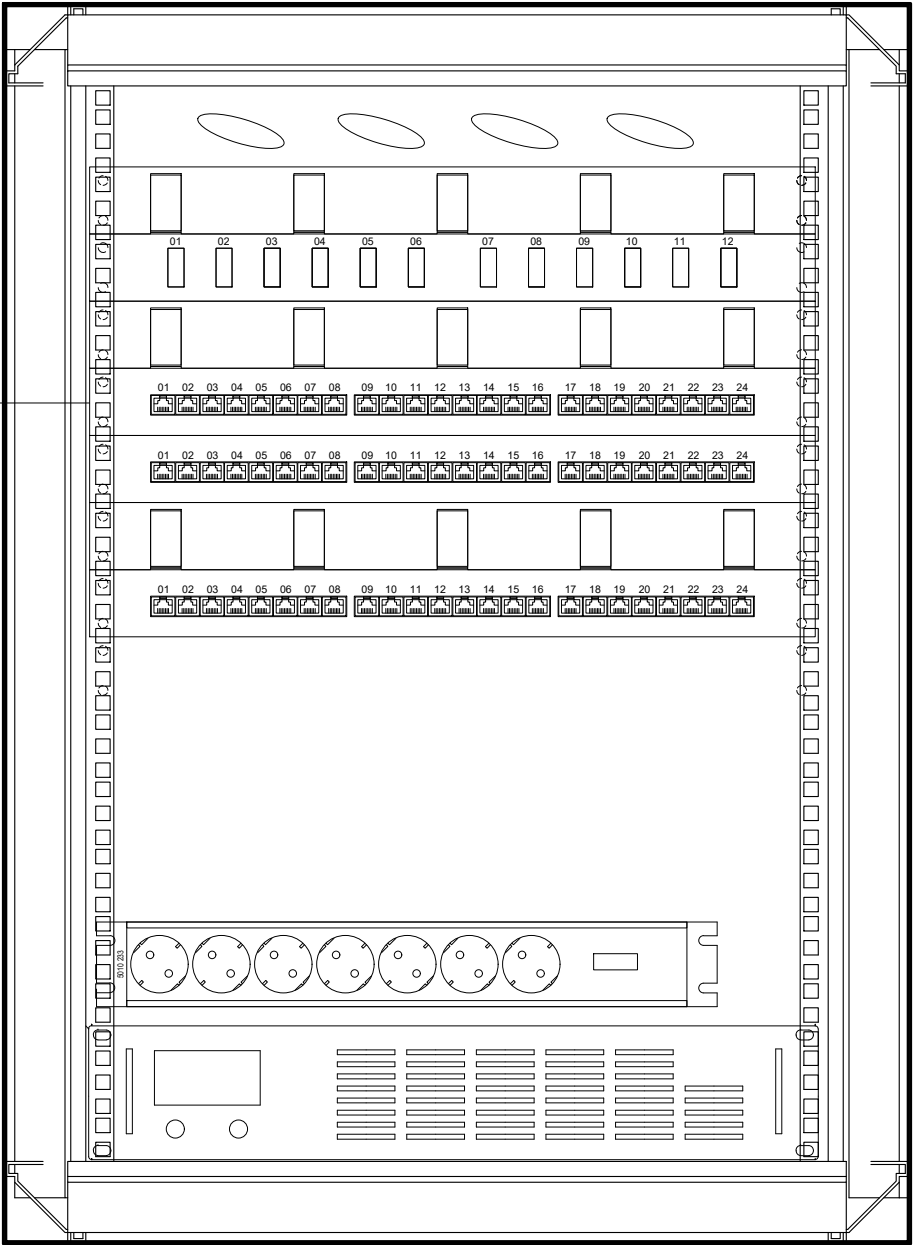

Wentylator z termostatem

Oragnizer poziomy 19"/1U, T125mm
Przełącznica światłowodowa 12 SC

Oragnizer poziomy 19"/1U, T125mm
Patchpanel, 24xRJ45 19"/1U

Patchpanel, 24xRJ45 19"/1U

Oragnizer poziomy 19"/1U, T125mm
Patchpanel, 24xRJ45 19"/1U

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE o mocy co najmniej 3KVA (3000VA) 2400W,
- podtrzymanie na wbudowanym zestawie akumulatorów przynajmniej 15 min przy 50% obciążenia,
- możliwość podłączenia zewnętrznego modułu baterii,
- zainstalowany/wbudowany moduł zarządzania ethernet z obsługą SNMP v3.

UWAGI:
1. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

<div><div>ELPOS</div><div>ARCHITECTURE & BUILDING</div></div>		<div>ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE</div> <div>DOMINIK IWAŃSKI</div> <div>Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427</div> <div>elpos.projekt@gmail.com</div>				
INWESTOR						
<div>Gmina Bodzanów</div> <div>ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów</div>						
NAZWA ZADANIA						
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ						
ADRES OBIEKTU						
Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10						
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	PDL0193/PWBE/19	ELEKTRYCZNA	25.07.2025		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Płaczylski	MAZ/0596/PWOE/12	ELEKTRYCZNA	25.07.2025		
OPRACOWUJĄCY	mr. inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025		
TYTUŁ RYSUNKU						
SCHEMAT SIECI LAN						
SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
-	-	25.07.2025	182	E-10/12	REV. 00	
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.						