


ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

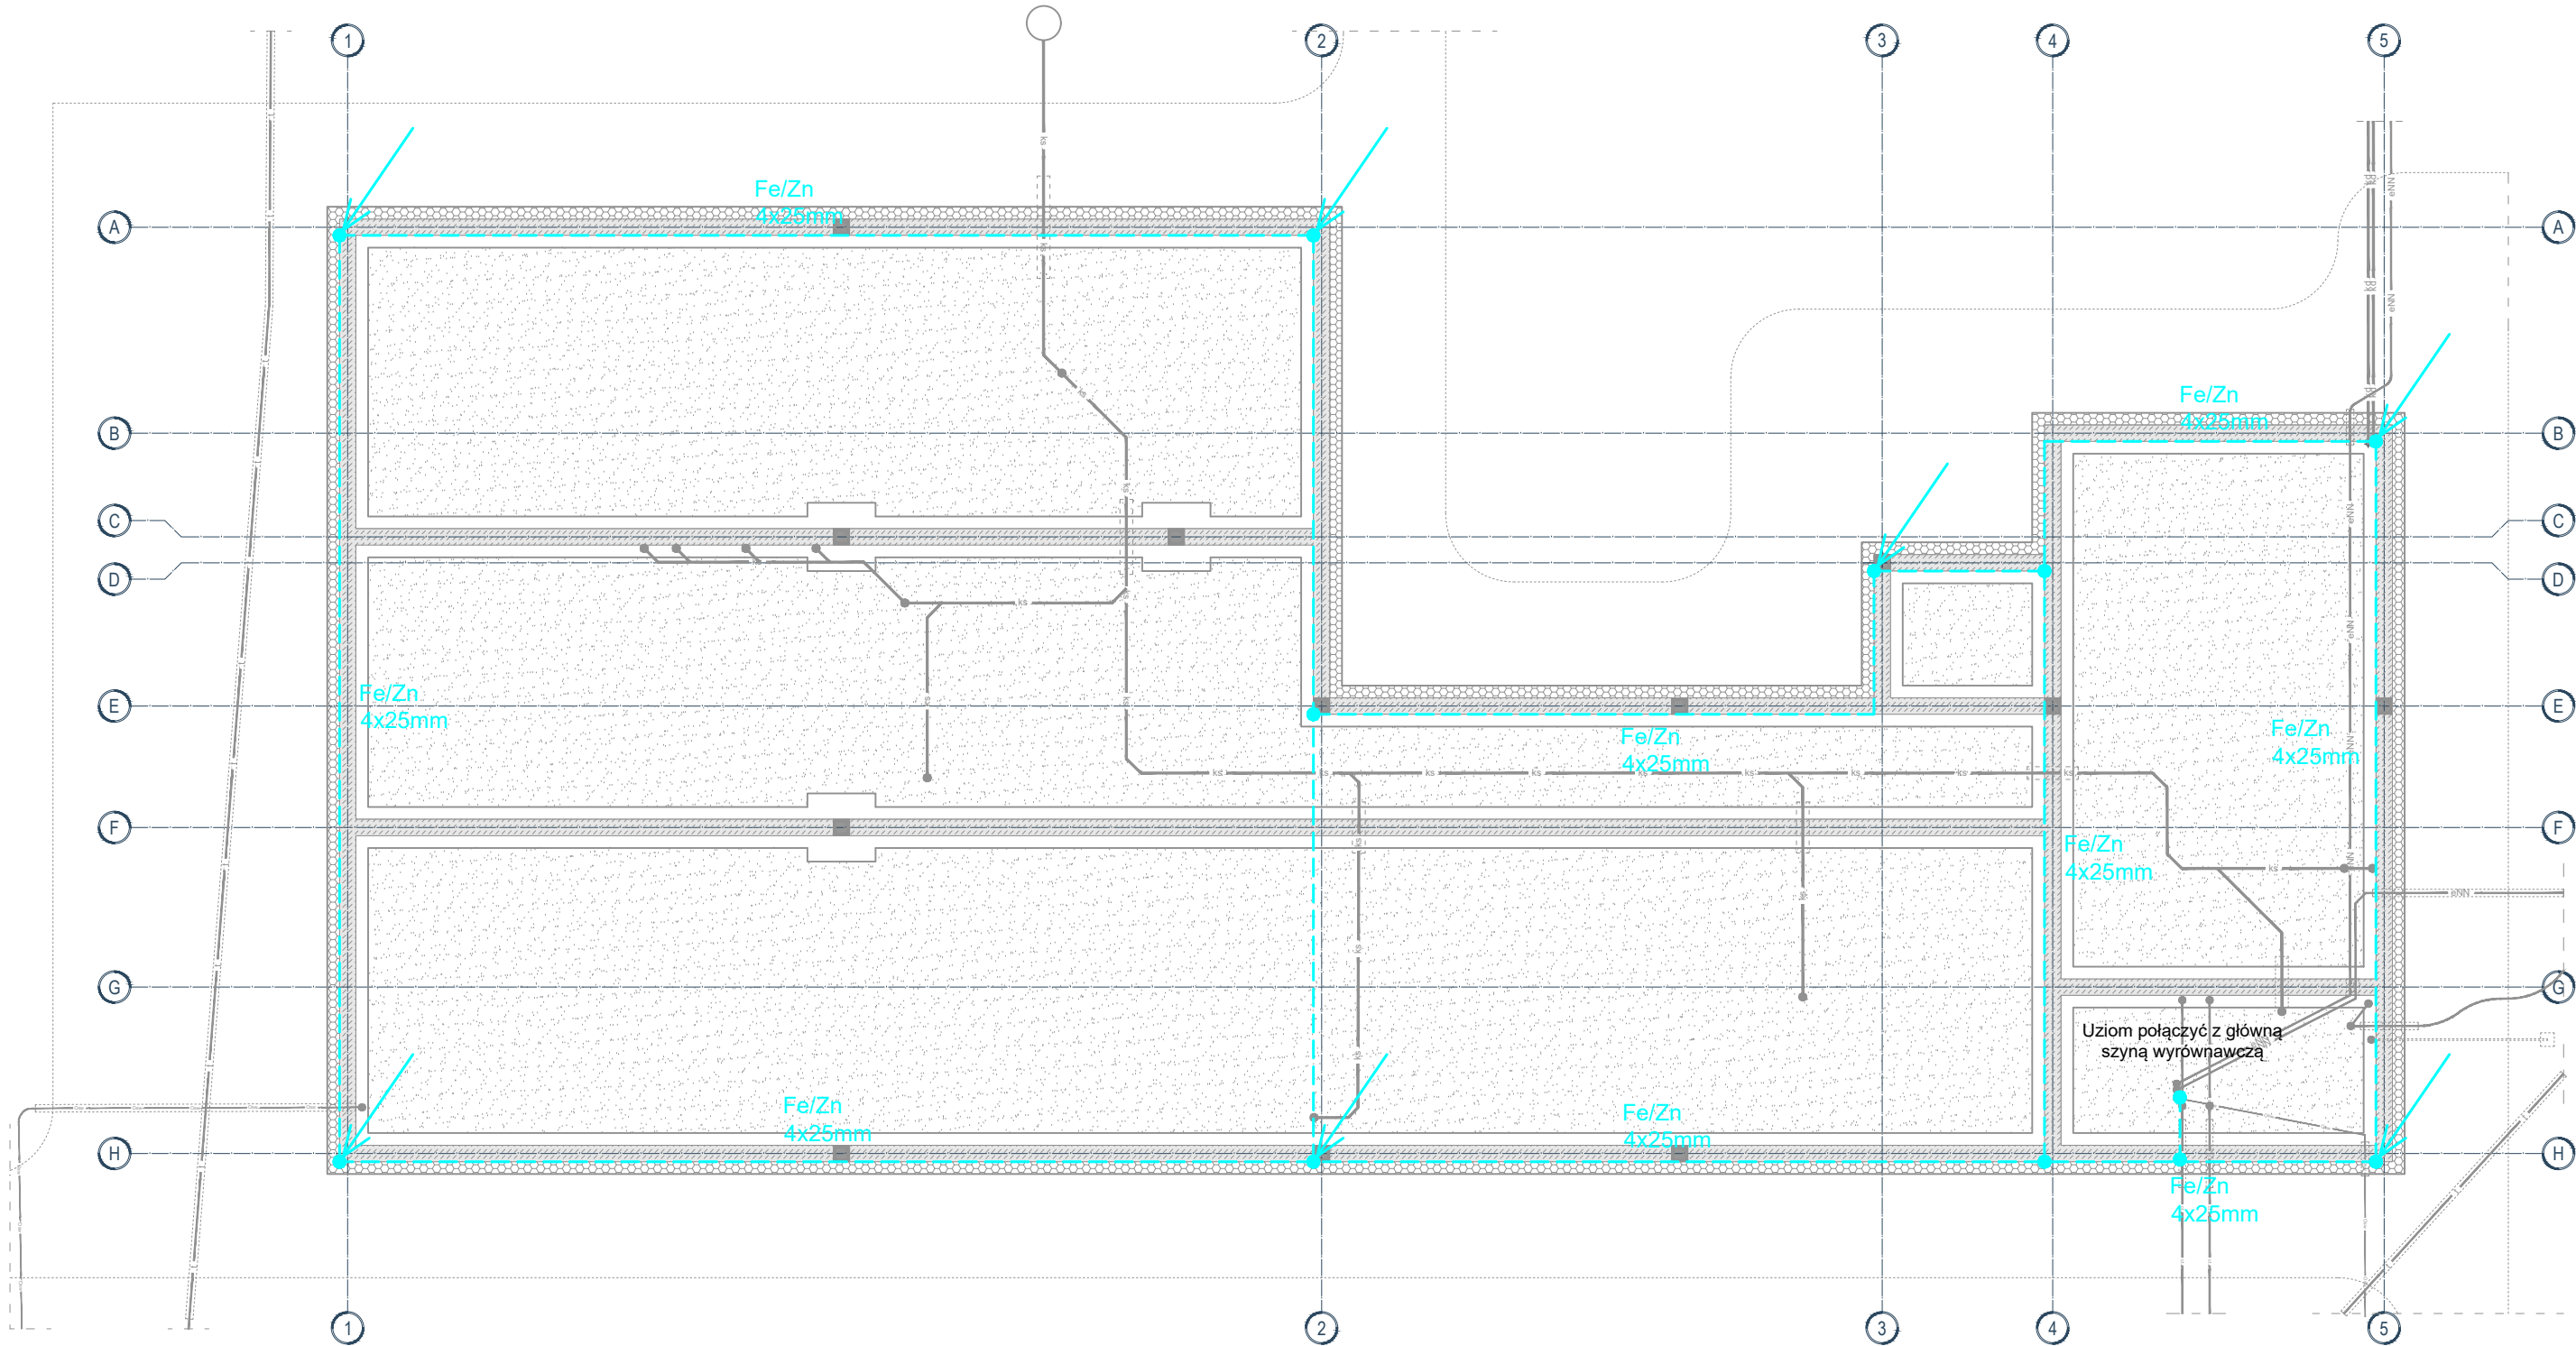

LEGANDA

	Uziom wykonany z płaskownika Fe/Zn 25x4 mm układany w fundamencie
	Złącze spawane
	Przewód odprowadzający wykonany z drutu odgromowego Fe/Zn Ø8

UWAGI:

- Uziom wykonać z bednarki FeZn 30x4 mm
- Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE



ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE

DOMINIK IWAŃSKI

Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	PDL0193PWBE/19	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Placzyński	MAZ0596PWOE/12	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:100	cm	25.07.2025	182	E-2/12	REV. 00	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.