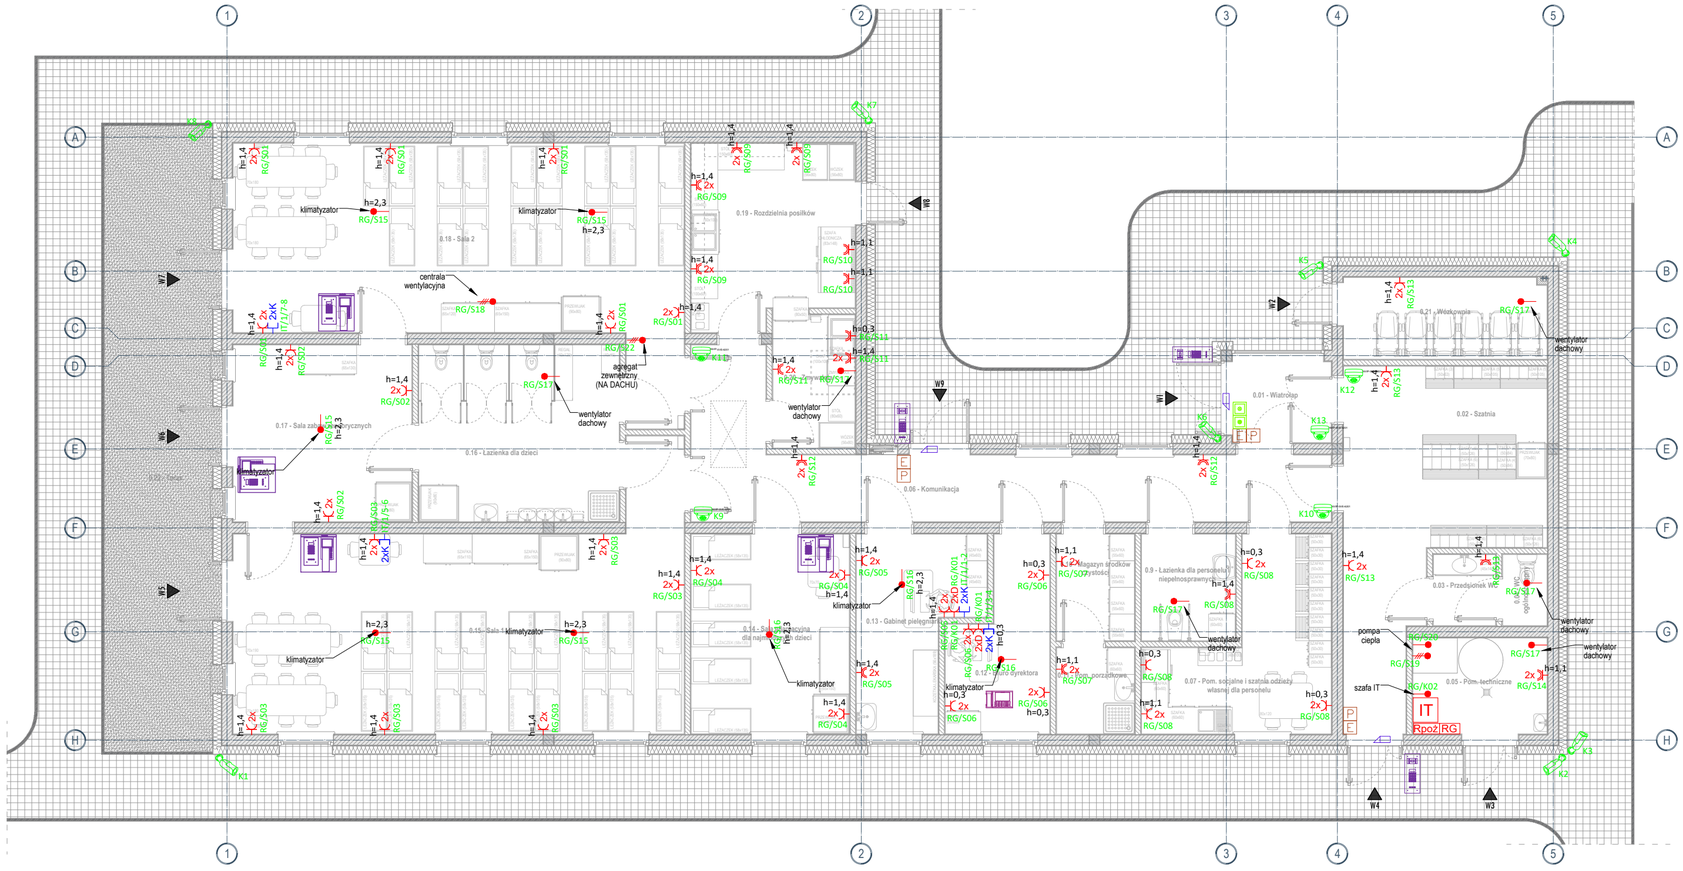

LEGANDA ELEKTRYKA	
	Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A, 230V, IP20
2x	Gniazdo wtyczkowe 2x(2P+PE), 16A, 230V, IP20
D	Gniazdo wtyczkowe DATA 2P+PE, 16A, 230V, IP20
	Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A, 230V, IP44
	Wypust 230V 1F
	Wypust 230V 3F
RG	Rozdzielnia główna budynku
Rpoż	Rozdzielnia pożarowa
IT	Szafa teletechniczna RACK
K	Gniazdo komputerowe RJ45
	Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - przycisk sygnalizujący
	Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - przycisk uruchamiający
LEGANDA CCTV	
	Kamera zewnętrzna typu bullet
	Kamera kopułkowa IP
	Stanowisko nadzoru
LEGANDA DOMOFONY	
	Wideodomofon z możliwością wyboru sali
	Unifon z funkcją wideo w salach
	Centrala portierska
	Elektrozaczep
E	Przycisk ewakuacyjny
P	Przycisk wyjścia

UWAGI:

1. Wszystkie gniazda do których dostęp mogą mieć dzieci należy montować na wysokości minimum 1,4m.
2. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE
DOMINIK IWAŃSKI
Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Kupiranowicz	PDL/0193/PWBE/19	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Płaczyński	MAZ/0596/PWOE/12	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mr. inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI GNIAZD
RZUT PRZYZIEMIA

SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:100	cm	25.07.2025	182	E-4/12	REV. 00	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.