
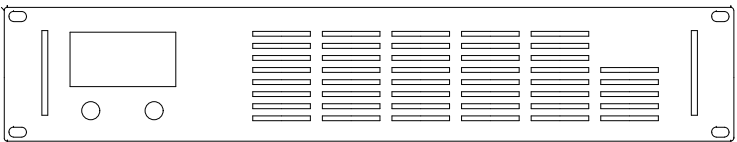


SZAFA PPD2
16U 19' 800mm x 800mm x824mm
Widok z przodu

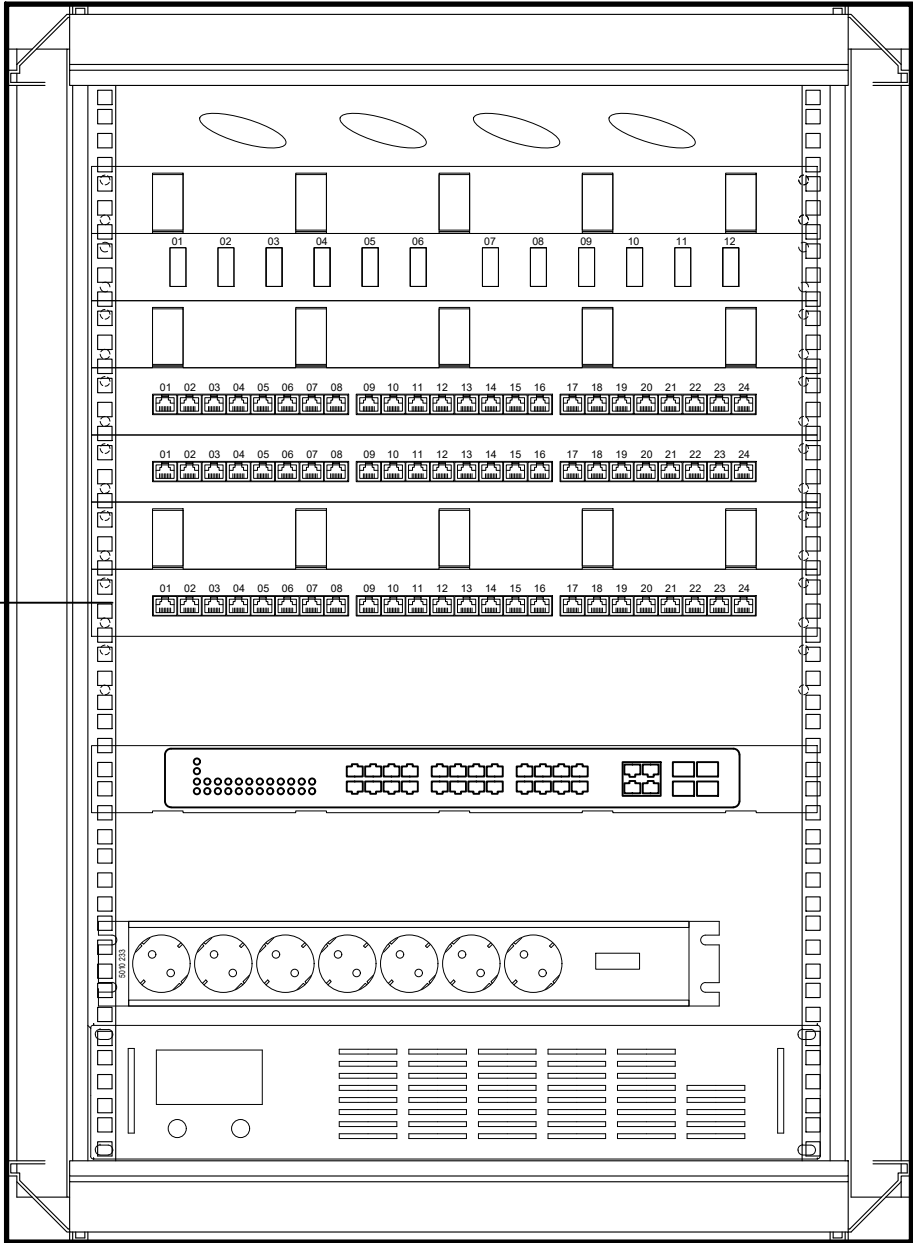

Wentylator z termostatem

Oragnizer poziomy 19"/1U, T125mm
Przełącznica światłowodowa 12 SC

Oragnizer poziomy 19"/1U, T125mm
Patchpanel, 24xRJ45 19"/1U

Patchpanel, 24xRJ45 19"/1U

Oragnizer poziomy 19"/1U, T125mm
Patchpanel, 24xRJ45 19"/1U

Rejestrator CCTV 48 kanałowy

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE o mocy co najmniej 3KVA (3000VA) 2400W,
- podtrzymanie na wbudowanym zestawie akumulatorów przynajmniej 15 min przy 50% obciążenia,
- możliwość podłączenia zewnętrznego modułu baterii,
- zainstalowany/wbudowany moduł zarządzania ethernet z obsługą SNMP v3.

UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE



ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE
DOMINIK IWAŃSKI
Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	PDU0193PWBE/19	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Placzyński	MAZ0596PWOE/12	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mr. inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT CCTV

SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
-	-	25.07.2025	182	E-11/12	REV. 00	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.