


Rzędna istniejącego terenu	71,85	71,85	71,85	71,85
Rzędna osi proj. rurociągu	70,35	70,35	70,40	70,42
Długość odcinka	7,00	3,00	3,00	3,00
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=0,0 ‰	i=6,7 ‰	i=0,0 ‰	i=0,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN125, PE	DN125, PE	DN125, PE	DN125, PE
Prędkość, przepływ				
Hektometr i odległości	00	7,00	10,00	13,00

W-2 - HP-1
Podziałka 1:100/500

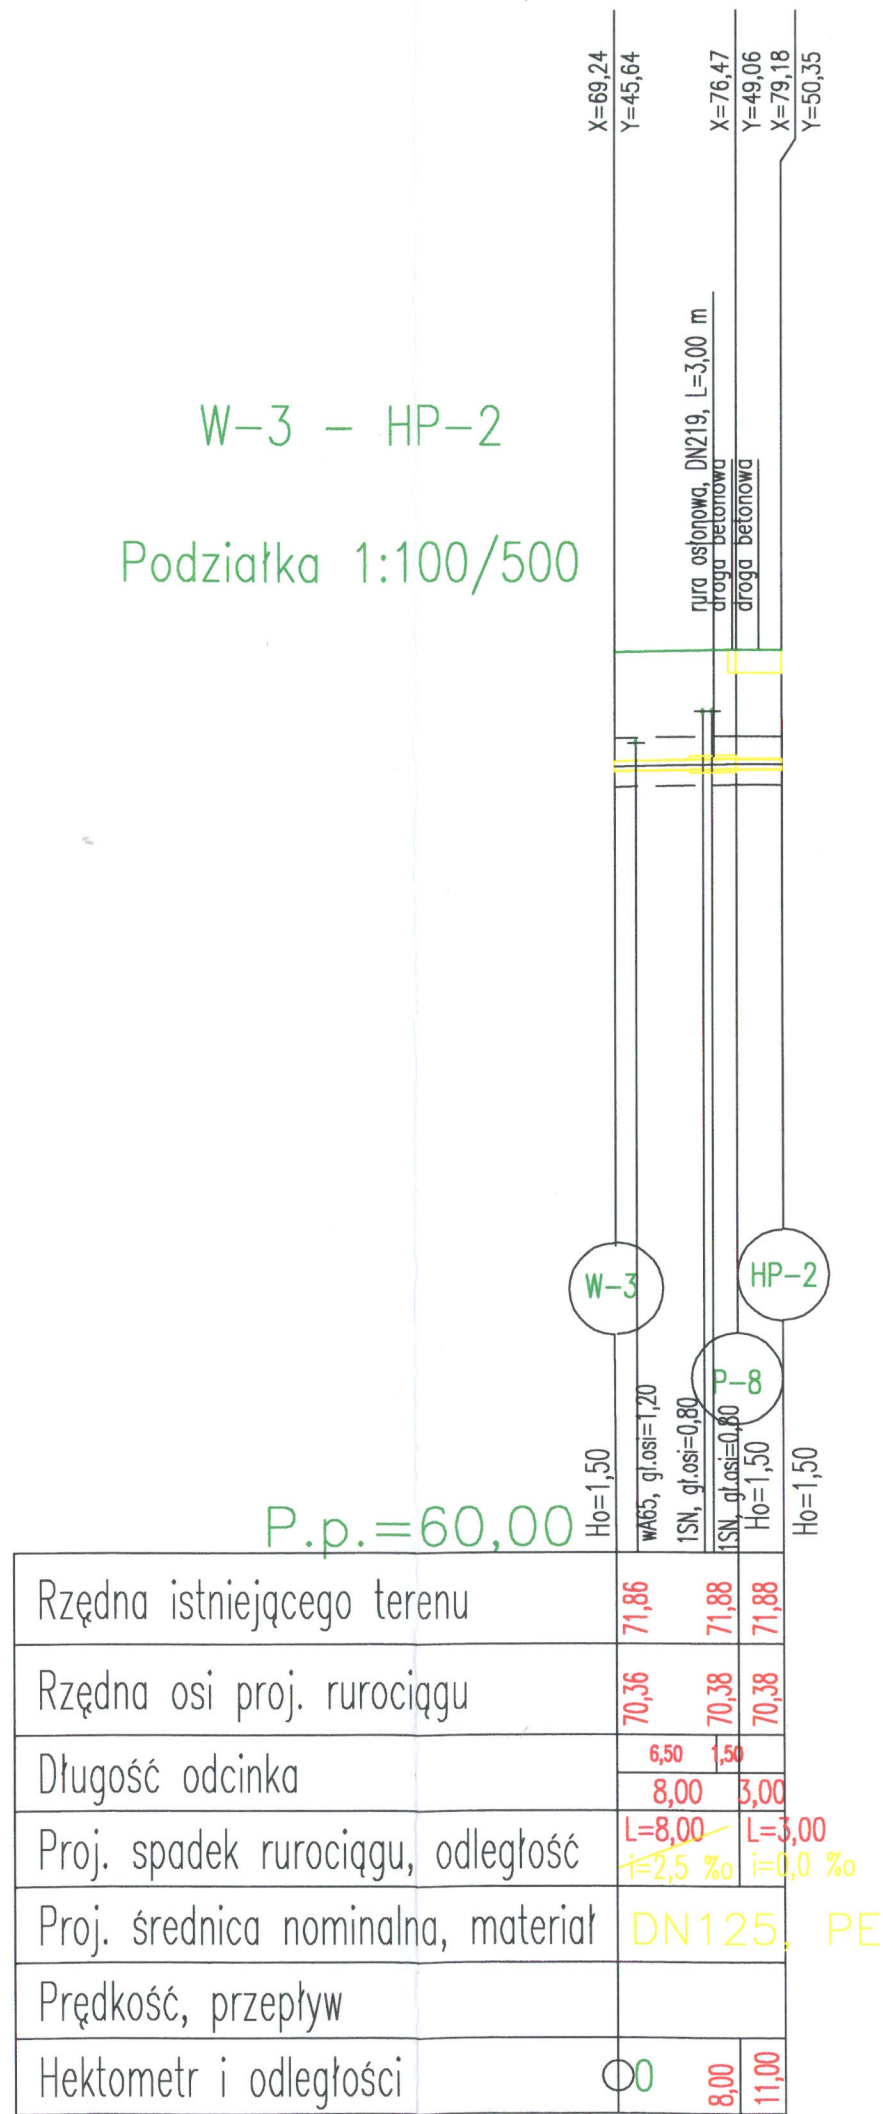

Rzędna istniejącego terenu	71,86	71,86	71,86	71,86
Rzędna osi proj. rurociągu	70,36	70,38	70,38	70,38
Długość odcinka	8,00	3,00	3,00	3,00
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=2,5 ‰	i=0,0 ‰	i=0,0 ‰	i=0,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN125, PE	DN125, PE	DN125, PE	DN125, PE
Prędkość, przepływ				
Hektometr i odległości	00	8,00	11,00	11,00

W-3 - HP-2
Podziałka 1:100/500

3	W-3 - HP-2		
2	W-2 - HP-1		
1	W-0 - HP-3		
Nr profilu	Nazwa		Długość
Projektował	Sprawdził	Zatwierdził - data	Nazwa Bytnic
			F

ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY
"AQUA-TECH"
Mirosław Jasiek
Brzózka 18, 66-600 Krośno Odrzańskie
NIP 926-101-47-09 REG. 971 15610
tel. (069) 222 11 11

Nazwa Opracowania	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytnica - Tartak - Gmina Bytnica	Obiekt: Adres:	Skórzyn gm. Maszewo
Stadium dok.	Projekt budowlany	Wykonawcy opracowania	Podpis
Rodzaj dok.	Sanitarna	Projektant	mgr inż. Stanisław Kowalski
Data	Sierpień 2009r.	Wykonał	mgr inż. Tadeusz Kowalewski
Skala	1:100/500		
Nazwa rysunku	Profil podłużny sieci wodociągowej i przyłącza		Nr rys. 5

Długość wszystkich przewodów

STAROSTWO POWIATOWE
w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krośno Odrzańskie
ul. Piastów 10 B
tel. 068 383 02 10 fax 383 02 36
e-mail: powiat@krosno-odrz.pl