


IST. SKV- 4/1P
Wg OD4/ZR3/485/2011

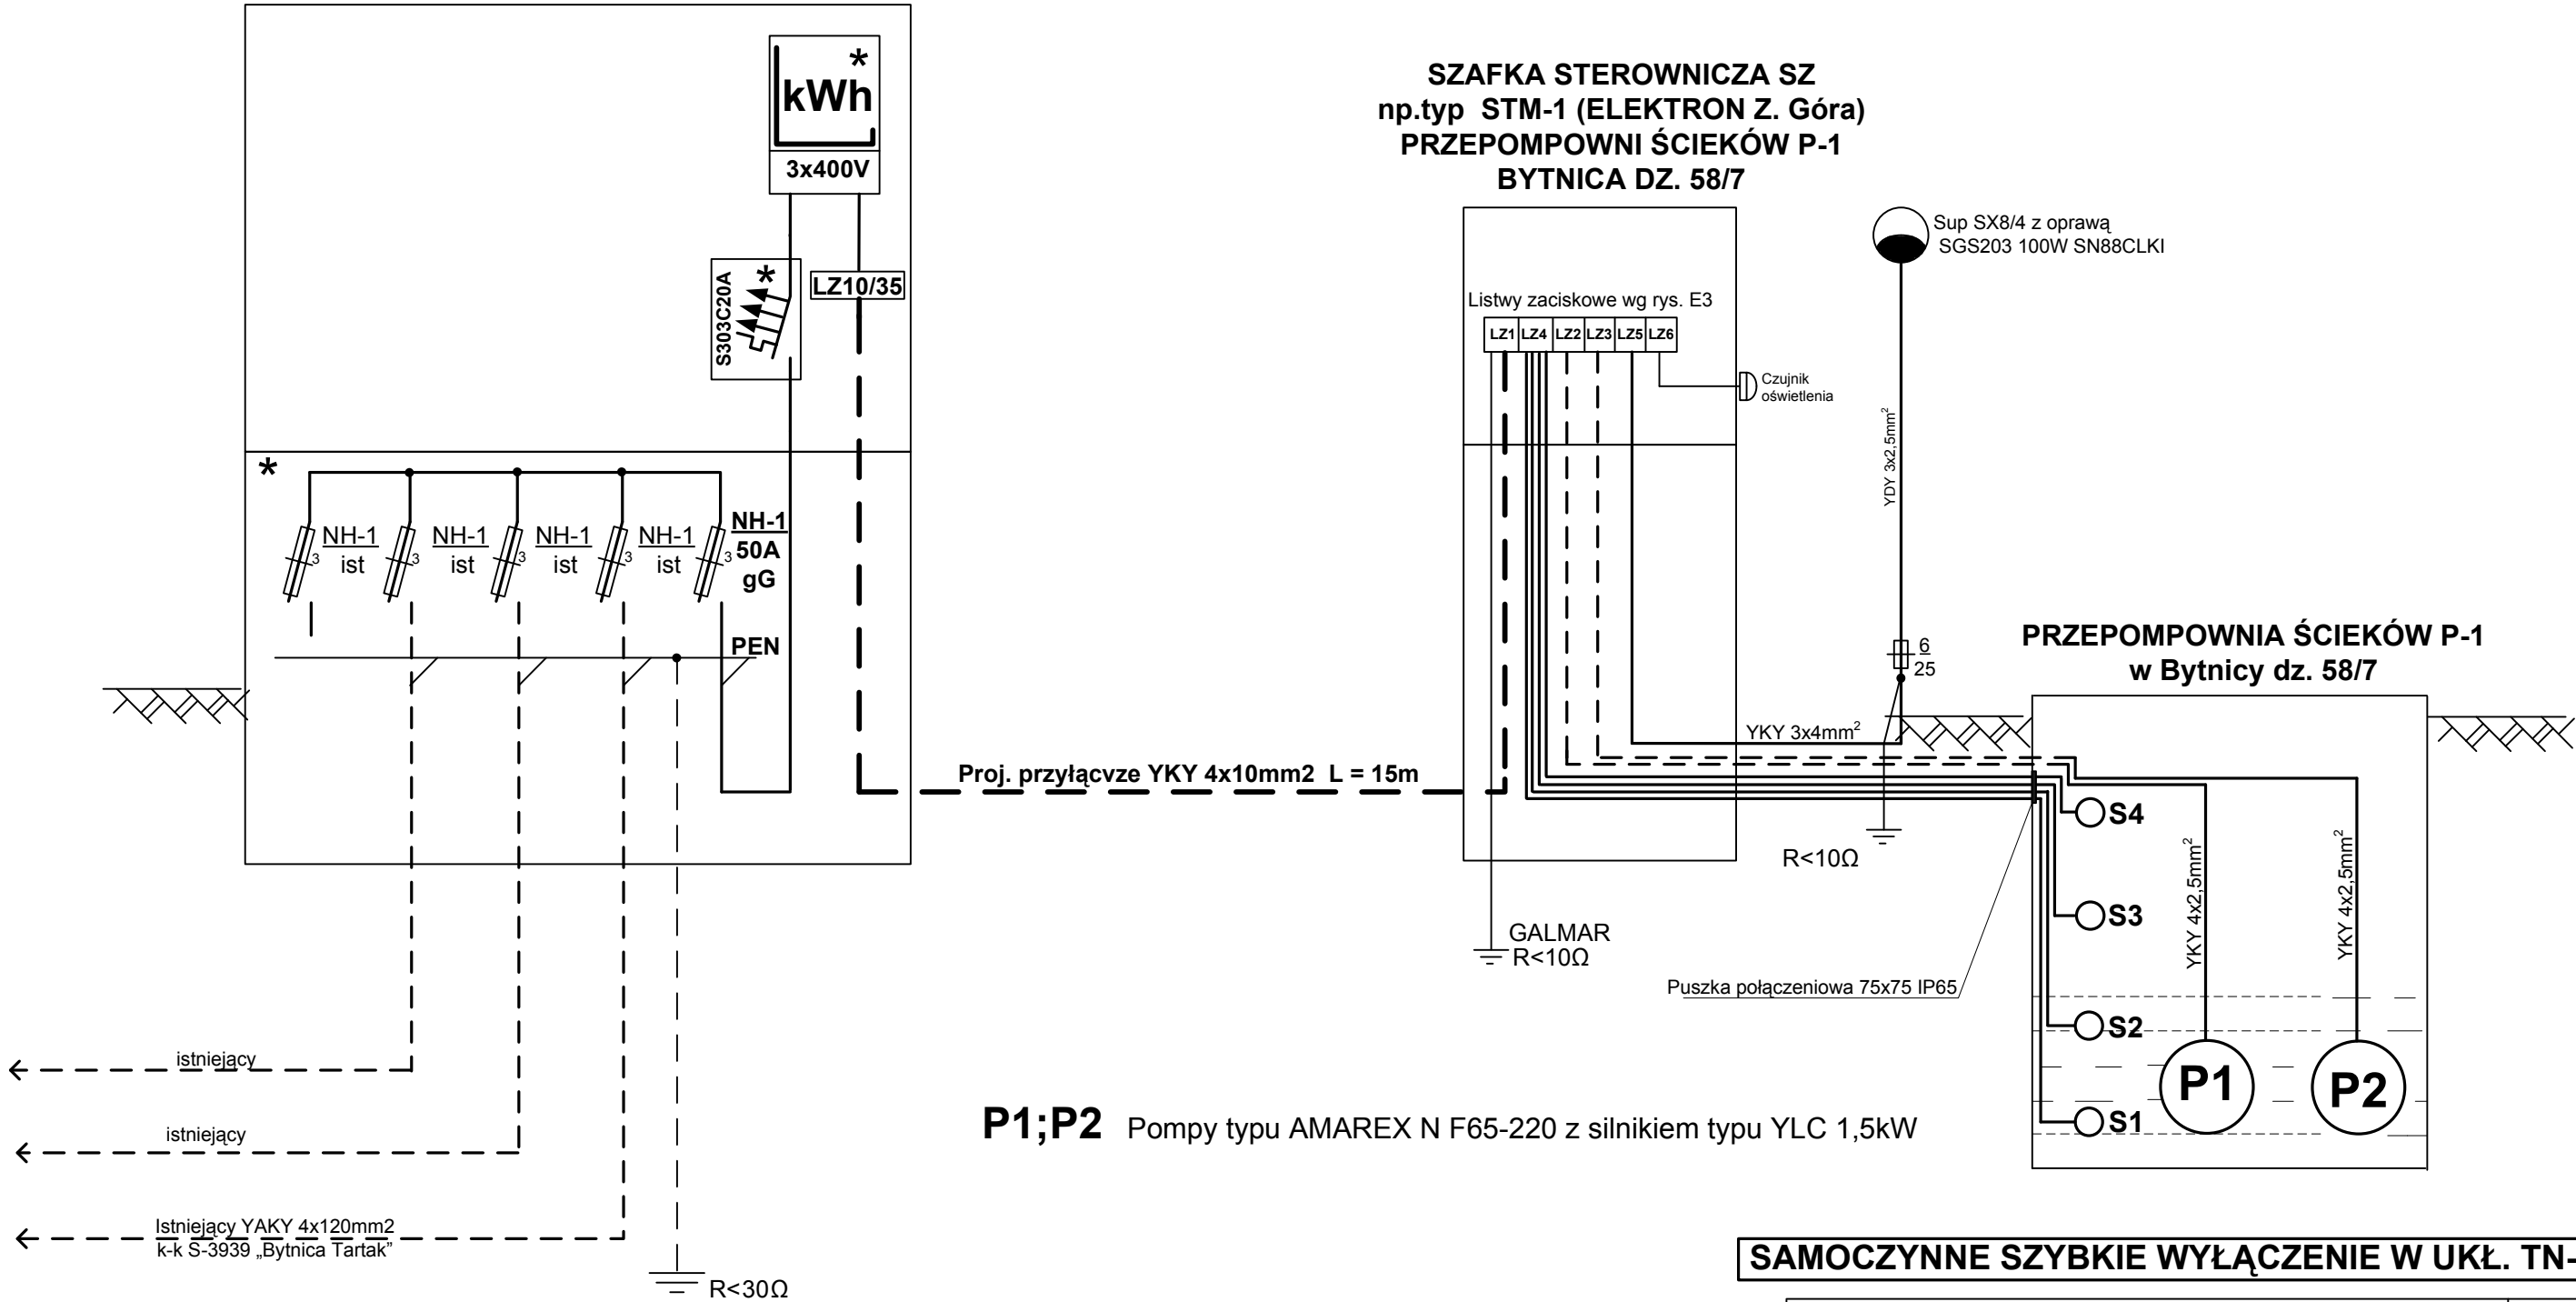

P1;P2 Pompy typu AMAREX N F65-220 z silnikiem typu YLC 1,5kW

SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

Nazwa rysunku SCHEMAT PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO ZASILAJĄCEGO PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW P-1 W BYTNICY NA DZ. NR 58/7			Nr rysunku E2
Inwestor GMINA BYTNICA Bytnica 52 66-630 Bytnica			Skala
Projektant mgr inż. elektryk Leon Rózcza	Nr uprawnień 9/91/ZG Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d	Data Grudzień 2010r.	Podpis