



SO
SZAFKA OŚWIETLENIOWA
w obudowie OPS 45 na słupie 0,4kV
nr 6 (H.Sypniewski Z.Góra)

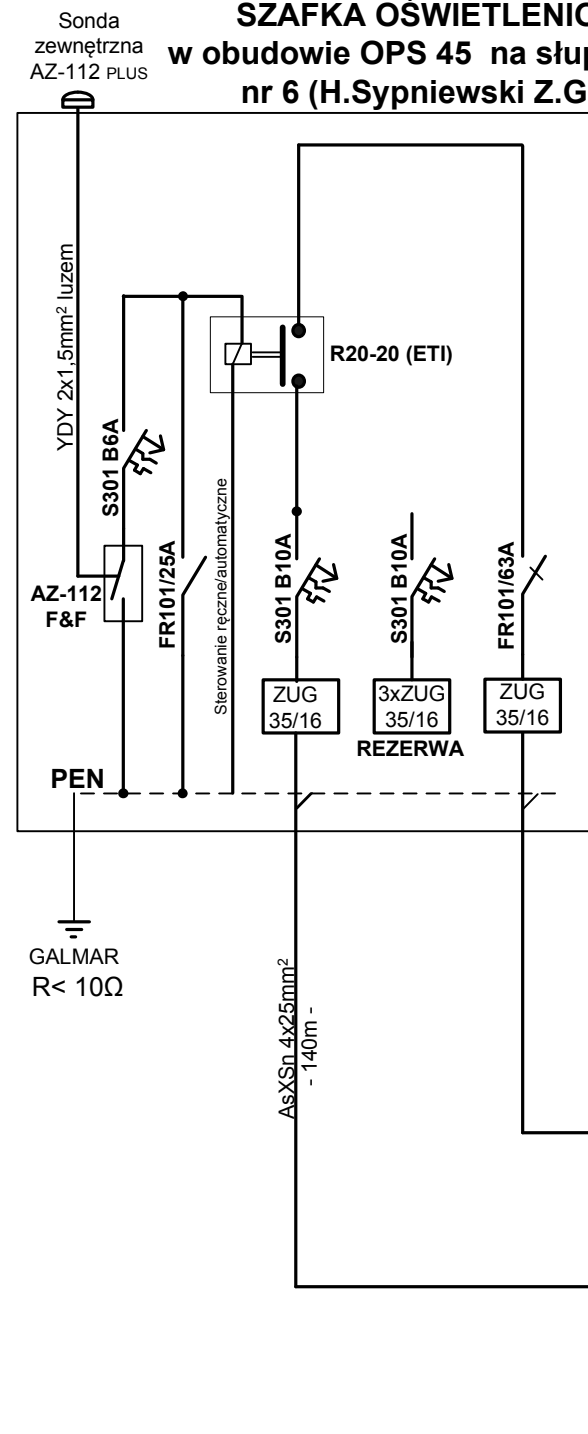

SP
Szafka pomiarowa
Na słupie 0,4kV nr 6 dz. 14/23 w Bytnicy
Do wykonania przez
ENEA Opoerator Sp. z o.o
RD Krosno Odrzańskie
zgodnie z wp nr OD4/ZR3/413/2014

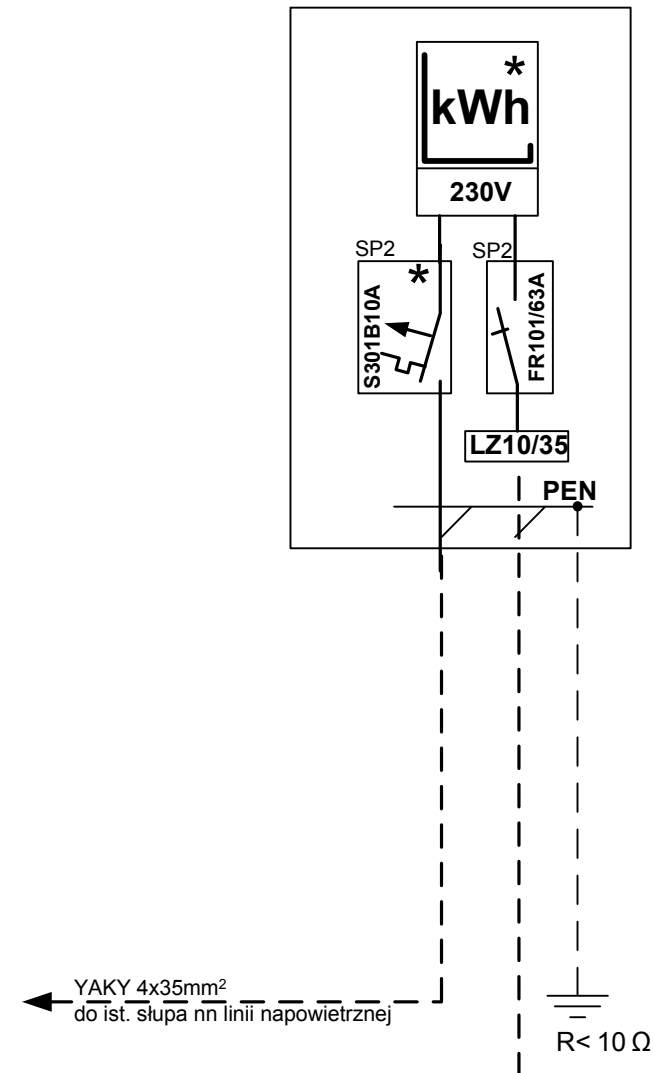

- 11 -

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-CS

Nazwa rysunku SCHEMAT UZUPEŁNIENIA OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ NA DZ. 634/2 NA IST. SŁUPACH W BYTNICY DZ. 14/23 W BYTNICY			Nr rysunku E2
Inwestor GMINA BYTNICA Bytnica 52 66-630 Bytnica			Skala
Projektant mgr inż. elektryk Leon Rózcza	Nr uprawnień 9/91/ZG Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d	Data Sierpień 2014r.	Podpis