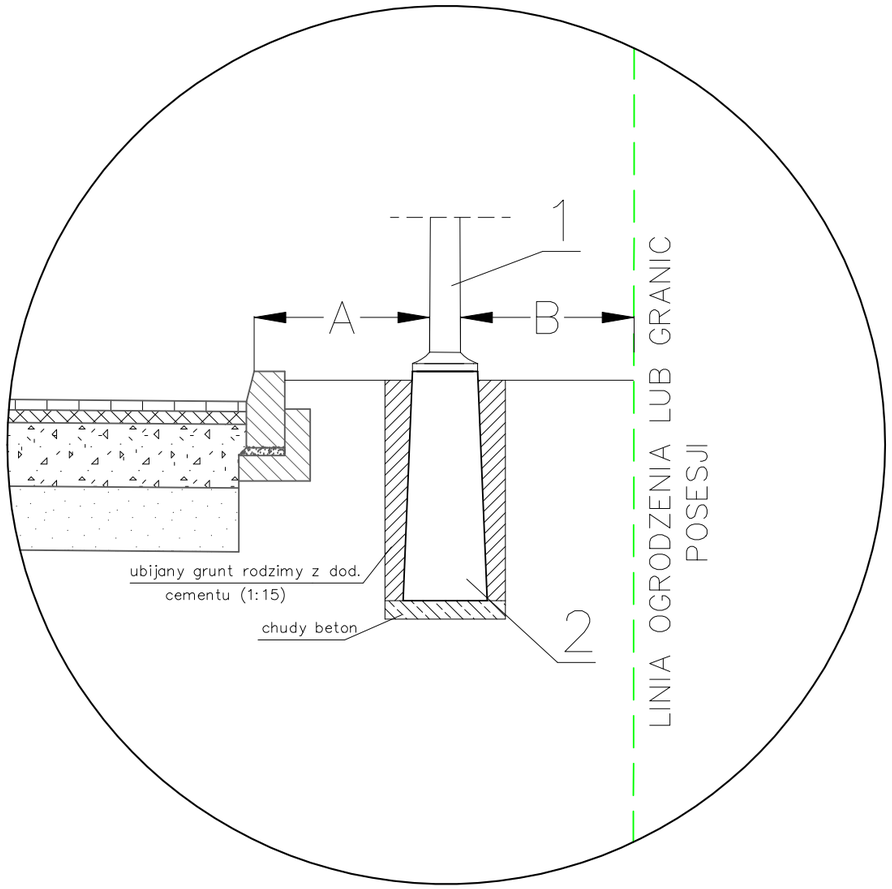

A – minimalna odległość lica słupa latarni od lica krawężnika jezdni powinna wynosić min 0,5m
B – minimalna odległość lica słupa latarni od ogrodzeń posesji lub w przypadku jego braku od linii granic działek, powinna wynosić min 0,25m
1 – LATARNIA – SŁUP ALUMINIOWY STOŻKOWY
2 – FUNDAMENT PREFABRYKOWANY B–50

UWAGA:
– stosując minimalne odległości A i B, latarnie należy zabudowywać w linii prostej, za wyjątkiem miejsc załamania linii drogi

– miejsca zabudowy latarń wyznaczyć zgodnie z podanymi współrzędnymi geodezyjnymi. Dopuszczalna odchyłka w stosunku do podanych współrzędnych wynosi 0,3m

– linie kablowe należy układać w odległości 0,5m od granic działek i krawędzi jezdni. W przypadku braku możliwości zachowania odległości minimalnych, kabel należy układać w rurach osłonowych DVR 75

Rysunek został utworzony za pomocą programu BricsCAD_V5 nr licencji 28/01/2005/163/30/ELTECHLEN/PL

PROJEKT BUDOWLANY–BRANŻA ELEKTRYCZNA: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULIC: 22–go LIPCA, NOWEJ, SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIERAKÓW ŚLĄSKI		INWESTOR: URZĄD GMINY CIASNA ul. NOWA 1a 42–793 CIASNA	SKALA: 1:250
TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ TYPOWY – SZCZEGÓŁ ZABUDOWY LATARŃ			RYS.NR: 3
DATA: 02.2010	OPRACOWAŁ: mgr inż.SEBASTIAN KULIK		Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjno–Handlowe Eltechlen A.Bogacki & M.Kulik 42–700 Lubliniec, ul.Powstańców 54
	PROJEKTOWAŁ: inż.MARIAN KULIK nr ew.SLK/0067/P00E/03		