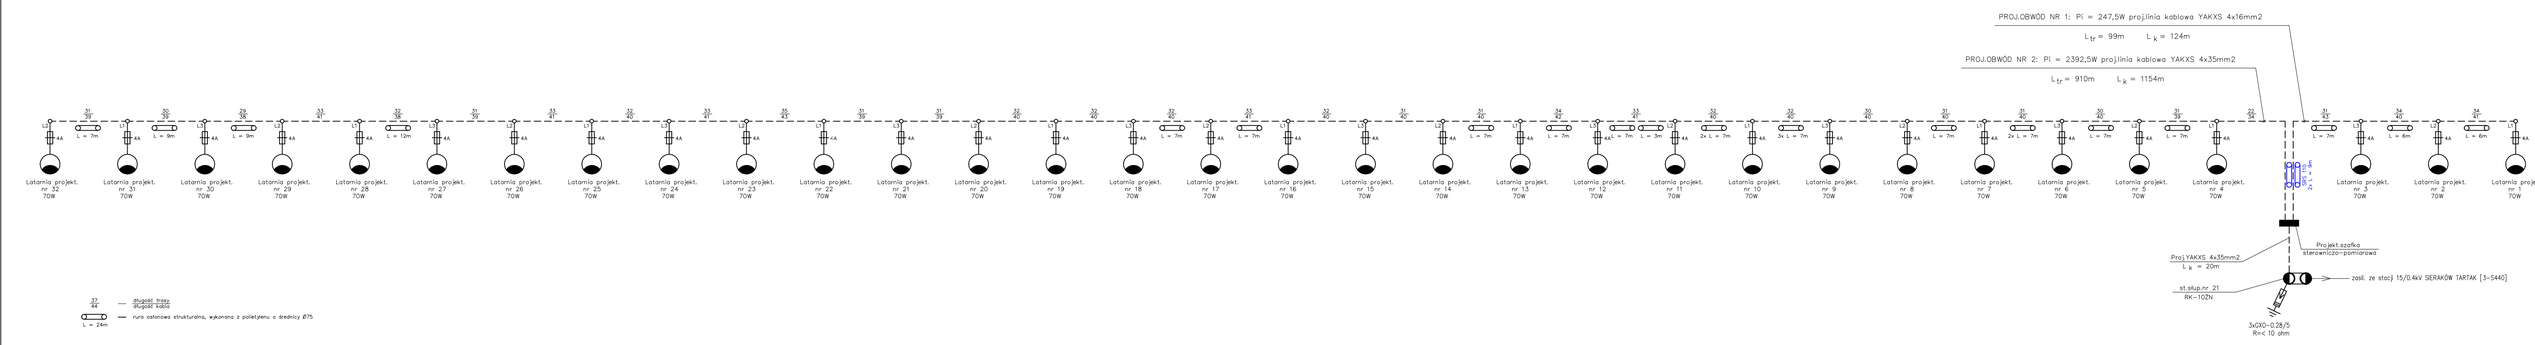

37/44 — długość trasy / długość kabla

L = 24m — rura osłonowa strukturalna, wykonana z polietylenu o średnicy Ø75

Sylwetki latarni przedstawia rys. nr 6

Pi = 2640 W

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ: TN-C

UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ: TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

POSTAWOWA – izolacja podstawowa, obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 2X

DODATKOWA – urządzenia w II-giej klasie ochronności, instalacja wykonana w klasie równoważnej II-giej klasie ochronności

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary w projekcie wymagają sprzą projektanta
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami
3. Dokumentacja należy traktować łącznie - w zmowy: wszystkie opisy/rysunki wzaj z całością opisową

Rysunek został utworzony za pomocą programu BricsCAD_V5 nr licencji 28/01/2005/163/30/ELTECHLEN/PL

PROJEKT BUDOWLANY-BRANŻA ELEKTRYCZNA: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY SZYSZKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIERAKÓW ŚLĄSKI		INWESTOR: URZĄD GMINY CIASNA ul. NOWA 1a 42-793 CIASNA	SKALA:
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY KABLOWEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ			RYS.NR: 4
DATA: 02.2010	OPRACOWAŁ: mgr inż.SEBASTIAN KULIK		Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Eltechlen A.Bogacki & M.Kulik 42-700 Lubliniec, ul.Powstańców 54
	PROJEKTOWAŁ: inż.MARIAN KULIK nr ew.SLK/0067/POOE/03		