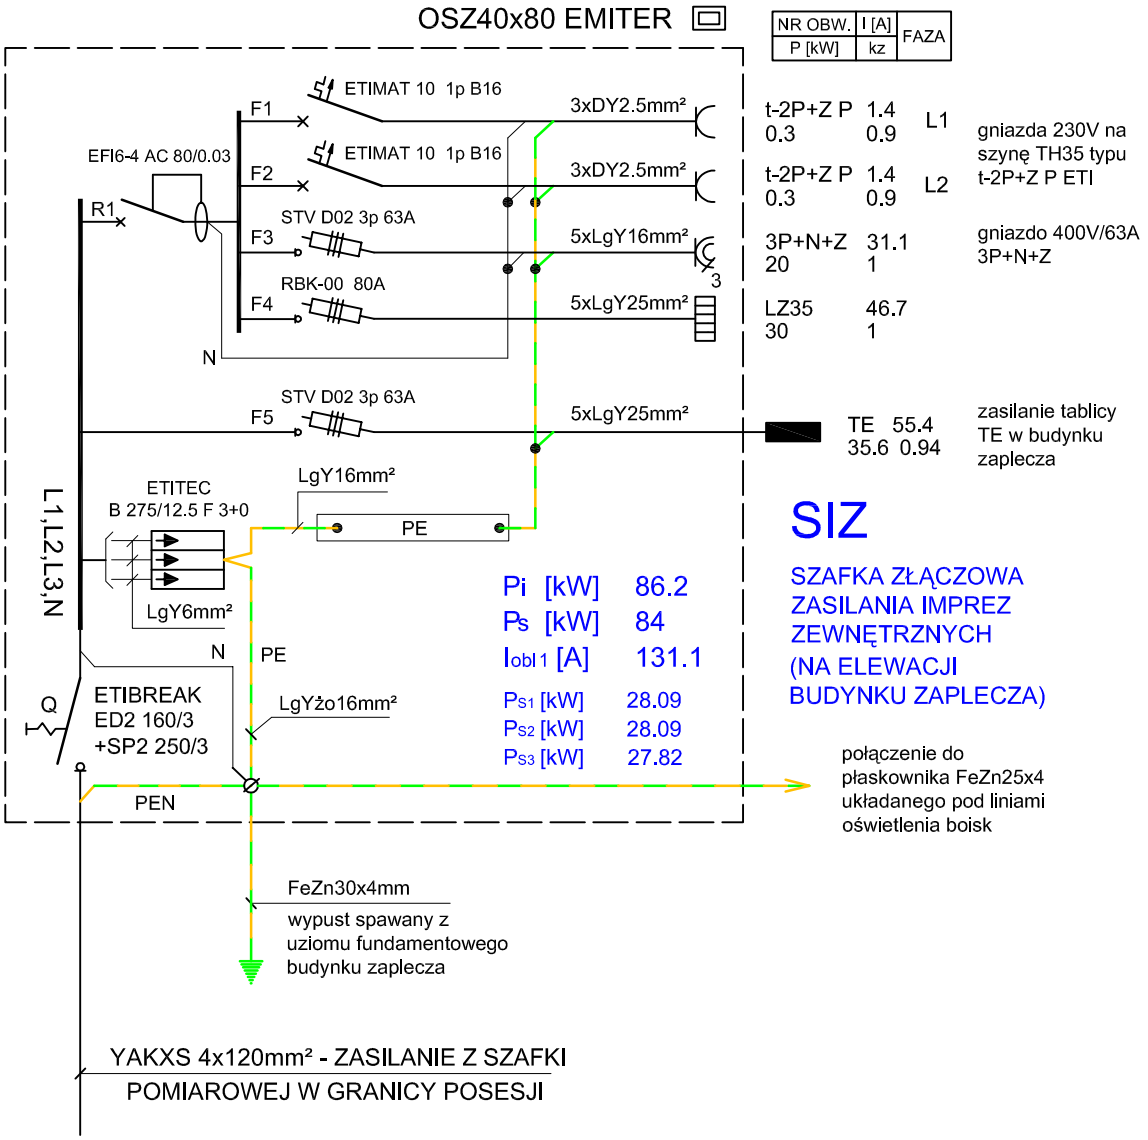

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne obudowy rozdzielcze.

Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe o różnicowym prądzie znamionowym 30mA bezzwłoczne.

Sieć zasilająca w układzie TN-C.

Instalacje odbiorcze w układzie TN-S.

OKREŚLONY W PROJEKCIE OSPRZĘT I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE MOŻNA ZASTĄPIĆ WYROBAMI INNEGO PRODUCENTA O PODOBNYM STANDARDZIE JAKOŚCIOWYM I ESTETYCZNYM. WYROBY TAKIE POWINNY MIEĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE OD TYCH W PROJEKCIE I CECHY Z NIMI PORÓWNYWALNE. ZAMIANA ELEMENTU JEST MOŻLIWA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI INSPEKTORA NADZORU, AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: "ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM, FRAGMENT DZ. NR.EWID. 352 / 15, CIASNA, INWESTOR: URZĄD GMINY CIASNA ul.NOWA 1A, 42-793 CIASNA

BIURO ARCHITEKTONICZNE:
ARCHITEKTONIKA
Biuro Usług Projektowych ARCHITEKTONIKA
ul. ORKANA 84d 42-200 CZĘSTOCHOWA
034 361 44 51 / +48 604 088 350
email: witold.rudecki@architektonika.eu

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	FAZA	BRANŻA	SKALA: -
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Cieplak	22/02		PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	DATA: 06.2012
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Elżbieta Perzyńska	332/KL/74				
NAZWA RYSUNKU	Schemat szafki złączowej zasilania imprez zewnętrznych SIZ.					NR RYS.: E-6