PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP
Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

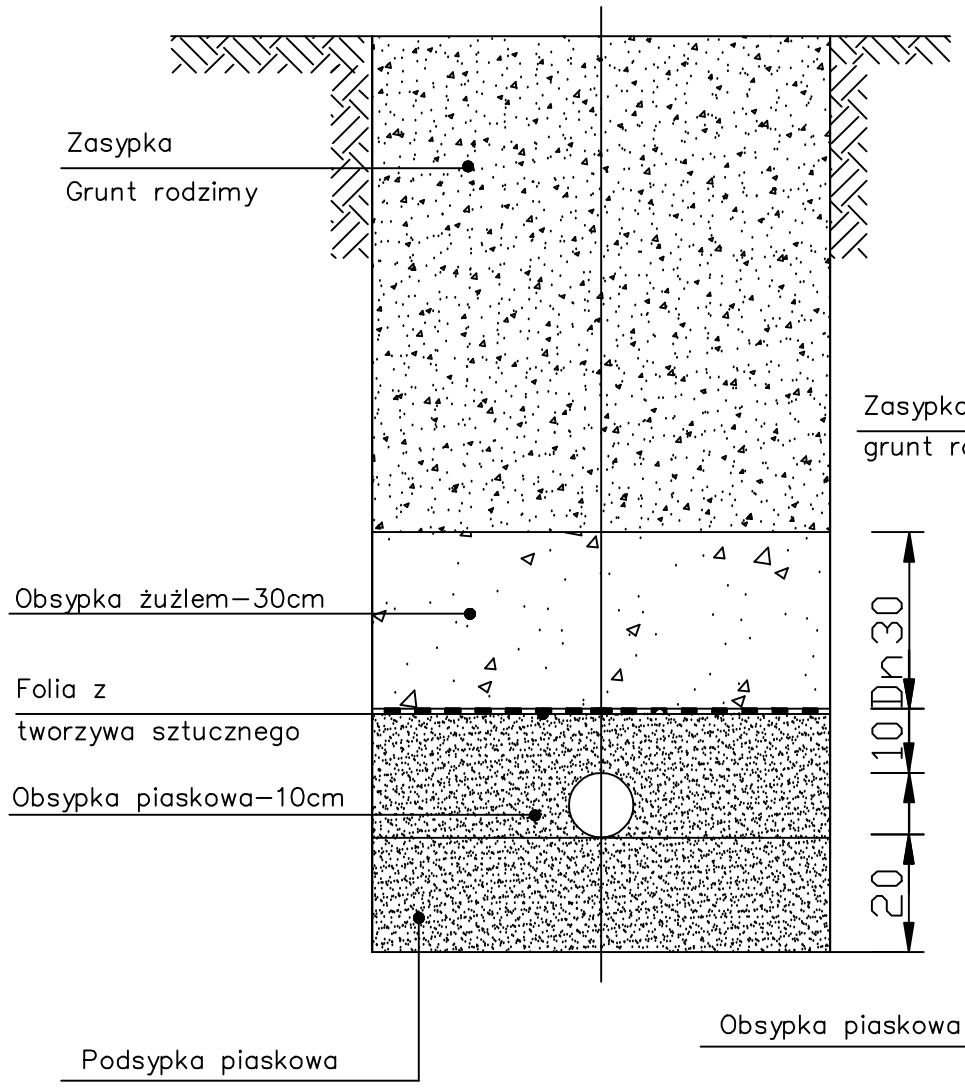

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP:

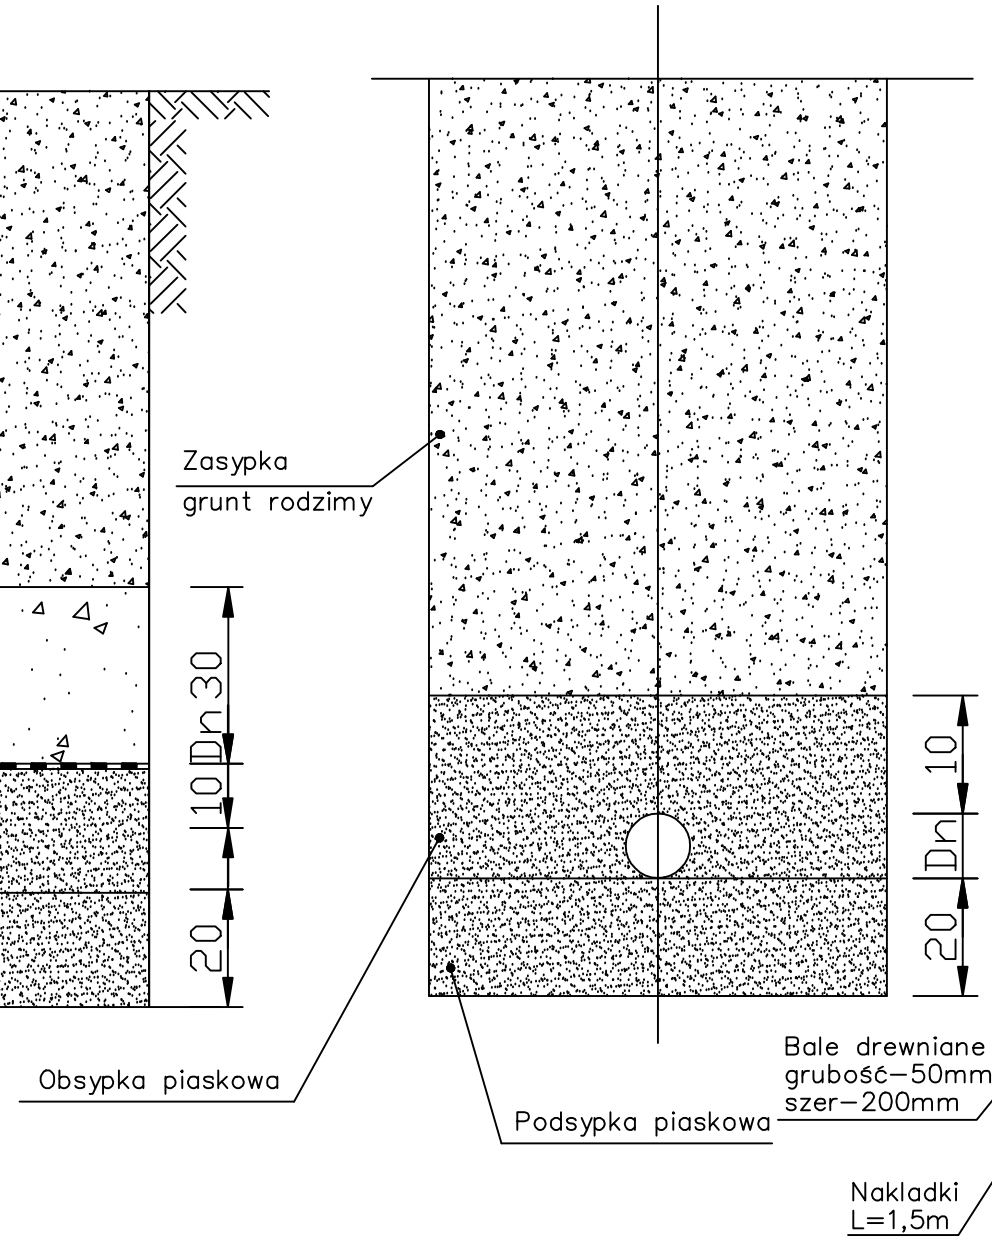

ZABEZPIECZENIE WYKOPU

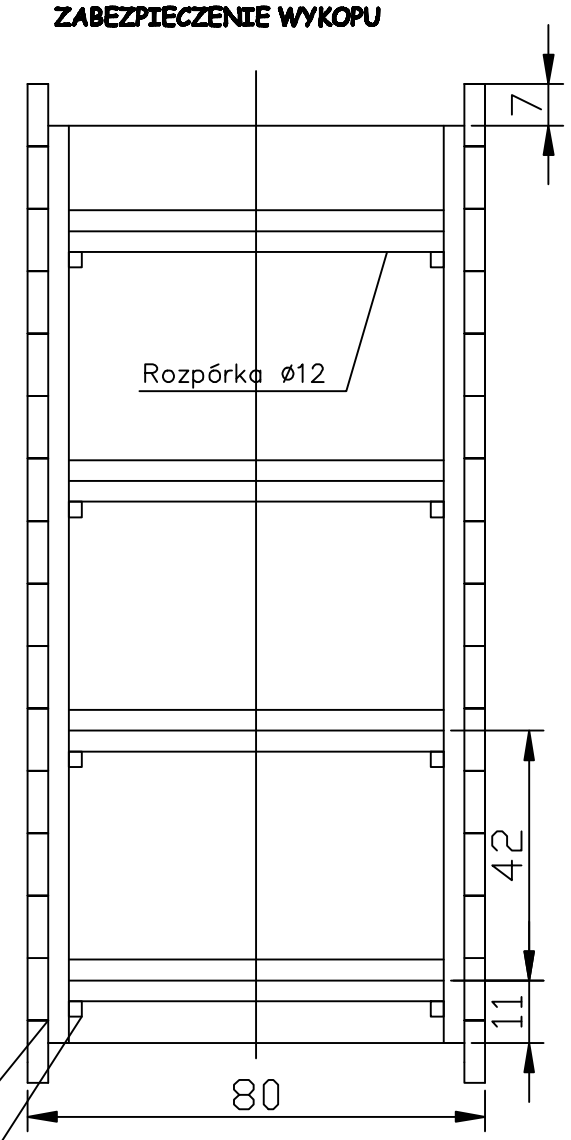

UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu conajmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

MICHAŁ BEDNARCZYK F.H.U. „KANGAZ-PROJEKT"
RACZKOWICE 45; 42-265 DĄBROWA ZIELONA
NIP:949-176-50-00/ IDS:242754852/ TEL:664784740
www.kangaz-projekt.pl

INWESTOR	URZĄD GMINY CIASNA UL. NOWA 1 42-793 CIASNA	data: 06.2012 branża: sanitarna
OPRACOWANIE	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM	faza: P-B ozn. projektu: 2012/027
ADRES	CIASNA, UL. DOBRODZIEŃSKA, LUBLINIECKA, STAWOWA 42-793 CIASNA FRAGMENT DZIAŁKA NR EWID. 352/15; OBRĘB CIASNA 0001	skala: - rys. nr. S-09

TYTUŁ RYSUNKU :

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP/ ZABEZPIECZENIE WYKOPU

OPRACOWAŁ:	inż. MICHAŁ BEDNARCZYK	uprawnienia: -	podpis:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ANDRZEJ FRYMUS	SLK/1174/PWOŚ/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. WOJCIECH NOWAK	SLK/3774/PWOŚ/11	