UWAG:

Na całej długości przyłącza zastosować podsypkę 20cm i obsypkę 20 cm.
Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić;
Stopień zagęszczenia gruntu zgodny z projektem odtworzenia nawierzchni
W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego
należy uwzględnić dozarnienie, wymianę lub stabilizację;
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a wrazie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z: PN/E-05125; PN-75/E-05100;
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050;
Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie należy kopać w miejscach
gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne,
sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;

1:100

1:250

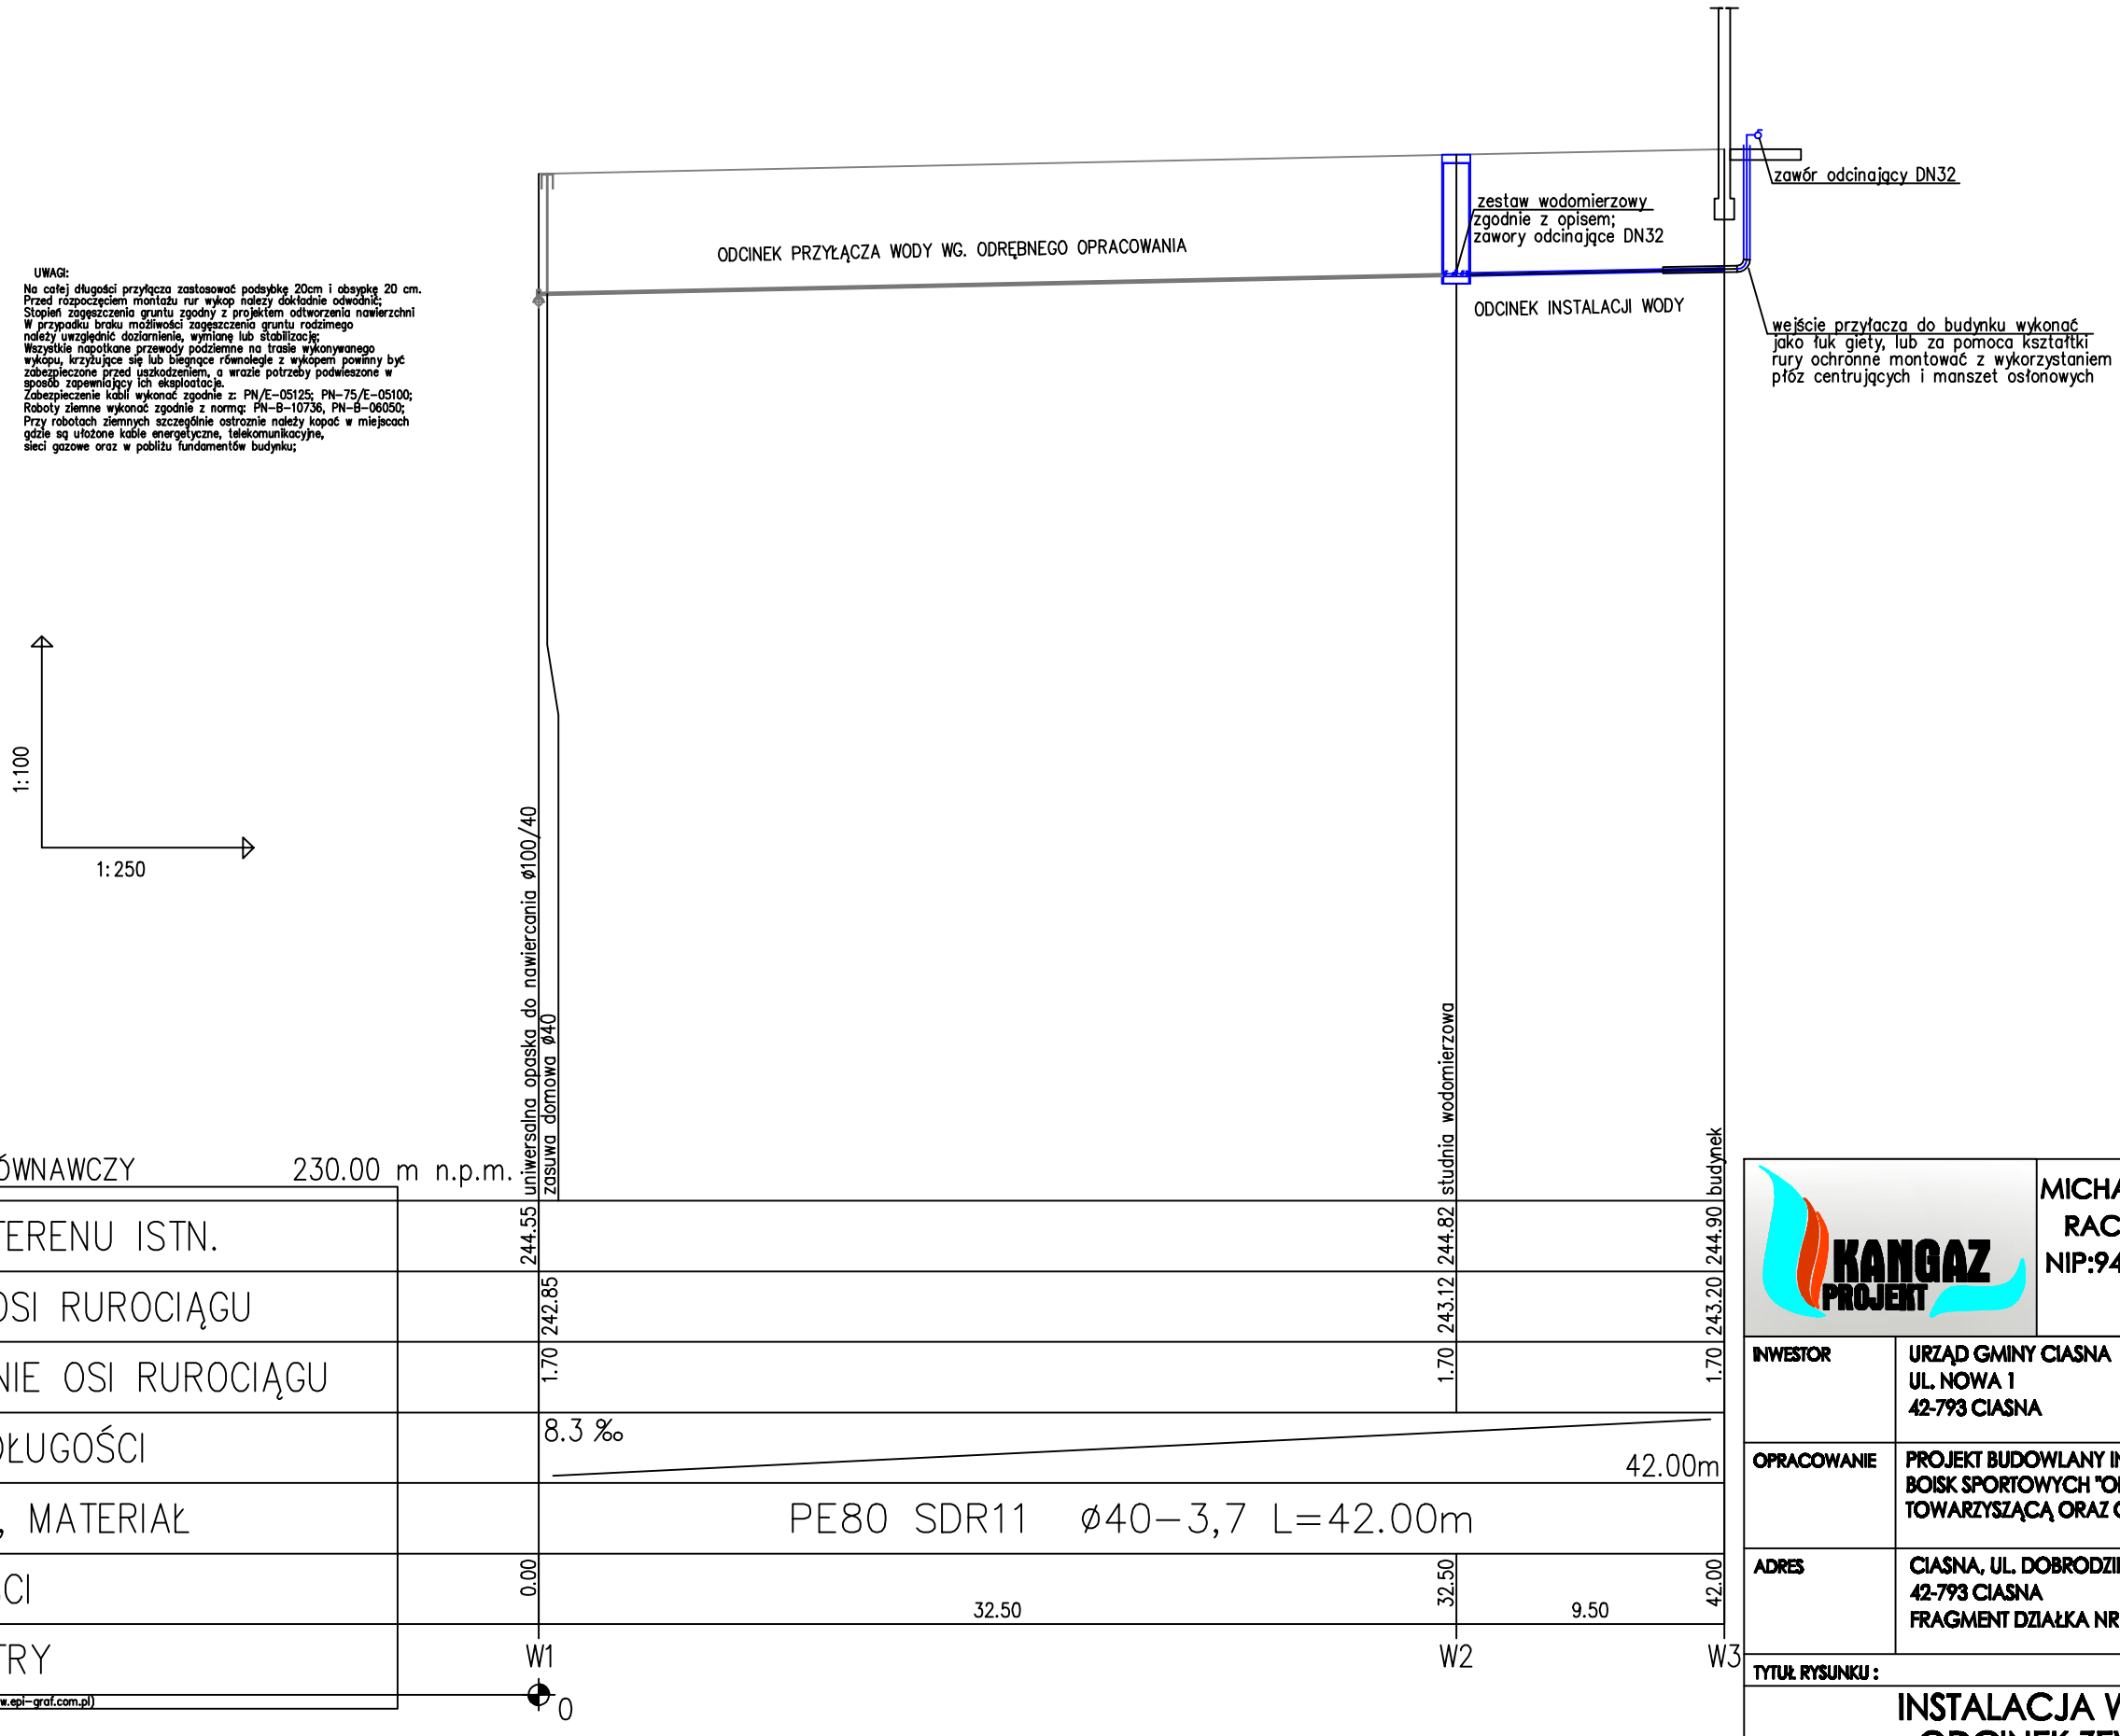

MICHAŁ BEDNARCZYK F.H.U. „KANGAZ-PROJEKT"
RACZKOWICE 45; 42-265 DĄBROWA ZIELONA
NIP:949-176-50-00/ IDS:242754852/ TEL:664784740
www.kangaz-projekt.pl

INWESTOR	URZĄD GMINY CIASNA UL. NOWA 1 42-793 CIASNA	data:	06.2012
		branża:	sanitarna
OPRACOWANIE	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM	faza:	P-B
		ozn. projektu:	2012/027
ADRES	CIASNA, UL. DOBRODZIEŃSKA, LUBLINIECKA, STAWOWA 42-793 CIASNA FRAGMENT DZIAŁKA NR EWID. 352/15; OBRĘB CIASNA 0001	skala:	1:100/250
		rys. nr.	S-05

TYTUŁ RYSUNKU :

INSTALACJA WODY ZIMNEJ - ODCINEK ZEWNĘTRZNY (PROFIL PODŁUŻNY)

OPRACOWAŁ:	inż. MICHAŁ BEDNARCZYK	uprawnienia: -	podpis:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ANDRZEJ FRYMUS	SLK/1174/PWOŚ/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. WOJCIECH NOWAK	SLK/3774/PWOŚ/11	