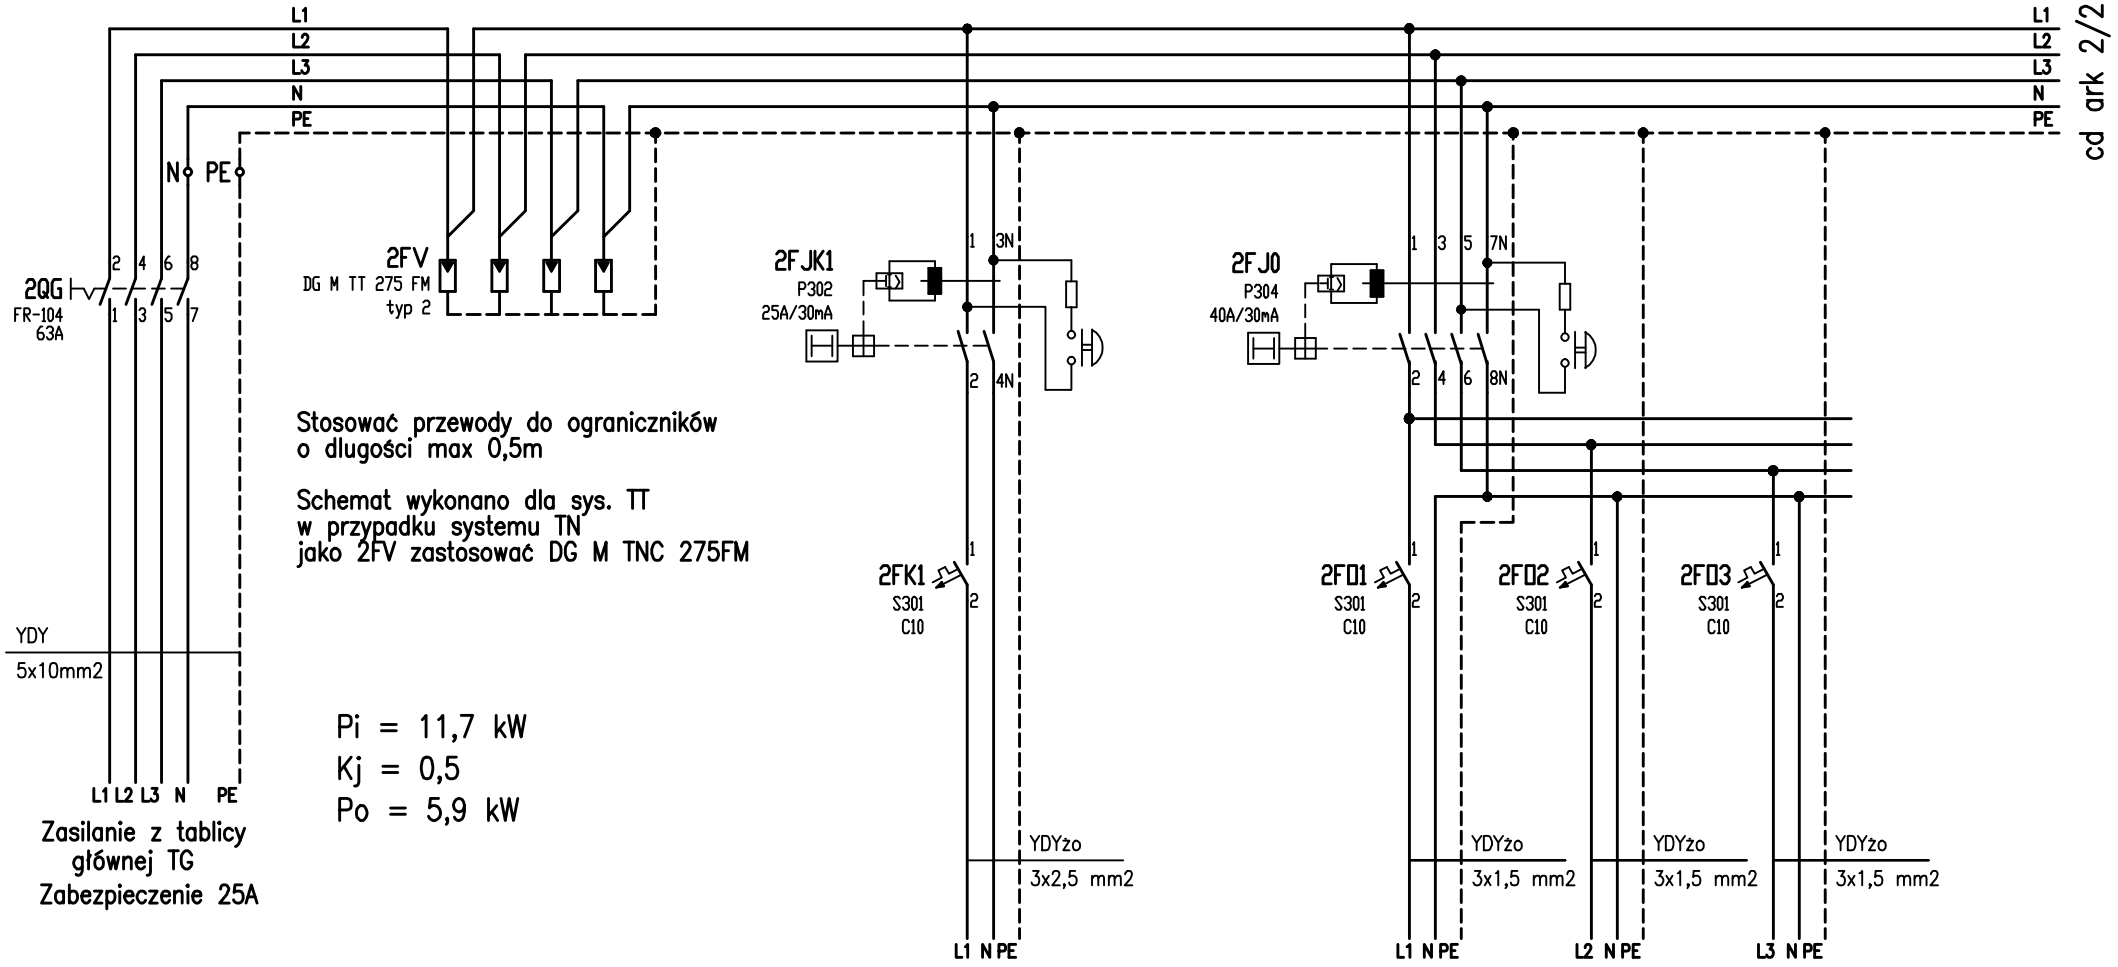

Nr obwodu	Z2		2K1	201	202	203
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy T2	Zbezpieczenie przepięciowe	BOX1–komputery, rezerwa	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne
Pomieszczenie	z TG	typ 2 – zalecane	10	10 cz. I, 12, 13	9, 11	10 cz. II
Moc zainst.	max. 34,4 kW			max 0,6 kW	max 0,5 kW	max 0,6 kW

USŁUGI PROJEKTOWE
Grzegorz Drelich
ul. Traugutta 75N
42-200 Częstochowa
e-mail: dgrzegorz@o2.pl

	Nazwisko / Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Grzegorz DRELICH SLK/0605/POOE/04 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne	
Sprawdził	mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI UAN-VIII-7342/156/94 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne	

Skala	%
Nr projektu:	GD-01-12-10

Budynek komunalny w Panoszowi. Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne oraz zagosp. przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego w miejscowości Panoszów ,Gmina Ciasna. Inst. elektr. wewnętrzne
Inwestor; Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

SCHEMAT TABLICY T2

Branża	Elektryczna
Faza	Proj. bud.-wykon.
Nr rysunku	E-6 ark. 1/2
Data	grudzień 2010 r.