cd ark 2/3

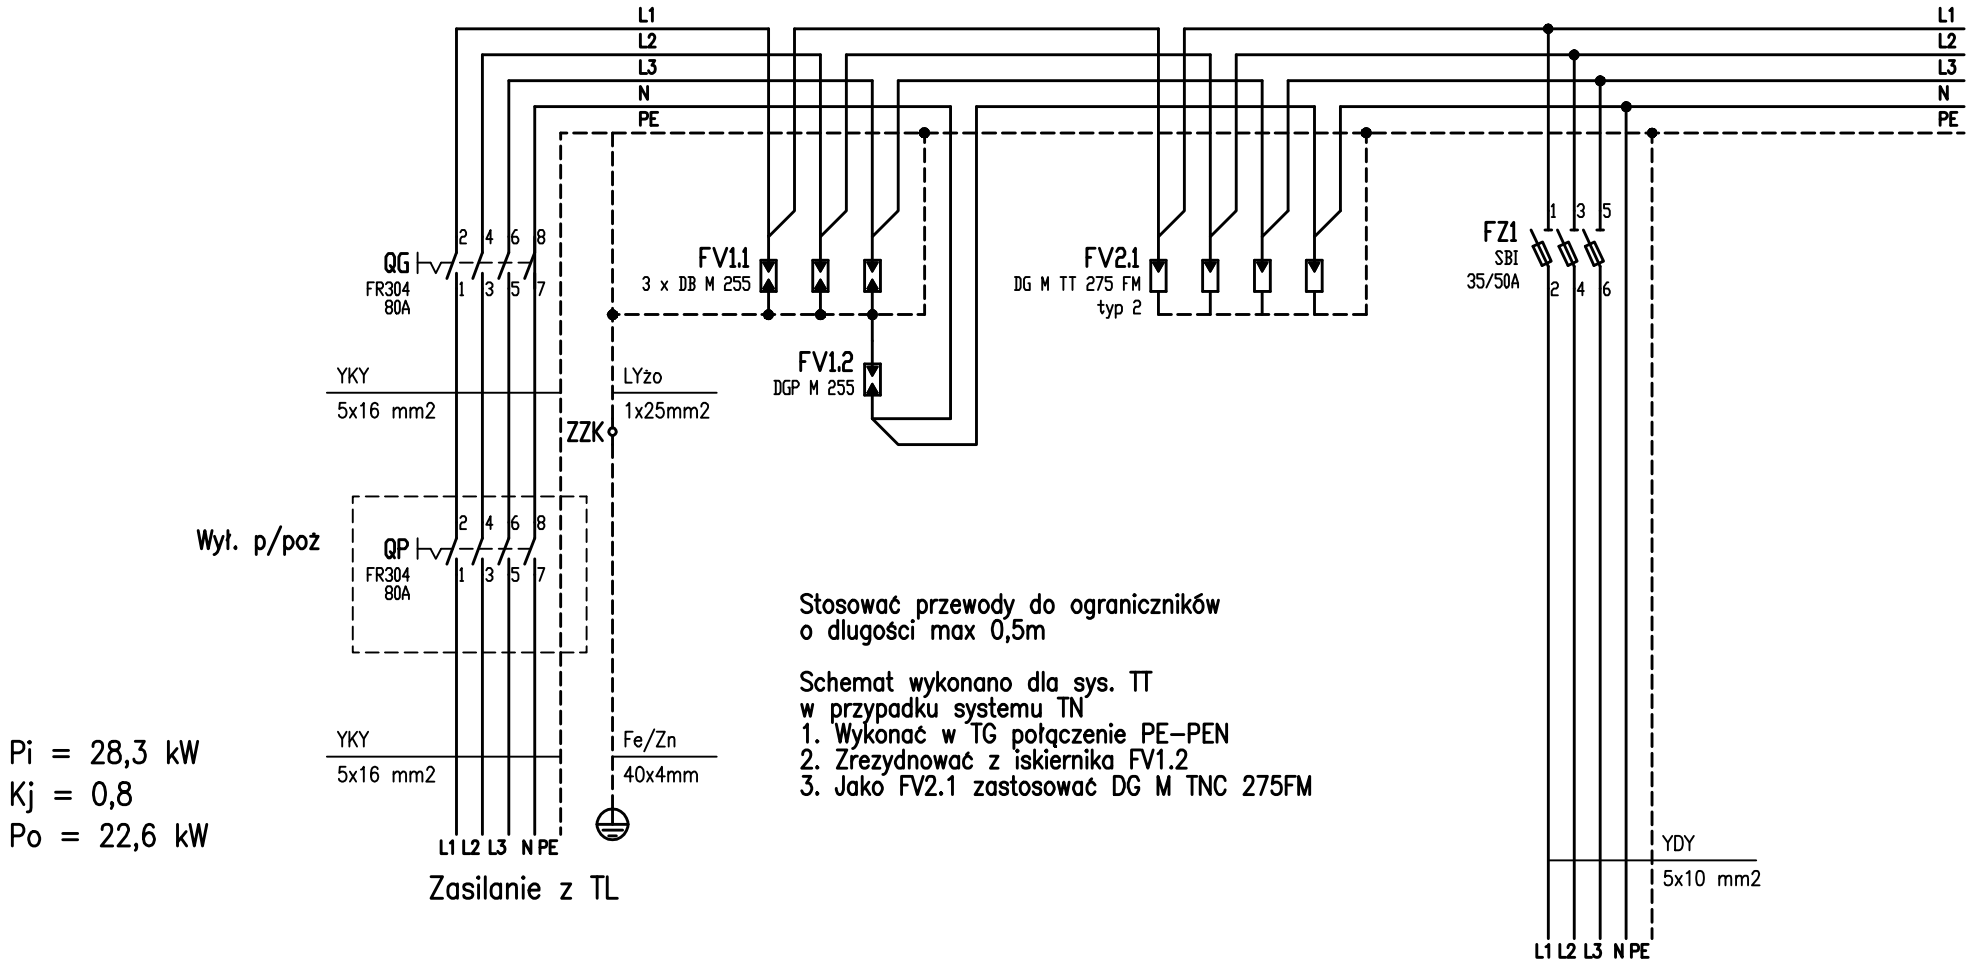

Pi = 28,3 kW
Kj = 0,8
Po = 22,6 kW

Stosować przewody do ograniczników
o długości max 0,5m

Schemat wykonano dla sys. TT
w przypadku systemu TN
1. Wykonać w TG połączenie PE–PEN
2. Zrezydnować z iskiernika FV1.2
3. Jako FV2.1 zastosować DG M TNC 275FM

Nr obwodu		PP		Z1
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy TG	Agregat pożarowy	Ochr.przeciwprzepięciowy	Tablica parteru
Pomieszczenie	z TL	TW	kat. 1 ("B")	T1
				17,8 kW

USŁUGI PROJEKTOWE
Grzegorz Drelich
ul. Traugutta 75N
42-200 Częstochowa
e-mail: dgrzegorz@o2.pl

	Nazwisko / Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Grzegorz DRELICH SLK/0605/POOE/04 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne	
Sprawdził	mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI UAN-VIII-7342/156/94 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne	

Skala	%
Nr projektu:	GD-01-12-10

Budynek komunalny w Panoszowi. Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne oraz zagosp. przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego w miejscowości Panoszów ,Gmina Ciasna. Inst. elektr. wewnętrzne
Inwestor; Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

SCHEMAT TABLICY GŁÓWNEJ TG

Branża	Elektryczna
Faza	Proj. bud.-wykon.
Nr rysunku	E-4 ark. 1/3
Data	grudzień 2010 r.