WYKAZ POMIESZCZEŃ

1	WIATROŁAP	100 lx
2	WIATROŁAP	100 lx
3	SZATNIA	200 lx
4	SALA SPOTKAŃ	300 lx
5	JADALNIA	200 lx
6	KUCHNIA	500 lx
7	KOMUNIKACJA	150 lx
8	KOMUNIKACJA	100 lx
9	SZATNIA	200 lx
10	SALA ĆWICZEŃ	300 lx
11	SANITARIATY	200 lx
12	ZAPLECZE	200 lx
13	KOMUNIKACJA	100 lx
14	WC NIEPEŁNOSTRAWNYCH	200 lx
15	WC MĘSKIE	200 lx
16	WC DAMSKIE	200 lx
17	POM. GOSPODARCZE	100 lx
18	PRZEDSIONEK	100 lx
19	ZAPLECZE	200 lx
20	SALA ZAJĘĆ	300/500 lx
21	KOMUNIKACJA	100 lx
22	ZAPLECZE	200 lx
23	POKÓJ ZAJĘĆ	300/500 lx
24	POKÓJ ZAJĘĆ	300/500 lx

O Z N A C Z E N I A :

- – Oprawa świetlówkowa 4x18W IP–20
- – Oprawa świetlówkowa 4x18W IP–20, z mod. awaryjnym 2h
- – Oprawa świetlówkowa 2x36W IP–54
- – Oprawa świetlówkowa 2x13W IP–20
- – Oprawa świetlówkowa 2x13W IP–20, z mod. awaryjnym 2h
- – Oprawa świetlówkowa 1x8W, IP–54, z mod. awaryjnym 2h, jasna "WYJĆSIE"
- – Oprawa łazienkowa IP–54, Pmax 60W
- – Oprawa zarowa lub do świetlówek kompaktowych, zewnętrzna IP–65
- W – Wentylator łazienkowy z wył. czasowym DOSPEL
- – Wyłącznik 1–biegunowy, IP–44
- – Wyłącznik 1–biegunowy, IP–20
- – Wyłącznik świecznikowy, IP–20
- – Wyłącznik świecznikowy, IP–44
- – Wyłącznik schodowy, IP–20
- – Wyłącznik krzyżowy, IP–20
- TG – Tablica główna
- T1 – Tablica zasilająca parter – cz. frontowa
- T1 – Tablica zasilająca parter – cz. tylnia
- WL – Wypust do przyłączenia oświetlenia lustra lub kinkiet
- WO – Wypust do przyłączenia okapu kuchennego
- – Czujnik ruchu 180 stopni, zasięg 10 m
- – Czujnik ruchu 360 stopni, zasięg 10 m
- CO – Czujnik zmierzchowy

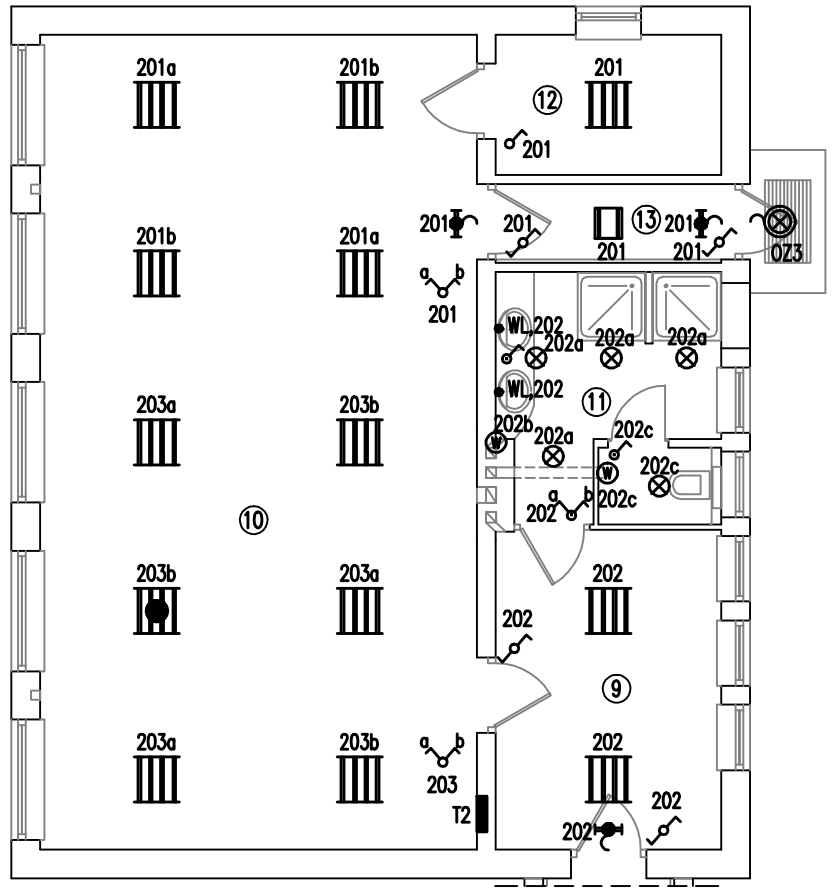

CD. ARKUSZ 1/2

U W A G I :

1. Instalacje elektryczne oświetlenia zewnętrznego budynku oraz oświetlenia piwnic wraz z kotłownią zostaną zmodernizowane w II etapie łacznie z temomodernizacją budynku
2. Do piwnic wprowadzic obwód oswietleniowy 108 i zkończyc puszką

USŁUGI PROJEKTOWE **Grzegorz Drelich** ul. Traugutta 75N 42-200 Częstochowa e-mail: dgrzegorz@o2.pl		**Nazwisko / Uprawnienia**		**Podpis**
	Projektował	mgr inż. Grzegorz DRELICH sieci, instalacje i urządzenia elektryczne	SLK/0605/POOE/04	
	Sprawdził	mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI sieci, instalacje i urządzenia elektryczne	UAN-VIII-7342/156/94	
Skala 1:100	Budynek komunalny w Panoszowi. Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne oraz zagosp. przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego w miejscowości Panoszów ,Gmina Ciasna. Inst. elektr. wewnętrzne Inwestor; Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna		Branża	Elektryczna
			Faza	Proj. bud.-wykon.
Nr projektu:			Nr rysunku	E-1 ark. 2/2
GD-01-12-10	**PLAN OŚWIETLENIA PARTERU**		Data	grudzień 2010 r.