



Schemat technologiczny kotłowni
Kocioł WGB 20 - mieszkania komunalne

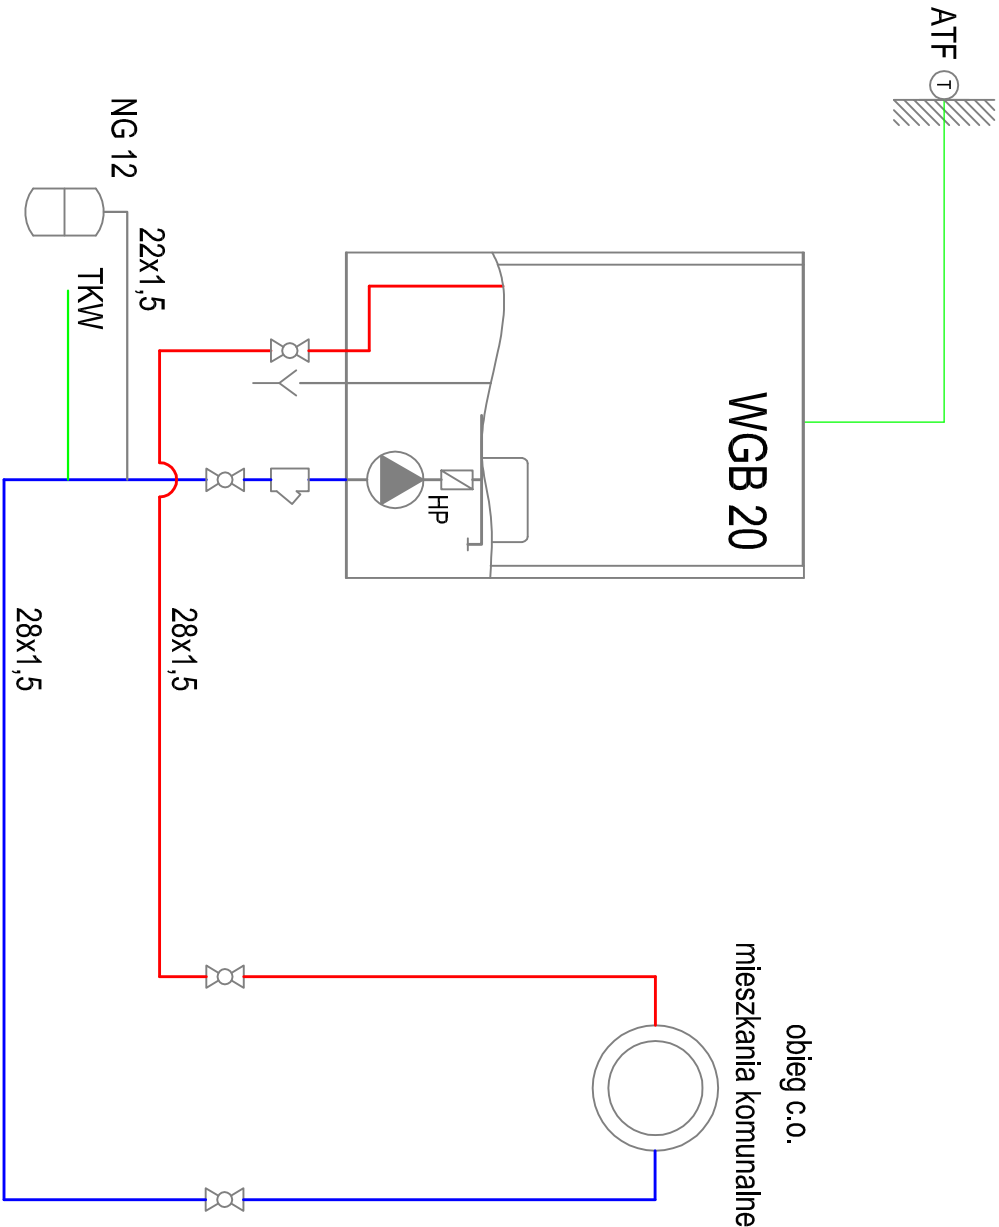

Schemat technologiczny kotłowni
Kocioł WGB 38 - Szkoła Podstawowa

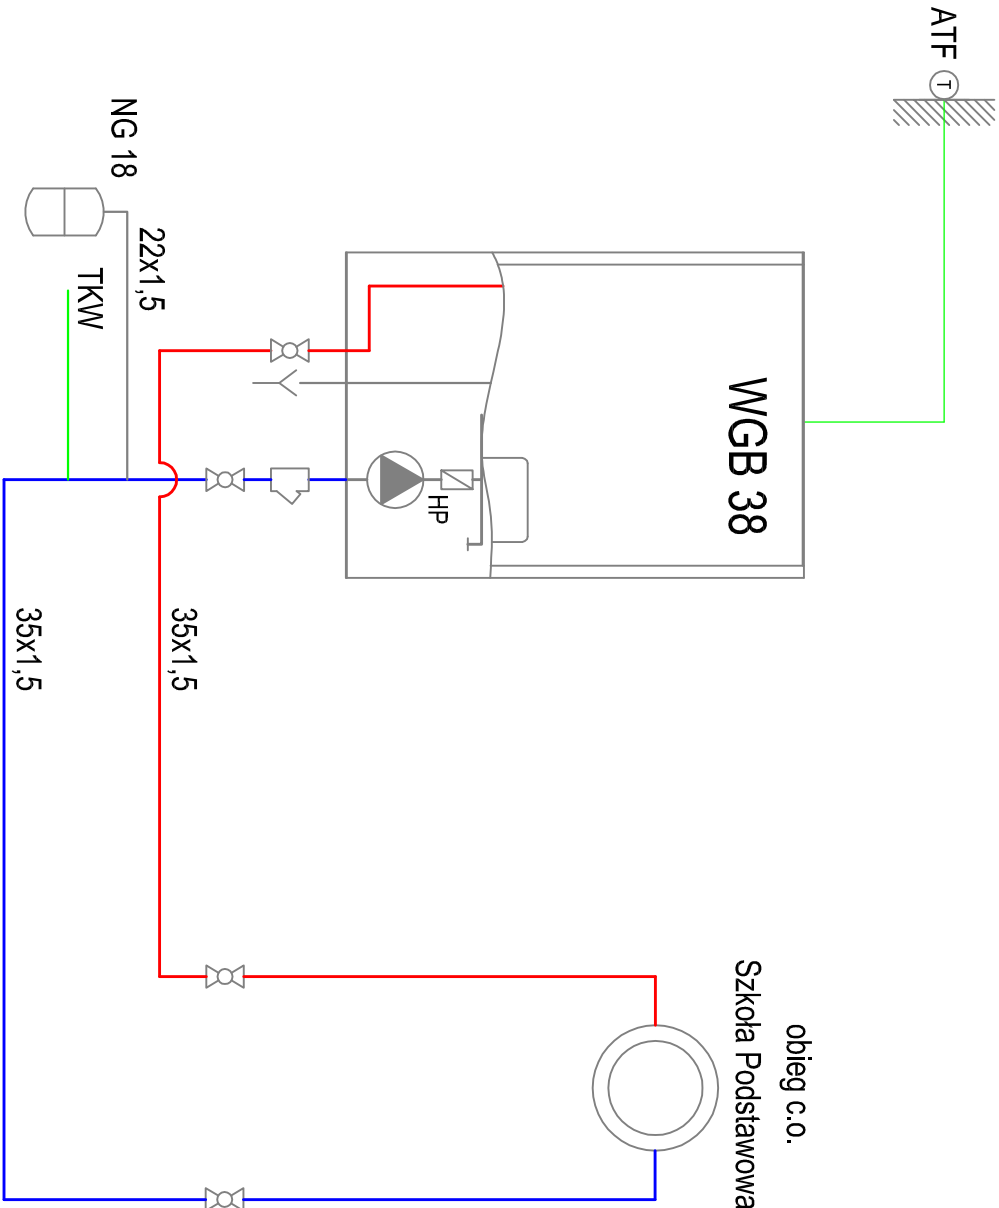

Legenda:

- WGB 20,38 gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania
- ATF czujnik temp. zewnętrznej QAC34
- HP pompa obiegowa c.o.
- NG 12,18 przeponowe naczynie wzbiorcze
- TKW zimna woda pitna

Nazwa i adres obiektu budowlanego		Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Zborowskim ul. Główna 33; 42–793 Zborowskie		
Temat		Schemat technologiczny kotłowni		Skala -
	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	
Projektował	mgr inż. Andrzej Borkowski	SLK/1453/PWOS/06		
Sprawdził	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11		
				Nr rys. 5