
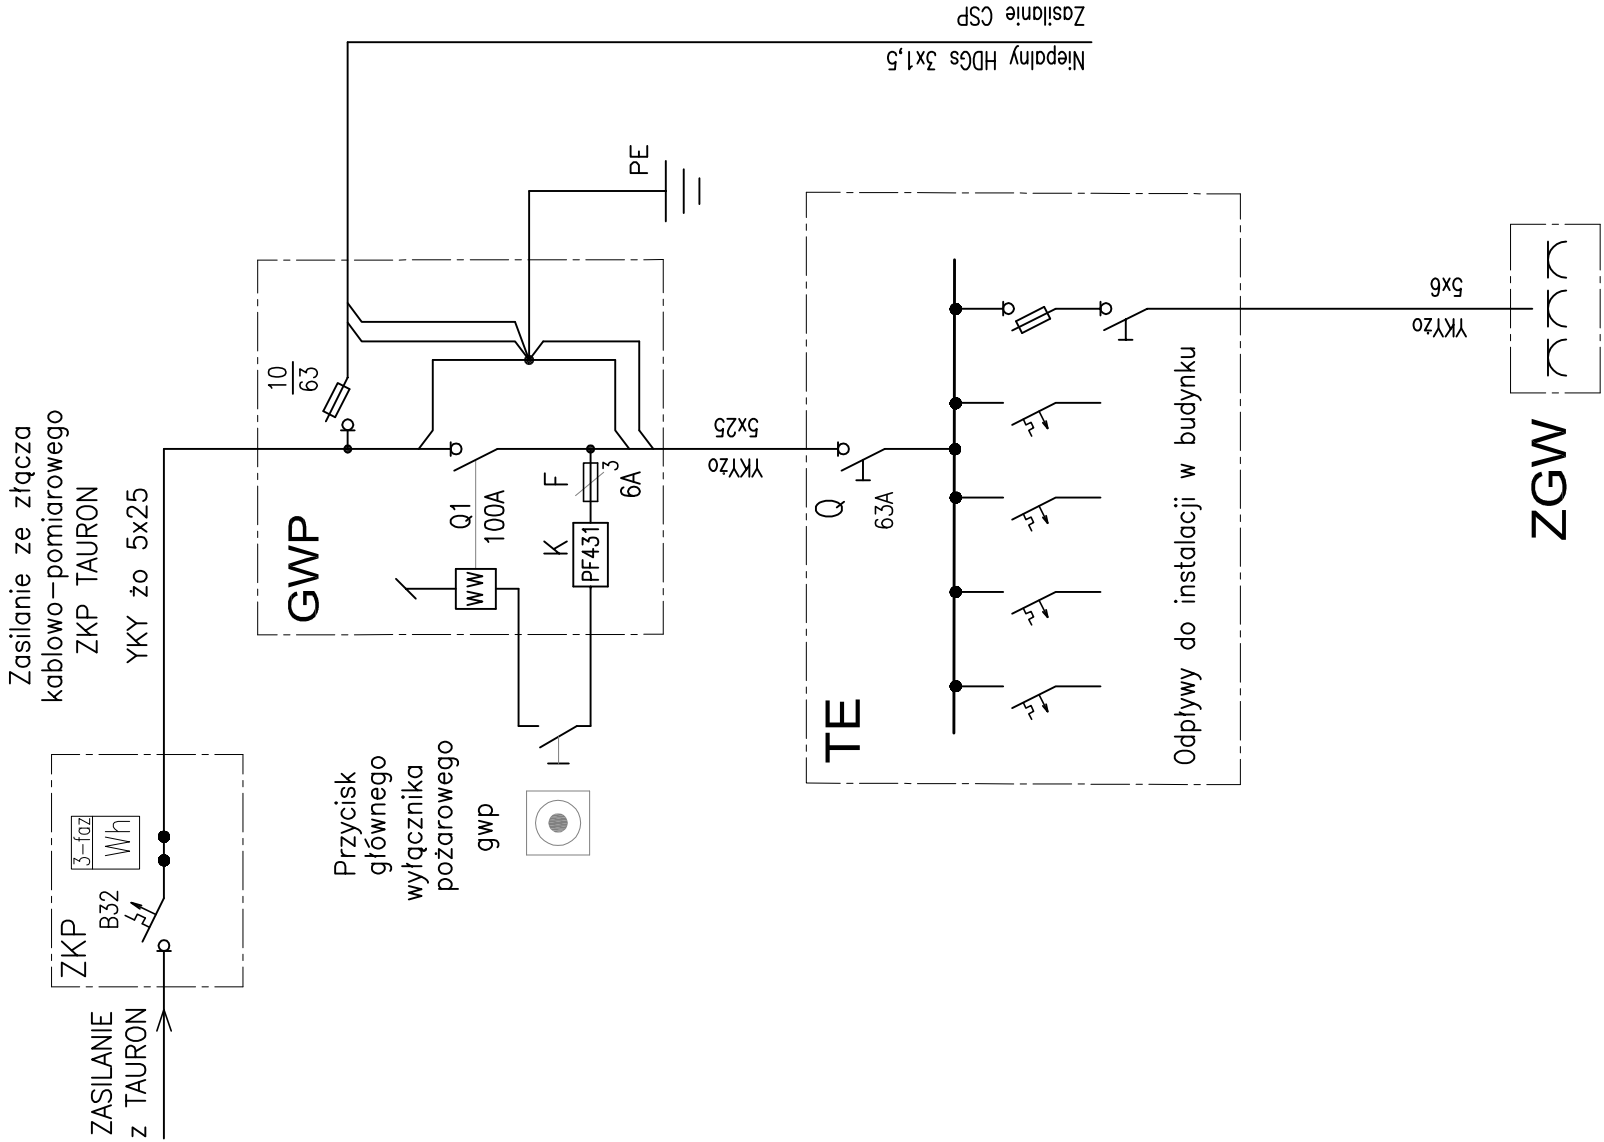


OBJAŚNIENIA

- GWP – Szafka głównego wyłącznika pożarowego (na zewnątrz budynku)
- TE – Tablica rozdzielcza (w budynku)
- ZKP – Złącze kablowe i szafka pomiarowa Tauronu (przy słupie napowietrznej linii energetycznej Tauronu)
- gwp – Przycisk sterowniczy głównego wyłącznika pożarowego (w przedsionku budynku)
- ZG – Zestaw gniazd wtyczkowych 230V i 400V w obudowie złącza kablowego (na placu przy budynku)



	autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło" 41-703 Ruda Śląska ul. Wolkowa 4, tel.:602 591 543		
	zamawiający:	Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna	
	lokalizacja:	42-793 Zborowskie, ul. Fabryczna 7, dz. nr 264/9	
	nazwa proj.:	Projekt wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Fabryki Fajek" na muzeum	
	branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
	nazwa rys.	Schemat zasilania	podpis data: 11.2013
	proj. elektr:	mgr inż. Józef Smaś upr. proj. 6/78	skala: -
	spr. elektr:	mgr inż. Janina Kasprzak-Smaś upr. proj. 429/94	nr rys. E1