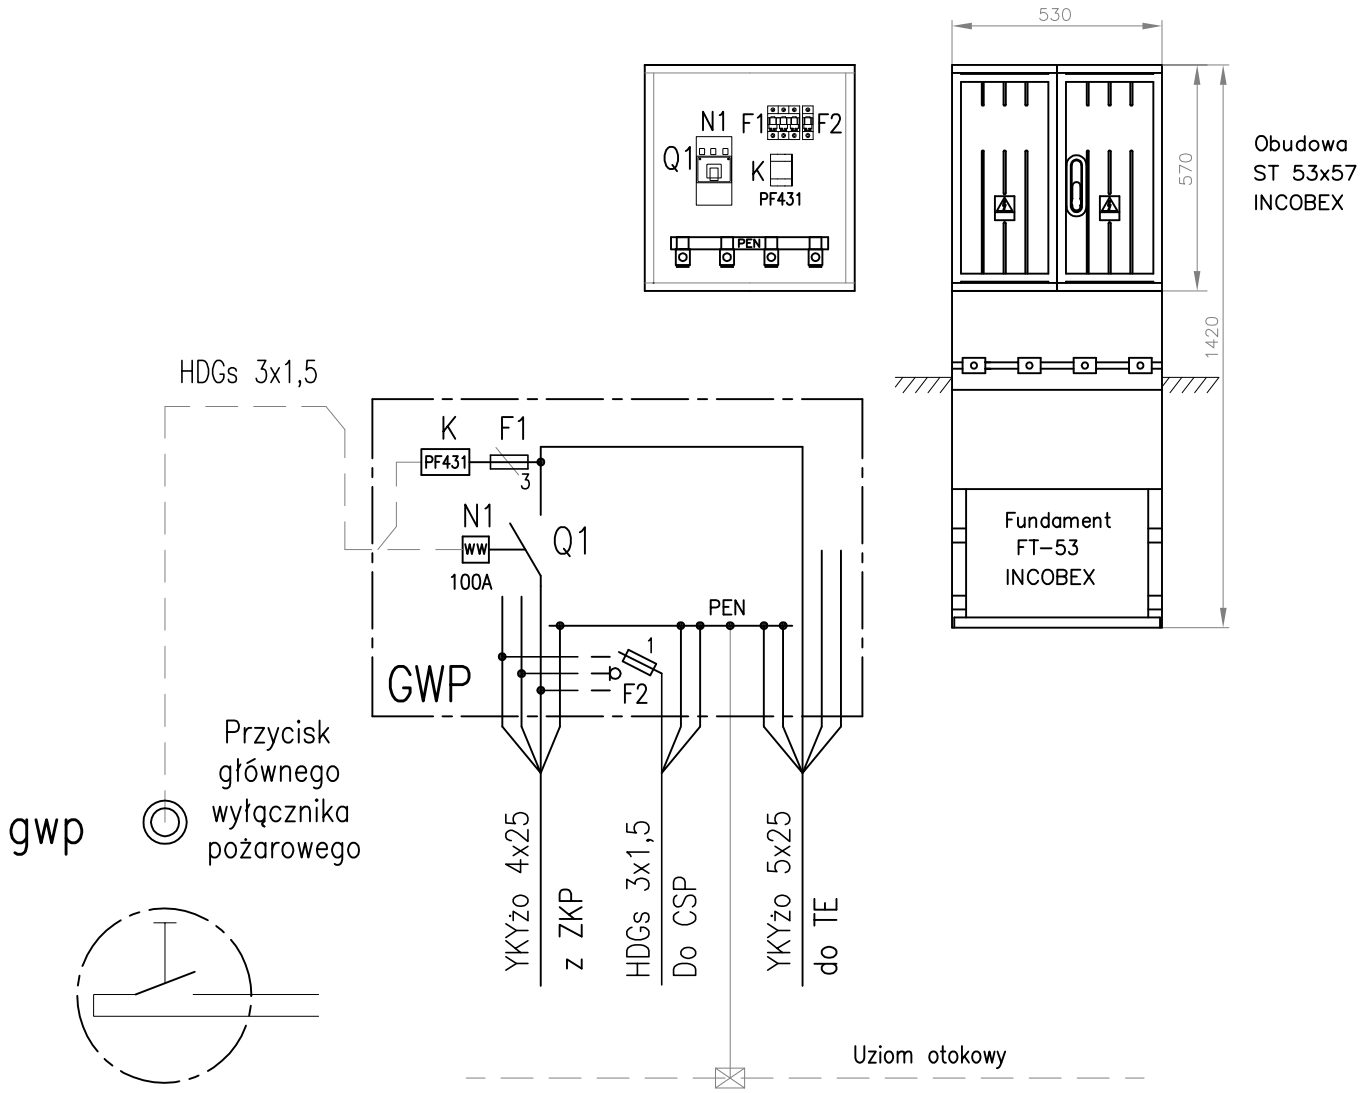

OBJAŚNIENIA

F – Rozłącznik bezpiecznikowy 16/63A
Q1 – Rozłącznik 100A z cewką wybijakową 230 V, 50 Hz (typ N1 Moeller)
K – Automatyczny przełącznik faz (typ PF431 prod. F&F)

UWAGI

Typ urządzenia: Obudowa złącza kablowego
Osłona : IP 44
Lokalizacja : Na zewnątrz przyścianie budynku

autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-703 Ruda Śląska ul. Wołkowa 4, tel.:602 591 543

zamawiajacy:	Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna		
lokalizacja:	42-793 Zborowskie, ul. Fabryczna 7, dz. nr 264/9		
nazwa proj.:	Projekt wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Fabryki Fajek" na muzeum		
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
nazwa rys.	Główny wyłącznik pożarowy GWP Schemat strukturalny	podpis	data: 11.2013
proj. elektr:	mgr inż. Józef Smaś upr. proj. 6/78		skala: -
spr. elektr:	mgr inż. Janina Kasprzak-Smaś upr. proj. 429/94		nr rys. E2