

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze  
41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11  
tel. 32 398 50 00, fax 32 271 50 07

**Rozdzielnia Gazu w Częstochowie**  
ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa  
tel. 34 361 75 33, faks 34 361 75 33  
e-mail: RG.Czestochowa@gsgaz.pl

**GMINA CIASNA**  
ul. Ciasna 1A  
42-793 Ciasna

Częstochowa, 08.10.2013

Nasz znak: W107/0000013488/00004/2013/00000

**Warunki przyłączenia do sieci gazowej  
dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I,  
którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który  
będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h**

W odpowiedzi na Państwa wniosek w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 891) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Dane obiektu przyłączanego do sieci gazowej: BUDYNEK MUZEUM,  
adres: Zborowskie, ul. Fabryczna 9
2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - PRZYGOTOWANIE POŚLĄKÓW
  - PRZYGOTOWANIE CWU
  - OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
3. Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej instalacji:

Rodzaj odbiornika	Ilość odbiorników [szt.]	Moc odbiornika [kW]	Moc razem [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	1	4,00	4,00
Kocioł dwufunkcyjny	1	36,00	36,00
Razem:			40,00

4. Moc przyłączeniowa: 3,5 [m<sup>3</sup>/h]
5. Miejsce podłączenia obiektu do sieci gazowej:
  - a) Punkty wejścia do systemu dystrybucyjnego: 302249 Ciasna Dobrodzieńska
  - b) Gazociąg źródłowy o średnicy: 50mm, PE, w ulicy / relacji: Zborowskie Fabryczna
  - c) Ciśnienie paliwa gazowego w gazociągu źródłowym:  
minimalne 50,00 kPa, maksymalne 350,00 kPa.

6. Przewidywane parametry techniczne przyłączenia po stronie Przedsiębiorstwa Gazowniczego przedstawiają się następująco:

- Gazociąg rozdzielczy średniego ciśnienia, średnica 50 [mm]; długość 83 [m]; materiał Rura PE Total Scurity
- Przyłączy średniego ciśnienia, 1 szt. przyłączy, o średnicy 25 [mm] i łącznej długości 8 [m]; Rura PE Total Scurity

Powyższy zakres proponujemy przyjąć jako wstępny, którego uszczegółowienie nastąpi na etapie projektu budowlanego.

7. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy paliwa gazowego:

- miejsce usytuowania gazomierza(y): Szafka w ogrodzeniu posesji
- parametry

Rodzaj/wielkość/rozstaw króćców gazomierza	Ilość [szt.]	Nadajnik impulsów
Gazomierz miechowy G4 R130	1	

- do montażu gazomierza(y) należy zastosować belkę montażową
- przygotowanie podejścia w celu prawidłowego zamontowania gazomierza wg schematu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków przyłączenia

8. Granicę własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego i instalacji gazowej odbiorcy stanowi kurek główny na przyłączy gazu umieszczony: szafka w ogrodzeniu posesji.

Szafka jest własnością właściciela budynku i na nim spoczywa obowiązek jej zakupu, montażu i konserwacji.

9. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Instalacja gazowa przyłączana do sieci gazowej z rur stalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących monoblokiem izolacyjnym. (zapis tylko dla przyłączy z rur stalowych)

11. Ryczałtowy koszt wykonania podłączenia w/w obiektu wynosi ok. 13.995,00 PLN. Powyższy koszt jest wstępnym kosztem spoczywającym na Przedsiębiorstwie Gazowniczym, którego uszczegółowienie nastąpi na etapie projektu budowlanego i wyboru wykonawcy. Natomiast zobowiązania stron - Państwa i Przedsiębiorstwa Gazowniczego szczegółowo określi umowa o przyłączenie. W umowie o przyłączenie zostanie określona również wysokość opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, którą wstępnie określa się na poziomie 0,00 PLN.

Sygnalizujemy, iż w przypadku zaprojektowania trasy gazociągu lub przyłącza gazu o średnicach lub długościach odbiegających od określonych w punkcie 6 niniejszych warunków koszt przyłączenia, jak również wynikająca z tych zmian opłata za przyłączenie może ulec zmianie. Zmiany te uregułuje aneks do już zawartej umowy o przyłączenie.

**12. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Odbiorcą, a Przedsiębiorstwem Gazowniczym na pisemny wniosek Odbiorcy ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej.**

Realizacja usługi dystrybucji siecią gazową może nastąpić na wniosek podmiotu będącego stroną umowy o świadczenie usługi dystrybucji:

- a) po zrealizowaniu przyłączenia na podstawie zawartej umowy o przyłączenie,
- b) wykonaniu instalacji gazowej w sposób umożliwiający napełnienie paliwem gazowym (informacja załącznik nr 2),
- c) złożeniu pisemnego oświadczenia o gotowości instalacji gazowej do podłączenia do sieci

gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego [www.gsgaz.pl](http://www.gsgaz.pl) oraz w jednostkach Przedsiębiorstwa Gazowniczego,

- d) po zawarciu umowy kompleksowej pomiędzy Odbiorcą i jednym z podmiotów - sprzedawców gazu, z którymi Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze zawarła umowę o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego (aktualne zestawienie podmiotów dostępne jest w jednostkach Przedsiębiorstwa Gazowniczego oraz w formie elektronicznej pod adresem [www.gsgaz.pl/przylaczenia](http://www.gsgaz.pl/przylaczenia)),
- e) lub po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji bezpośrednio przez Odbiorcę.


13. Planowany termin realizacji przyłączenia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie.

- a) Termin realizacji przyłączenia może ulec skróceniu o około 4 tygodnie w sytuacji gdy Przyłączany posiada mapę do celów projektowych, która po weryfikacji przez Przedsiębiorstwo Gazownicze będzie mogła zostać wykorzystana do sporządzenia dokumentacji projektowej sieci gazowej.
- b) Przedsiębiorstwo Gazownicze dopuszcza również możliwość sporządzenia dokumentacji projektowej przez Podmiot wybrany przez Przyłączanego. Termin realizacji przyłączenia wyniesie wówczas około 8 tygodni od daty zawarcia umowy o przyłączenie oraz dostarczenia prawidłowo sporządzonej dokumentacji projektowej sieci gazowej.
- c) Dokumentacja projektowa określona w punkcie powyżej musi spełniać "Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru gazociągów", które są dostępne w jednostkach Przedsiębiorstwa Gazowniczego oraz w formie elektronicznej pod adresem [www.gsgaz.pl/przetargi/](http://www.gsgaz.pl/przetargi/)
- d) Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej sieci gazowej Przyłączany zobowiązany jest uzyskać zgodę Przedsiębiorstwa Gazowniczego.
- e) Przedsiębiorstwo Gazownicze nie ponosi odpowiedzialności za szkodę jakie może ponieść Przyłączany w wyniku sporządzenia dokumentacji sieci gazowej bez uprzedniego uzyskania zgody Przedsiębiorstwa Gazowniczego w tej sprawie.

14. Warunki przyłączenia są ważne na okres jednego roku od dnia ich wydania, o ile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.



15. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

16. Informacje dodatkowe:

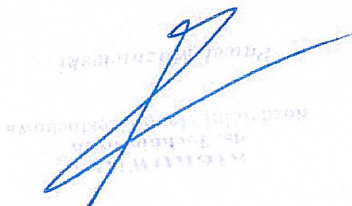



# SZAFKA WĘZŁA GAZOWEGO

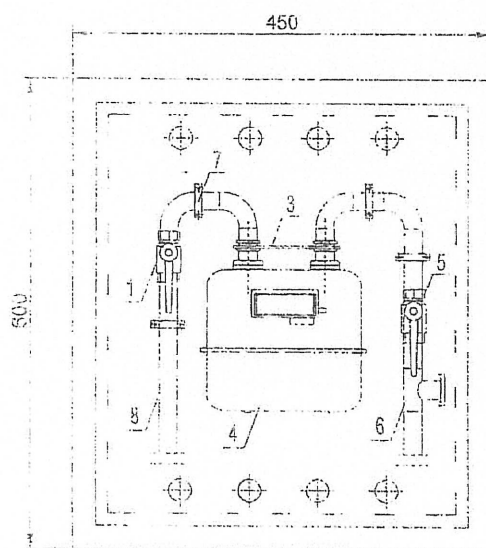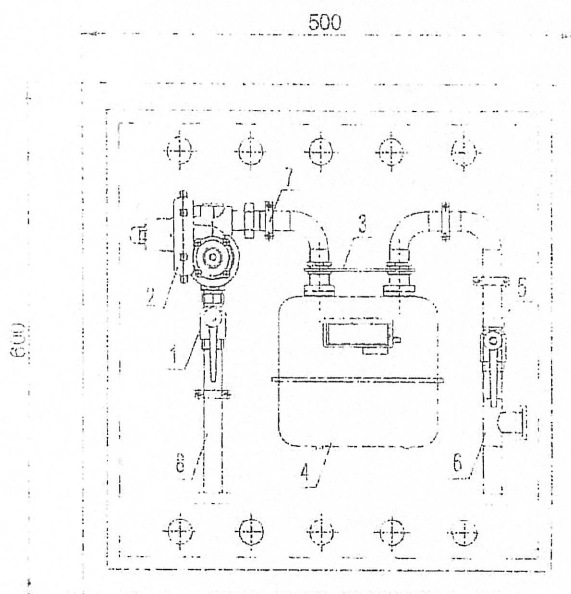

- 1 ZAWÓR KULOWY -- GŁÓWNY
- 2 REDUKTOR CIŚNIENIA R 10
- 3 ZŁĄCZE GAZOMIERZA
- 4 GAZOMIERZ MIECHOWY
- 5 ZAWÓR KULOWY
- 6 TRÓJNIK REDUKCYJNY Z ZAŚLEPKĄ
- 7 UCHWYT MOCUJĄCY
- 8 PRZYŁĄCZE GAZU

Załącznik Nr 2

**Informacja dla Klienta  
przed montażem układu pomiarowego**

Dla zapewnienia nowym Odbiorcom bezpiecznego użytkowania wewnętrznej instalacji gazowej warunkiem koniecznym jest jej wykonanie i sprawdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Potwierdzeniem wykonania i sprawdzenia wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z wymogami określonymi w Prawie Budowlanym jest pozyskanie następujących dokumentów:

- Decyzji o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,
- Zaświadczenia kominiarskiego końcowego,
- Protokołu z głównej próby szczelności instalacji wewnętrznej podpisanego przez uprawnionego kierownika budowy.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy przedłożyć do wglądu przy składaniu dokumentu: "Zgłoszenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym"

Przygotowanie podejścia w celu prawidłowego zamontowania gazomierza wg schematu stanowiącego załącznik nr 1 do warunków przyłączenia.