

Poziom porównawczy 245,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]


Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

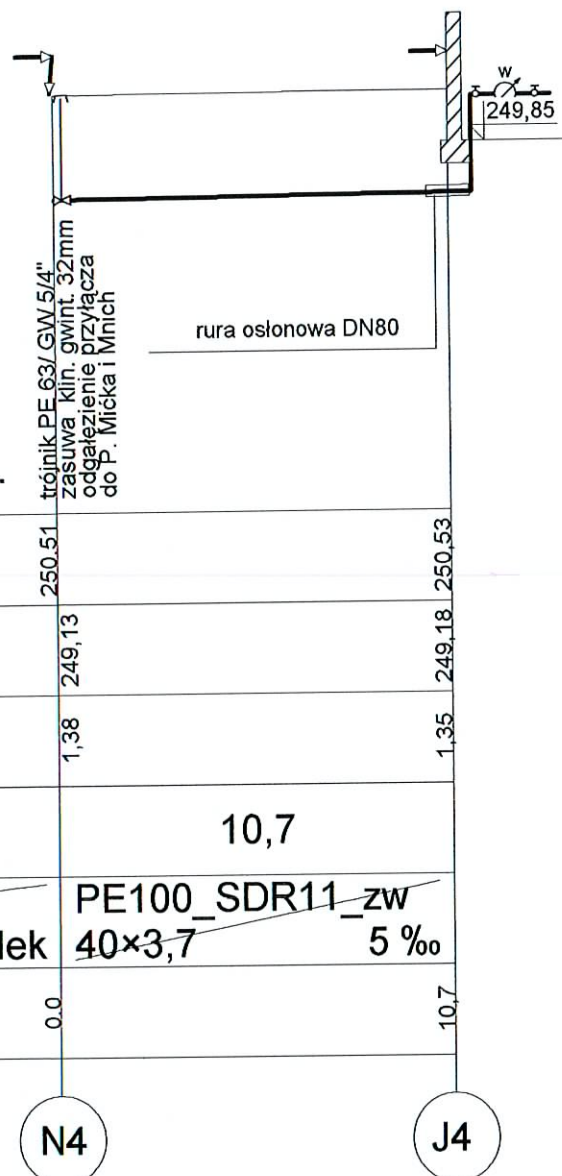

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Wydział Budownictwa i Architektury

"EKO-SAN" mgr inż. Ewa Fokczyńska
Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne
42-700 Lubliniec K. Miarki 22

Temat
Budowa przyłączy wodociągowych do bloku
przy ul. Leśnej 12 w Ciasnej

Tytuł rys.
Profil odgałęzienia przyłącza PE 40
do Państwa Mićka i Mnich

Data
09.2010

Inwestor
Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

Skala
1:100/200

Autor projektu
mgr inż. Ewa Fokczyńska upr. 299/02

Podpis
Podpis

Wykonał
mgr inż. Paweł Ogłaza

Podpis
Podpis

7

Poziom porównawczy 245,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	250,50	250,50	250,52	250,53
Rzędna osi rurociągu [m]	249,10	249,11	249,12	249,15
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,39	1,40	1,38
Odległości [m]	5,3	3,7	1,7	
Średnice, materiał	PE100_SDR11_zw			
Spadek	40×3,7 2 ‰			
Długość trasy [m]	0,0	5,3	9,0	10,7

$\Delta p = 0,000 \text{ kPa}$

trójnik PE 63/ GW 5/4"
zasuwa Klin. gwint. 32mm
odgałęzienie przyłącza
do P. Marii Kompały

zmiana kierunku
prowadzenia przyłącza

zmiana kierunku
prowadzenia przyłącza

251,90

249,85

N2

ZK10

ZK11

J2

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Wydział Budownictwa i Architektury

"EKO-SAN" mgr inż. Ewa Fokczyńska
Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne
42-700 Lubliniec K. Miarki 22

Temat
Budowa przyłączy wodociągowych do bloku
przy ul. Leśnej 12 w Ciasnej

Tytuł rys.
Profil odgałęzienia przyłącza PE 40
do Pani Marii Kompały

Data
09.2010

Inwestor
Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

Skala
1:100/200

Autor projektu
mgr inż. Ewa Fokczyńska upr. 299/02

Podpis
Ewa Fokczyńska

Nr rys.
5

Wykonał
mgr inż. Paweł Ogłaza

Podpis
Paweł Ogłaza

Poziom porównawczy 245,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	250.50	250.51	250.52	250.53
Rzędna osi rurociągu [m]	249.12	249.13	249.14	249.15
Zagłębienie osi rurociągu	1.38	1.38	1.38	1.38
Odległości [m]		3,6	5,3	1,8
Średnice, materiał	PE100_SDR11_zw			
Spadek	40×3,7 2 ‰			
Długość trasy [m]	0.0	3.6	8.8	10.6

"EKO-SAN" mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne 42-700 Lubliniec K. Miarki 22	
Temat Budowa przyłączy wodociągowych do bloku przy ul. Leśnej 12 w Ciasnej	
Tytuł rys. Profil odgałęzienia przyłącza PE 40 do Pana Czesława Kus	Data 09.2010
Inwestor Gmina Ciasna ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna	Skala 1:100/200
Autor projektu mgr inż. Ewa Fokczyńska upr. 299/02	Podpis
Wykonał mgr inż. Paweł Ogłaza	Podpis
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">6</div>	