
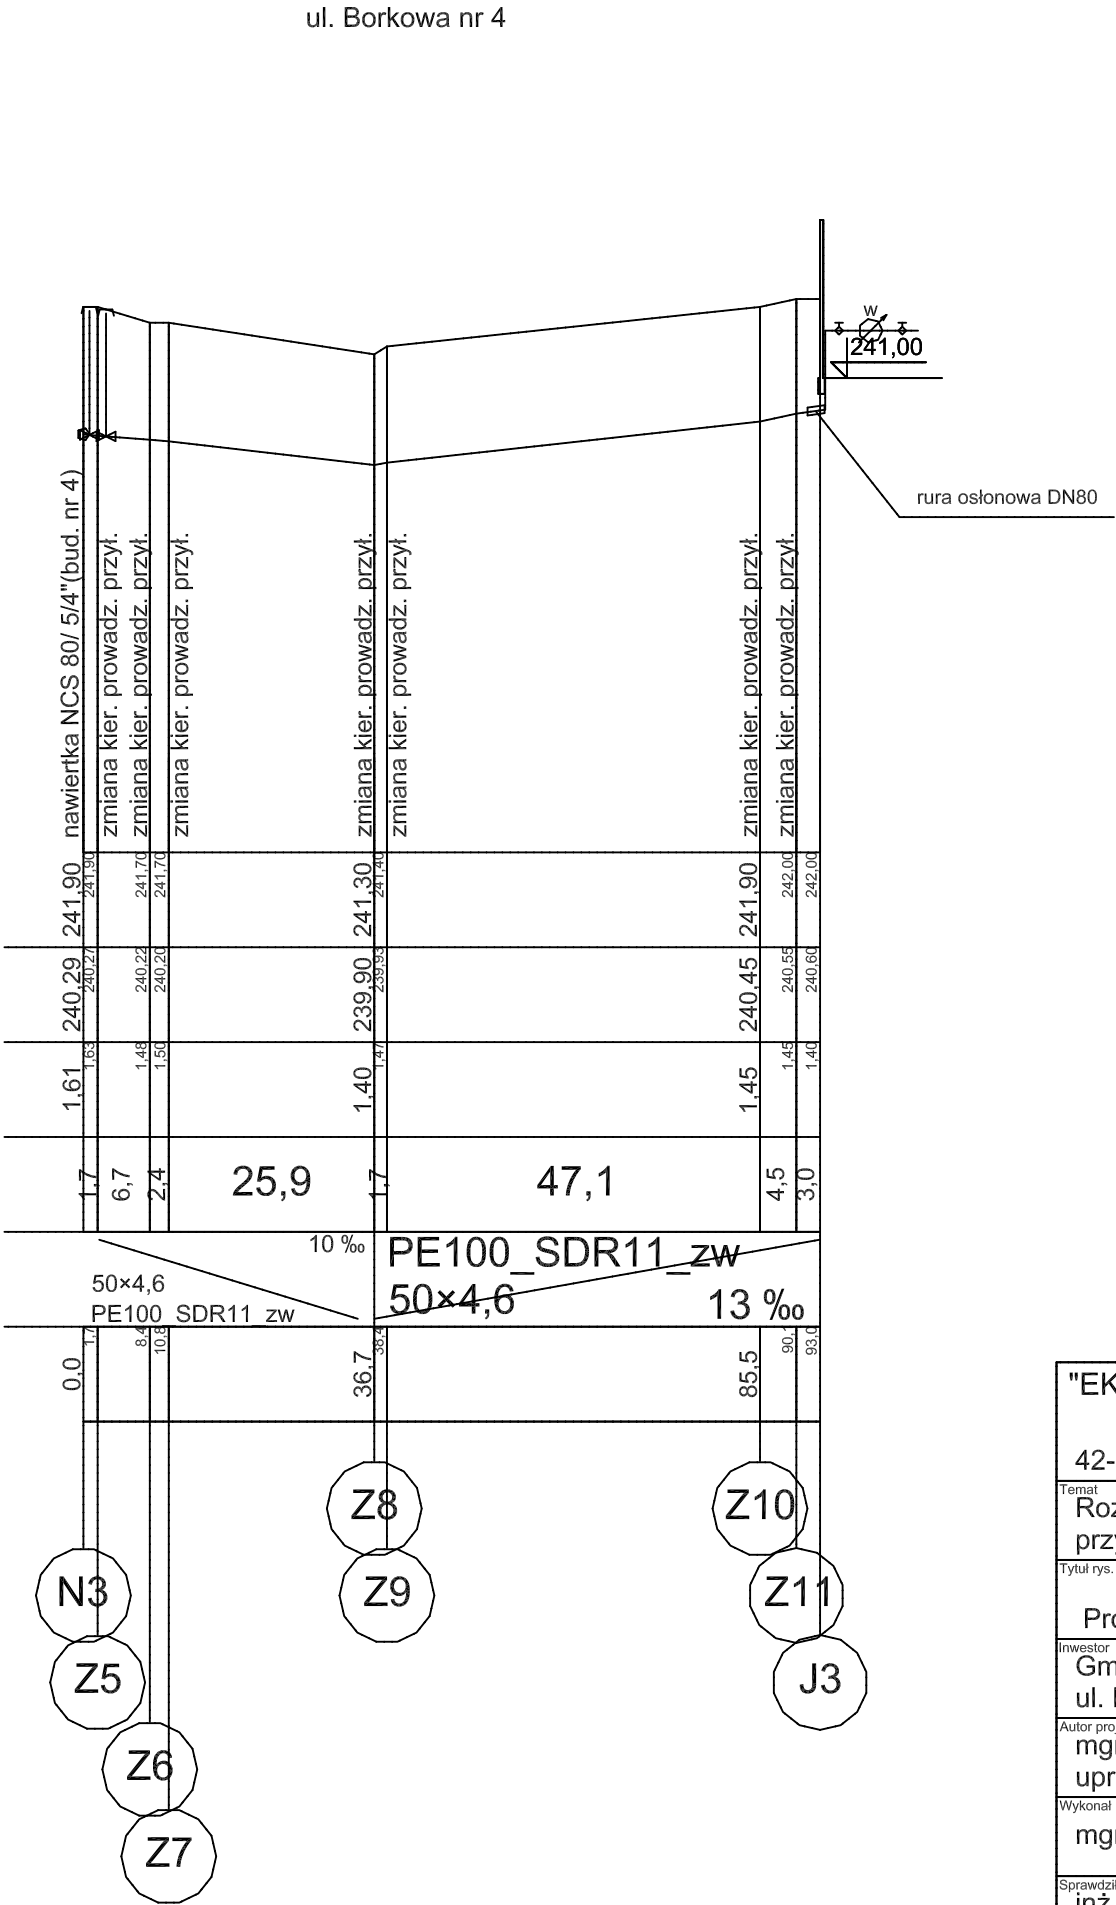


Poziom porównawczy 235,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	242,20	242,10	242,00	242,00
Rzędna osi rurociągu [m]		240,70	240,68	240,58
Zagłębienie osi rurociągu		1,50	1,42	1,42
Odległości [m]	5,1	57,5		8,4
Średnice, materiał	40×3,7 PE100 SDR11_zw			
Długość trasy [m]	0,0	57,5	62,6	71,0

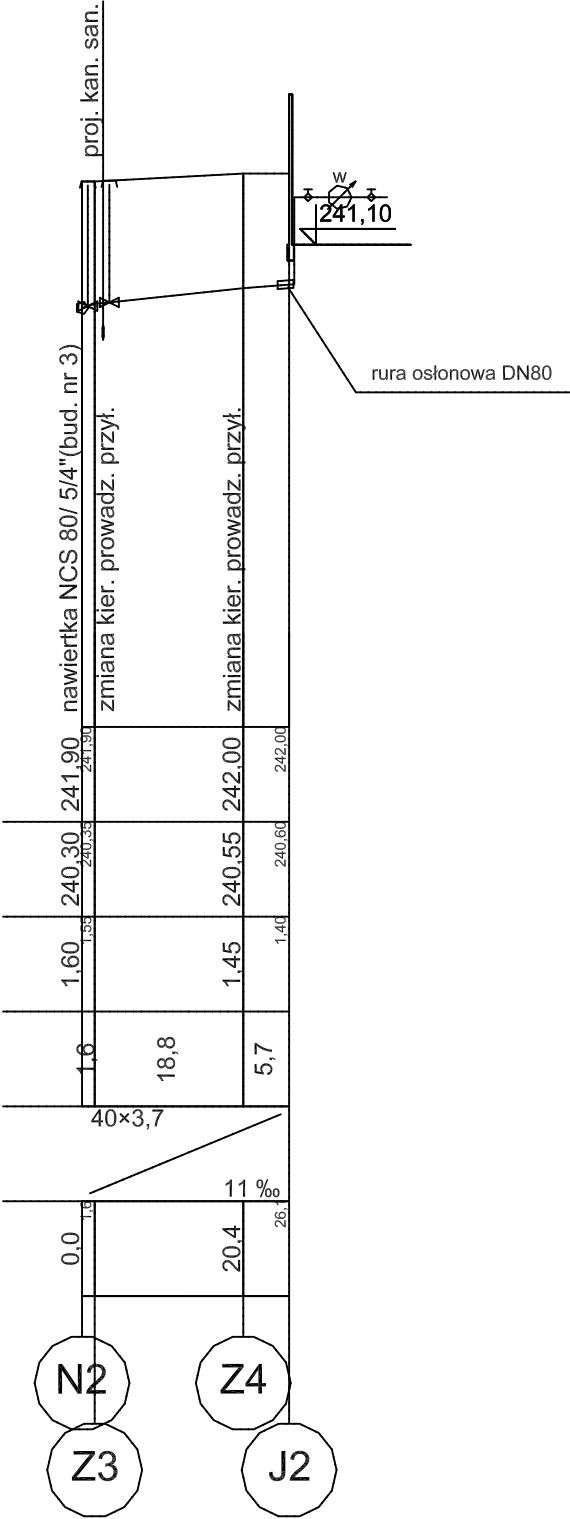

"EKO-SAN" Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne mgr inż. Ewa Fokczyńska 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 4		
Temat: Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa trzech przyłączy przy ul. Borkowej w Zborowskim, Gmina Ciasna		
Tytuł rys.	12.2010.	
Investor	Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna	
Autor projektu	mgr inż. Ewa Fokczyńska upr. 299/02	4
Wykonawca	mgr inż. Paweł Ogłaza	
Sprawdził	inż. Jacek Biela upr. 715/01	