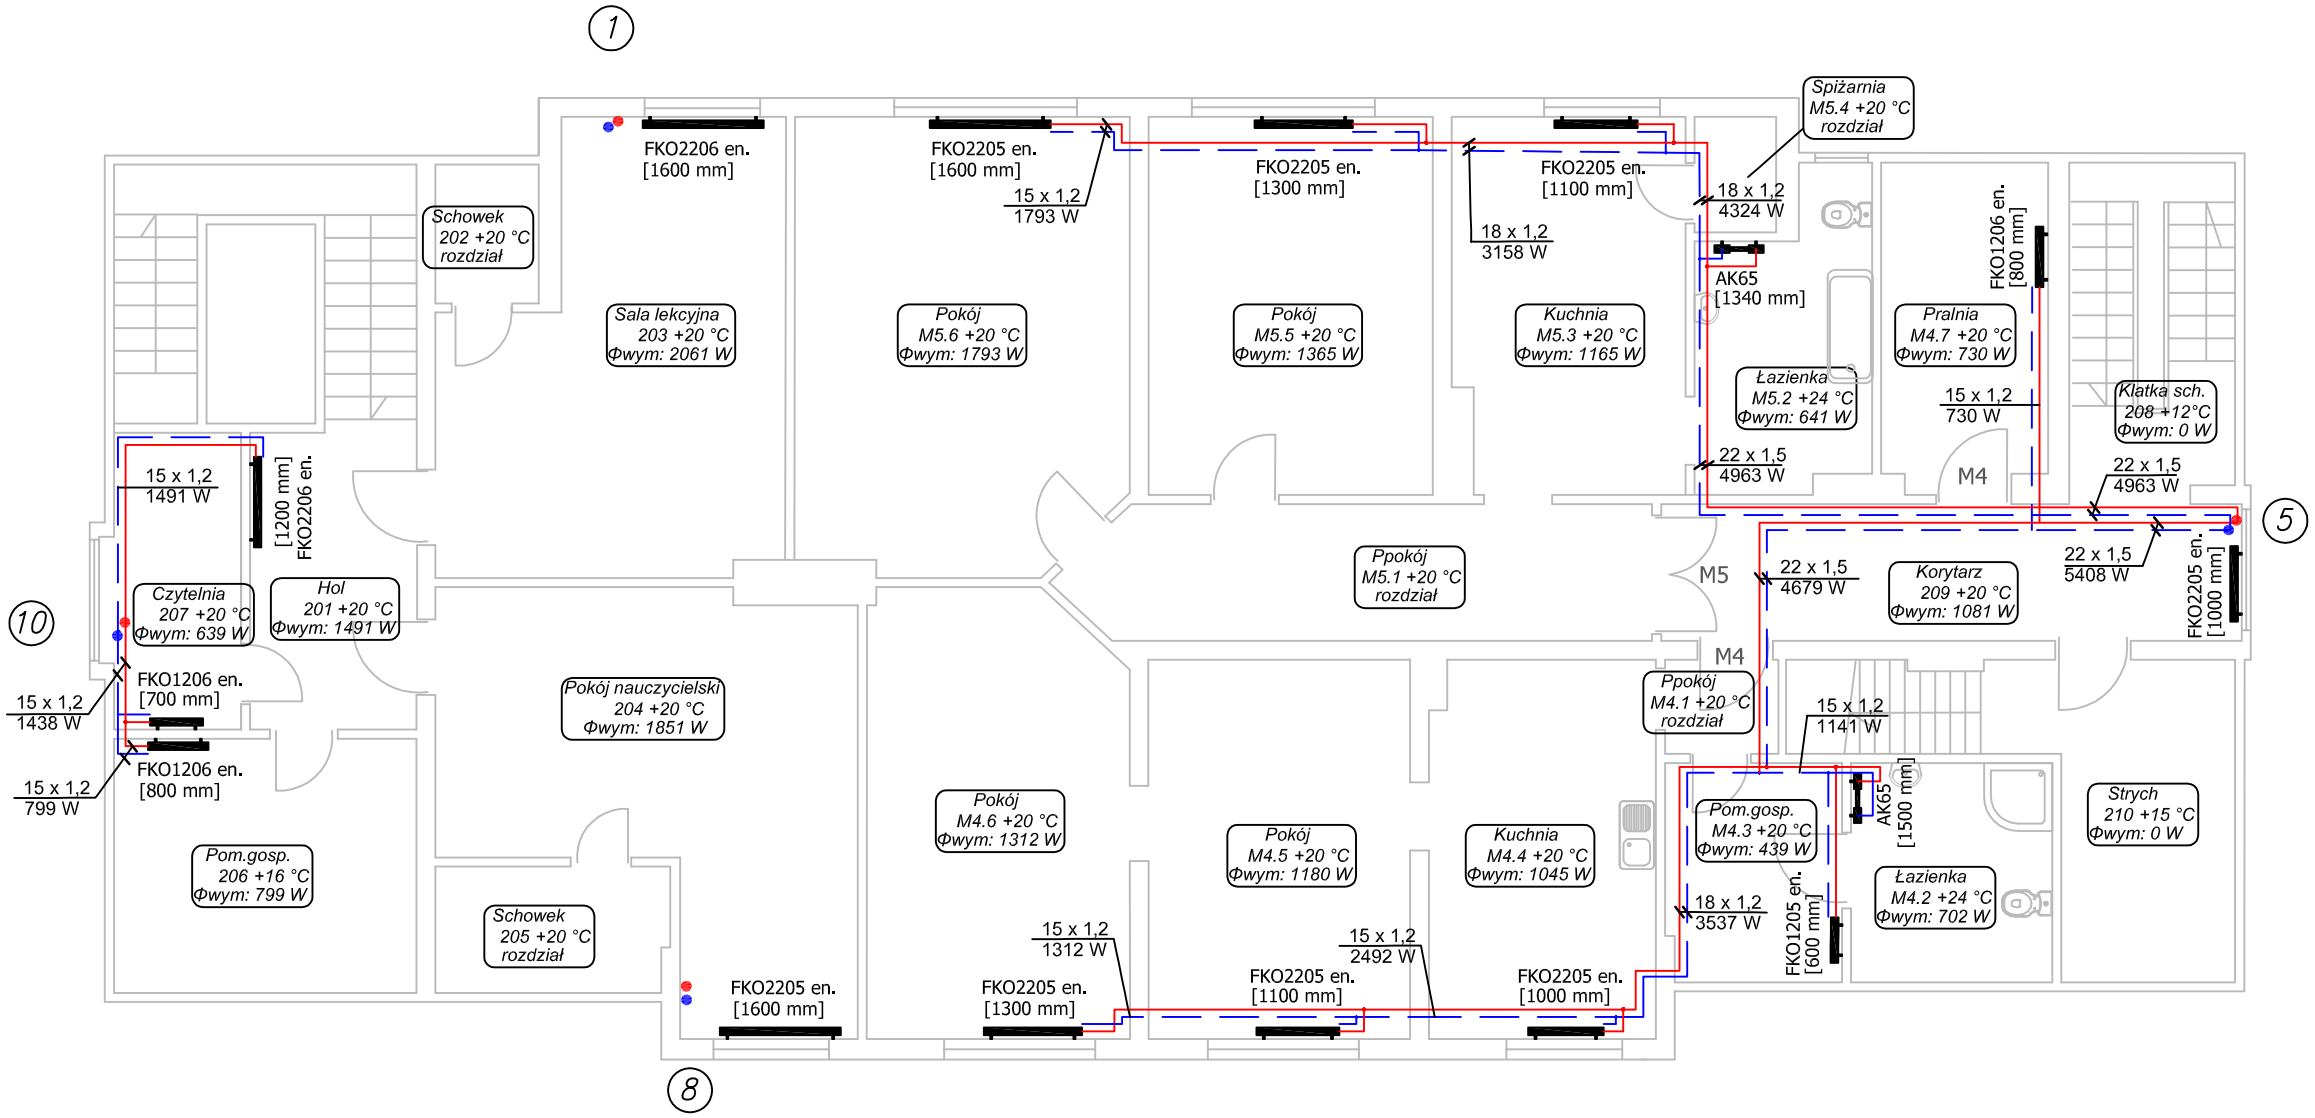

LEGENDA:

FKO2206 en. [1000 mm] — Grzejnik płytowy bocznozasilany Kermi

1 — Pion instalacji c.o.

Zasilanie c.o.

Powrót c.o.

15 x 1,2 - średnica rury stalowej Mapess C-Stahl ocynkowanej zewnętrznie

Pokój M4.5 +20 °C Φwym: 1180 W

- Nazwa pomieszczenia
- Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna
- Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

EURO-PROJEKT Katarzyna Wolska			ul. Andersa 4 m. 3 42-200 Częstochowa	
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O., KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNYM W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM UL. SZKOLNA 2, DZ. 107			
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA C.O. RZUT PODDASZA	*SKALA* 1:100	*DATA* 12.2014	*RYS.* 5
PROJEKTOWAŁ	*mgr inż.* ANDRZEJ BORKOWSKI	*NR UPR.* SLK/1453/PWOS/06		*PODPIS*
SPRAWDZIŁ	*mgr inż.* WOJCIECH NOWAK	*NR UPR.* SLK/3774/PWOS/11		*PODPIS*