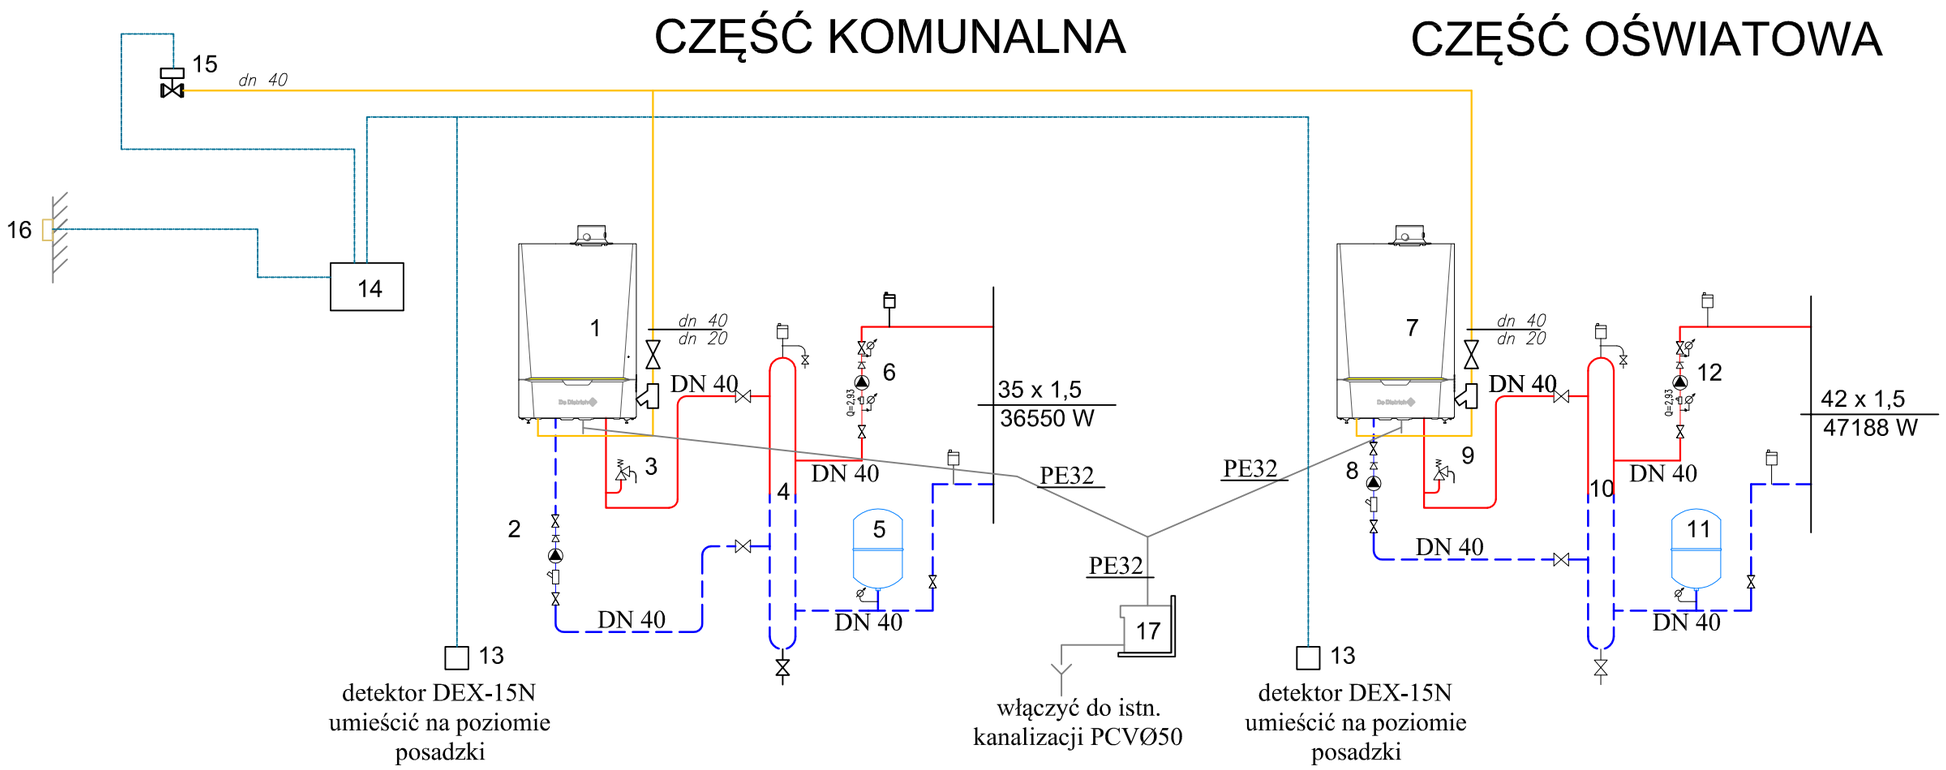

OZNACZENIA:

1 - Kocioł gazowy MCA 45 DeDietrich o mocy do 45 kW
2 -Pompa kotłowa HC 147 DeDietrich
3 - Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 dn 20 3,0 bar
4 - Sprzęgło hydrauliczne SPD 40/150 Termen
5 - Naczynie wzbiorcze Reflex NG 35
6 - Pompa obiegu grzejnikowego Wilo-Stratos 30/1-8
7 - Kocioł gazowy MCA 65 DeDietrich o mocy do 65 kW
8 -Pompa kotłowa HC 147 DeDietrich
9 - Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 dn 20 3,0 bar
10 - Sprzęgło hydrauliczne SPD 50/150 Termen
11 - Naczynie wzbiorcze Reflex NG 50
12 - Pompa obiegu grzejnikowego Wilo-Stratos 30/1-8
13 - Detektor gazu DEX-15N Gazex
14 - Moduł sterujący MD.2.Z.A z akumulatorem AKU 7 i zasilaczem PS-3 Gazex
15 - Elektrozawór MAG-3 dn 40 Gazex
16 - Sygnalizalizator akustyczno-optyczny SL-32 Gazex
17 - Neutralizator skroplin DeDietrich

Usługi Projektowo-Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski			ul. Sportowa 92 42-229 Częstochowa	
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O., WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNYM W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM UL. SZKOLNA 2, DZ. 107			
PRZEDMIOT RYSUNKU	KOTŁOWNIA SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	*SKALA* -	*DATA* 07.2015	*RYS.* 9
PROJEKTOWAŁ	*mgr inż.* ANDRZEJ BORKOWSKI	*NR UPR.* SLK/1453/PWOS/06		*PODPIS*
SPRAWDZIŁ	*mgr inż.* WOJCIECH NOWAK	*NR UPR.* SLK/3774/PWOS/11		*PODPIS*