


zamontować drzwi ppoż. EI30 o wymiarach 90x205

Kanał nawiewny 40x15cm na poziomie posadzki

istniejący świetlik wymienić na okno dachowe 78x140

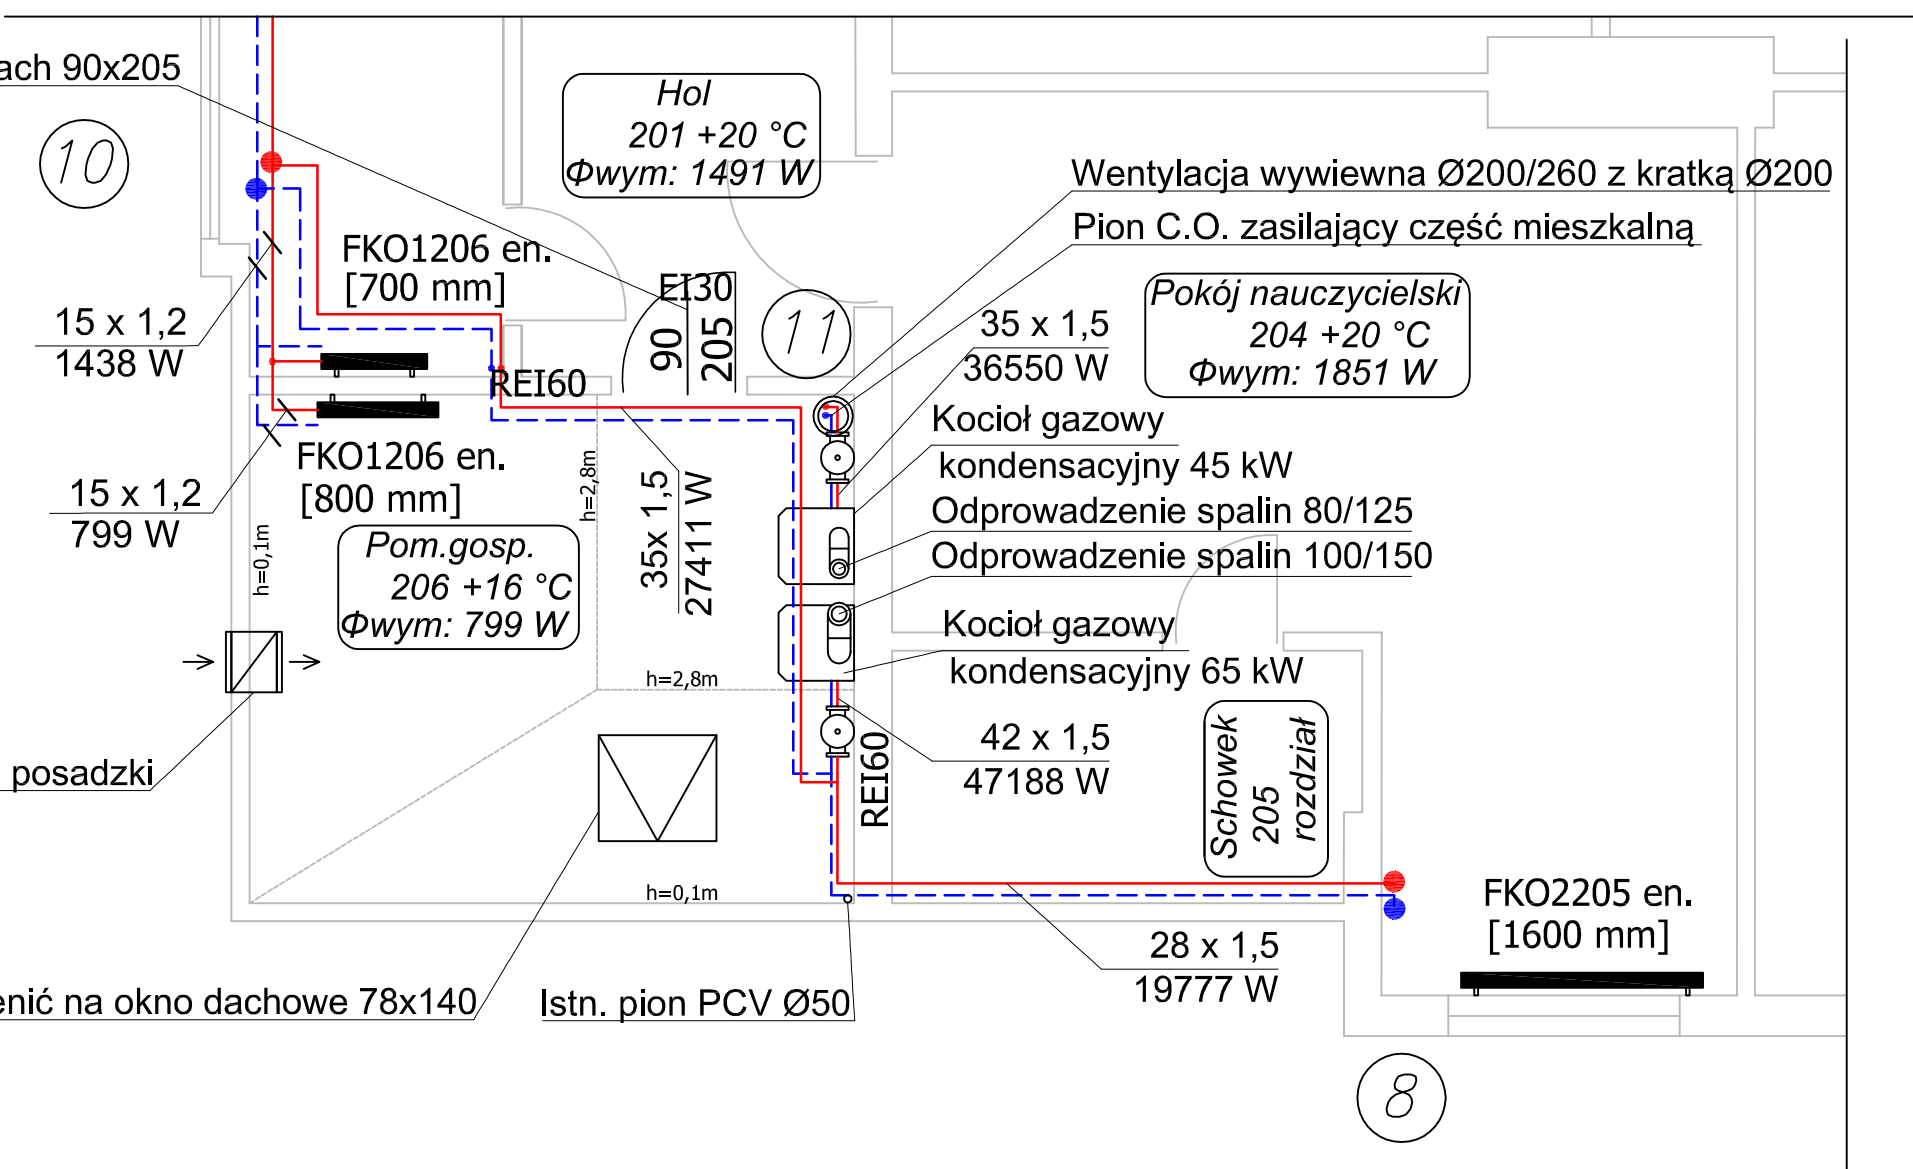

Usługi Projektowo-Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski		ul. Sportowa 92 42-229 Częstochowa		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O., WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNYM W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM UL. SZKOLNA 2, DZ. 107			
PRZEDMIOT RYSUNKU	KOTŁOWNIA - RZUT	SKALA 1:50	DATA 07.2015	RYS. 8
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ANDRZEJ BORKOWSKI	NR UPR. SLK/1453/PWOS/06		PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WOJCIECH NOWAK	NR UPR. SLK/3774/PWOS/11		PODPIS