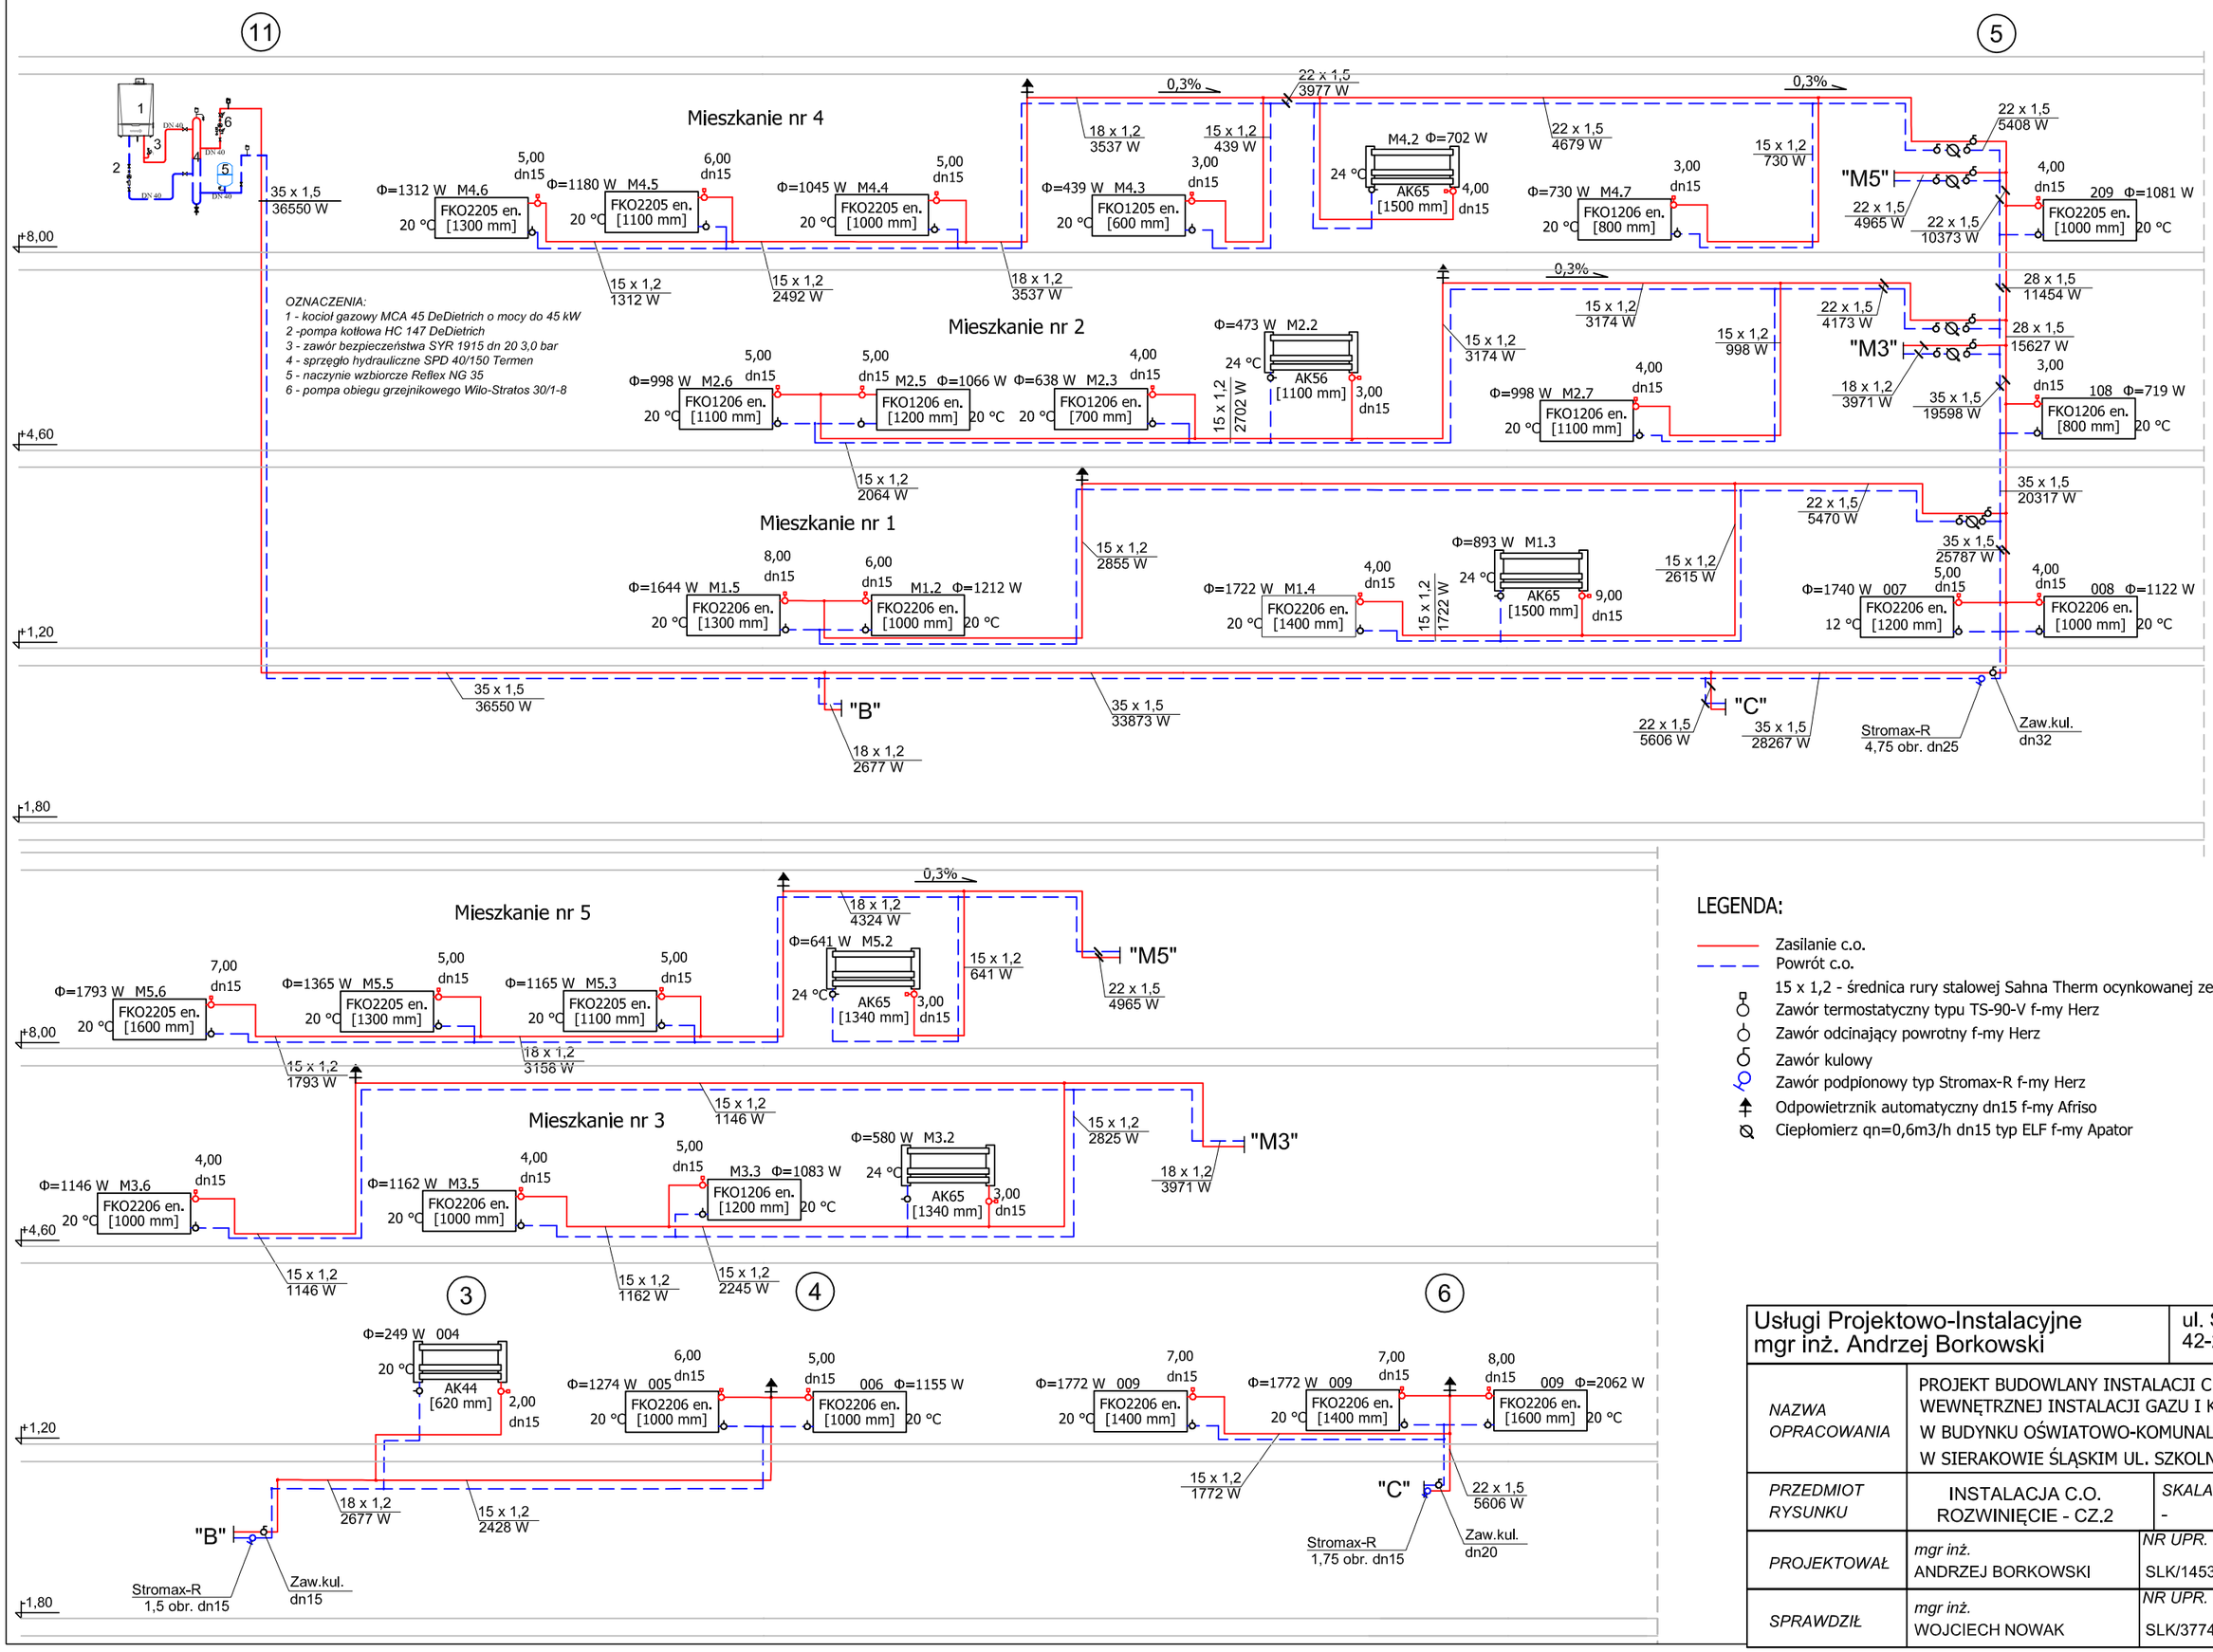

LEGENDA:

- Zasilanie c.o.
- Powrót c.o.
- 15 x 1,2 - średnica rury stalowej Sahna Therm ocynkowanej zewnętrznie
- Zawór termostatyczny typu TS-90-V f-my Herz
- Zawór odcinający powrotny f-my Herz
- Zawór kulowy
- Zawór podpionowy typ Stromax-R f-my Herz
- Odpowietrznik automatyczny dn15 f-my Afriso
- Ciepłomierz qn=0,6m3/h dn15 typ ELF f-my Apator

Usługi Projektowo-Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski			ul. Sportowa 92 42-229 Częstochowa	
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O., WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNYM W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM UL. SZKOLNA 2, DZ. 107			
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA C.O. ROZWINIĘCIE - CZ.2	*SKALA* -	*DATA* 07.2015	*RYS.* 7
PROJEKTOWAŁ	*mgr inż.* ANDRZEJ BORKOWSKI	*NR UPR.* SLK/1453/PWOS/06		*PODPIS*
SPRAWDZIŁ	*mgr inż.* WOJCIECH NOWAK	*NR UPR.* SLK/3774/PWOS/11		*PODPIS*