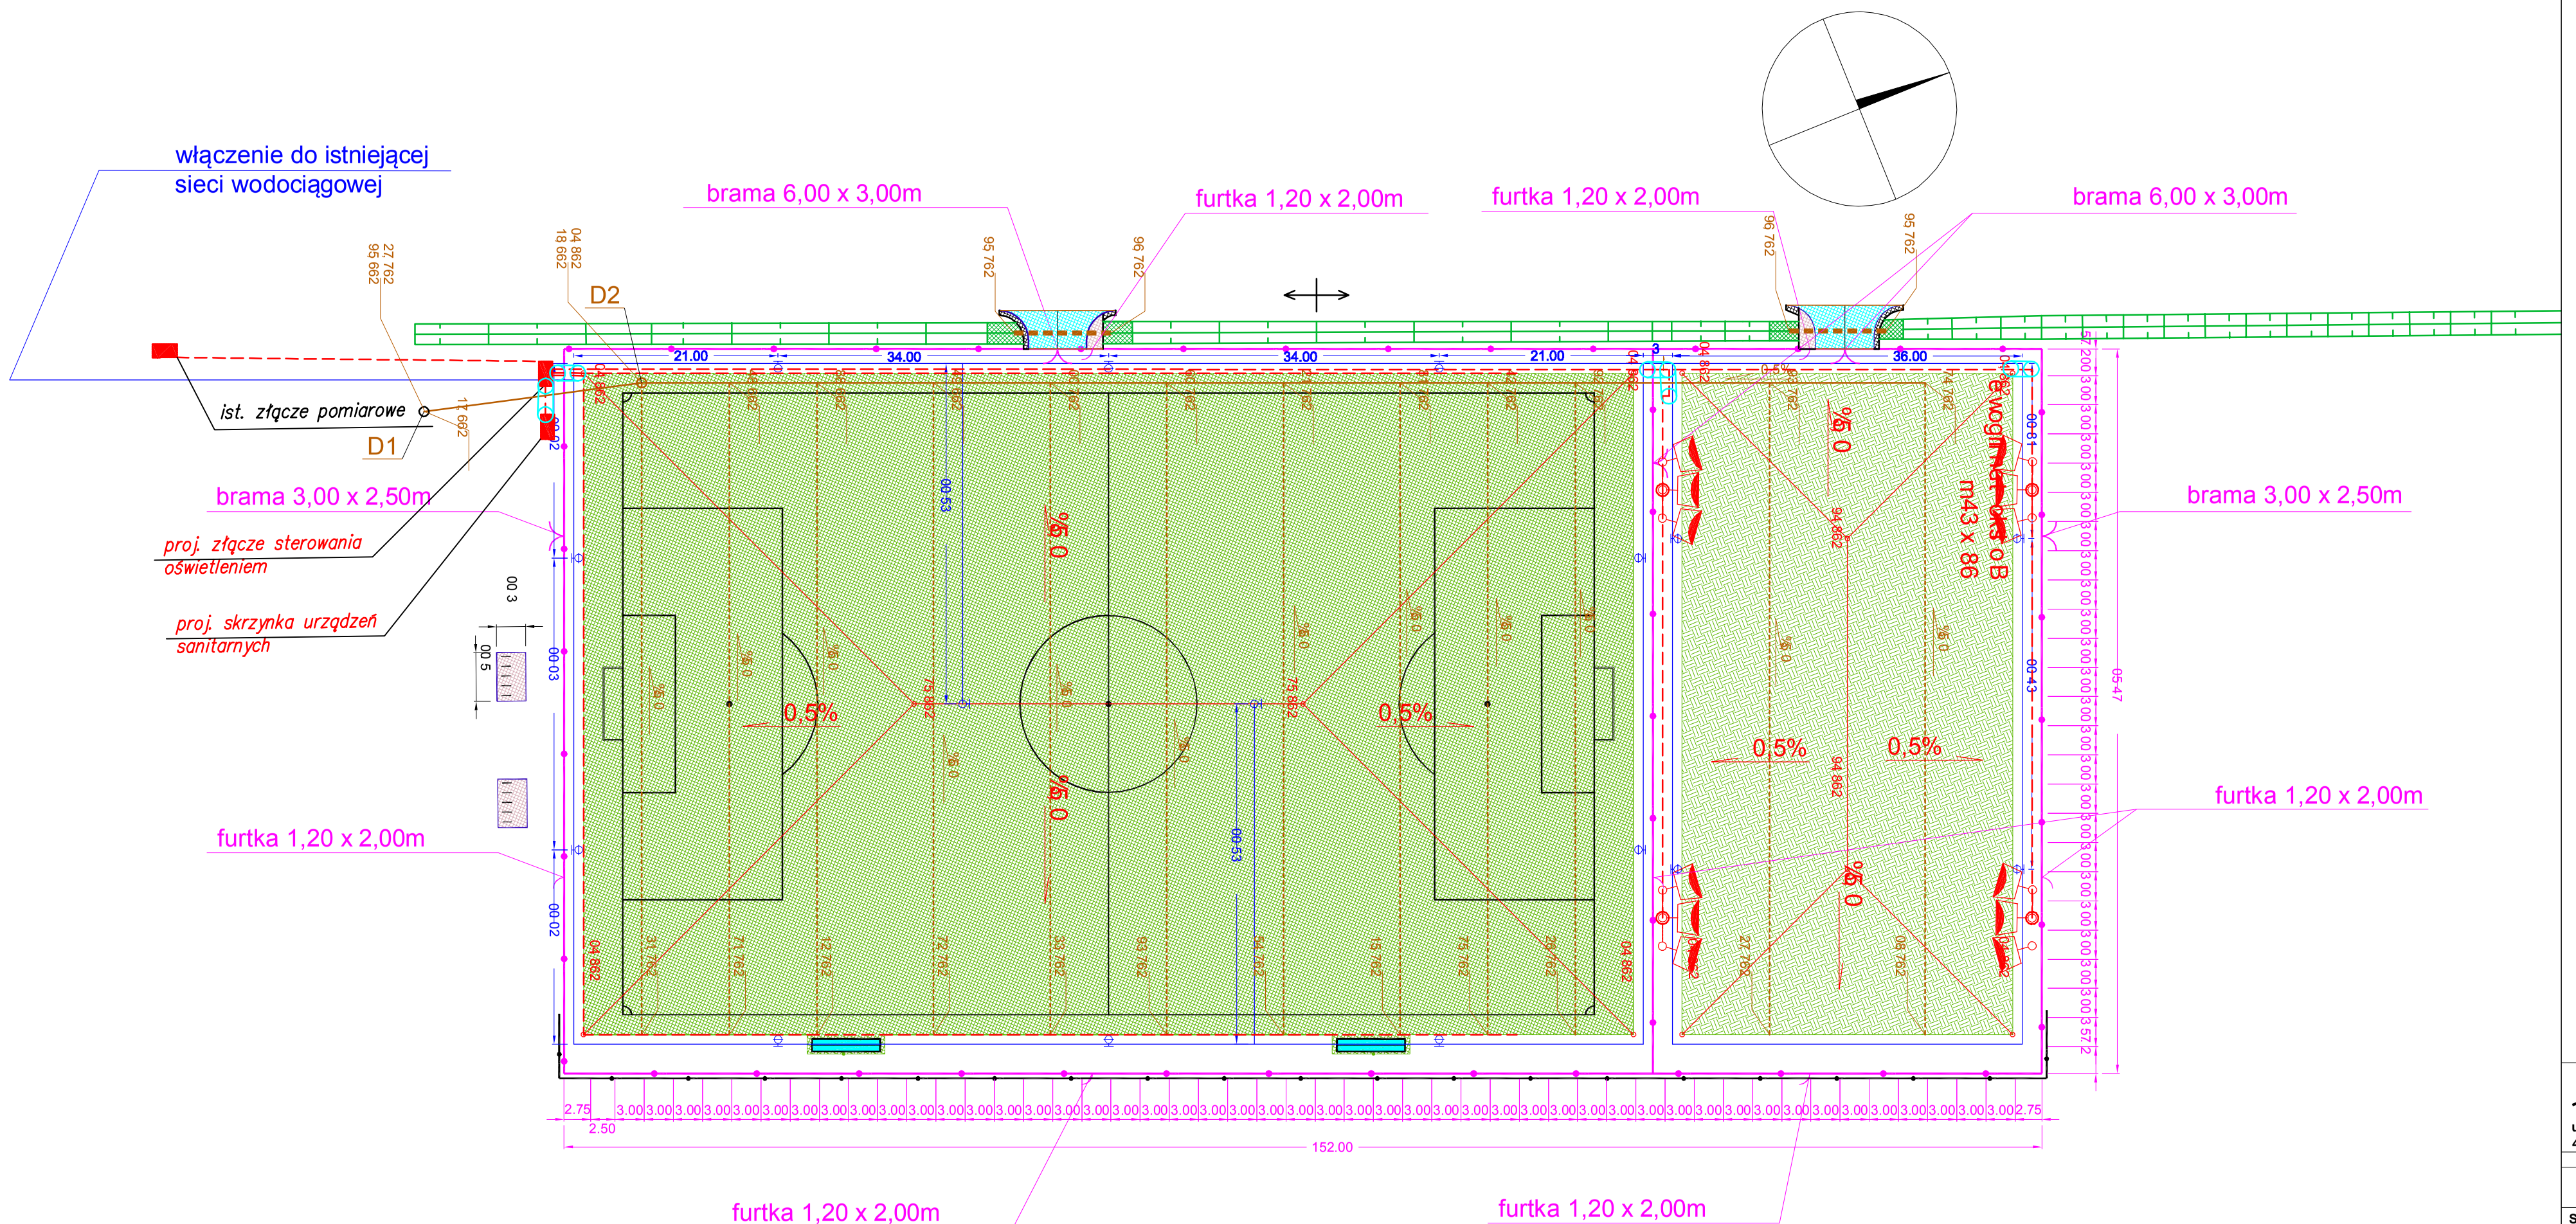

LEGENDA:

- istniejąca studnia kanalizacji deszczowej
- projektowana rura osłonowa DVK 75 (odrębne opracowanie)
- projektowana trasa oświetlenia boiska, kabel YAKXS 4x35mm2 (odrębne opracowanie)
- projektowane maszt oświetleniowy z oprawą 3 x 400W (odrębne opracowanie)
- projektowane obrzeże betonowe
- projektowany krawężnik betonowy
- projektowana studzienka zbiorcza Ø500mm
- projektowany przewód zbiorczy Ø200mm
- projektowany przewód drenarski Ø110mm
- projektowany przepust rurowy Ø500mm
- projektowany zraszacz nawodnieniowy
- projektowana sieć nawodnieniowa
- projektowane wiaty dla zawodników rezerwowych
- istniejące ogrodzenie do przestawienia
- projektowane ogrodzenie z siatki (piłkochwyt)
- przestawione ogrodzenie z płyt betonowych
- projektowana płyta boiska treningowego o wymiarach 68 x 34 m
- projektowana płyta boiska piłkarskiego o wymiarach 68 x 108 m (pole gry 64 x 100 m)
- projektowane umocnienie rowu - obrukowanie skrp i dna rowu z betonową kostką brukową
- istniejący rów do regulacji i oczyszczenia
- projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej
- projektowane wejścia i miejsca pod stojaki rowerowe z betonowej kostki brukowej

GRAMAR Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec
NIP: 575-188-53-32
REGON: 243-102-850

Zamawiający:	Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna		
Nazwa opracowania:	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8		
Opracował:	Nazwisko	Podpis	Tytuł rysunku:
Projektant br. drogowa	inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05		PLAN SYTUACYJNY - WYMIARY-
Sprawdzający br. drogowa	mgr inż. K. Polaczek Upr. Nr.: SLK/6275/PWBD/15		
Projektant br. sanitarna	mgr inż. E. Fokczyńska Upr. Nr.: 299/02		

Data:	Skala	Nr rys.
III.2016r.	1:500	3