


| | |
|------------------------|--|
| SKALA POZIOMA | 1 : 100 |
| SKALA PIONOWA | 1 : 100 |
| RZĘDNA TERENU | m n.p.m. 259,00 |
| RZĘDNA RUROCIĄGU | m n.p.m. 257,74 |
| GLĘBOKOŚĆ | m 1,26 |
| POZIOM | m -2,19 -2,17 -2,07 -2,05 -2,04 -0,64 -0,60 -0,59 -0,54 -0,48 |
| SREDNICA RURY / SPADEK | mm / % 160/2% 160/2% 110/2% 110/2% 110/2% 110/2% 110/2% 110/2% 110/2% 110/2% |
| DŁUGOŚĆ ODCINKA | m 0 1 4,75 1,25 0,5 0 2 0,5 2,5 2,9 |
| ODLEGŁOŚĆ | m 0 1 5,75 7 7,5 7,5 9,5 10 12,5 15,4 |

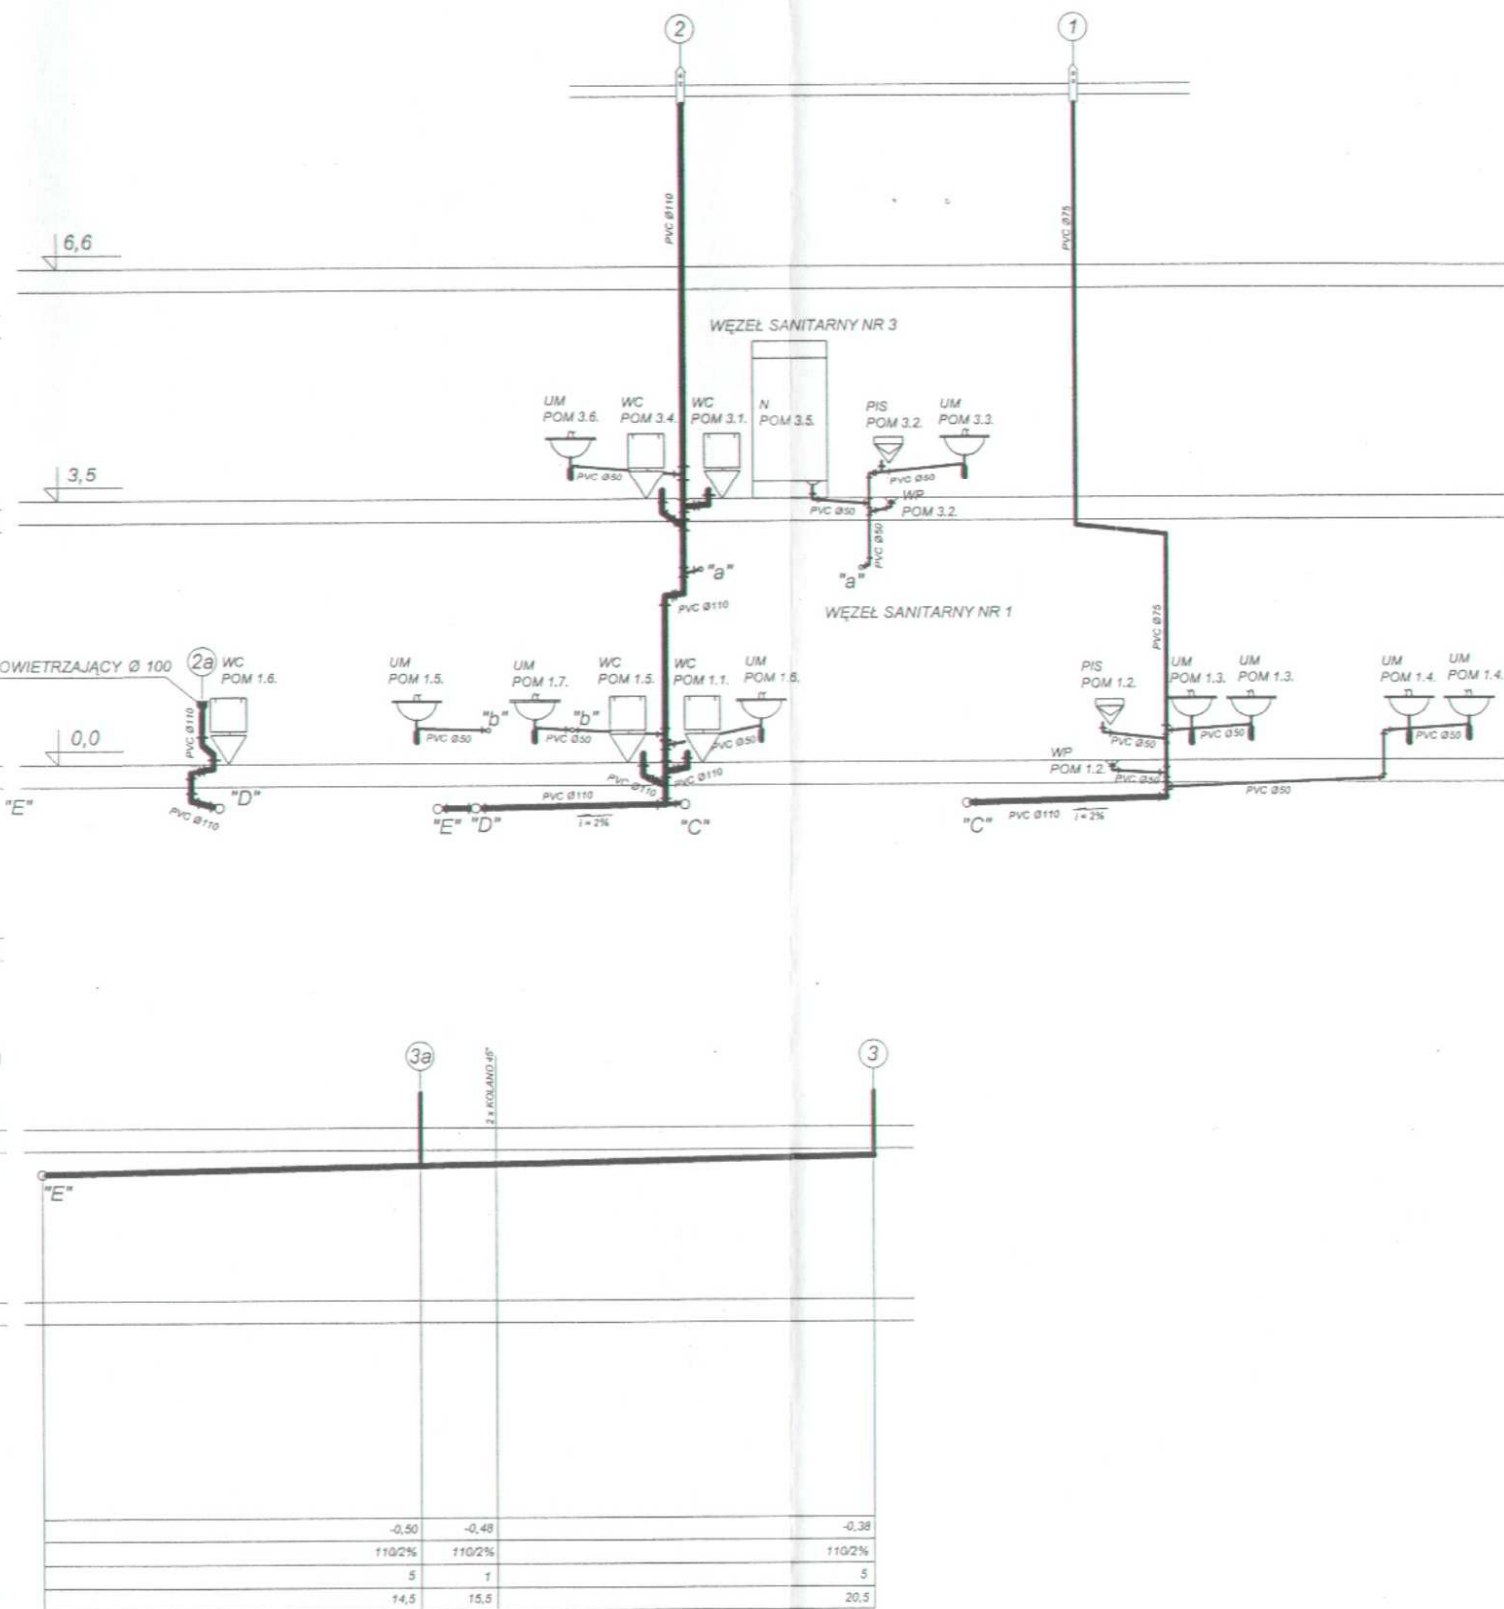

| | | |
|--------|--------|--------|
| -0,50 | -0,48 | -0,38 |
| 110/2% | 110/2% | 110/2% |
| 5 | 1 | 5 |
| 14,5 | 15,5 | 20,5 |

| | | | |
|---------------|--|-----------------------------|---------|
| OBIEKT, ADRES | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DZIELNA UL. SZKOLNA 3 | | |
| PRZEDMIOT | WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA I C.W.U. | | |
| RYSUNEK | ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I PROFIL POZIOMÓW INSTALACYJNYCH | SKALA 1 : 100 | NUMER 3 |
| OPRACOWAŁ | INŻ. SIWEK TOMASZ | SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | MGR INŻ. JERZY JEZIOROWSKI | INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA | |
| SPRAWDZIŁ | MGR INŻ. KRZYSZTOF ŻELĄKIEWICZ | INSTALACYJNA | |