



Istniejąca latarnia
nr 8
przy ul. Nowej w Sierakowie

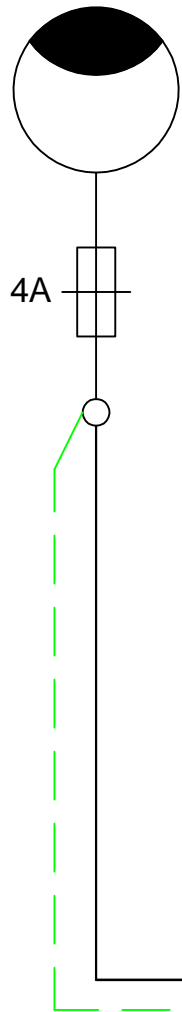

Proj. szafka podziałowa
przy ul. Nowej w Sierakowie

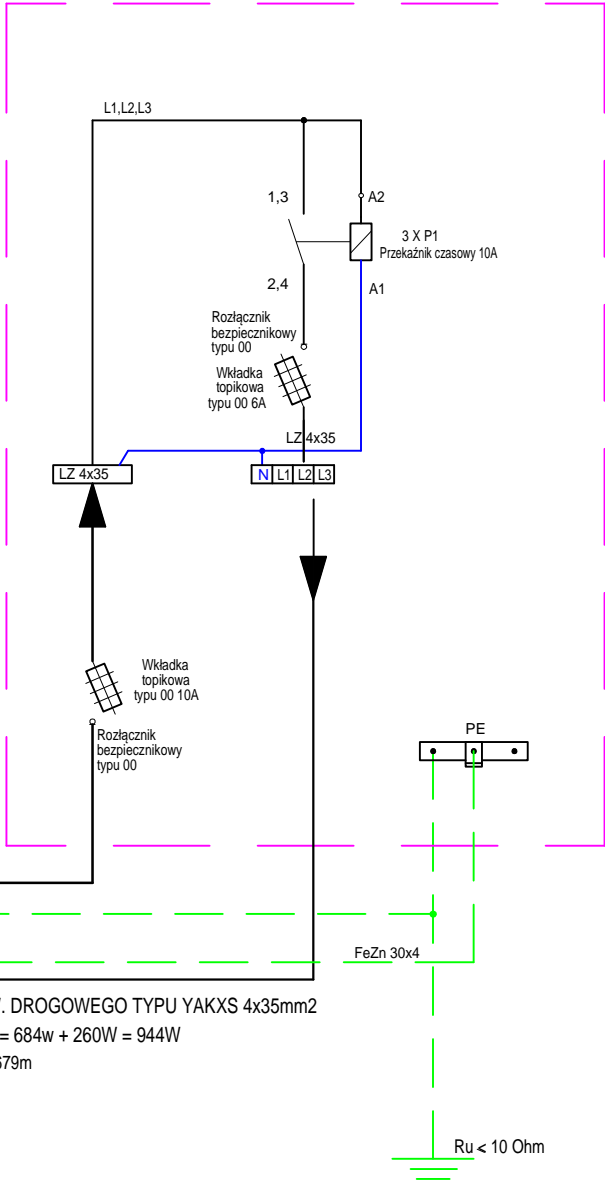

proj. linia kablowa nN typu YAKXS 4x35mm²L=7m

PROJ. LINIA KABLOWA OŚW. DROGOWEGO TYPU YAKXS 4x35mm²
 $P_{i1} = (36W \times 19) + (26W \times 10) = 684W + 260W = 944W$
OBWÓD I $L_{tr} = 565m$ $L_k = 679m$

GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 575-188-53-32 REGON: 243102850		Zamawiający: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna	
		Nazwa opracowania: Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim - Gmina Ciasna	
Opracował:	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku: Schemat ideowy zasilania w energię elektryczną dla szafki SP-I
Projektant	mgr inż. Sebastian Kulik Upr. Nr.: SLK/4170/POOE/12		
			Data: VIII.2017r.
			Skala
			Nr rys. 3