



Przeznaczenie: zabudowa wodomierza i armatury wodnej na przyłączach odbiorców korzystających z sieci wodociągowych.


Wysokość korpusu: H=1560 mm
na zamówienie H=1800 mm

Średnica korpusu: 600 mm

Obciążenie pokrywy: 15kN

Instalacja umożliwia zabudowę wodomierza DN 20 (3/4") z gwintem G 1" oraz możliwość wejścia i wyjścia rurą PE Ø 32 mm.

Odczyt wodomierza spoczywającego na dnie studni odbywa się przez jego chwilowe uniesienie do poziomu gruntu za pomocą uchwytu i zwiniętych w spiralę rur polibutylenowych. Studnia może być stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnią gruntu do -30°C.

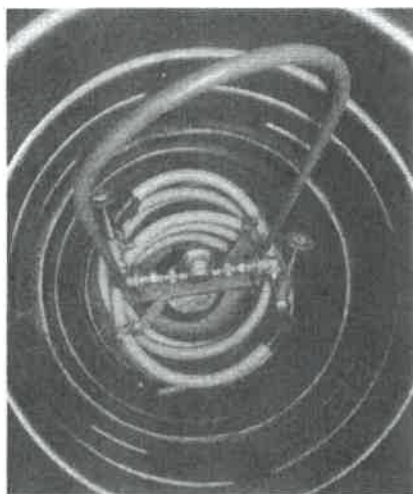



Wnętrze studzienki

Inne wersje rozmiarów, instalacji wewnętrznych i obciążeń studzienek wodomierzowych DN 600 – na zamówienie.

Decyzję odnośnie zabudowy w pasie drogowym podejmuje projektant, właściciel drogi lub przyszły użytkownik.

W trakcie zabudowy i użytkowania wyrobu należy ściśle stosować się do instrukcji montażu i eksploatacji studni.

1. Pokrywa z polietylenu z izolacją
 2. Korpus studni
 3. Uchwyt wodomierzowy
 4. Śrubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20 (3/4")-G1"
 5. Rura z polibutylenu Ø 32 mm
 6. Uchwyt na rurę polibutylenową
 7. Kolano 90° 1"
 8. Zawór odcinający grzybkowy 1"
 - 8a. Zawór odcinający grzybkowy antyskażeniowy z możliwością spustu
 9. Złączka skręcana fi 32 mm z PE
 10. Złączka skręcana 45° Ø 32/1"
- Wodomierz (nie stanowi wyposażenia studni).

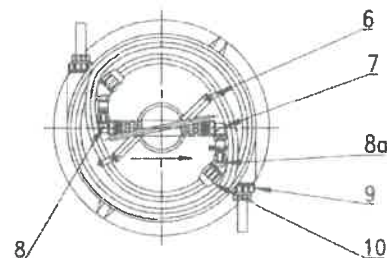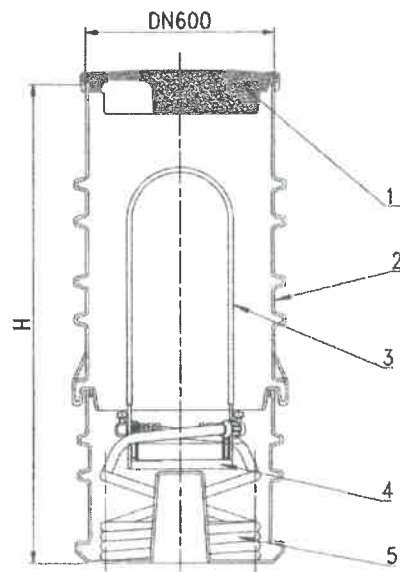

dysybutor

KARTA KATALOGOWA STUDNI WODOMIERZOWEJ
NALEŻY STOSOWAĆ STUDNIĘ O CONSUMMER
RÓWNOWAGZNECH PARAMETRACH.