

RGK.ID.271.3.2020

STRONA INTERNETOWA

Dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie:

- rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna,
- przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia.”

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego zapytania następującej treści:

1. „Czy zamawiający wyraża zgodę na montaż innej studni wodomierzowej niż DN600 i DN 800?”
2. „Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załączniki graficzne: "Karta katalogowa przykładowej studni wodomierzowej Dn600" oraz "Karta katalogowa przykładowej studni wodomierzowej Dn800", o których mowa w Opisie Technicznym projektu budowlanego: "Przebudowa przyłączy wodociągowych zakończonych studniami wodomierzowymi, po północnej stronie ul. Zjednoczenia" na stronie 16 oraz, o których mowa w załączniku nr 2 Warunki Techniczne Wójt Gminy Ciasna w punkcie 4 o brzmieniu: " Przyłącza wodociągowe należy doprowadzić na działkę odbiorcy i zakończyć studnią wodomierzową. W załączeniu przesyłam kartę katalogową studni wodomierzowej jaka stosowana bywa w Gminie Ciasna. Proszę o zastosowanie w dokumentacji rozwiązań równoważnych (bez wskazania producenta). Projekt przyłączy stanowić ma osobne opracowanie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z powyższymi zapytaniami zwrócono się do projektanta. W odpowiedzi otrzymano informacje:

Ad. 1 „Zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową należy zabudować standardowe studnie wodomierzowe o średnicy nie mniejszej niż DN600”

Ad. 2 „W załączeniu przekazujemy do wglądu przykładową kartę katalogową studni wodomierzowej, którą należy zastosować podczas realizacji robót dla inwestycji pn.: „Przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia”.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

DN 600

zabudowa wodomierza i armatury wodnej

WYMIARY

- wysokość korpusu: H=1560 mm
- średnica korpusu: 600 mm
- obciążenie pokrywy: 15kN

ZALETY

- uźebrowana monolityczna konstrukcja korpusu zapewniająca wysoką sztywność i dobre zakotwienie w gruncie
- zamknięte dno zabezpieczające wnętrze studni przed zalaniem w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych
- konsola wodomierzowa
- umieszczenie zestawu wodomierzowego w dolnej części studni zapobiega zamarzaniu nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30°C
- szczelna pokrywa (montowana na uszczelce)



NORMATYW: IBDIM-KOT-2018/0136 / ITB-KOT-2019/1117

Przeznaczenie: zabudowa wodomierza i armatury wodnej na przyłączach odbiorców korzystających z sieci wodociągowych.


Wysokość korpusu: H=1560 mm
na zamówienie H=1800 mm

Średnica korpusu: 600 mm

Obciążenie pokrywy: 15kN

Instalacja umożliwia zabudowę wodomierza DN 20 (3/4") z gwintem G 1" oraz możliwość wejścia i wyjścia rurą PE Ø 32 mm.

Odczyt wodomierza spoczywającego na dnie studni odbywa się przez jego chwilowe uniesienie do poziomu gruntu za pomocą uchwytu i zwiniętych w spiralę rur polibutylenowych. Studnia może być stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnią gruntu do -30°C.

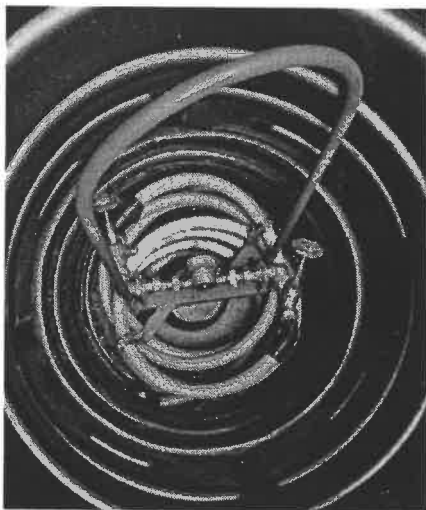

Wnętrze studzienki

Inne wersje rozmiarów, instalacji wewnętrznych i obciążeń studzienek wodomierzowych DN 600 – na zamówienie.

Decyzję o sposobie zabudowy w pasie drogowym podejmuje projektant, właściciel drogi lub przyszły użytkownik.

W trakcie zabudowy i użytkowania wyrobu należy ściśle stosować się do instrukcji montażu i eksploatacji studni.

1. Pokrywa z polietylenu z izolacją
2. Korpus studni
3. Uchwyt wodomierzowy
4. Śrubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20 (3/4")-G1"
5. Rura z polibutylenu Ø 32 mm
6. Uchwyt na rurę polibutylenową
7. Kolano 90° 1"
8. Zawór odcinający grzybkowy 1"
- 8a. Zawór odcinający grzybkowy antyskażeniowy z możliwością spustu
9. Złączka skręcana fi 32 mm z PE
10. Złączka skręcana 45° Ø 32/1"

Wodomierz (nie stanowi wyposażenia studni).

