

Biuro Projektowe	FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. gen. Stefana Grot-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044 - 737 89 61 e-mail: biuro@bio-system.pl		
	Inwestor Gmina Ciasna Ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna		
Projekt "ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIĄGU DO "STRZELNICY" W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM"			
Projektował mgr inż. Artur Kozłowski	Nr uprawnień 24/02/19		
E-mail artur.kozlowski@bio-system.pl	Podpis		
Opracowała inż. Ewa Wójcik	Podpis		
E-mail ewa.wojcik@bio-system.pl			
Sprawdził mgr inż. Marcin Kozmierczak	Nr uprawnień LOD/1288/PWOS/09		
E-mail biuro@ekoplatforma.com	Podpis		
Treść rysunku Projekt zagospodarowania terenu: Mapa sytuacyjno - wysokościowa z lokalizacją wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej			
Branża Sanitarna	Data opracowania PAŹDZIERNIK 2018	Skala 1:1000	
Faza projektu PROJEKT BUDOWLANY		Nr rys. Ark-01	

Mapa, która ma być wykonana, opiera się na danych i pomiarach, które w wyniku pomiarów geodezyjnych zostały uzyskane i zostały one uwzględnione w projekcie. Wzrosty punktów terenowych zostały uwzględnione w projekcie. Wzrosty punktów terenowych zostały uwzględnione w projekcie. Wzrosty punktów terenowych zostały uwzględnione w projekcie.

STAROSTA LUBLIŃSKI
 2018 1455
 26.09.2018
 z up. STAROSTY
 Maria Ruś
 podinspektor
 w Wydziale Geodezji i Kartografii

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:1000

(na podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej w skali 1:1000
 uzupełnionej pomiarem bezpośrednim)
 mapa zasadnicza ukł.: 6.142.26.21.3
 PL-2000/18 6.142.26.21.4
 układ wysokości: PL-KRON86-NH


Za zgodność z oryginałem
 mgr inż. Artur Kozłowski
 upr. nr 24/02/WŁ
 upr. nr NB.IV.7342/102/98

Sieraków, ul. Szyszków, Długa, Stawowa

jedn. ewidenc.: 240703_2 - Ciasna
 obręb ewidenc.: 0007 - Sieraków
 data opracowania: 07.09.2018 r.
 W GK.6642.1.1002.2018

UWAGA !

Granice nieruchomości - naniesiono na podstawie danych uzyskanych z PZGIK - baza EGIB - System Informacji Przestrzennej Geo-Info.
 Granice działek nie spełniają kryteriów dokładnościowych.
 Nie ustalano obciążeń służebnościami gruntowymi.
 Nie wyklucza się istnienia sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na niniejszej mapie !

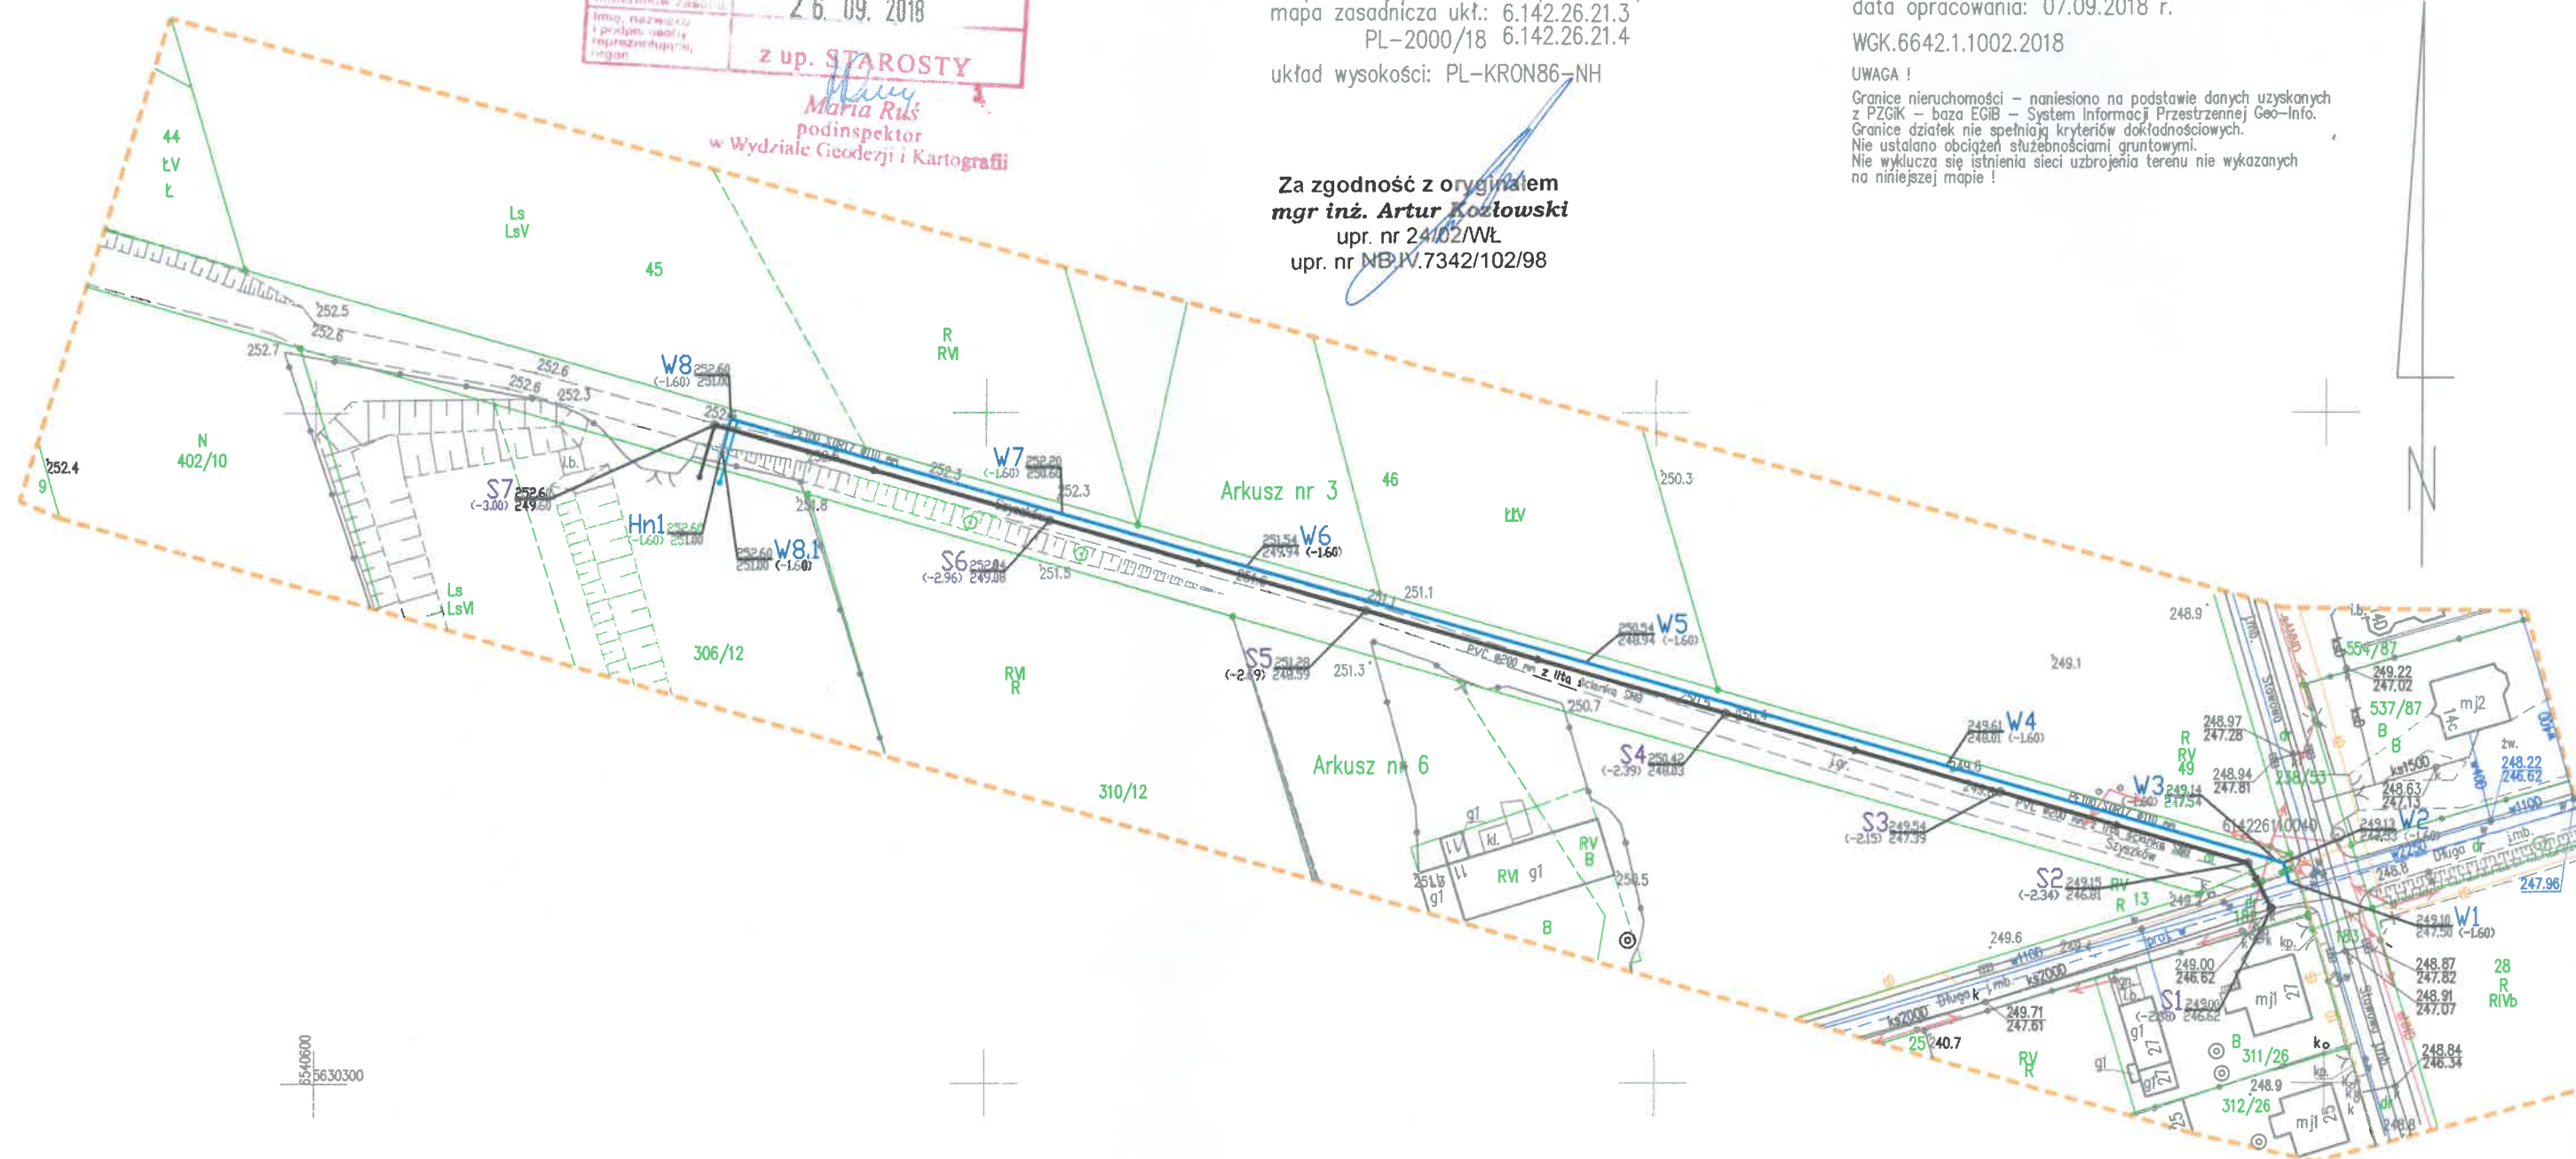

OZNACZENIA

- | | |
|--|---|
| <p>PROJ. WODOCIĄG PE100 SDR17 PN10 Ø110 mm</p> <p>TRÓJNIK I ZASUWA</p> <p>BŁOK OPOROWY</p> <p>HYDRANT P.POŻ.</p> | <p>Tr1, S1</p> <p>PROJ. KANALIZACJA SANITARNA PVC SN8 Ø200 mm</p> <p>STUDNIA PP Ø1000 mm</p> <p>RURA OSŁONOWA NA KABLU:
ENERG. DN160, L = 2m
TELEKOM. DN110, L = 2m</p> |
|--|---|