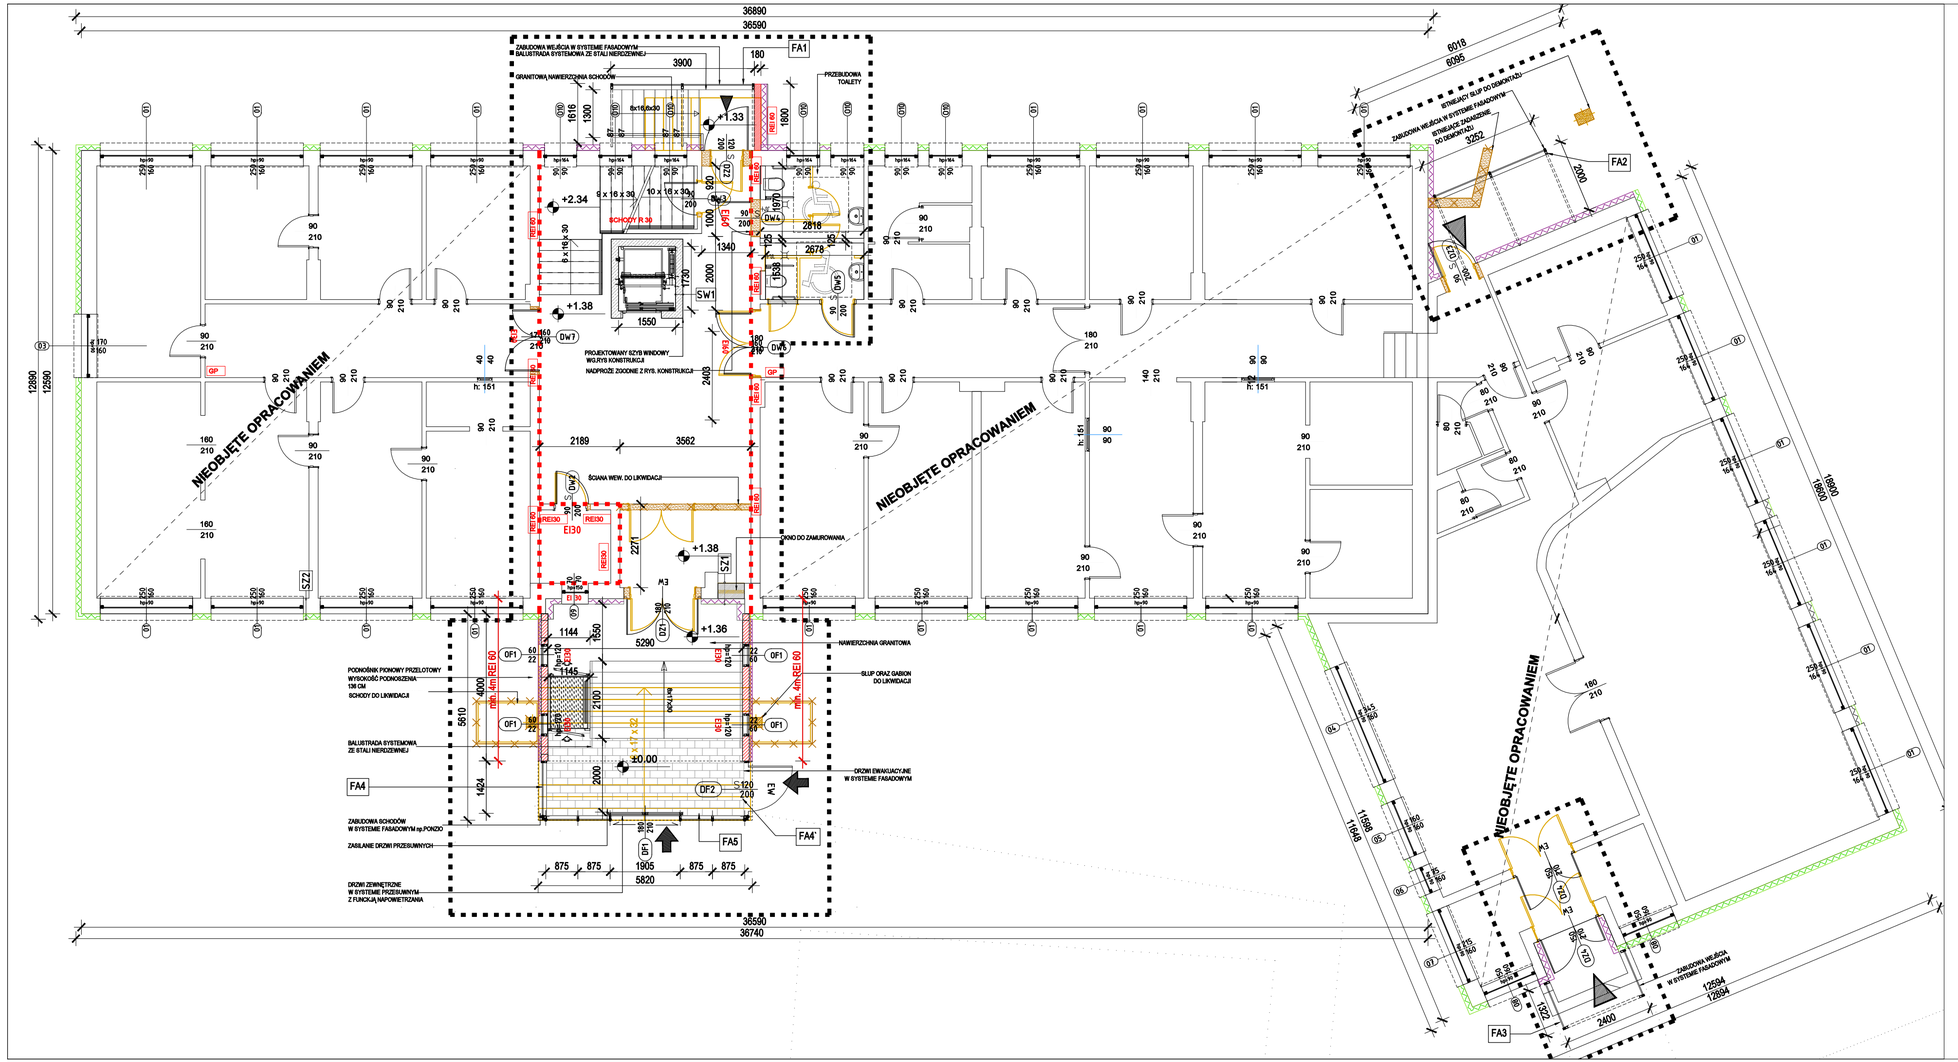

LEGENDA

- Istniejąca ściana ceglana
- Projektowany szyb windowy
- Projektowana ściana systemowa z płyt GK +wypełnienie z wełny mineralnej 12,5cm
- Projektowane zamurowania z cegły
- Projektowane wyburzenia ścian istniejących
- Izolacja termiczna – STYROPIAN
- Izolacja termiczna – PŁYTY DEKORACYJNE TYPU TRE
- Proj. przebicia/szachty w stropach
- Zakres opracowania

UWAGI

1. Wymiary podano w [mm].
2. Koty wysokościowe podano w [m].
3. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz projektami pozostałych branż oraz warunkami ochrony ppoż.
4. Elementy konstrukcyjne wykonywać zgodnie z rysunkami konstrukcji
5. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
6. Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz lub okładziny elewacyjne powinny odpowiadać wytycznym zawartym w warunkach ppoż oraz powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach bhp.
7. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i w przypadku rozbieżności przekazać informacje jednostce projektowej.
8. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
9. W sprawach nie określonych w dokumentacjach, obowiązują:
   - warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [P.K.N.]),
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano – instalacyjnych,
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót techniki budowlanej.
12. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.
13. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
14. Powierzchnie schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą lub faktura, co najmniej w pasie 30cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów. Ostateczne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem.
15. Wymiary światła otworów drzwi wewnetrznych i zewnętrznych mogą ulec zmianie po wyborze producentów drzwi.
16. Przed zamówieniem drzwi, okien, fasad szklanych, balustrad itd. należy dokonać pomiarów z natury i dostosować do stanu istniejącego.

INWESTOR:	**URZĄD GMINY W CIASNEJ** **UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA**	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	COLLECT CONSULTING S.A. 40-555 Katowice, ul. Roina 14 tel.: 032 203 20 53	
NAZWA OPRACOWANIA:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY CIASNA	
BRANŻA:	**ARCHITEKTONICZNA**	
FAZA OPRACOWANIA:	**PROJEKT WYKONAWCZY**	
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PARTERU**	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	*PROJEKTANT:* mgr inż. arch. Anna Adamiec 58/SLOKK/2015/II	
DATA: 09.2018	SKALA: 1:100	A_1.1_101