


OZNAČENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	235.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	248.70
RZĘDNA OSI PRZEWODU	247.10
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.20m 2.31% 1.71%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	0.00 1.20 49.99 51.19 53.19 44.01 97.20 41.19 138.39 43.74 182.13
HEKTOMETRY	Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr5 Tr6

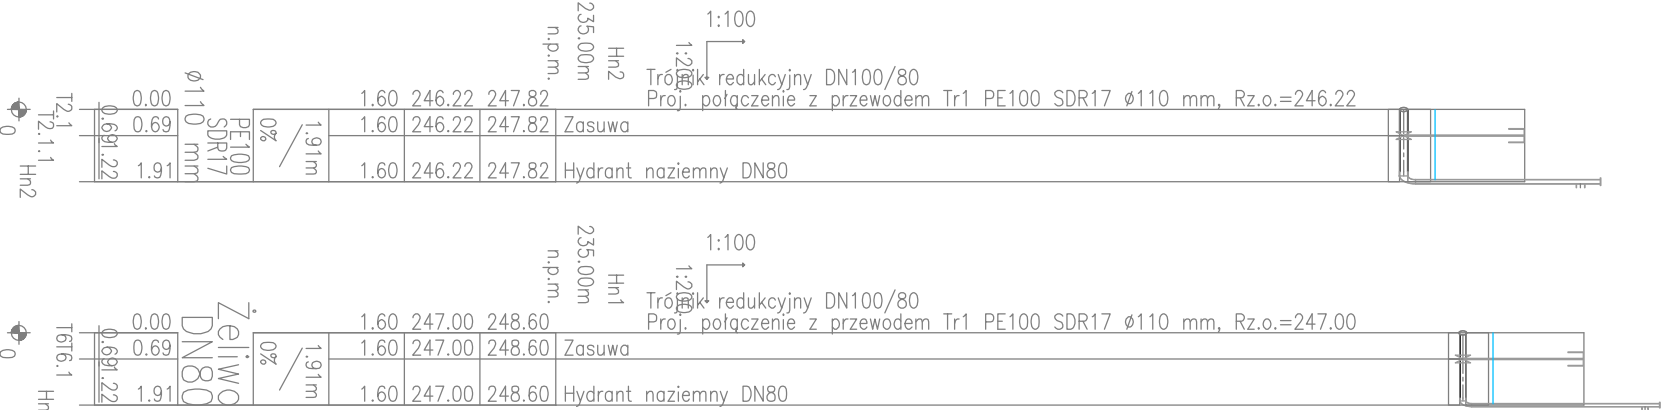

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. GEN. STEFANA GROTKOWIEC 71

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL/FAX (041) 737 88 81

email: biurowo@bysystem.pl

PROJEKT: "ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIĄGU W SIĘGACIU DO UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIERAKÓW ŚLĄSKI W GMINIE CIASNA"

INWESTOR: Gmina Ciasna, Ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

OBJEKT: WODOCIĄG

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ARTUR KOZŁOWSKI

OPRACOWAŁ: inż. EWA WOJCIK

SPRAWDZIŁ: mgr inż. MARCIN KAŻMIERCZAK

BRANŻA: SANITARNA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

TREŚĆ RYSUNKU

Profil podłużne wodociągu

RYS. NR PW-01