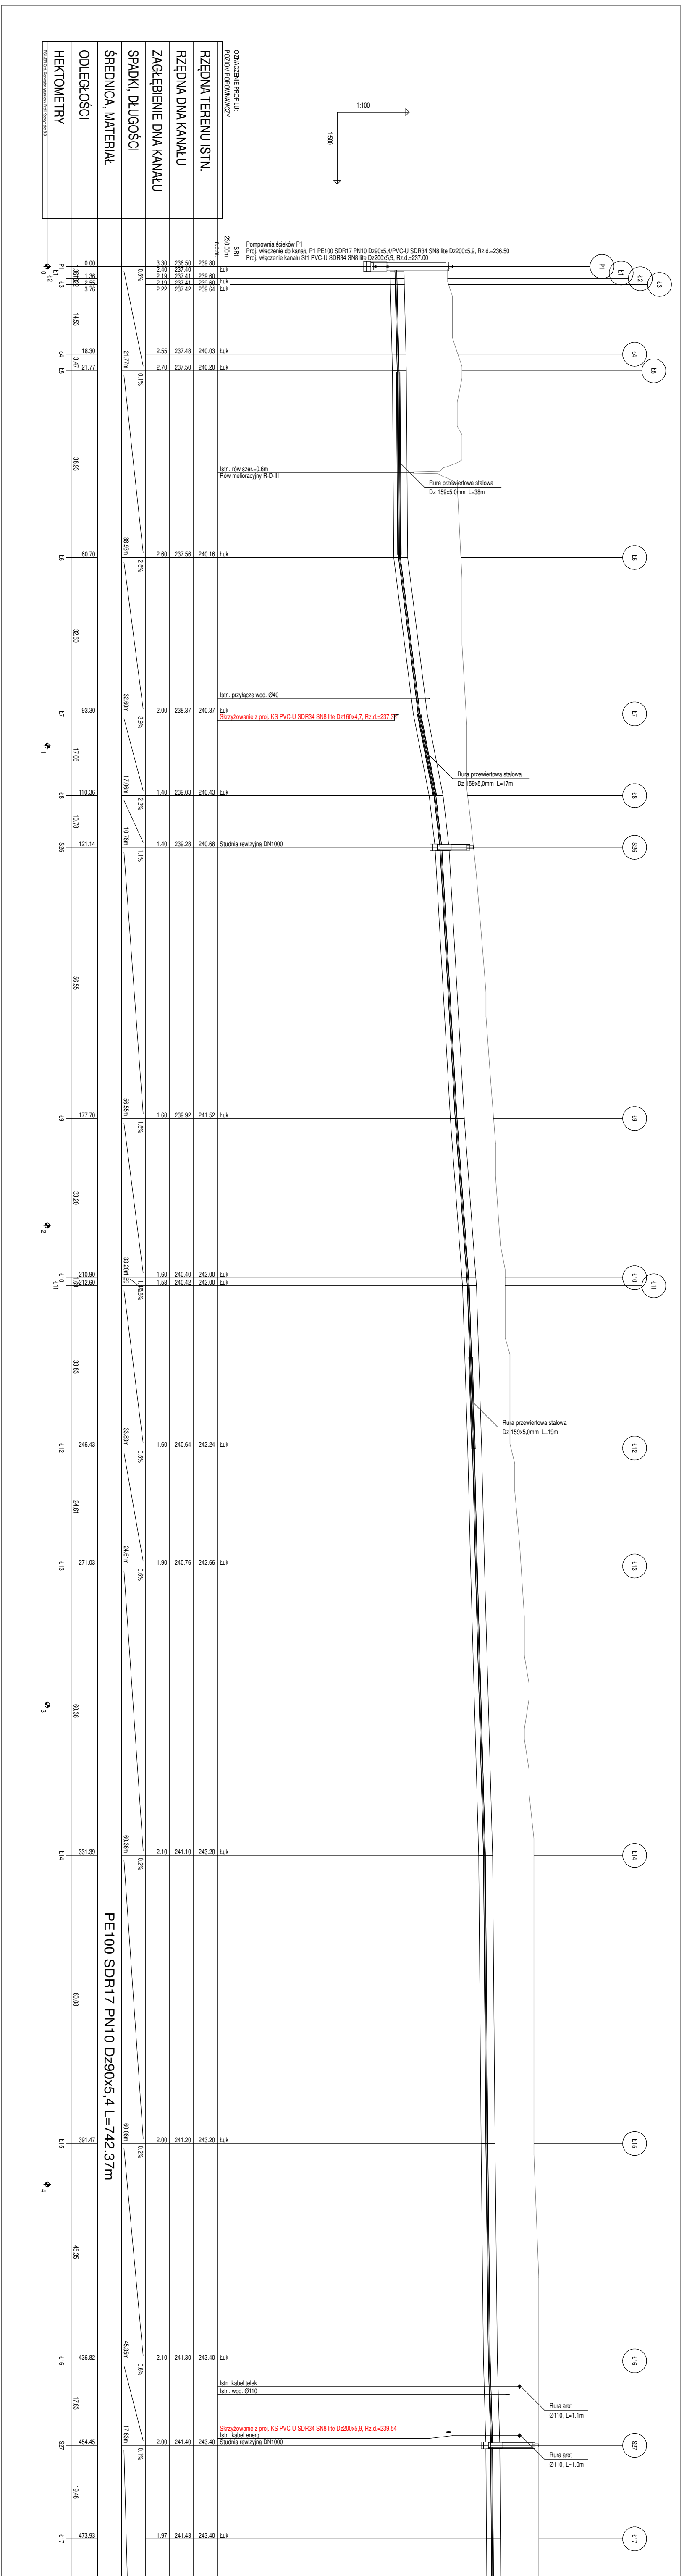
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PS.II.ER-Graf, Generator rysunkowy Profili Koordynator 8.0
1:100
1:500
SR1
230.00m
n.p.m.
Pompownia ścieków P1
Proj. włączenie do kanału P1 PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4/PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=236.50
Proj. włączenie kanału St1 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=237.00
P1 0.00 3.30 236.50 239.80
Ł1 1.36 2.40 237.40 Łuk
Ł2 2.55 2.19 237.41 239.60
Ł3 3.76 2.19 237.41 239.60 Łuk
2.22 237.42 239.64 Łuk
0.5%
14.53
Ł4 18.30 2.55 237.48 240.03 Łuk
Ł5 3.47 21.77 21.77m 2.70 237.50 240.20 Łuk
0.1%
38.93
Istn. rów szer.=0.6m
Rów melioracyjny R-D-III
Rura przewiertowa stalowa
Dz 159x5,0mm L=38m
Ł6 60.70 38.93m 2.60 237.56 240.16 Łuk
2.5%
32.60
Istn. przyłącze wod. Ø40
Ł7 93.30 32.60m 2.00 238.37 240.37 Łuk
Skrzyżowanie z proj. KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=237.35
3.9%
1
17.06
Rura przewiertowa stalowa
Dz 159x5,0mm L=17m
Ł8 110.36 17.06m 1.40 239.03 240.43 Łuk
2.3%
10.78
S26 121.14 10.78m 1.40 239.28 240.68 Studnia rewizyjna DN1000
1.1%
56.55
Ł9 177.70 56.55m 1.60 239.92 241.52 Łuk
1.5%
33.20
2
Ł10 210.90 33.20m 1.60 240.40 242.00 Łuk
Ł11 1.69 212.60 1.69 1.58 240.42 242.00 Łuk
1.4%
0.6%
33.83
Rura przewiertowa stalowa
Dz 159x5,0mm L=19m
Ł12 246.43 33.83m 1.60 240.64 242.24 Łuk
0.5%
24.61
Ł13 271.03 24.61m 1.90 240.76 242.66 Łuk
0.6%
3
60.36
Ł14 331.39 60.36m 2.10 241.10 243.20 Łuk
0.2%
PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 L=742.37m
60.08
Ł15 391.47 60.08m 2.00 241.20 243.20 Łuk
0.2%
4
45.35
Ł16 436.82 45.35m 2.10 241.30 243.40 Łuk
0.6%
Istn. kabel telek.
Istn. wod. Ø110
Rura arot
Ø110, L=1.1m
17.63
Skrzyżowanie z proj. KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.54
Istn. kabel energ.
S27 454.45 17.63m 2.00 241.40 243.40 Studnia rewizyjna DN1000
Rura arot
Ø110, L=1.0m
0.1%
19.48
Ł17 473.93 1.97 241.43 243.40 Łuk
P1
Ł1
Ł2
Ł3
Ł4
Ł5
Ł6
Ł7
Ł8
S26
Ł9
Ł10
Ł11
Ł12
Ł13
Ł14
Ł15
Ł16
S27
Ł17

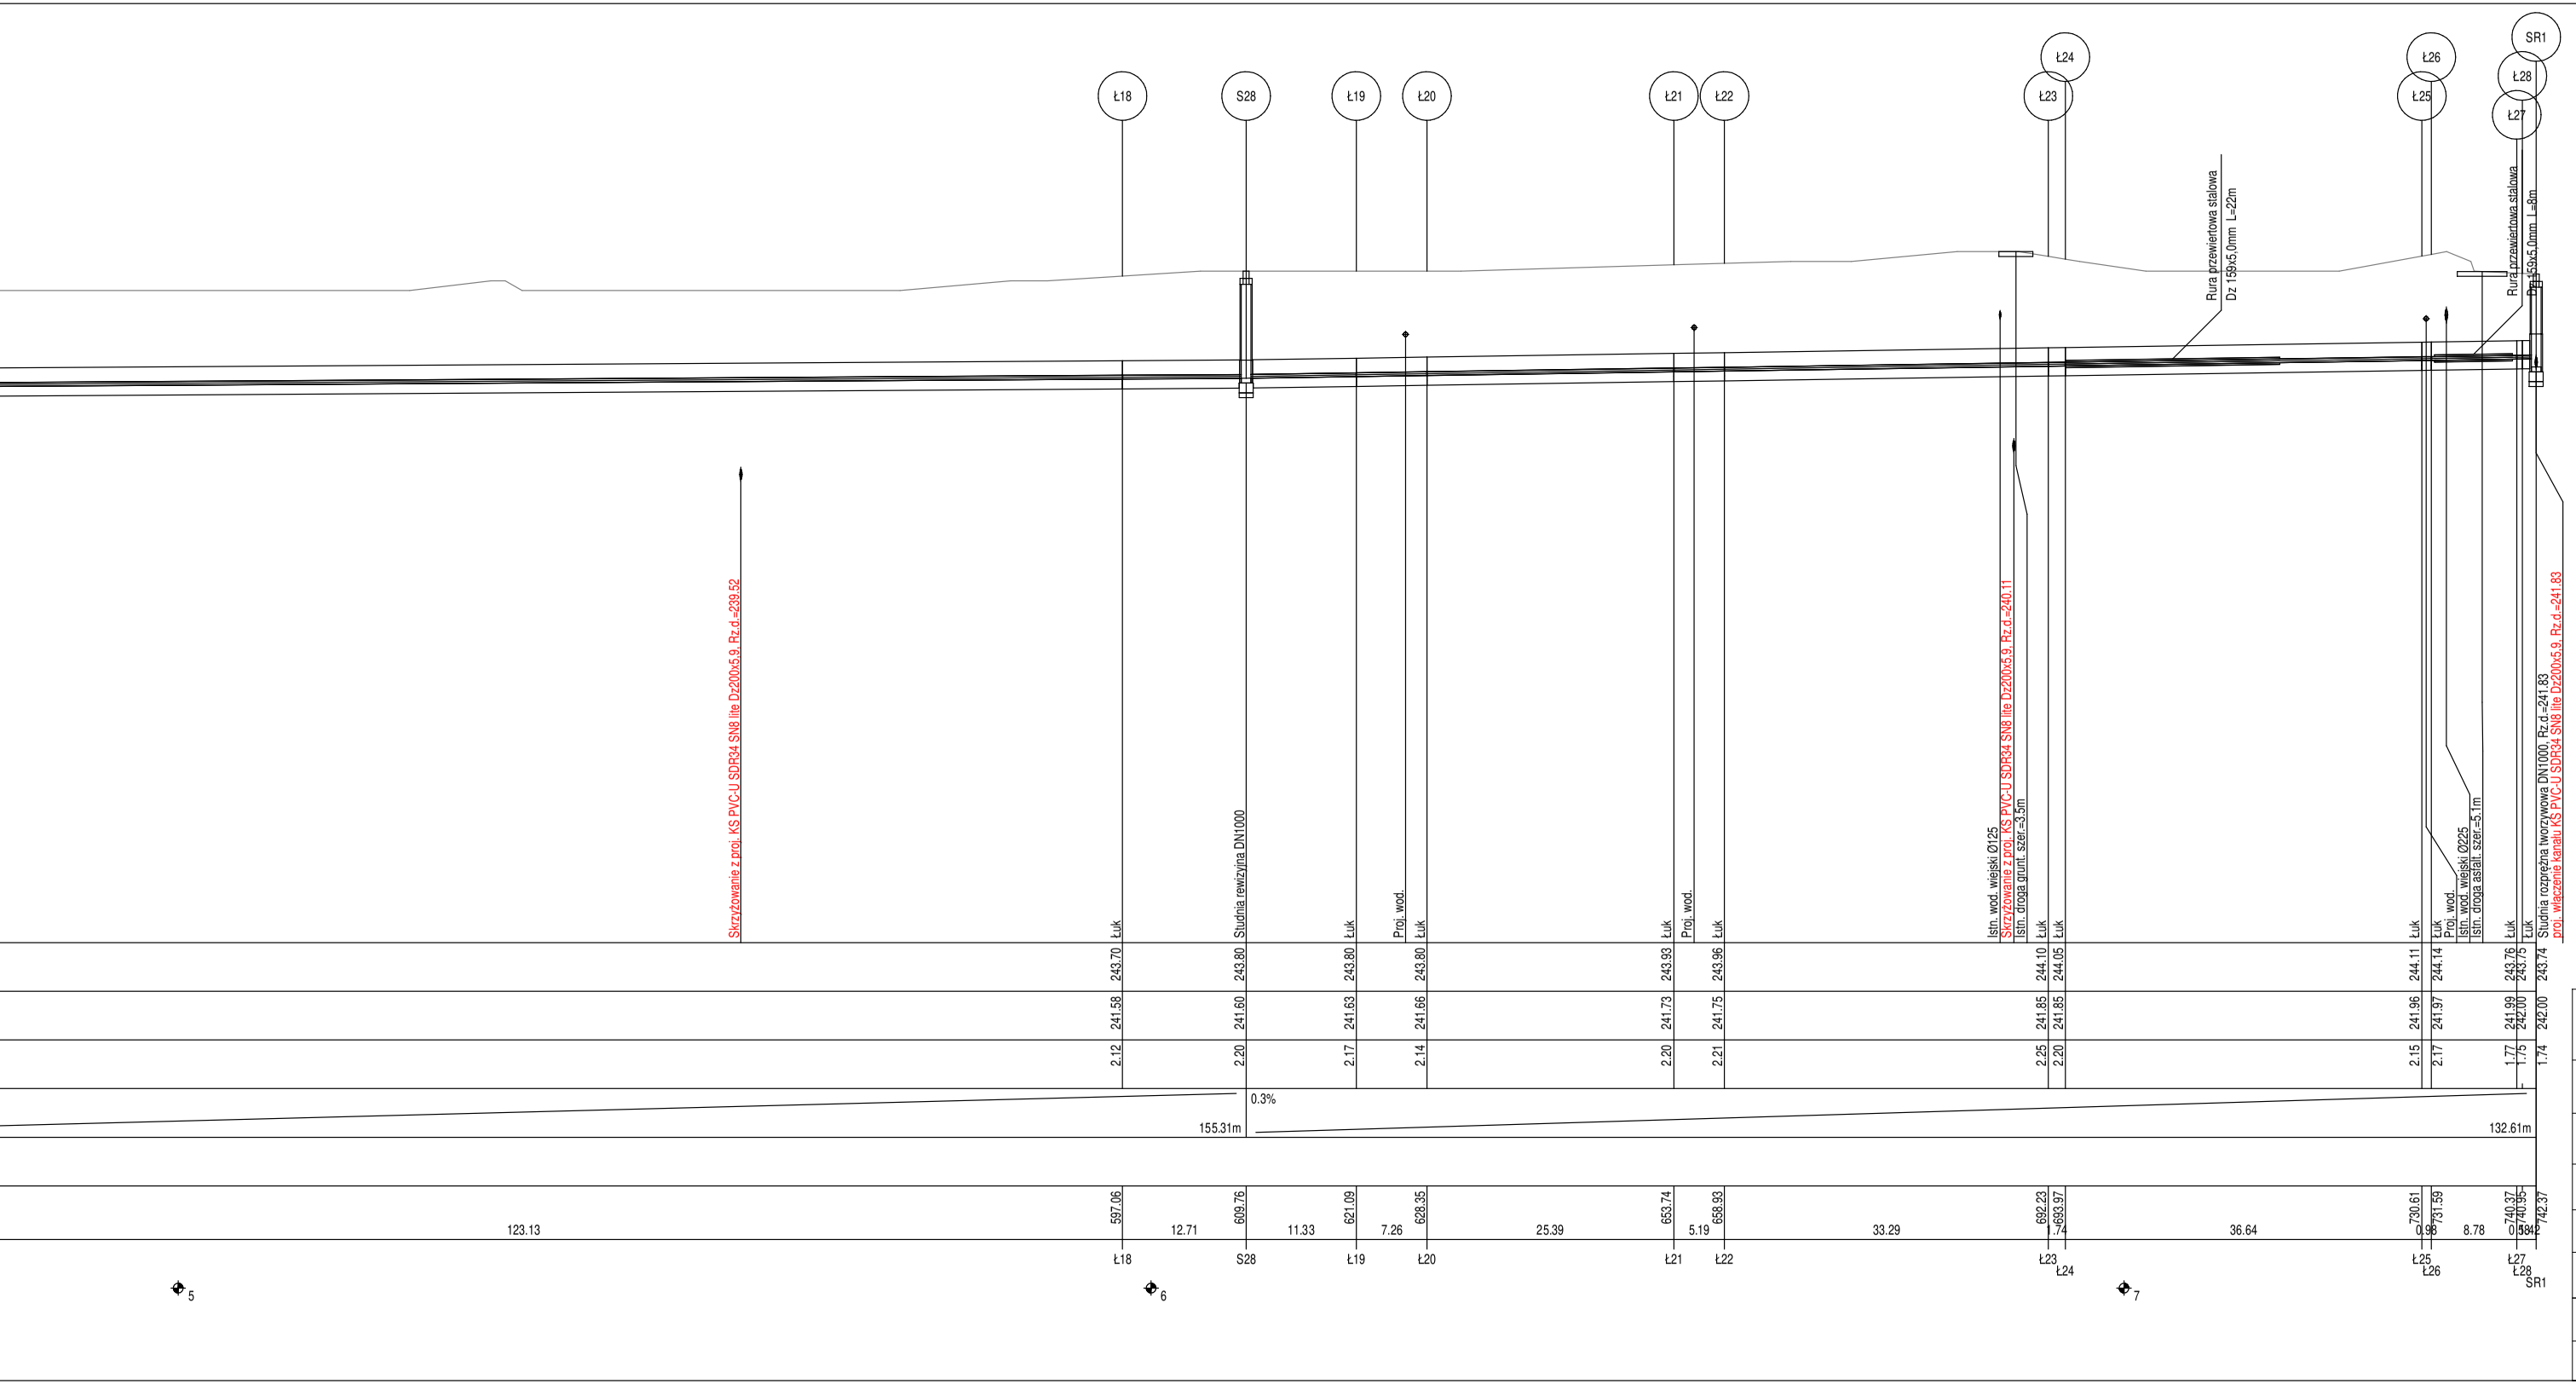
Ł18
S28
Ł19
Ł20
Ł21
Ł22
Ł23
Ł24
Ł25
Ł26
Ł27
Ł28
SR1
Rura przewiertowa stalowa
Dz 159x5,0mm L=22m
Rura przewiertowa stalowa
Dz 159x5,0mm L=8m
Skrzyżowanie z proj. KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.52
Łuk
Studnia rewizyjna DN1000
Łuk
Proj. wod.
Łuk
Łuk
Proj. wod.
Łuk
Istn. wod. wiejski Ø125
Skrzyżowanie z proj. KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.11
Istn. droga grunt. szer.=3.5m
Łuk
Łuk
Łuk
Łuk
Proj. wod.
Istn. wod. wiejski Ø225
Istn. droga asfalt. szer.=5.1m
Łuk
Łuk
Studnia rozprężna tworzywowa DN1000, Rz.d.=241.83
proj. włączenie kanału KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=241.83
243.70
243.80
243.80
243.80
243.93
243.96
244.10
244.05
244.11
244.14
243.76
243.75
243.74
241.58
241.60
241.63
241.66
241.73
241.75
241.85
241.85
241.96
241.97
241.99
242.00
242.00
2.12
2.20
2.17
2.14
2.20
2.21
2.25
2.20
2.15
2.17
1.77
1.75
1.74
0.3%
155.31m
132.61m
597.06
609.76
621.09
628.35
653.74
658.93
692.23
693.97
730.61
731.59
740.37
740.95
742.37
123.13
12.71
11.33
7.26
25.39
5.19
33.29
1.74
36.64
0.98
8.78
0.58
1.42
Ł18
S28
Ł19
Ł20
Ł21
Ł22
Ł23
Ł24
Ł25
Ł26
Ł27
Ł28
SR1
5
6
7

Uwagi:
1) Przed przystąpieniem do budowy należy istniejące uzbrojenie podziemne
zlokalizować poprzez ręczne wykopy kontrolne.
2) Przed wykonaniem przewiertu sterowanego należy potwierdzić rzędną posadowienia
istniejącego uzbrojenia będącego na trasie przewiertu w uzgodnieniu z zarządcą uzbrojenia
poprzez wykop kontrolny lub przy użyciu technik bezwykopowych lokalizacji inst. podziemnych

Wykonawca:	**"ALFA" Bożena Habrajska ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice**			
Inwestycja:	„ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA"			
adres:	Molna, ul. Łąkowa, Tylna, Wiejska			
inwestor:	Gmina Ciasna z siedzibą: ul. Nowa 1a, 42–793 Ciasna			
projektował:	mgr inż. Rafał Górny nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17			
sprawdził:	mgr inż. Cezary Stępień nr ewid. upr.443/02			
branża: sanit.	stadium: PB	data: 09.2022	skala: 1:100/1:500	rys.nr 2.7
temat rysunku:	Profil podłużny kanału tłocznego od pompowni P1			