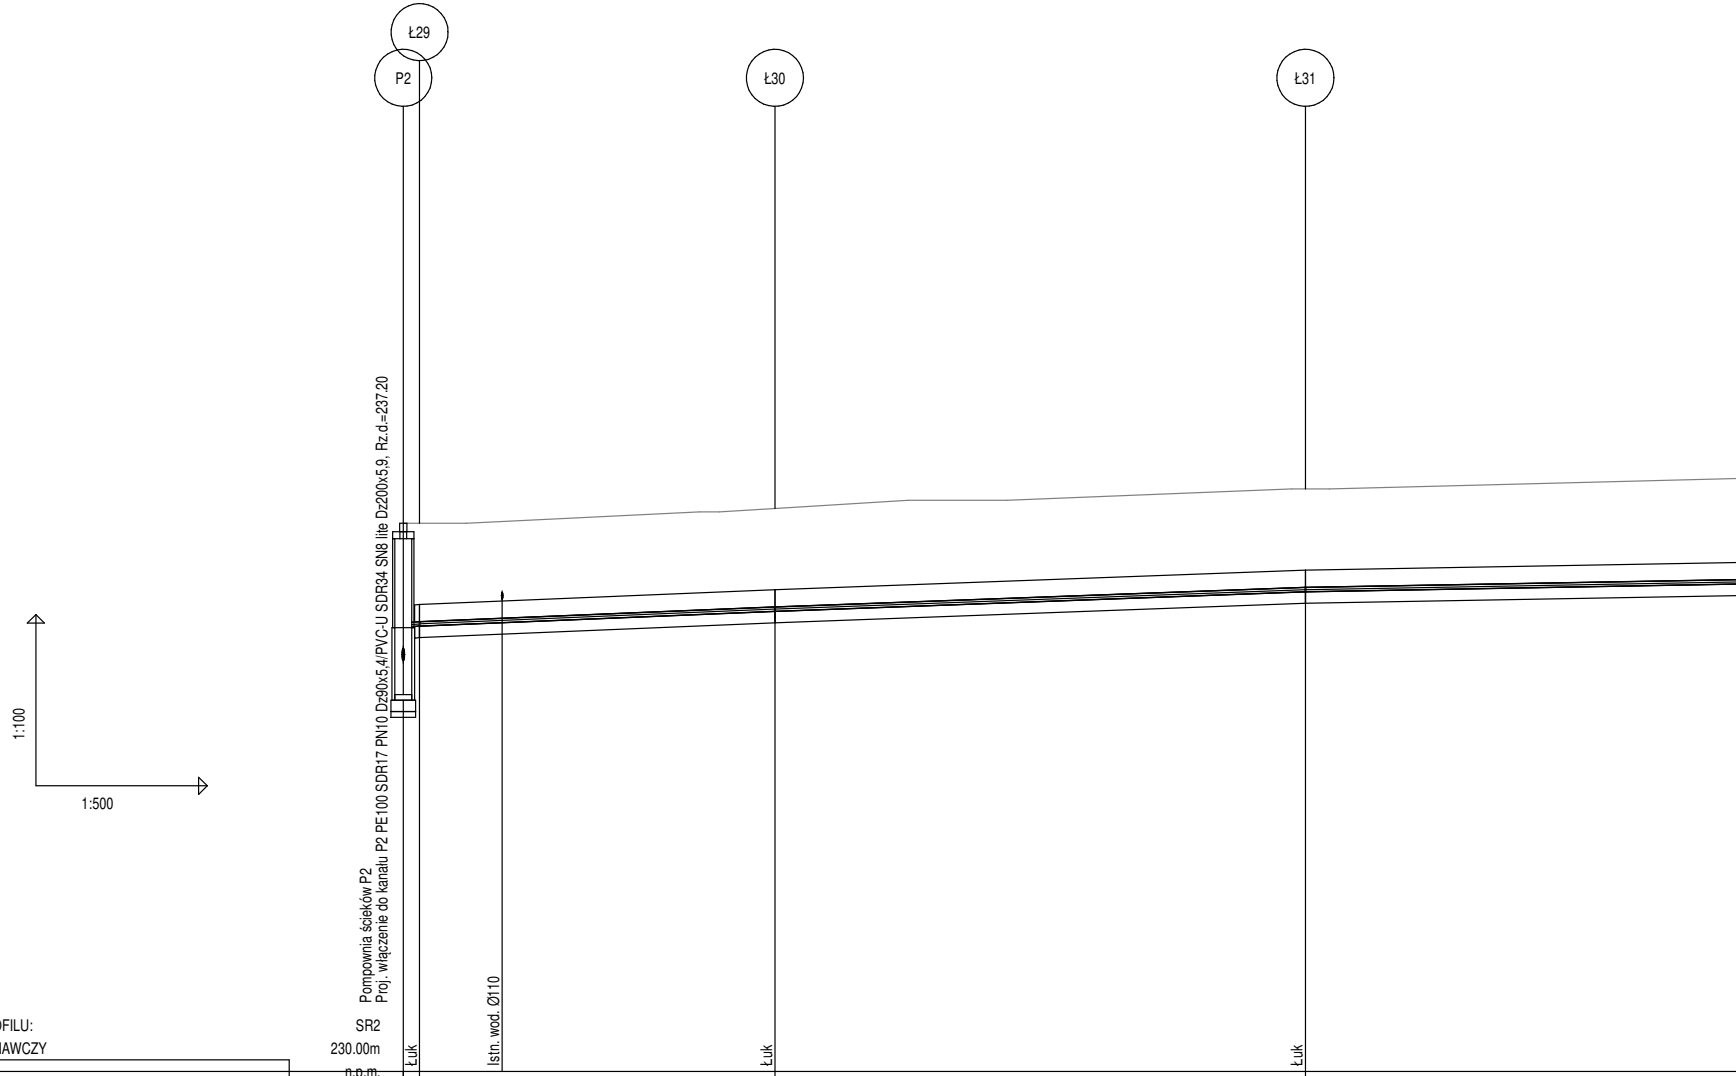
Ł29
P2
Ł30
Ł31
Pompownia ścieków P2
Proj. włączenie do kanału P2 PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4/PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=237.20
1:100
1:500
Istn. wod. Ø110
Łuk
Łuk
Łuk

OZNACZENIE PROFILU: SR2
POZIOM PORÓWNAWCZY 230.00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	239.60		239.60		239.86		240.20	
RZĘDNA DNA KANAŁU	236.60	237.78	237.80		238.06		238.40	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.00	1.82	1.80		1.80		1.80	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.4% 1.43m		0.8% 31.12m		0.7% 46.46m		0.4%
ŚREDNICA, MATERIAŁ								
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.43	1.43	31.12	32.55	46.46	79.01	55.86
HEKTOMETRY	P2		Ł29		Ł30		Ł31	

0
1

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

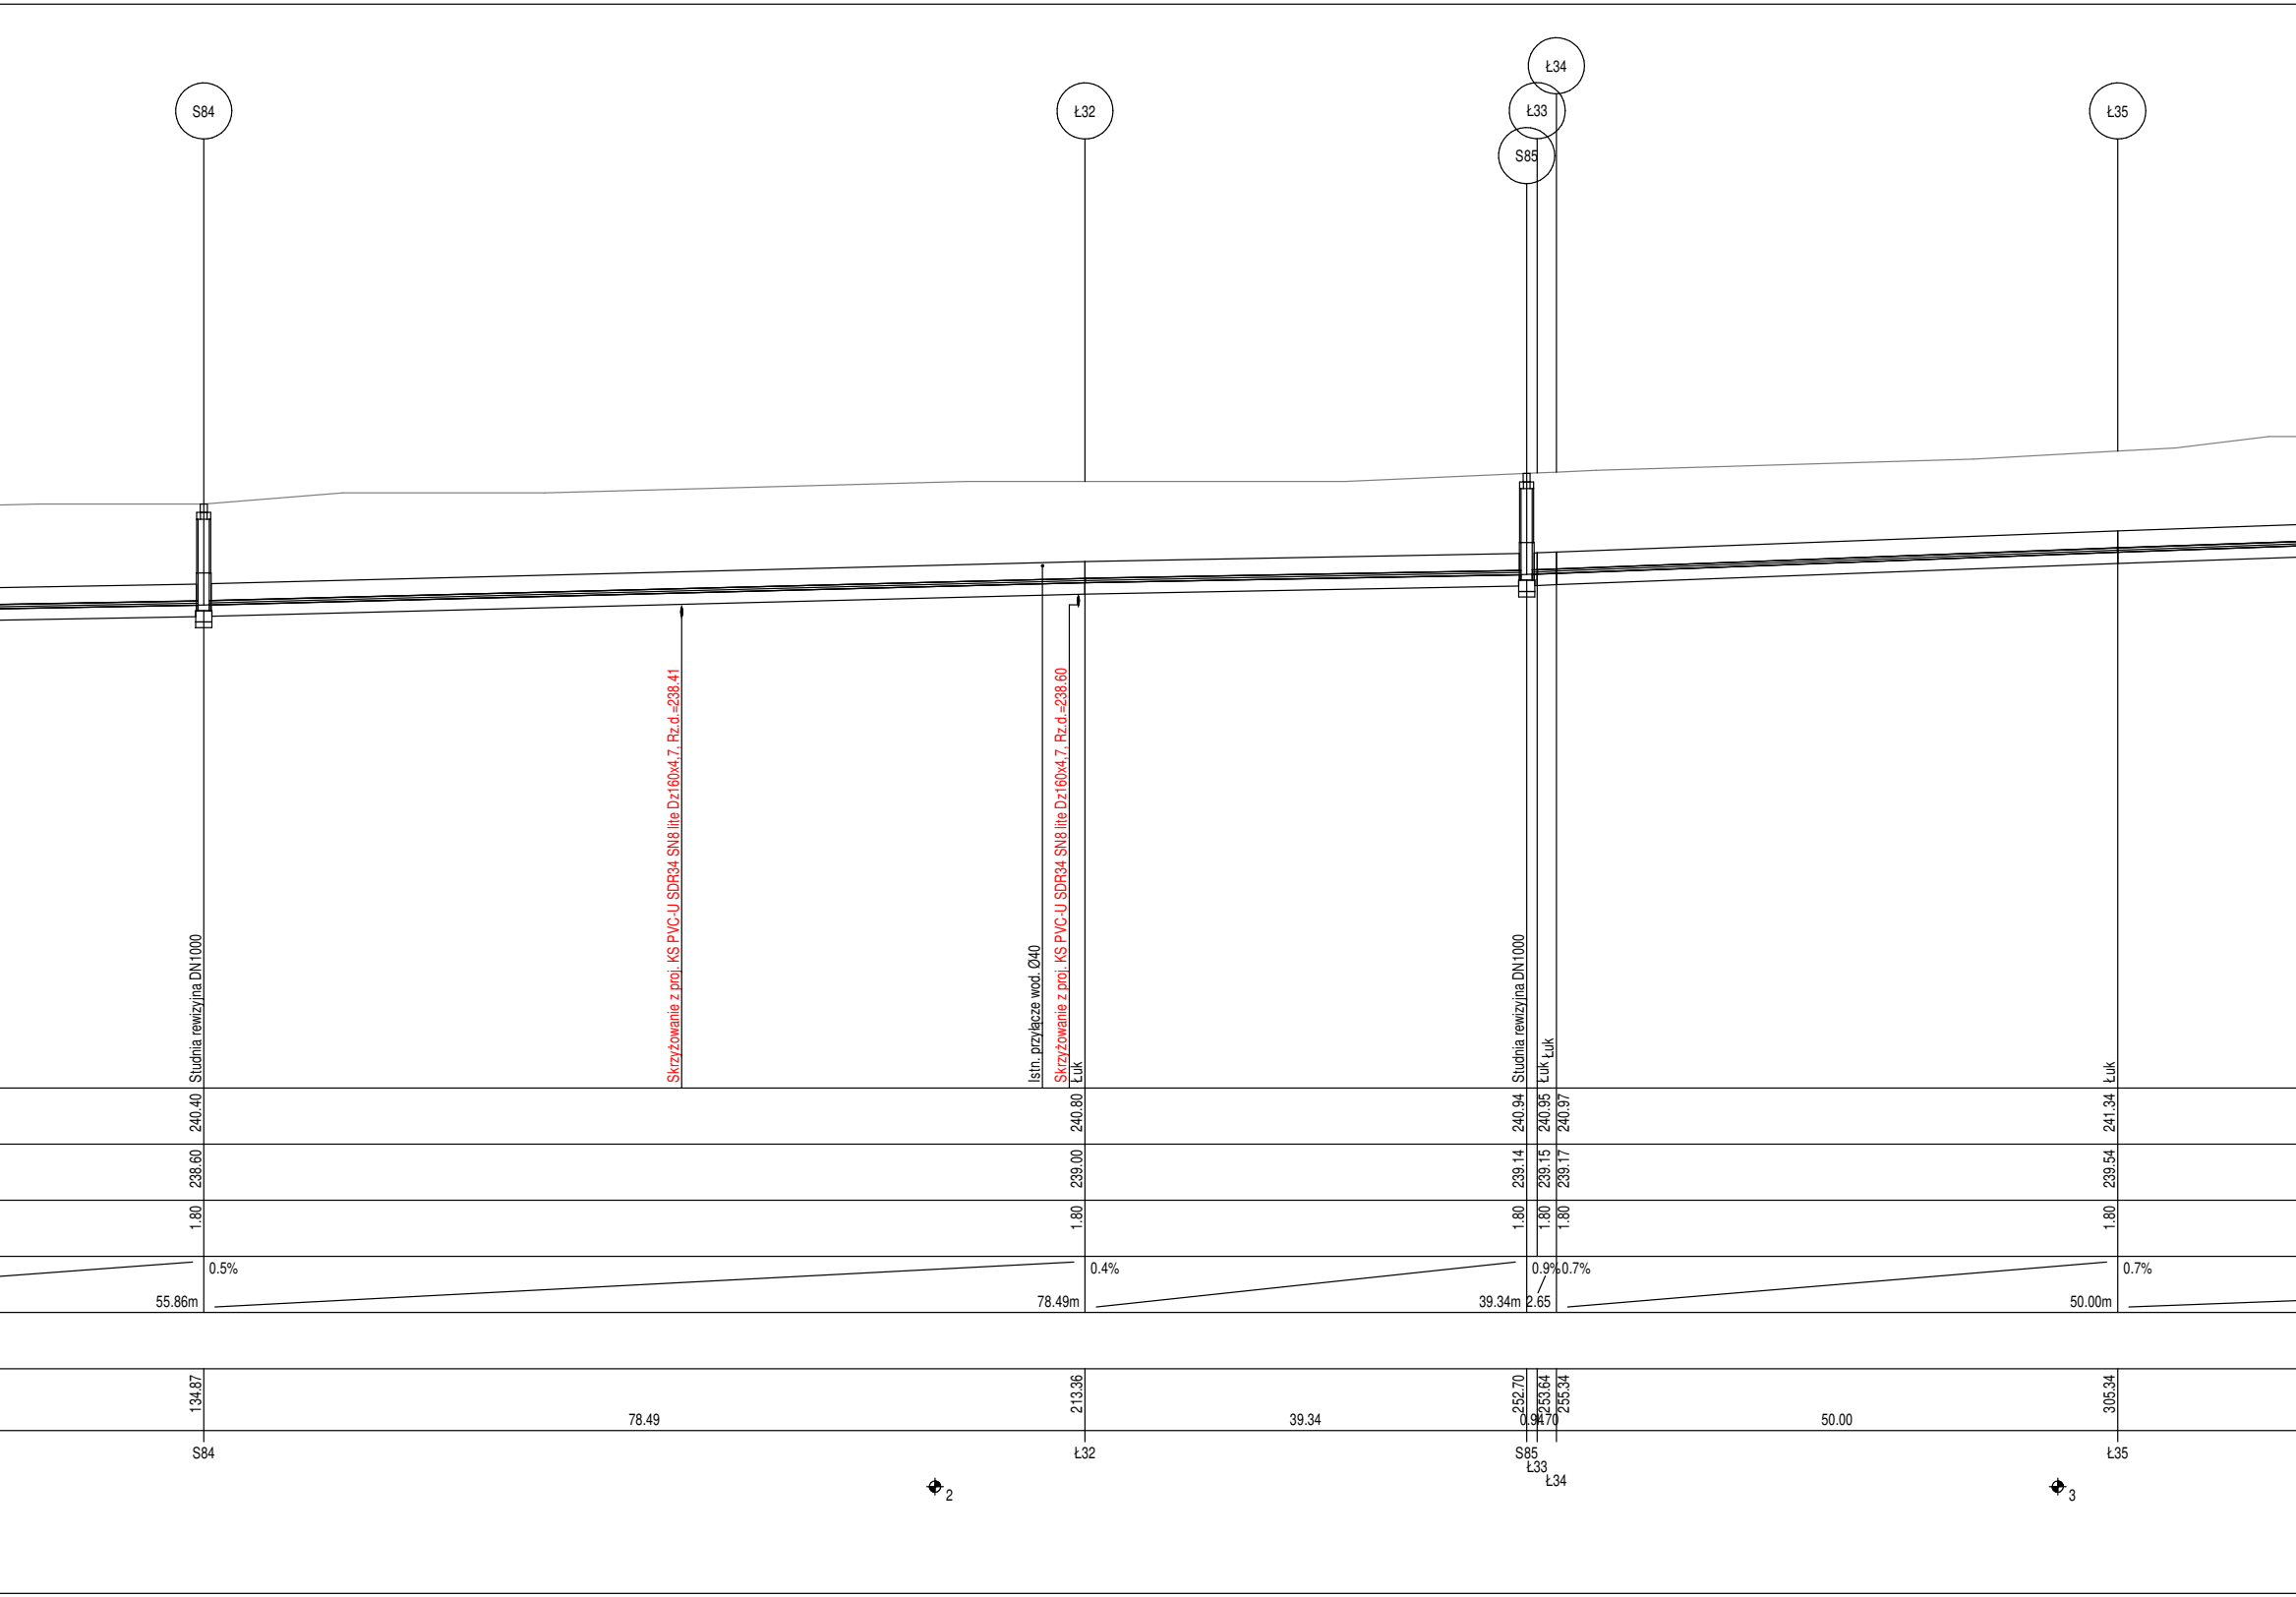
S84
Ł32
Ł34
Ł33
S85
Ł35
Studnia rewizyjna DN1000
Skrzyżowanie z proj. KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4.7, Rz.d.=238.41
Istn. przyłącze wod. Ø40
Skrzyżowanie z proj. KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4.7, Rz.d.=238.60
Łuk
Studnia rewizyjna DN1000
Łuk
Łuk
Łuk
240.40
240.80
240.94
240.95
240.97
241.34
238.60
239.00
239.14
239.15
239.17
239.54
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
0.5%
55.86m
0.4%
78.49m
39.34m
0.9%
2.65
0.7%
0.7%
50.00m
134.87
213.36
252.70
253.64
255.34
305.34
78.49
39.34
0.94
1.70
50.00
S84
Ł32
S85
Ł33
Ł34
Ł35
2
3

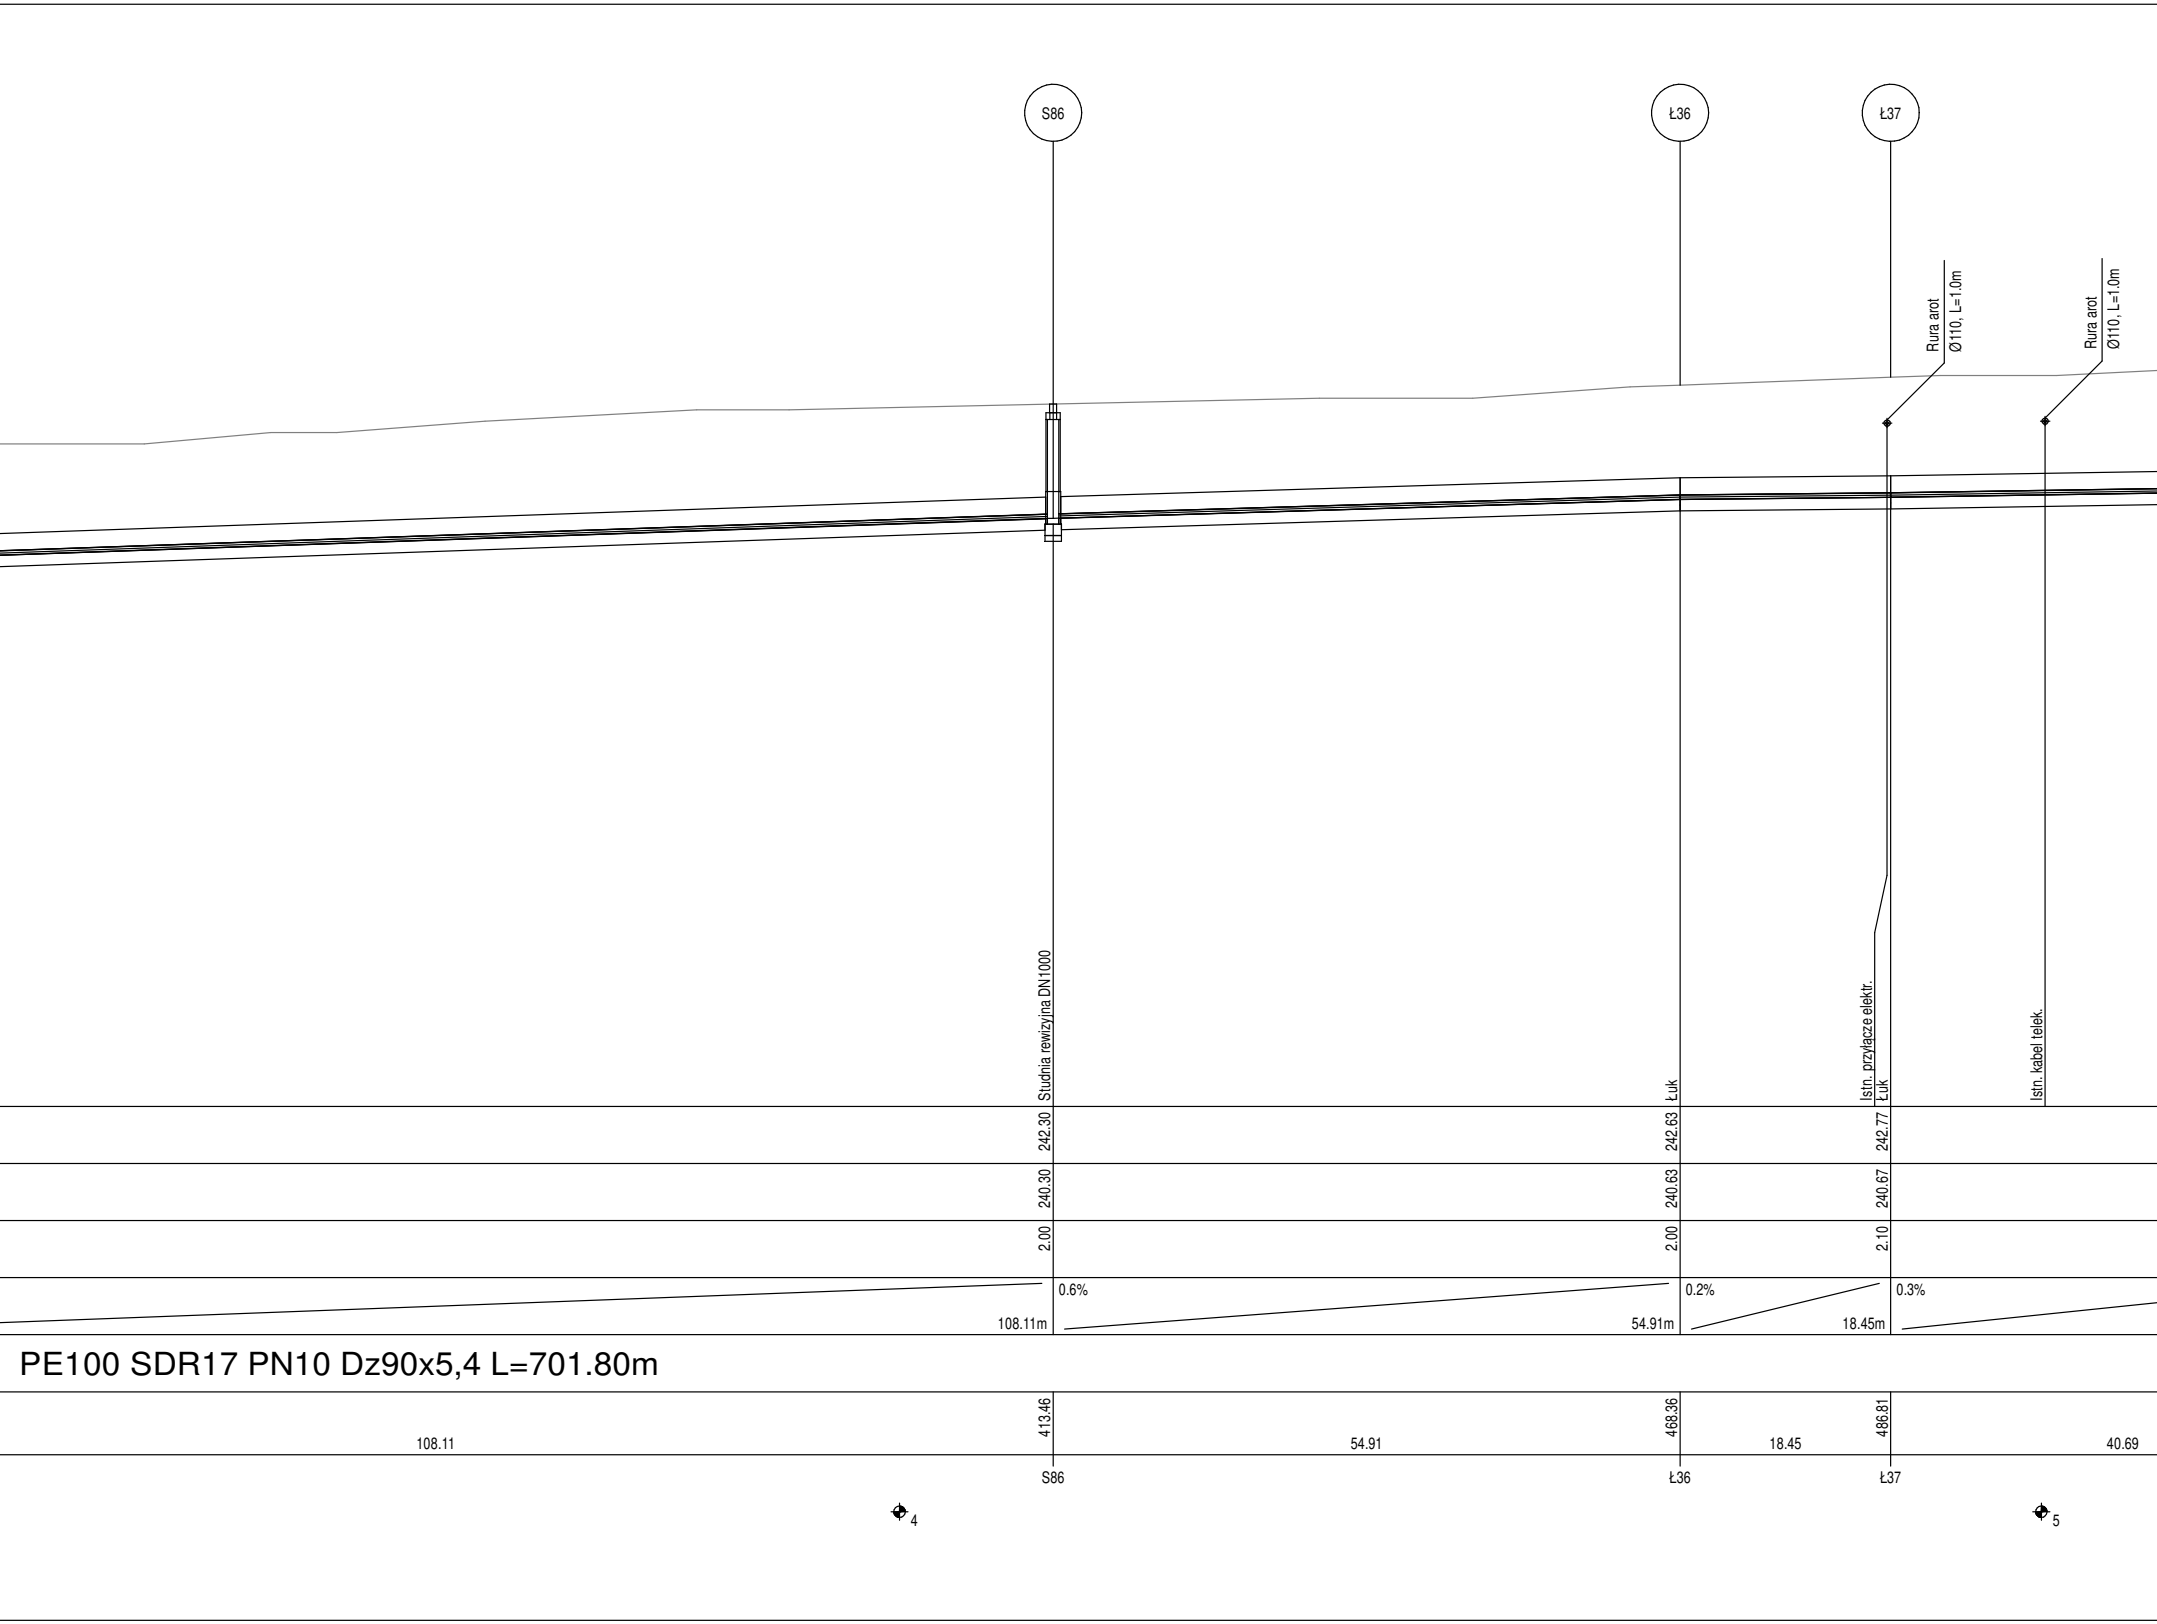
S86
Ł36
Ł37
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Studnia rewizyjna DN1000
Łuk
Istn. przyłącze elektr.
Łuk
Istn. kabel telek.
242.30
242.63
242.77
240.30
240.63
240.67
2.00
2.00
2.10
0.6%
108.11m
0.2%
54.91m
0.3%
18.45m
PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 L=701.80m
413.46
468.36
486.81
108.11
54.91
18.45
40.69
S86
Ł36
Ł37
4
5

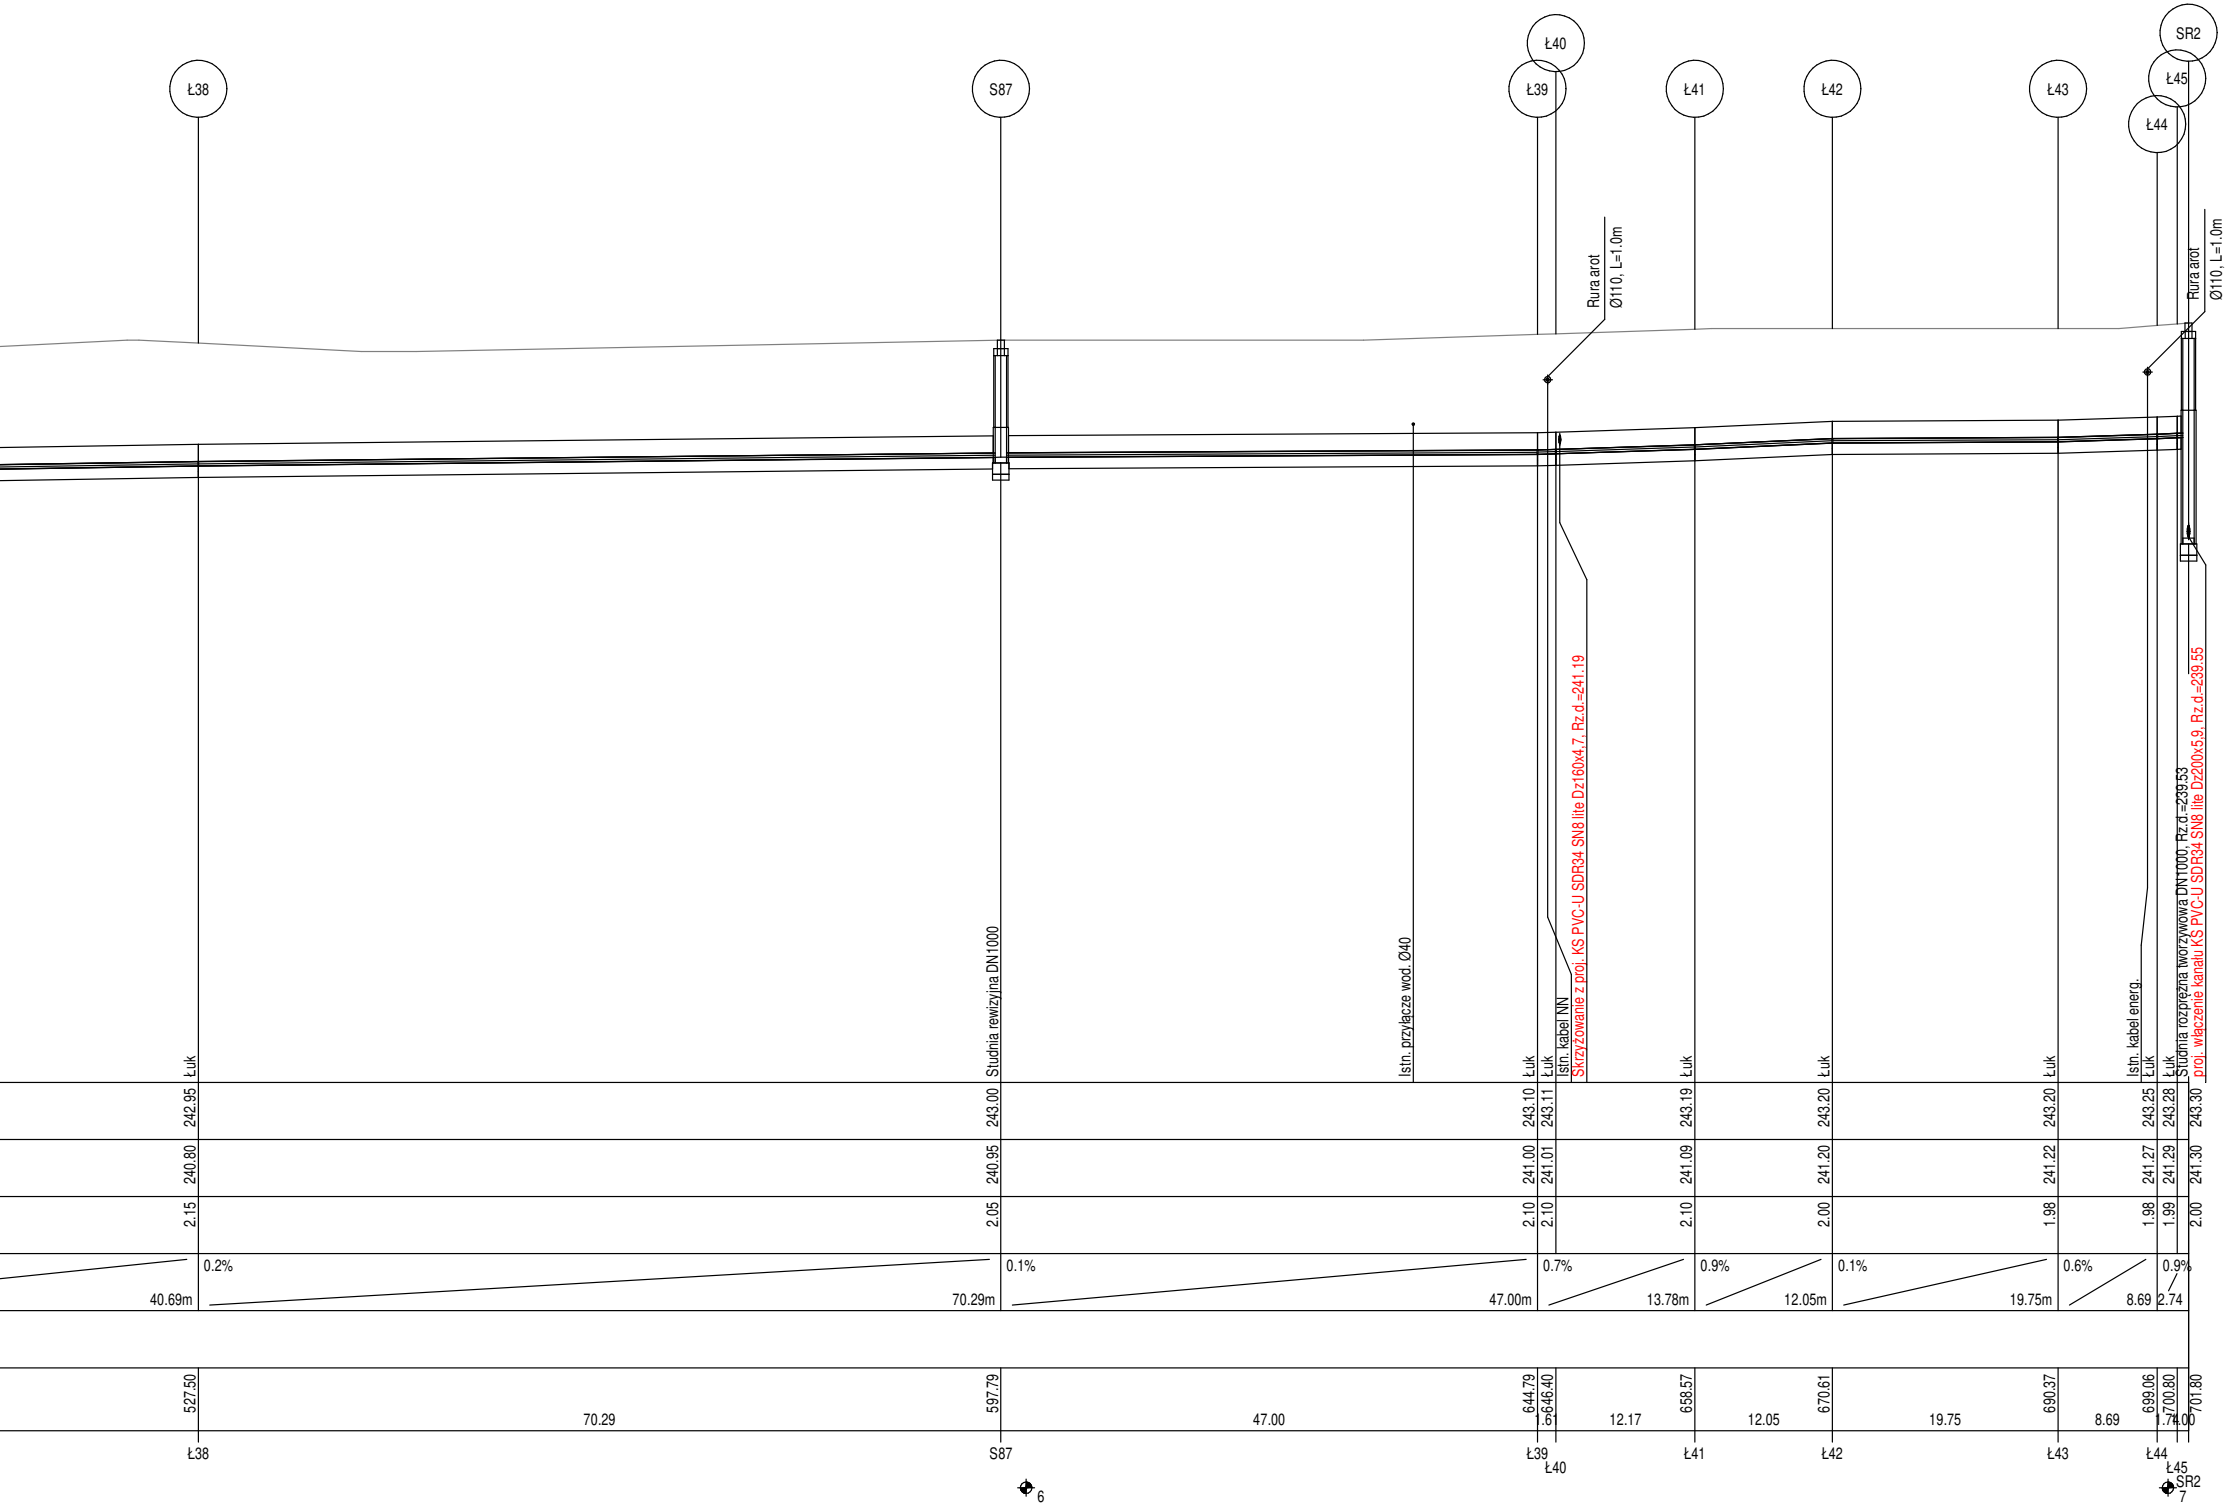
Ł38
S87
Ł39
Ł40
Ł41
Ł42
Ł43
Ł44
Ł45
SR2
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Łuk
Studnia rewizyjna DN1000
Istn. przyłącze wod. Ø40
Łuk
Łuk
Istn. kabel NN
Skrzyżowanie z proj. KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=241.19
Łuk
Łuk
Łuk
Istn. kabel energ.
Łuk
Łuk
Studnia rozprężna tworzywowa DN1000, Rz.d.=239.53
proj. włączenie kanału KS PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.55
242.95
243.00
243.10
243.11
243.19
243.20
243.20
243.25
243.28
243.30
240.80
240.95
241.00
241.01
241.09
241.20
241.22
241.27
241.29
241.30
2.15
2.05
2.10
2.10
2.10
2.00
1.98
1.98
1.99
2.00
0.2%
0.1%
0.7%
0.9%
0.1%
0.6%
0.9%
40.69m
70.29m
47.00m
13.78m
12.05m
19.75m
8.69
2.74
527.50
597.79
644.79
646.40
658.57
670.61
690.37
699.06
700.80
701.80
70.29
47.00
1.61
12.17
12.05
19.75
8.69
1.74
1.00
Ł38
S87
Ł39
Ł40
Ł41
Ł42
Ł43
Ł44
Ł45
SR2
6
7

Uwagi:

1) Przed przystąpieniem do budowy należy istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizować poprzez ręczne wykopy kontrolne.
2) Przed wykonaniem przewiertu sterowanego należy potwierdzić rzędną posadowienia istniejącego uzbrojenia będącego na trasie przewiertu w uzgodnieniu z zarządcą uzbrojenia poprzez wykop kontrolny lub przy użyciu technik bezwykopowych lokalizacji inst. podziemnych

Wykonawca:	**"ALFA" Bożena Habrajska** **ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice**			
Inwestycja:	„ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA”			
adres:	Molna, ul. Łąkowa, Tylna, Wiejska			
inwestor:	Gmina Ciasna z siedzibą: ul. Nowa 1a, 42–793 Ciasna			
projektował:	mgr inż. Rafał Górny nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17			
sprawdził:	mgr inż. Cezary Stępień nr ewid. upr.443/02			
branża: sanit.	stadium: PB	data: 09.2022	skala: 1:100/1:500	rys.nr 2.8
temat rysunku:	Profil podłużny kanału tłocznego od pompowni P2			