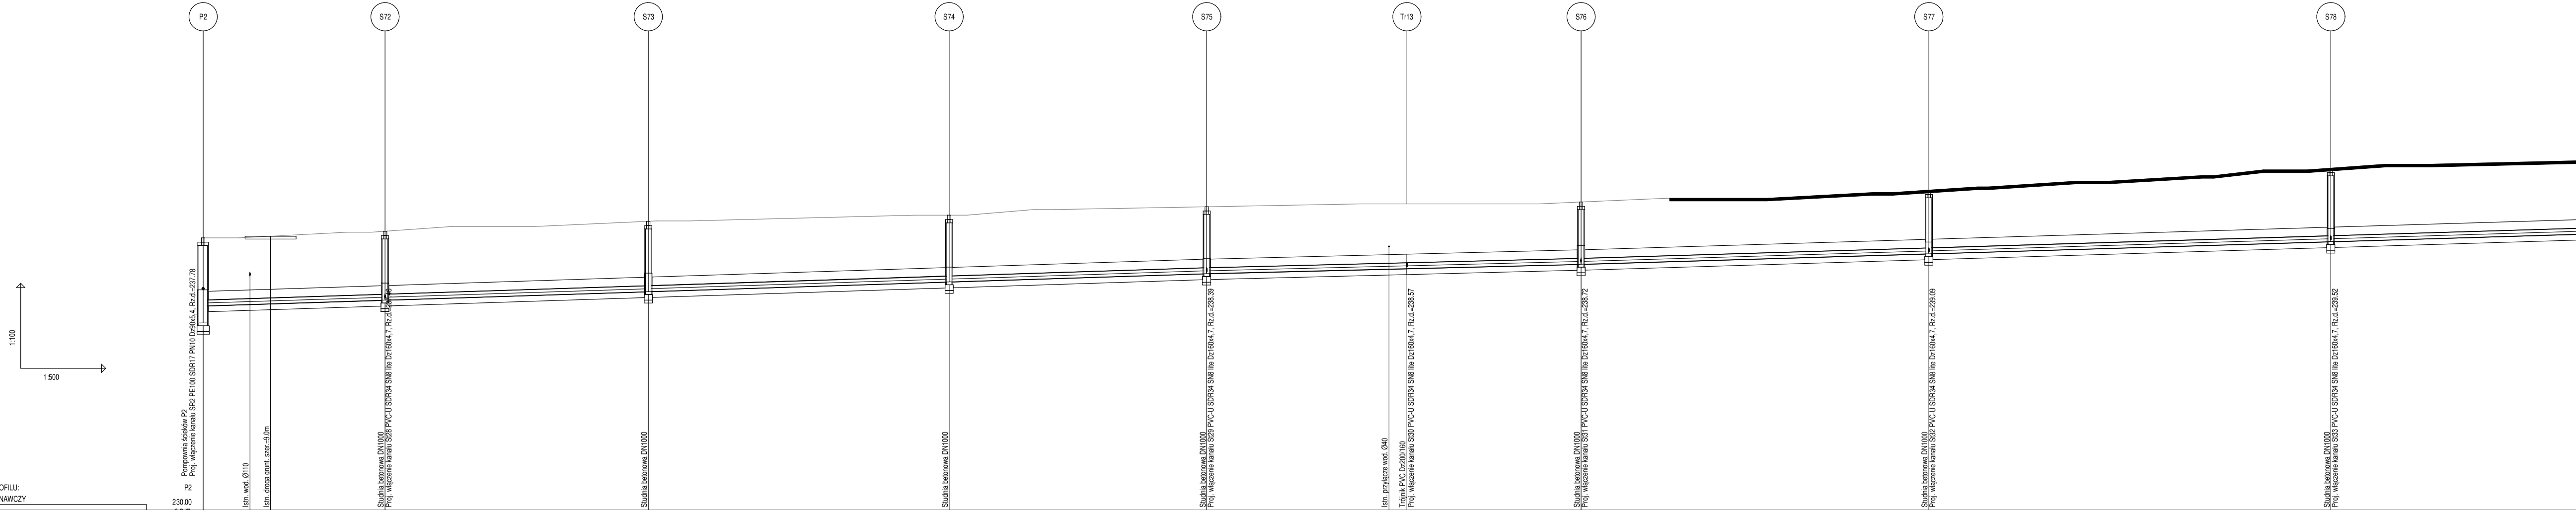
P2
S72
S73
S74
S75
Tr13
S76
S77
S78
1:100
1:500
P2
Pompownia ścieków P2
Proj. włączenie kanału SR2 PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4, Rz.d.=237.78
Istn. wod. Ø110
Istn. droga grunt. szer.=9.0m
Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St28 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=237.46
Studnia betonowa DN1000
Studnia betonowa DN1000
Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St29 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=238.39
Istn. przyłącze wod. Ø40
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St30 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=238.57
Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St31 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=238.72
Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St32 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.09
Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St33 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.52

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

	230.00 n.p.m.																	
RZĘDNA TERENU ISTN.	239.60		239.83		240.19		240.40		240.70		240.80		240.87		241.29		242.06	
RZĘDNA DNA KANAŁU	236.60 237.20		237.41		237.71		238.05		238.34		238.52		238.67		239.04		239.47	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.00 2.40		2.42		2.48		2.35		2.36		2.28		2.20		2.25		2.59	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.6%								176.95m 0.5%				66.00m 0.6%					
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9 L=645.28m																	
ODLEGŁOŚCI	0.00	32.07	32.07	46.42	78.48	53.04	131.53	45.42	176.95	35.30	212.25	30.70	242.95	61.33	304.28	70.87	375.15	56.62
HEKTOMETRY	P2 0		S72		S73	1	S74		S75	2	Tr13		S76	3	S77		S78	4

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

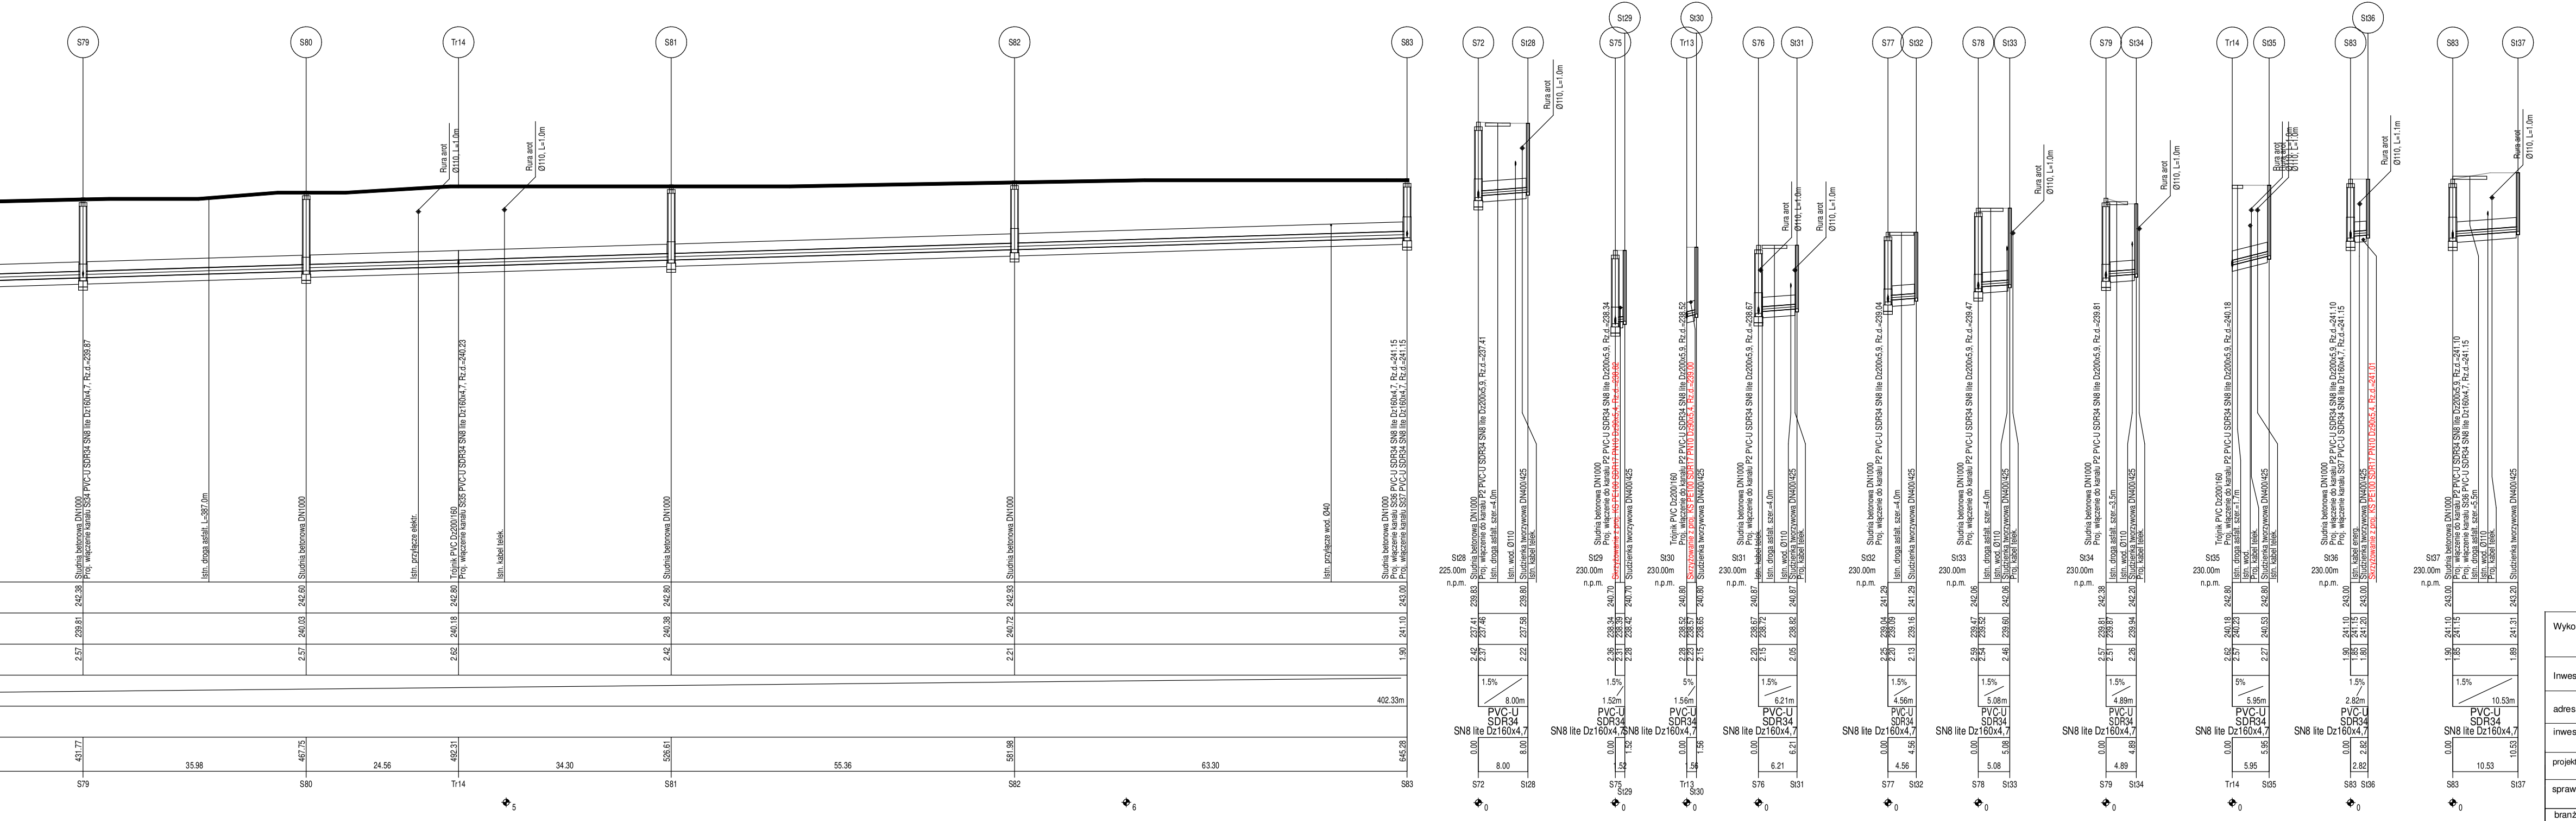
S79
S80
Tr14
S81
S82
S83
Rura arot Ø110, L=1.0m
Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St34 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.87
Istn. droga asfalt. L=387.0m
Istn. przyłącze elektr.
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St35 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.23
Istn. kabel telek.
Istn. przyłącze wod. Ø40
Proj. włączenie kanału St36 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=241.15
Proj. włączenie kanału St37 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=241.15
242.38
239.81
2.57
242.60
240.03
2.57
242.80
240.18
2.62
242.80
240.38
2.42
242.93
240.72
2.21
243.00
241.10
1.90
402.33m
431.77
35.98
467.75
24.56
492.31
34.30
526.61
55.36
581.98
63.30
645.28
5
6
St28
225.00m
n.p.m.
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=237.41
Istn. droga asfalt. szer.=4.0m
Istn. wod. Ø110
Studzienka tworzywowa DN400/425
1.5%
8.00m
PVC-U
SDR34
SN8 lite Dz160x4,7
S72
0.00
8.00
St29
230.00m
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=238.34
Skrzyżowanie z proj. KS PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4, Rz.d.=238.82
1.52m
S75
1.52
St30
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=238.52
Skrzyżowanie z proj. KS PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4, Rz.d.=239.00
5%
1.56m
Tr13
1.56
St31
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=238.67
Istn. kabel telek.
Proj. kabel telek.
6.21m
S76
6.21
St32
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.04
4.56m
S77
4.56
St33
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.47
5.08m
S78
5.08
St34
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.81
Istn. droga asfalt. szer.=3.5m
4.89m
4.89
St35
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.18
Istn. droga asfalt. szer.=1.7m
Istn. wod.
5.95m
5.95
St36
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=241.10
Istn. kabel energ.
Skrzyżowanie z proj. KS PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4, Rz.d.=241.01
Rura arot Ø110, L=1.1m
2.82m
2.82
St37
Proj. włączenie do kanału P2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=241.10
Istn. droga asfalt. szer.=5.5m
10.53m
10.53
0

Uwagi:
1) Przed przystąpieniem do budowy należy istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizować poprzez ręczne wykopy kontrolne.
2) Przed wykonaniem przewiertu sterowanego należy potwierdzić rzędną posadowienia istniejącego uzbrojenia będącego na trasie przewiertu w uzgodnieniu z zarządcą uzbrojenia poprzez wykop kontrolny lub przy użyciu technik bezwykopowych lokalizacji inst. podziemnych

Wykonawca:	**"ALFA" Bożena Habrajska** **ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice**			
Inwestycja:	„ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA”			
adres:	Molna, ul. Łąkowa, Tylna, Wiejska			
inwestor:	Gmina Ciasna z siedzibą: ul. Nowa 1a, 42–793 Ciasna			
projektował:	mgr inż. Rafał Górny nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17			
sprawdził:	mgr inż. Cezary Stępień nr ewid. upr.443/02			
branża: sanit.	stadium: PB	data: 09.2022	skala: 1:100/1:500	rys.nr 2.5
temat rysunku:	Profil podłużny kanału grawitacyjnego i odgałęzień do pompowni P2 w ul. Łąkowej			