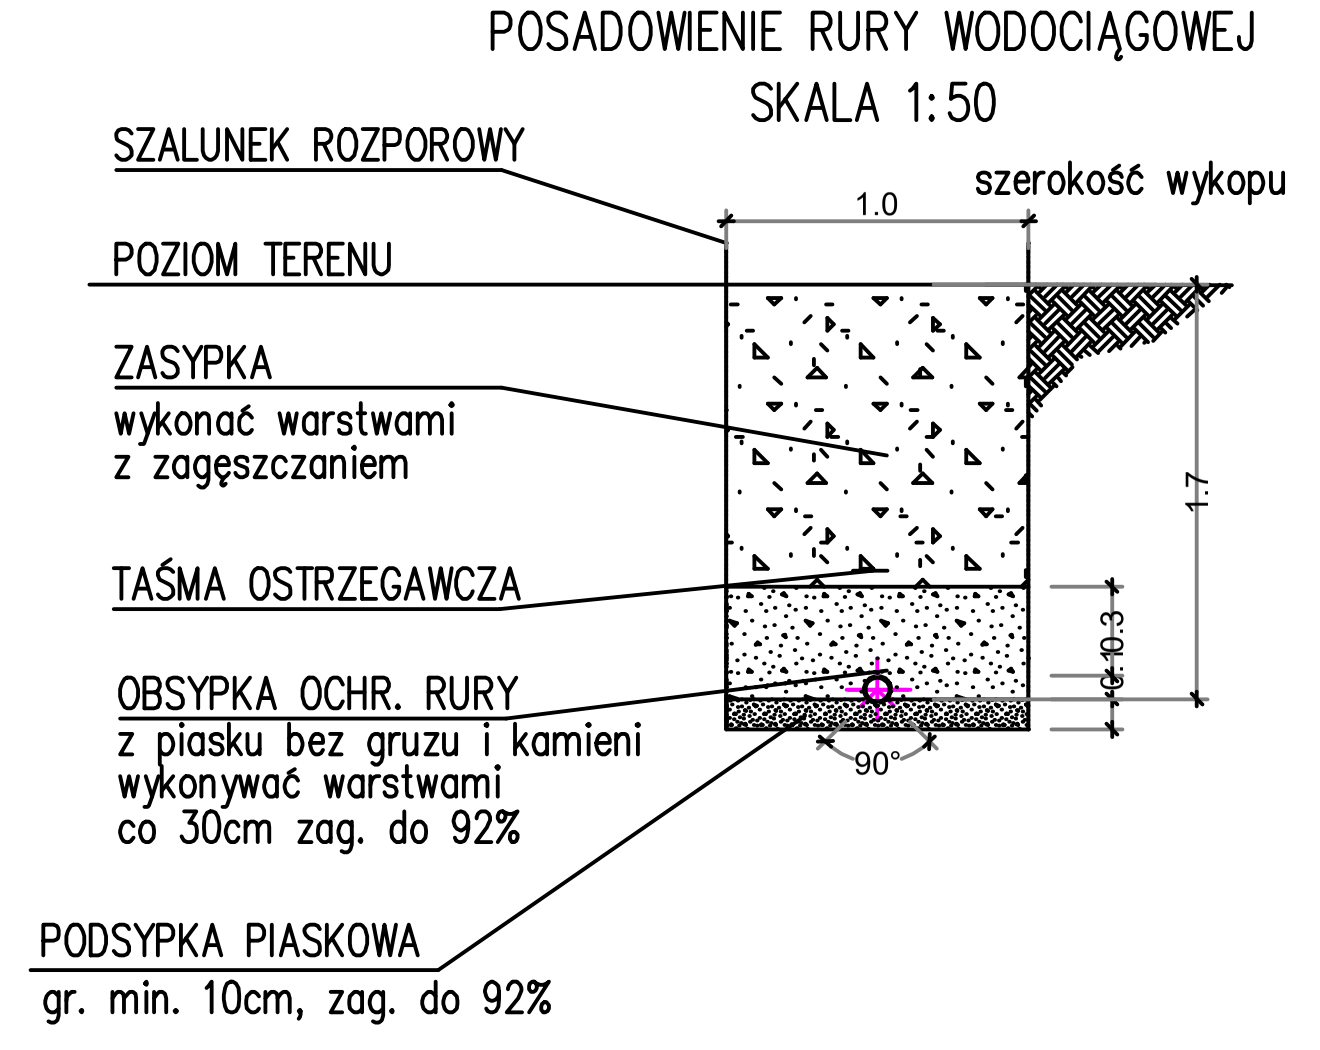

Podczas prowadzenia prac ziemnych odkrywkowych w przypadku natrafienia na kabel telekomunikacyjny bądź energetyczny należy zabezpieczyć go rurą ochronną Arota o długości nie mniejszej niż 2m, odpowiednio:
- dla kabla telekomunikacyjnego A83PS
- dla kabla energetycznego A120PS

UWAGA:
W przypadku wystąpienia kolizji na trasie proj. wodociągu należy skontaktować się z projektantem.

HYDROMAX Grażycna Kotynia
ul. Parcele 34
42-160 Zajączki Drugie

INWESTOR	URZĄD GMINY CIASNA ul. Nowa 1 42-793 Ciasna		
INWESTYCJA	Projekt sieci wodociągowej Ø110PE w miejscowości Jeżowa, ul. Wiejska dz. nr 522/113, 511/108, 526/111, 529/111 obręb Jeżowa, 42-273 Jeżowa		
BRANŻA	SANITARNA		
NAZWA RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY WODOCIAGU Ø110/10.0mm SDR 11, PE 100 RC		
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Gawron	Nr upr. SLK/6063/PWBS/15	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krystian Wiszard	Nr upr. SLK/7281/PWBS/17	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Krysiński		
Data. 09.2024	Skala: 1:100		Rys. nr 2