


INWESTOR	URZĄD GMINY CIASNA ul. Nowa 1 42-793 Ciasna		
INWESTYCJA	Projekt sieci wodociągowej Ø110PE w miejscowości Jeżowa, ul. Wiejska dz. nr 522/113, 511/108, 528/111, 529/111 obręb Jeżowa, 42-273 Jeżowa		
BRANŻA	SANITARNIA		
NAZWA PRZELICZENIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Gawroni	Nr upr. SLK/693/PWB/S/15	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krystian Wiśniewski	Nr upr. SLK/7281/PWB/S/17	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Kryński		
Data: 10.2024	Skala: 1:500		Rys. nr 1

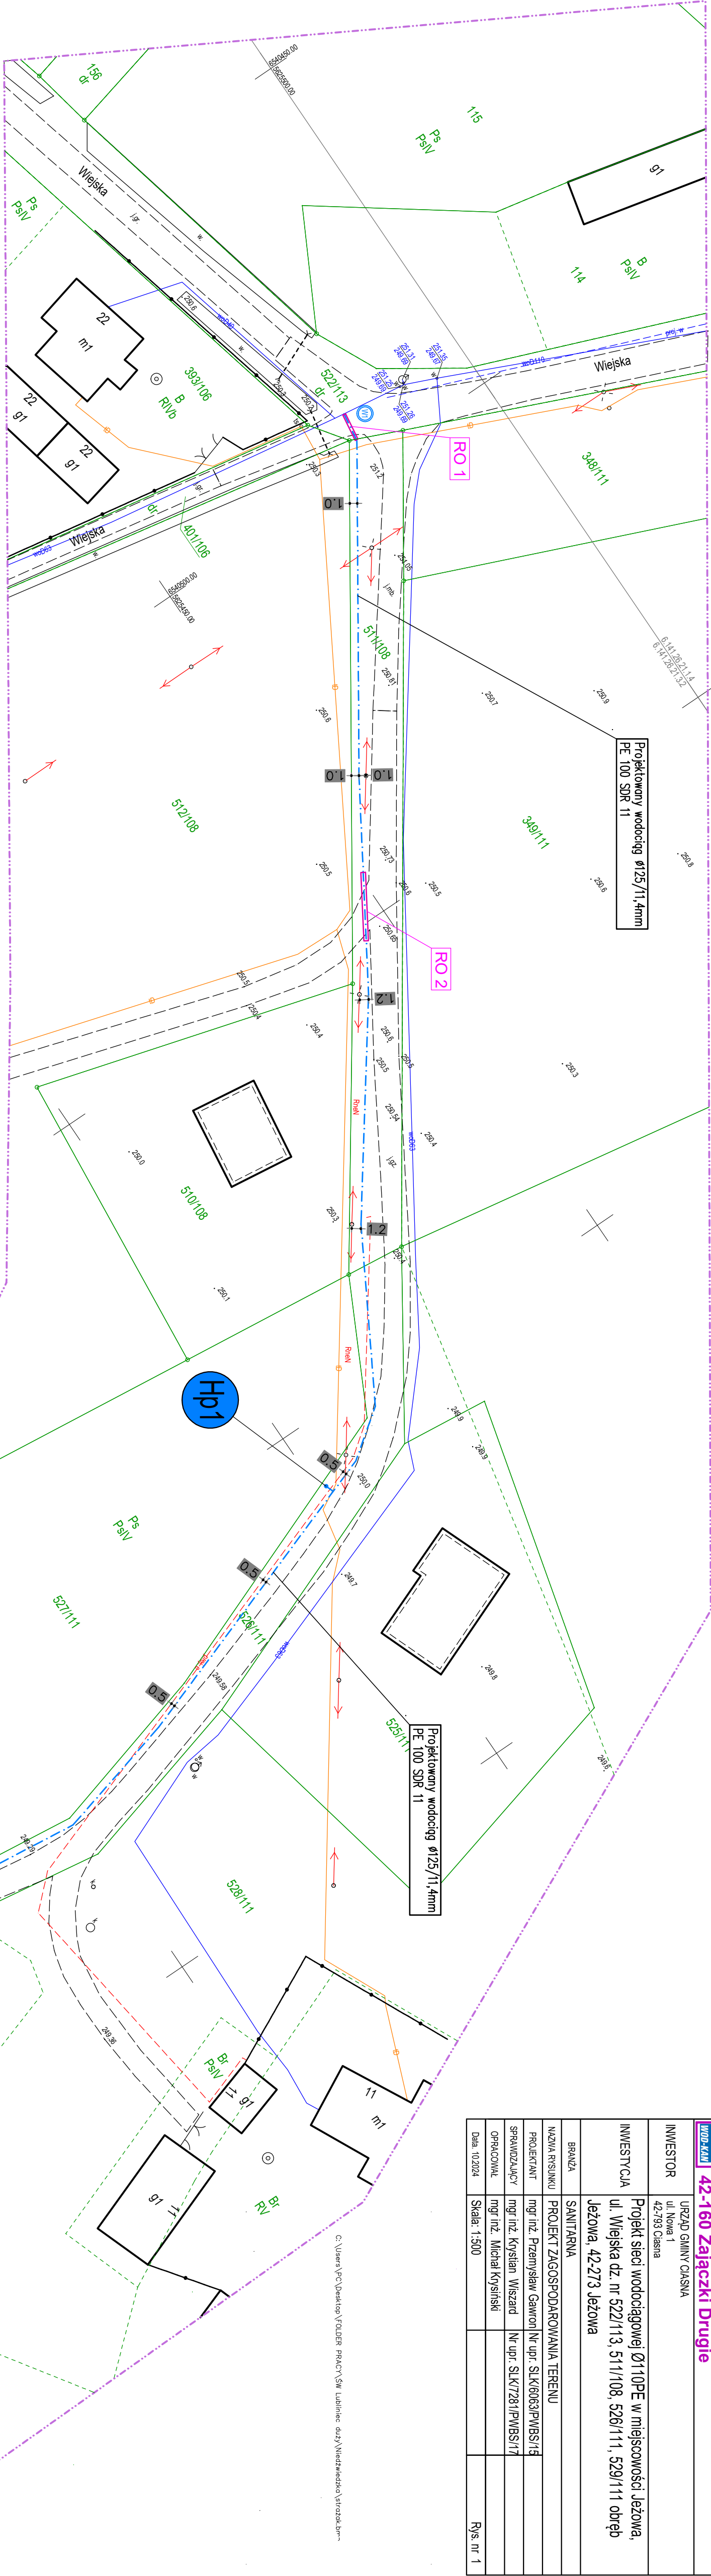

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH  
ID JE: 240703\_2, CIASNA, ID OE: 0004, JEZOVA

SKALA 1:500  
JEZOVA, UL. WIEJSKA  
dz. nr 511/108, 528/111, 529/111, km. 4  
Układ współrzędnych "2000",  
6,141 26 21, 4, 6,141 26 21, 3, 2, 6,141 26 21, 3, 4  
Pozom odniesienia wysokości Amsterdam (PL-EVRF-2007-4NH)

- zakres aktualizacji mapy

Służności: gruntowych nie badano.  
Granice działek nr 511/108, 528/111, 529/111 są prawne.  
Pozostałe granice działek przeniesiono  
z numerycznej mapy ewidencyjnej.

UWAGA:  
Nie wykonano się istnienia w terenie innych nie wskazanych  
na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone  
do inwentaryzacji przez inwestora po zakończeniu inwestycji.

WGK.6642.1.708.2024  
Lubliniec, 15.05.2024r.

Mapę niniejszą na podstawie istniejącej mapy  
zasadniczej oraz pomiaru własnego wykonali:

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany  
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty  
zawiera operat techniczny powyżymie zweryfikowany.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: WGK.6642.1.708.2024  
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej: Starosta Lubliniecki  
Kto otrzymał zgłoszenie: Starosta Lubliniecki  
Wykonawca prac geodezyjnych: Sabina Brezna  
Branża projektowo-geodezyjna  
Inne i nazwisko oraz nr uprawnień: Sabina Kudeńska, 20797  
zawodowych kierownika prac: Nr oraz data wystawienia protokołu  
zawierającego wynik powyżymie weryfikacji: P.2407.2024.617, 27.05.2024r.  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia.

## ORIENTACJA



LEGENDA :  
Istniejące uzbudzenie terenu:

- linia wodociągowa
  - istniejąca sieć kabli energetycznych
  - istniejąca sieć kabli telekomunikacyjnych
  - linia, kanał sanitarny/deszczowy
  - granice działki
- Projektowane uzbudzenie terenu:
- Projektowany wodociąg Ø110PE
  - PE 100 SDR 11
  - projektowany system przeciwpowodziowy
  - ROB - wójt rps, szczytowo-piętrowy
  - osiedle mieszkaniowy punkt geodezyjny

## Za zgodność z oryginałem

Oświadczam że kopia mapy na której opracowano niniejszy  
projekt jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

## RURY OCHRONNE

Projektowana rura ochronna  
Ø180/10,7mm, PE100, SDR 17  
RO 1 - długość - 3,7m  
RO 2 - długość - 9,0m