

July 2009



SPIS TREŚCI:

I. Opis techniczny	-	str. 2 - 7
II. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	-	str. 8 - 15
III. Uzgodnienia, skrócony wypis ze skorowidza działek	-	str. 16 – 16s
IV. Wykaz współrzędnych	-	str. 17
V. Część rysunkowa	-	str. 18 – 22
VI. Informacja dotycząca B i OZ	-	rys. nr: 1-4
VI. Informacja dotycząca B i OZ	-	str. 23 – 24
VII. Oświadczenie, zaświadczenia LIIIB, uprawnienia	-	str. 25 - 27

I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego sieci wodociągowej łączącej wodociąg "Wola Cytusowa - Dmosin" w rejonie wsi Lubowidza, Nowostawy Dolne, Szczecin, gm. Dmosin.

1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe i uzgodnienia.

Projekt opracowano w oparciu o niżej wyszczególnione materiały:

- a) Koncepcję modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin.
- b) Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1: 25 000,
- c) Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1: 1000.
- d) Ustalenia z właścicielami gruntów przez które przebiega trasa projektowanego wodociągu.
- e) Inwentaryzację sieci wodociągowej z przystawkami wsi Lubowidza, Szczecin, Nowostawy Dolne.
- f) Własne rozpoznanie terenu, charakterystykę i lokalizację obiektu
- g) Ustalenia z Urzędem Gminy Dmosin.
- i) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejszy projekt uzgodniono z:

- ZUDP w Brzezinach.
 - Rzecznik ds. p.poż.
 - Urzędem Gminy w Dmosinie.
 - Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzezinach
 - Właścicielami działek przez które przebiega trasa projektowanego wodociągu.
 - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
 - Oryginały uzgodnień znajdują się w 1 egz. P.B.
- W projekcie uwzględniono zalecenia jednostek uzgadniających.

2. Ogólna charakterystyka inwestycji, położenie i charakterystyka terenu.

Projektowana inwestycja obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej przesyłowej z rur PCW Ø 110 mm , PN10. Średnice rurociągu przesyłowego łączącego wodociąg "Wola Cytusowa" z wodociągiem "Dmosin" zaprojektowano w uzgodnieniu z U. G. Dmosin, oraz w oparciu o własne obliczenia hydrauliczne. Na projektowanym wodociągu nie projektuje się dodatkowych urządzeń regulujących natężenie statyczne. Natomiast na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Dmosin II w kierunku miejscowości Osiny i w miejscowości Szczecin w kierunku miejscowości Zarebów przewidziano regulatory ciśnienia Ø 100 mm, tylko dla zaopatrywania tych miejscowości w wodę przez SUW w Woli Cytusowej. Ponieważ SUW w Woli Cytusowej położona jest na wysokości 169,00 m.n.p.m. ciśnienie na wyjściu ze SUW wynosi: $- P_{min.} = 0,35 \text{ MPa}$ a $- P_{max.} = 0,45 \text{ MPa}$, rzędne linii ciśnienia dla $P_{min.}$ i $P_{max.}$ wynoszą: 204,00 m.n.p.m. - 214,00 m.n.p.m., miejscowości Zarebów i Osiny położone są na wysokości 145,00 - 136,00 m.n.p.m. Różnica pomiędzy liniami ciśnienia $P_{max.}$ i $P_{min.}$ a rzędnymi terenu na którym są położone rozpatrywane miejscowości przekracza ciśnienie normatywne tj. 0,6 MPa. miejsce lokalizacja regulatorów ciśnienia uzgodnione będzie Urzędem Gminy Dmosin.





3. Lokalizacja sieci wodociągowej.

Projektowana sieć wodociągowa zaopatrywać będzie w wodę gospodarczą i do obrony ppoż. domostwa położone na terenie wsi zaopatrywanych w wodę wodociągami „Wola Cyrtusowa” i „Dmosin”. Rurociąg spinki projektuje się wykonać z rur PCW i PEHD Ø 110 mm, PN10. Trasa projektowanego rurociągu od punktu włączenia do istniejących sieci będzie przebiegać przez użytki rolne, stanowiące własność prywatną równolegle do podnóża skarp drogi gminnej – podjazdów na projektowany wiadukt nad autostradą A-2 w odległości ca 1,0 m od granicy. Od węzła nr:11 do węzła nr:12 na odcinku 143,0 m będzie w poprzek projektowanej autostrady A-2, oraz od węzła nr:17 do

- Zabezpieczenie wody na cele p.poż.

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ilości $Q_{p.poż.} = 10,0$ l/s. Hydranty p.poż. typu nadziemnego projektuje się w odległości nie mniejszej niż co 150 m na terenie w rejonie projektowanej autostrady A-2. Ciśnienie w sieci przy przepływie $Q_{p.poż.}$ wynosić będzie od 40 m sł.w. do 50 m sł.w. Potrzeby p.poż. będą pokryte w 100 %.

2.2. Obliczenie potrzeb wodnych.

W niniejszym opracowaniu nie przeprowadzono obliczeń zapotrzebowania na wodę. Projektowana sieć wodociągowa stanowi spinkę wodociągu „Wola Cyrtusowa” z wodociągiem „Dmosin”, pracować będzie w okresie awarii jednego z ujęć, oraz w okresie poza wegetacją. Być może w perspektywie jedno z ujęć będzie rozbudowane i wydajności wody powiększona będzie do wielkości potrzeb obu rejonów, wtedy jedno z ujęć będzie można okresowo wyłączać z eksploatacji.

2.1. Dane dotyczące stanu istniejącego i rozwiązania projektowe.

Na terenie gminy Dmosin eksploatowane jest obecnie pięć ujęć wody, oraz cztery SUW i jedna SW (Kotacinek). Ujęcia we wsi Teresin, Wola Cyrtusowa i Zabki stanowią pojedyncze studnie, jedynie ujęcie wody w Dmosinie składa się z dwóch studni o nie najlepszym stanie technicznym. W razie awarii na którymś z ujęć eksploatacja wszystkich ujęć w miesiacach poza okresem wegetacji, spowodowana bardzo małymi rozbiorami. W związku z powyższym U.G Dmosin podjął decyzję pospinała istniejących wodociągów.

Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w zasuwę Ø 100 i Ø 80 mm i hydranty p.poż. Ø 80 mm typu nadziemnego. Obiekt położony jest w północno-zachodniej części gminy.

Dojazd do obiektu jak i komunikacja po obiekcie jest bardzo dobra drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. W najbliższym sąsiedztwie projektowanych robót zabudowa nie występuje, projektowany wodociąg przecina w poprzek projektowaną autostradę A-2. Teren przez który przebiega projektowany rurociąg przesyłowy jest równy, ze zdecydowanym spadkiem w kierunku północnym. Różnica między najwyższym a najniższym punktem terenu, przez który przebiega projektowany rurociąg wynosi:

163,30 m n.p.m. - 158,40 m n.p.m. = 4,90 m



4. Warunki terenowe i gruntowe

Teren przez który przebiega projektowana sieć wodociągowa pod względem wysokościowym jest równy, spadek wynosi ca 0,0038%. Dla określenia warunków gruntowych pod budowę sieci wodociągowej wykonano 2 otworów badawczych o głębokości 2,0 m.

W wykonanych otworach występują:

- 0,00 - 0,40 m - gleba
- 0,40 - 0,90 m - piaszki drobne, gliniaste
- 0,90 - 2,00 m - piaszki średnie gliniaste

W okresie wykonywania otworów w dniu 10 listopada 2008 r. nie stwierdzono występowanie wody gruntowej.

Diługość sieci wodociągowej:

- rurociąg Ø 110 mm, L = 1273,00 mb, w tym 1107,00 mb. z rur PCW i 166,00 mb. z rur PEHD (przecisk sterowany pod przyszlą autostradą i wjazdem na wiadukt)

6. Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej

Rurociąg przesyłowy zaprojektowano z rur Ø 110 mm PCW i PEHD, PN10.

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w:

- hydranty p.poz. Ø 80 mm typu nadziemnego
- zasowy kohnierzowe z miękkim wkładem Ø 100 i 80 mm z obudowaniami i skrzynkami ulicznymi.

Szczegółową lokalizację oraz sposób montażu uzbrojenia pokazano w części graficznej opracowania. Wszystkie hydranty p.poz., skrzynki do zasuw muszą być obudowane betonem lub obrukowane kamieniem o wymiarach 0,5 x 0,5 m. Końcówki rur osłonowych zakorkowane na odcinku ca 0,50 m betonem wodoszczelnym, Rury osłonowe zakończono rurkami sygnalizacyjnymi Ø 25 mm wyprowadzonymi równo z terenem, zabezpieczone skrzynkami ulicznymi typ – małe.

7. Roboty ziemne

a) wykopy

Wykopy pod rurociągi wykonane będą w 100% mechanicznie, koparką o pojemności łyzki 0,15 - 0,25 m³, o ścianach pionowych z umocnieniem, szerokość wykopu b=1,0 m, głębokość wykopu 1,6 - 1,8 m.

Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć trasę rurociągu zgodnie z projektem. Szczególną uwagę zwrócić na skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Dno wykopu przed ułożeniem rurociągów należy wyrównać z zachowaniem projektowanego spadku, oraz wykonać podsypkę warstwą gr. 10 cm.

Na odcinku gdzie trasa projektowanego wodociągu biegną w pasie drogi gminnej, roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Odcinki prowadzonych robót muszą być oznakowane, znakami drogowymi, zgodnie z przepisami w tym zakresie.



11. Płukanie i dezynfekcja.
Po wykonaniu prób szczelności, przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić jego dezynfekcję. W tym celu należy napełnić wodą chlorową z roztworem podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego w ilości 100 g na 1m³ wody i pozostawić w sieci na okres 72 godzin. Po 72 godzinach należy wykonać płukanie sieci pełnym przepływem. Płukanie sieci należy prowadzić kolejno przez hydranty na sieci, poczynając od początku wodociągu do ostatniego hydrantu. Wodę z płukania odprowadzić do rowu. Po wykonaniu

10. Próba szczelności rurociągu.
Wszystkie rurociągi przed ich użyciem i zasypaniem zostaną poddane próbie wodnej na szczelność pod ciśnieniem 10 at., w odcinkach ca 200-300 m. Badany odcinek rurociągu winien być zabezpieczony na końcówkach blokami oporowymi, odpowiednio napełniony wodą. Próby należy prowadzić zgodnie z normami: PN-73/B-04419, PN-72/B-10732, oraz PN-72/B-10733.

9. Bhp przy budowie sieci wodociągowej i robotach ziemnych.
W czasie i po zakończeniu dnia pracy, wykop należy zabezpieczyć barierkami, a w miejscach przejść i przejazdów oświetlić nocą. Dozorca winien zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby nie przebywały w obrębie prowadzonych robót. Na wjazdach do pól wykonać mostki przejazdowe. Przez moment nie może zaistnieć sytuacja, która pozabawiałaby możliwości dojazdu środkami kołowymi do poszczególnych działek (użytków rolnych). Przy robotach ziemnych należy ściśle przestrzegać wymogi zawarte w normie – PN-S-02205 - 01 1998 r.

8. Układanie rurociągów.
Rury PCV Ø 110 mm w otwartych wykopach układać na podsypce z piasku grubości 10 cm na głębokości 1,6 - 1,8 m. Spadek przewodu winien być równomierny lub przynajmniej zachowany ten sam kierunek między hydrantami. Hydranty bowiem między innymi przewidziane są do odpowietrzania sieci. Projektowany rurociąg odpowietrzany będzie przez hydranty p-poz i punkty czepiania wody. Spadek w przewodzie wodociągowym nie może być wykonyany mniejszy niż 1‰.

b) zasypywanie
Zasypywanie rurociągu warstwą grubości 20-30 cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie. Pozostałą część zasypywania rurociągu przewiduje się wykonać mechanicznie. Oznakowanie robót ziemnych, zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego w rejonie robót należy wykonać zgodnie z przepisami.

2 i pod drogą dojazdową wykonać zgodnie z uzgodnieniem GDDKIA Oddział w Łodzi, punkt 1 i 2.
Przejęcia rurociągów obok drzew w odległości mniejszej niż 1,5 m wykonać metodą przewiercenia w rurach osłonowych na odcinku 3,0 m, tj. 1,5 m przed i 1,5 m za. Roboty w miejscu skrzyżowania z kablem telefonijnym, wykonywać ręcznie pod nadzorem firm eksploatających kable. Przejęcia pod drogą gminną o nawierzchni gruntowej projektuje się wykonać metodą rozkopu z przywróceniem drogi do stanu pierwotnego. Przejęcia pod autostradą A-



dezynfekcji i płukaniu należy pobrać próbę wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej, w celu stwierdzenia przydatności wody do picia w stanie surowym.

12. Oznakowanie uzbrojenia sieci.

Oznakowaniu podlegają zasuw i hydranty na sieci. Tablice informacyjne do oznakowania oraz słupki należy ustawić i oznakować zgodnie z normą PN-62/B-09700.

13. Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej.

Wszystkie nadziemne części uzbrojenia sieci wodociągowej należy raz w roku malować zgodnie z normą PN-82/B-09700 farbą rdzoochronną. Skrzynki malować farbą bitumiczną koloru czarnego.

14. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej.

Obliczeń hydraulicznych strat ciśnienia w projektowanej sieci wodociągowej nie przeprowadzano. Przeprowadzono analizę współpracy obu wodociągów. Nie stwierdzono zakłóceń pracy i funkcjonowania obu wodociągów.

15. Uwagi końcowe.

Budowę rurociągów z rur PVC należy przeprowadzić zgodnie z „Wytężnymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z PVC” W-wa 1991 r. Wg tej instrukcji wszystkie załamania przewodów, odgałęzienia i armatura na rurociągu winny być zabezpieczone blokami oporowymi na co zwraca się szczególną uwagę. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu powinny być naniesione na projekcie kolorem czerwonym. Poważniejsze zmiany usytuowania przewodów, oraz zmiany materiałów mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą projektanta.

16. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie części metalowe uzbrojenia sieci wodociągowej należy zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie ich farbami antykorozyjnymi. Przed rozpoczęciem malowania wszystkie powierzchnie należy oczyścić. Do zabezpieczenia urządzeń podziemnych należy stosować lakier bitumiczny a kominie malować asfaltem bitumicznym "na gorąco". Przy malowaniu i i zabezpieczaniu antykorozyjnym należy stosować się do zaleceń normy PN-62/B-09700.

17. Uzgodnienia

Odpisy uzgodnień załącza się do niniejszego opracowania.

mgr inż. Dominik Korol
upr. bud. nr 282-1974/k



II. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA Nr 42

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), zgodnie z odpowiednimi przepisami odrębnymi po rozpatrzeniu wniosku:
Gmina Dmosin reprezentowana przez Sekretarza Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębach:

Lubowidza:

działki nr: 29/2, 40, 3/6, 3/9, 3/7, 3/8

Nowostawy Dolne:

działka nr 539

Szczecin:

działki nr: 215/1, 199/1, 199/2, 198/3, 197/2, 190/2

na budowę i przebudowę sieci wodociągowej łączącej wodociągi Dmosin - Wola Cytusowa

określa się warunki i zasady zagospodarowania terenu

objmującego w/w działki

w obrębach: Lubowidza, Nowostawy Dolne, Szczecin

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej decyzji.

DLA INWESTYCJI OBJMUJĄCEJ

budowę i przebudowę sieci wodociągowej

ustalam

rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej

funkcję zagospodarowania terenu: budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Realizacja zamierzenia wymaga spełnienia następujących warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1) warunków i wymagań ochrony kształtowania ładu przestrzennego:

- budowa i przebudowa sieci wodociągowej

- rurociąg - PCV Ø110mm

2) ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

Za zgodność z oryginałem

Podpis

Podpis

na terenie inwestycji nie występują formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami)

- zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami)

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami)

4) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- sposób zaopatrzenia w wodę - z istniejącej sieci

- sposób zaopatrzenia w energię elektryczną - nie określa się

- sposób zaopatrzenia w energię ciepłą - nie określa się

- sposób zaopatrzenia w środki łączności - nie określa się

- sposób odprowadzenia ścieków - nie określa się

- sposób gospodarowania odpadami - nie określa się

- komunikacja - istniejące drogi

- wymagana ilość miejsc parkingowych - nie określa się

5) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich poprzez określenie warunków ochrony przed:

- pozabawieniem dostępu do drogi publicznej - poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych

- pozabawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności - poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie - poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych

- Nie mogą być naruszone prawa osób trzecich, należy spełnić wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sposób zagospodarowania terenu, obręby: Dmosin, Nowostawy Dolne, Szczecin (budowa i przebudowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg Dmosin - Wola Cyrusowa) ustala się decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, po ustaleniu, że spełnione są wymogi do wydania decyzji, a także po uzgodnieniu projektu decyzji ustalono warunki i zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzezina, ul. Wolności 11
tel. 0-46 874 28 26

2. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 37 stosuje się odpowiednio.
3. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Celem uzyskania pozwolenia na budowę należy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach przedłożyć materiały zgodne z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Decyzja niniejsza jest ważna do dnia jej wygaszenia odrębną decyzją z powodów określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę pkt 2 nie stosuje się.

z up. WOJTA
mgr inż. Andrzej Kozłowski
inspektor

Załączniki:
1. Załącznik graficzny decyzji

Otrzymują:


1. Gmina Dmosin
2. Starosta Brzeziński
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
4. Maryla Widulińska
5. Włodzimierz Tomczyk
6. Agnieszka Kubiśka
7. Wiesław Pietrasiak
8. Mirosław i Bogusława Szachowscy
9. Adam i Wiesława Szachowscy
10. a/a

Zwołano od opłaty skarbowej -

art. 7 pkt 3 ustawy z dnia
16.11.2006r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Za zgodność z oryginałem
Łódź, dn.
Podpis:

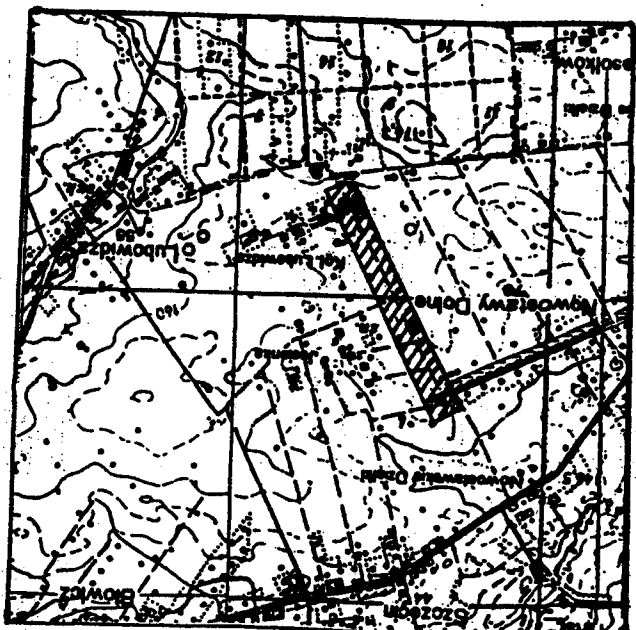

SZKIC ORIENTACJI

Nie wykazuje się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Wykazane na niniejszej mapie granice działek są zgodne ze stanem faktycznego użytkowania na gruncie

Ark. 1(2)

woj. łódzkie
pow. brzeziński
gm. Dmosin
obr. Szczecin - dz. nr 190/1, 190/2
Nowostawy Dołne - dz. nr 542/2
543/2, 544/2
Lubowidza - dz. nr 40


MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych w skali 1:1000

1. Układ współrzędnych - 1965
2. Poziom odniesienie - Kronsztadt
Mapę niniejszą wykonano na podstawie mapy zasadniczej, arkusz nr 112.424.251, ...253, 112.442.051, ...052, ...053, ...054, oraz pomiaru uzupełniającego z m-ca maja 2008 r.

Aktualność mapy na dzień 12.05.2008 r

L.k.s.rob.6272/527/2008
Brzeziny, dn. 12.05.2008 r.

Wykonawca:
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Inż. Waldemar Stulech
ul. Sienkiewicza 6
95-060 Brzeziny
tel. (0-46) 874-35-11 kom. 0 502 218 763
NIP 768 117 97 06

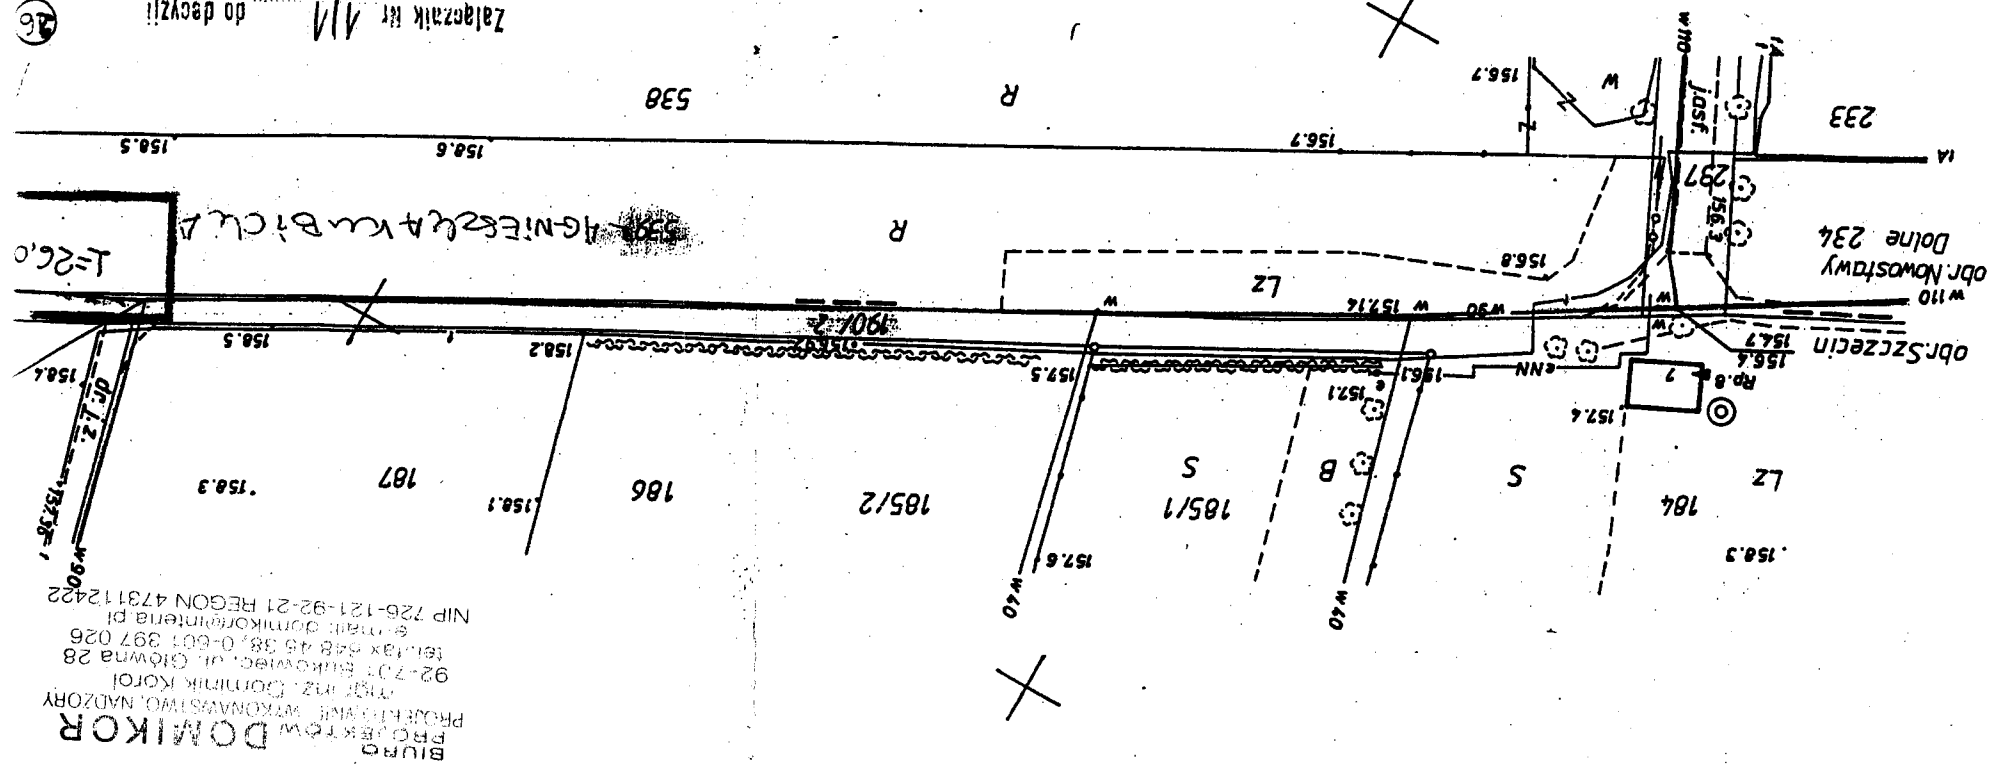

BUREAU PROJEKTOWE DOMIKOR
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE, NADZORY
ul. Główna 28
92-701 Bydgoszcz
tel. max 548 45 38, 0-601 397 026
e-mail: domikor@interia.pl
NIP 726-121-92-21 REGON 473112422

Załącznik nr 1/1 do decyzji
o warunkach zabudowy
Nr 69/19341/2008
1 kwietnia 2009 r.

osm


STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11, tel. 0-46 874 28 26
W obszarze oznaczonym linią
dokonała inwentaryzacji, treści mapy zasadniczej,
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 12.05.2008
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu
i inwentaryzacji powoławczej przez podcał
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

Brzeziny, dn. 29.05.2008

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Biuro Główna Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

Przebieg w rurze ostomowej
 $\phi 219 \text{ mm}$, $L=50 \text{ m}$

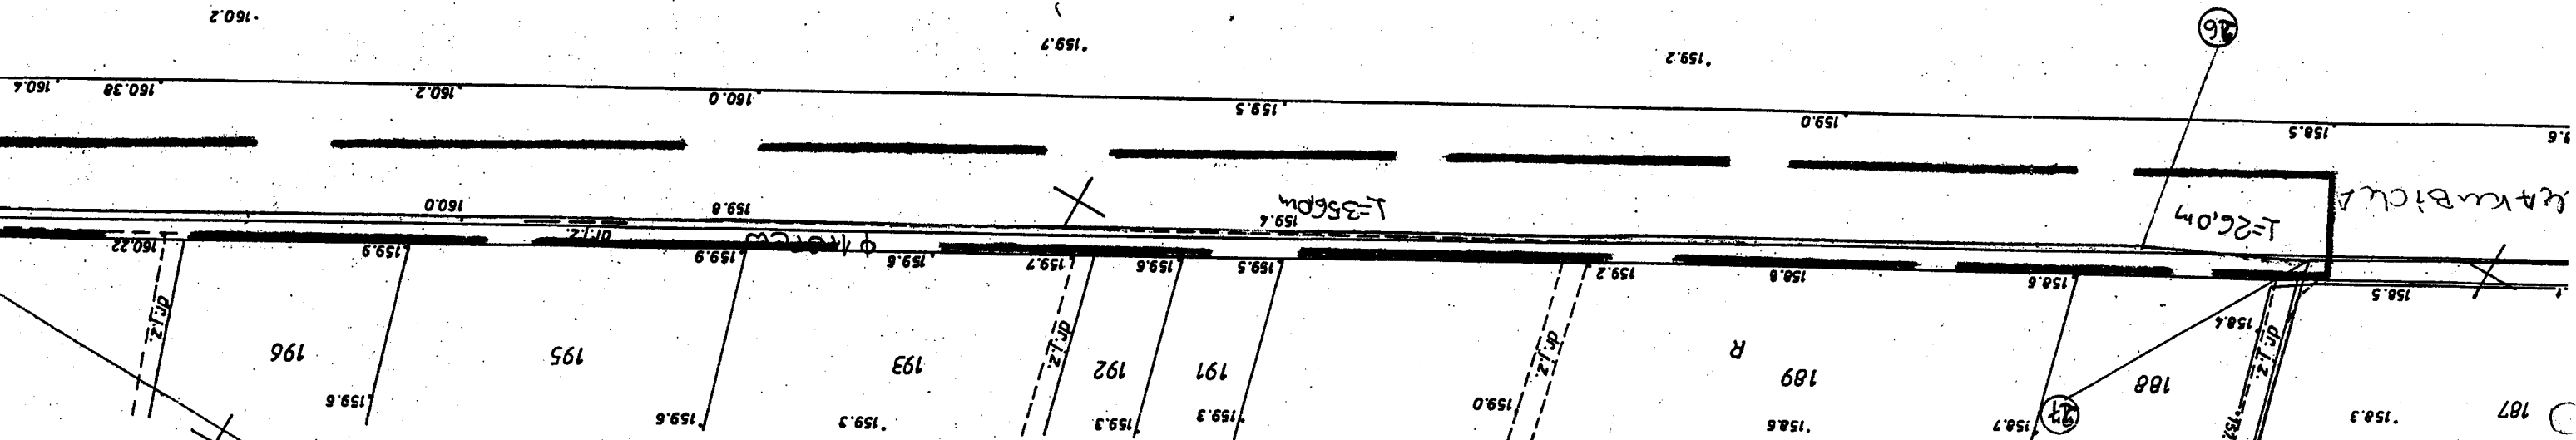

Zatęcznik Nr 1/81 do decyzji
o warunkach zabudowy
Nr 604901/12/08
z dnia 1 kwietnia 2009 r.

ZT P. WODUCHA
mgr inż. Mirosław Woducha

Biuro PROJEKTOWE DOMIKOR
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZORY
mgr inż. DOMINIK KOTOL
92-701 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 28
tel./fax 046 874 28 26, 0-601 597 026
e-mail: domikor@domikor.pl
NIP 726-13-92-21 REGON 14112422

OWE W BRZEZINACH
Gospodarki Nieruchomościami
wicez 11, tel. 0-46 874 28 26
jest mapy zasadniczej
z uzupełnieniami
niw 920-8/2008
r. do celów projektowych
udziawane wymagalne
podlegające wyliczeniu
ławce! przez jednostki
inż. prac geod. inż.
Główny Urząd Geodezji
Krajowej, Warszawa

5/2 56 09 900.00 4563100.00 12


$\frac{\text{Preis der Rodung}}{\text{Preis der Rodung}} = \frac{120 \text{ €}}{120 \text{ €}} = 1$
 $\frac{\text{Preis der Rodung}}{\text{Preis der Rodung}} = \frac{120 \text{ €}}{120 \text{ €}} = 1$

ጋራ ማዕከል

~~ob. Szczecin
BOGUSZANOWSKI MIROSLAW
SZYCHOMOWSCY~~

WIESE AWA: ADAM
SZYMONOWSKI

WESTFAU
PIETRASIAK

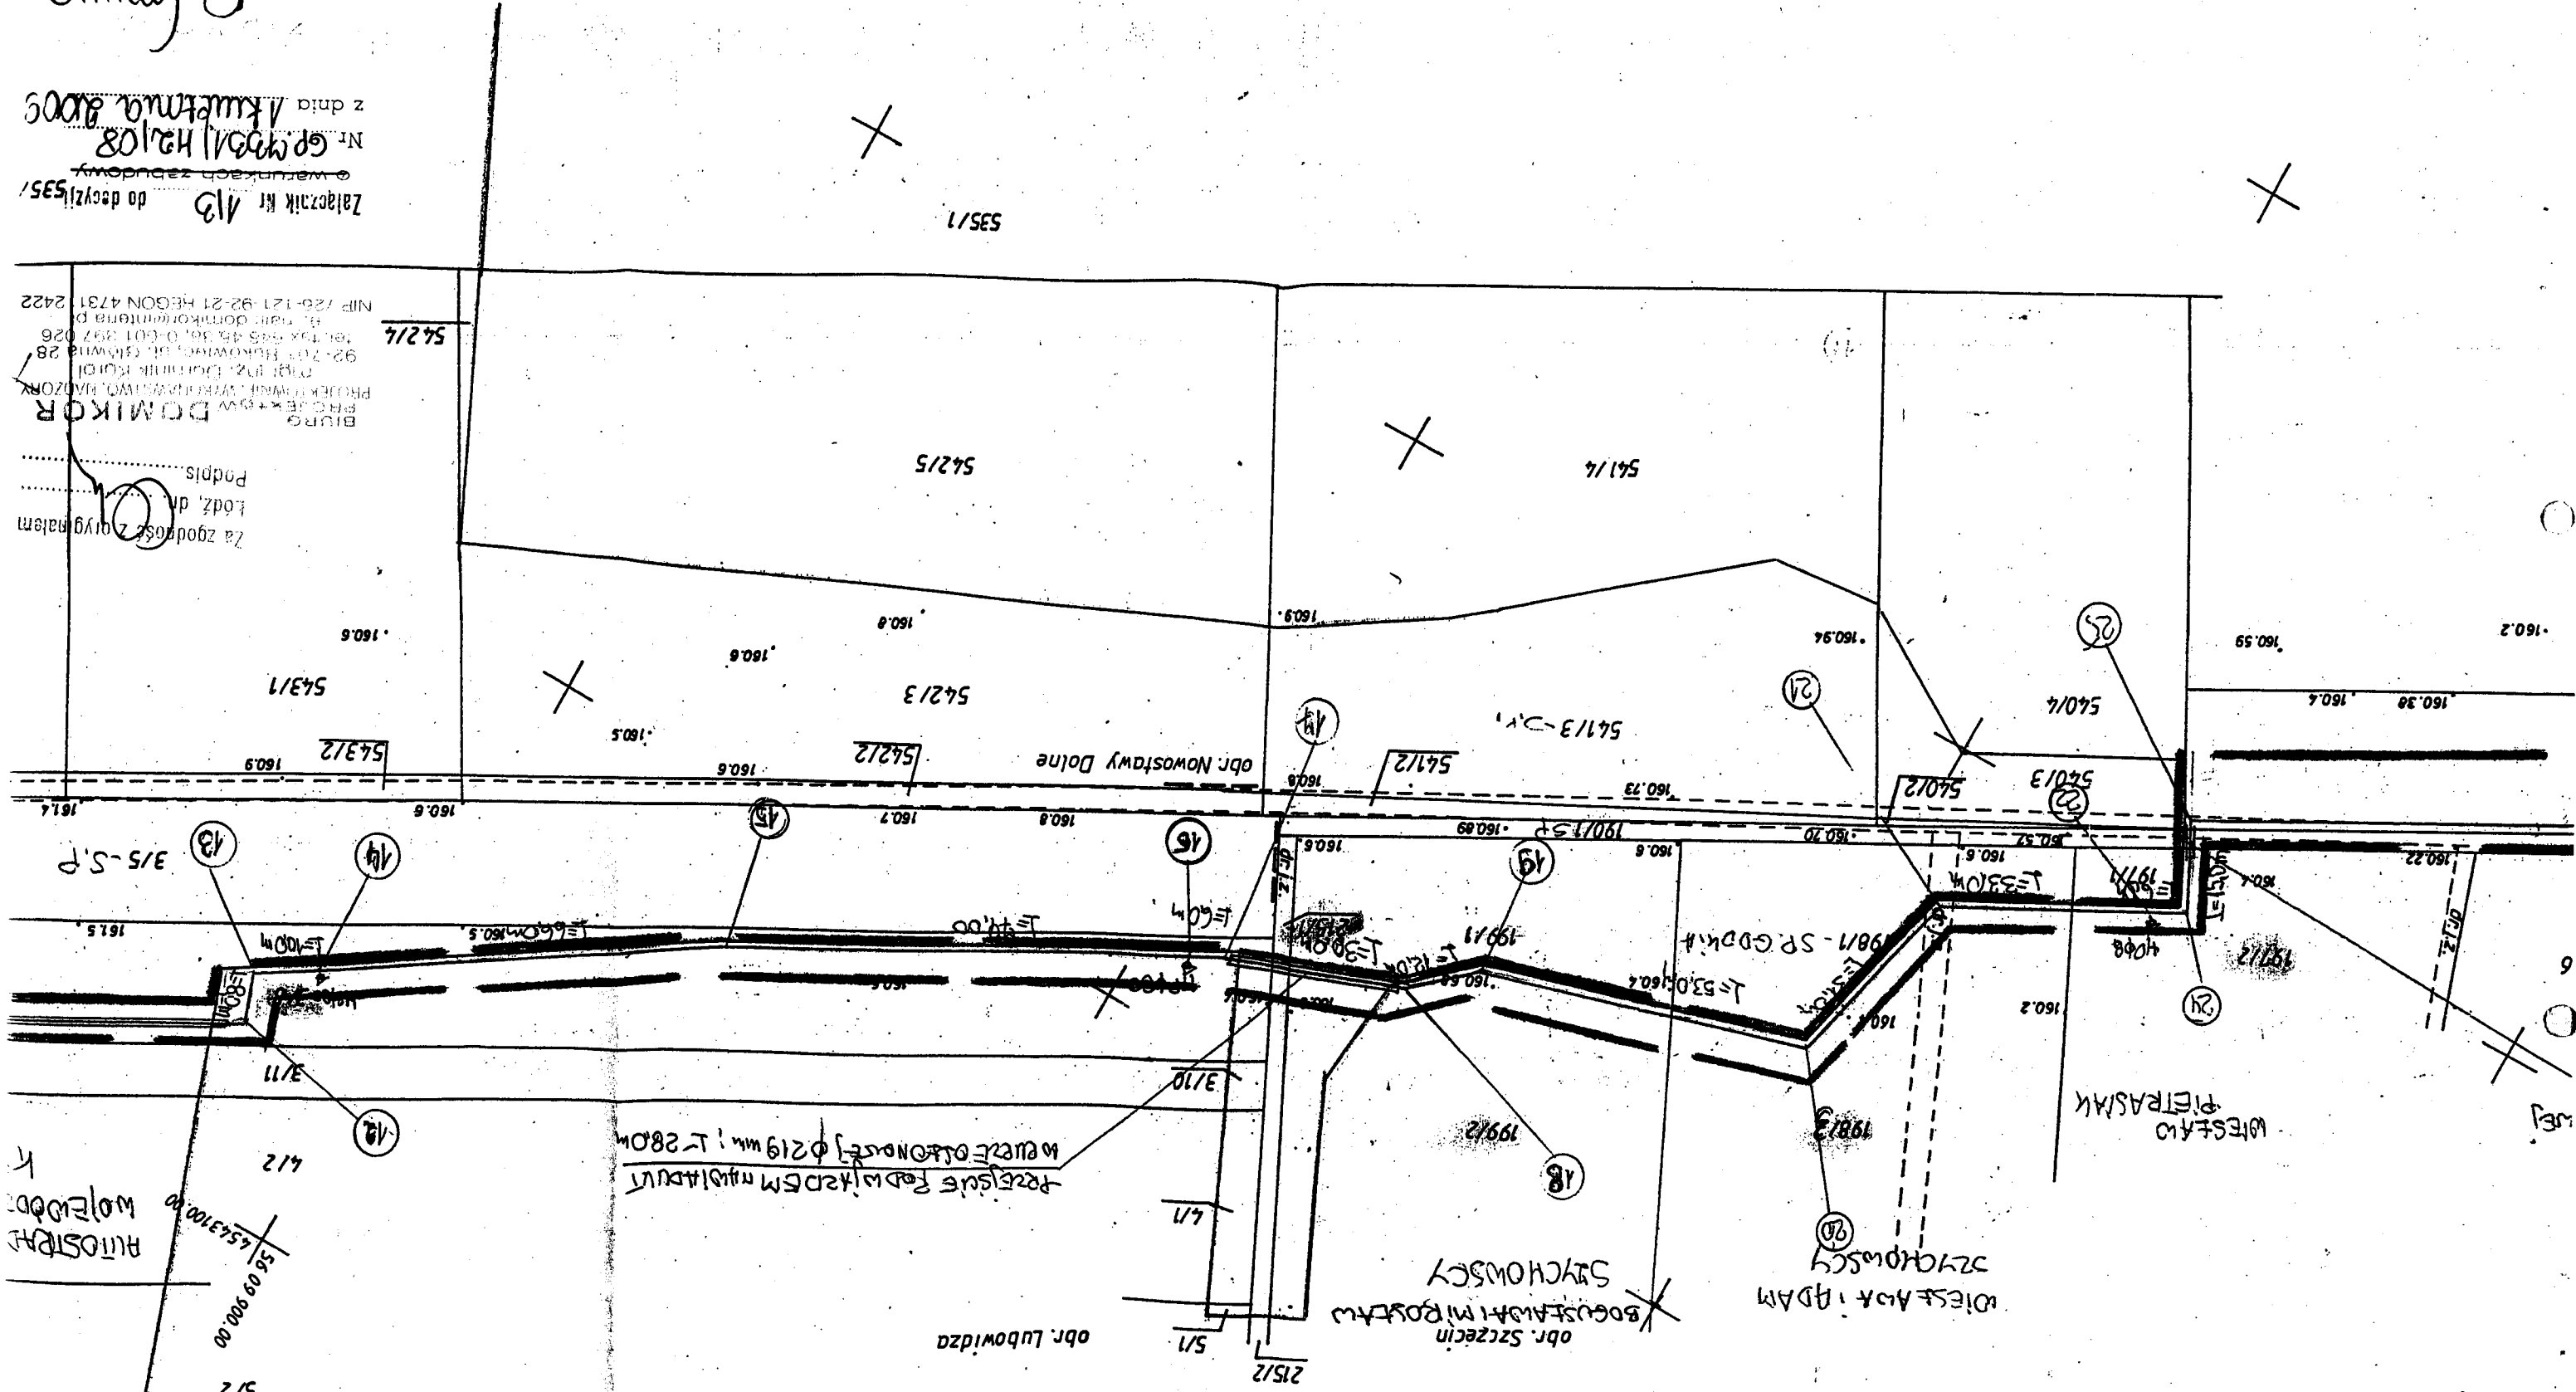

Załącznik nr 1/3
do decyzji 555/
~~Województwa łódzkiego~~
Nr 106/2014
1 kwietnia 2015

Za zgodność z oryginałem
Łódź, dn.
Podpis:

W. B. Smith

121-10441-11454-42 W. GORDON L. ELLIS
121-10441-11454-42 W. GORDON L. ELLIS
121-10441-11454-42 W. GORDON L. ELLIS

09-8786174 : 0012303 0000

[illegible]

WOLFE

STARSOSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, OCHRONY
! Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-050/2747, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 674 28-28
do decyzji!
KRAKOWACH
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, OCHRONY
! Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-050/2747, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 674 28-28
do decyzji!
KRAKOWACH



III. UZGODNIENIA, SKRÓCONY WYPIS ZE SKOROWIDZA DZIAŁEK,

STAROSTA BRZEZIŃSKI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I
GEODEZJI
BRZEZIŃSKIE
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

OPINIA NR 102102-60/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Sieć wodociągowa łącząca wodociągi "Dmosin-Wola
Cyrusowa"

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2009-03-30

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie
lokalizacji obiektu położonego: Lubowidza - dz.nr 29/2,40,3/6,3/7,3/8,3/9,
Szczecin - dz.nr 215/1,199/2,198/3,197/2,190/1,190/2, Nowostawy Dolne -
dz.nr 539, gm.Dmosin.

Investor : Gmina Dmosin

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant: Dominik Korol

1. Podstawa prawna uzgodnienia :
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt
1, art.28 ust.1 (Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 38 poz.455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić ręcznie z
zabezpieczeniem.

W miejscu skrzyżowania proj. wodociągu z istn. kablem telefonicznym, prace
prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, zgodnie z PN i pod nadzorem
pracownika TP S.A. (tel.46 833 27 78).

Przewodniczący:

z up. Starosty
Piotr Nylk
Geodeta powiatowy
Za zgodność z oryginałem
Podp. in.
Podpis
BUREAU
PROJEKTOWE
DOMIKOR
mgr inż. Dominik Korol
92-701 Brzeziny, ul. Główna 28
tel./fax 846 85 38, 9-601 297 026
e-mail: domikor@domikor.pl

Za zgodność z oryginałem:
Łódź, dn.....
Podpis:

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11; tel. 0-46 874 28 25
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1066 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 25
Sic: wodociągowa, krętca, kanalizacyjna, ścieki - kłosa, grysowa, "Libanica" -
dz nr 29/2 40, 3/6 - 3/9, strażnik - dz 21/51, 199/9, 198/3, 197/9, 190/1 - 2, Nowostawy, Jolne, d. 539

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlego wyliczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonomawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonomawczych właściwemu organowi.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie tracą ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodniania i dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

60/2009 (sygn. opinii)
Rozstrzygnięcie dn. 14.06.2009 r. (miejscowość i data)

~~z up. Starosty
Piotr Nyk
Geodeta Powiatowy~~

STAROSTWO POWIATOWE W PRZECZNACH

Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

15.01.2009

todd, dnia 8.01.2009 r.

GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W ŁODZI

tel. 0-22 300 42 30, fax 0-22 300 42 30

NIP 725-12-13-273 REGON 017611578-00154

GDDKiA-01-3-mp.435w-148/08/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 p. 5 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 2000 r. z dnia 23.12.2008 r. (data doręczenia 24.12.2008 r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociągowej łączącej wodociąg Dmossin - Wola Cynusowa, na terenie położonym w obrębach : Lubowidza (działki nr 29/2, 40, 3/6, 3/7, 3/8), Nowostawy Dmossin (działki nr 539), Szczecin (działki nr 215/1, 199/1, 199/2, 198/3, 197/2, 190/2), na wniosek Gminy Dmossin reprezentowanej przez Sekretarza Gminy Dmossin, Dmossin 9-95-061 Dmossin

Postanawiam

uzgodnić projekt projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej łączącej wodociąg Dmossin - Wola Cynusowa, na terenie położonym w obrębach : Lubowidza (działki nr 29/2, 40, 3/6, 3/7, 3/8), Nowostawy Dmossin (działki nr 539), Szczecin (działki nr 215/1, 199/1, 199/2, 198/3, 197/2, 190/2), na terenie przyległym do projektowanego pasa drogowego autostrady A-2 ;

graniczne - zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 - ze zmianami ; nie zachodzi konieczność uzgodnień w trybie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym projektowanego autostrady A-2 - dotyczy przebiega w poprzek drogi, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, o które powinien wystąpić inwestor do Oddziału GDDKiA w Łodzi

UZASADNIENIE

Inspektor Urzędu Gminy Dmossin działający z upoważnienia Wójt Gminy Dmossin wystąpił z wnioskiem nr GP.7331/42/08 z dnia 23.12.2008 r. o uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociągowej łączącej wodociąg Dmossin - Wola Cynusowa, na terenie położonym w obrębach : Lubowidza (działki nr 29/2, 40, 3/6, 3/7, 3/8), Nowostawy Dmossin (działki nr 539), Szczecin (działki nr 215/1, 199/1, 199/2, 198/3, 197/2, 190/2).

W myśl art. 53 ust. 4 p. 9 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu m.in. : w trybie określonym w art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) tj. w formie postanowienia.

Lokalizacja w.w. urządzenia przy drogach publicznych jest możliwa na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 - ze zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) i nie powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń albo zmniejszenia jej trwałości oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu.

W pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń albo zmniejszenia jej trwałości oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi.

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH

Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
85-080 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 72 26
e-mail: biuro@starostwo.brzeziny.pl

potrzebam i ruchu drogowego. Przepis art. 39 ust. 3 powołanej wyżej ustawy stanowi, że w szczególności uzasadnionych przypadkach lokalizowanych w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłączenie za pozwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Wynikająca z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zasada jest zakaz dokonywania w pasie drogowym jakichkolwiek czynności niesłużących drodze i urządzaniem z nią związanym a mogących powodować ich niszczenie, czy zmniejszenie trwałości lub mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Natomiast zgodnie z dyspozycją § 140 ust. 7 pkt 2 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich urządzenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), infrastruktura linowa, napowietrzna i podziemna, przebiegająca wzdłuż drogi poza terenem zabudowy, powinna być usytuowana poza pasem drogowym, w taki sposób aby wykopy pod tą infrastrukturę nie naruszały granicy pasa drogowego. Infrastruktura powinna być lokalizowana w odległościach od drogi określonych w przepisach o drogach publicznych.

Wobec powyższego planowana inwestycja polegająca na budowie i przebudowie sieci wodociągowej, łączącej: wodociąg Dmowski - Wola Cyniecowa, planowana powinna być poza pasem drogowym, przysięż autostrady A-2, na terenie przyległym do pasa drogowego projektowanej autostrady A-2. W tym zakresie zarządcy drogi może uzgodnić szczegóły projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednocześnie informując, że niniejsze uzgodnienie (na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie dotyczy zakresu inwestycji planowanej w pasie drogowym projektowanej autostrady A-2 bowiem do takiej inwestycji zastosowanie mają przepisy powołanej wyżej ustawy o drogach publicznych (art. 39 ust. 1) i umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym projektowanej autostrady A-2 (dotyczy przebiega w poprzek autostrady i drogi dojazdowej) wymaga pozwolenia zarządcy drogi, o które powinien wystąpić inwestor do Oddziału GDPA w Łodzi.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może w ciągu 7 dni od daty doręczenia zwrócić się w trybie art. 127 § 3 k.p.a. do Dyrektora Oddziału w Łodzi działającego z upoważnienia Generalnego Dyrektora Urogo Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Urogo Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Roosevelta 9.

Z up. Generalnego Dyrektora

Oczywiście:

1. Gmina Dmowski

2. Starosta Powiatu Brzezińskiego

3. pozostałe strony postępowania wg odrębnego wykazu

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dmowski
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
3. Rejon w Łowiczu
4. Wydział P-2 w m.
5. a/a.

Sprawy prowadzi: Maria Pasiańska nr tel 042 6622312

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. Ustaw z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 marca 2009r. (doręczonego w dniu 17 marca 2009r.) inwestora: Gminy Dmosin, w sprawie uzgodnienia lokalizacji: budowy i przebudowy sieci wodociągowej Ø 110 PCV łączącej "Dmosin-Wola Cyrusowa", położonej na terenie obrębu: Lubowidza, Nowostawy Dolne, Szczecin, pow. przeliski, droga autostradowa A-2,

zezwalam

Inwestorowi: Gminie Dmosin na lokalizację w pasie drogowym autostrady A-2 [na odc: Łódź (Stryków) - gr. woj. mazowieckiego] na terenie gminy Dmosin - planowanej: budowy i przebudowy sieci wodociągowej Ø 110 PCV łączącej wodociąg "Dmosin - Wola Cyrusowa", położonej na terenie obrębu: Lubowidza, Nowostawy Dolne, Szczecin w gminie Dmosin, pow. przeliski,

1. przejsie w poprzek autostrady A-2, km 369+335 (pkt 11 + pkt 12 proj. wodociągu - rys. GDDKIA Nr 19, w skali 1:1000) należy ułożyć w ruze osłonowej Lmin.=138,00m, na głęb. min.=3,40m poniżej rzędnej istn. terenu w osi autostrady, geodezyjne wyznaczenie osi autostrady w km 369+335 pozostałe po stronie inwestora,

2. przejsie w poprzek drogi dojazdowej w obrębie autostrady (pkt 17 + pkt 18 proj. wodociągu - rys. GDDKIA Nr 18a) należy ułożyć w ruze osłonowej Lmin.=28,00m, na głęb. min.=3,20m poniżej rzędnej istn. terenu, pozostały przebieg projektowanej sieci wodociągowej należy usytuować wzdłuż autostrady A-2, poza pasem drogowym autostrady, zgodnie z przedłożonym do uzgodnienia załącznikiem graficznym w skali 1:1000 rys. Nr 1. Należy jednocześnie uzyskać uzgodnienie gestorów innych sieci na przecięciu z planowaną siecią wodociągową. Planowaną sieć wodociągową należy wykonać na następujących warunkach.

1. Przed przystąpieniem do budowy planowanej sieci wodociągowej należy uzyskać w GDDKIA Oddział w Łodzi Rejon w Łowiczu decyzję na zajęcie pasa drogowego autostrady A-2 na terenie gminy Dmosin, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) przedkładając oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę uzyskanego od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o informację o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robót jednocześnie Rejon w Łowiczu, zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. Ustaw Nr 140, poz. 1481) określi warunki przywrócenia pasa drogowego, a w szczególności zasady usuwania usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do wykonanej sieci wodociągowej w pasie drogowym autostrady A-2. Zajmujący pas drogowy obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użytkowności zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót zostaną zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. Ustaw Nr 62, poz. 628 ze zm.)

2. Decyzja za zajęcie pasa drogowego - określająca cel zajęcia pasa drogowego, powołująca na zajmowanego pasa, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie znaków drogowych, niezwiązane z funkcjonowaniem drogi - sieci Oddział w Łodzi Rejon w Łodzi. Rejon w Łowiczu, przedkładając kopie geodezyjnej Inwentaryzacji powykonalowej - uzgodnionej sieci wodociągowej - wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.). Jednocześnie należy przedłożyć (wykonane przez uprawnione laboratorium drogowo) właściwe wskaźniki zagęszczenia gruntu w miejscu ułożonej sieci wodociągowej, które powinny być zgodne z obowiązującą Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie (Dz. Ustaw Nr 43, poz. 430) - celem dokonania odbioru.
3. Uzgodniona sieć wodociągowa należy wykonać zgodnie z wymogami powyższego Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie (Dz. Ustaw Nr 43, poz. 430) - celem dokonania odbioru.
- Uzgodniona sieć wodociągowa należy wykonać zgodnie z wymogami powyższego Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie. W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionej sieci wodociągowej w związku z budową autostrady A-2, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci wodociągowej w miejsce wskazane przez zarządcę drogi, z zastrzeżeniem art. 39 ust. 5 pkt 2 cytowanej ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji - w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót należących do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie, umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) zabrania się w pasie drogowym lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłączenie zezwoleniem właściwego zarządcy drogi". Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawaodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczanego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia będzie miało charakter wyjątkowy.

W uznaniu administratora drogi krajowej w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicznych, uzasadniające udzielenie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym autostrady A-2 na terenie gminy Dmosin w/w urządzenia obcego, planowanej sieci wodociągowej - wydawanego w drodze stosownej decyzji administracyjnej. Lokalizacja - o której mowa powyżej - nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego, pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ustaleń niniejszego zezwolenia. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystąpieniem do robót i umieszczeniem urządzenia obcego niezwiązane z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego, niezbędne jest wystąpienie strony z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi (Rejon w Łowiczu) decyzji, zarówno na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłaty jak i ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzenia infrastruktury technicznej w związku z przedmiotową decyzją. . / .

sprawę prowadzi: Zbigniew Nestorowicz
tel. kontaktowy (0-42) 66-22-316.

1. Wydział Dokumentacji (P-2) w miejscu
2. Rejon w Łowiczu, ul. Jana Pawła II Nr 171
3. a/a

შპს "საქსტელკომ"

①. **Gmina Dmosin**

[illegible]

Strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 14 dni (czternastu dni) od dnia doręczenia niniejszej decyzji zwrócić się w trybie art. 127 § 3 k.p.a. do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Żelazna 59 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy przesać (lub złożyć) na adres: **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9.**

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie.

ENCLOSURE

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z cz. III p. 44 kolumna IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. Ustaw z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej - na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach publicznych na lokalizację w pasie drogowym - autostrady A-2 - w/w urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora (Gmina Dmosin) zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2 cytowanej powyżej ustawy Prawo Budowlane, do dysponowania częścią pasa drogowego autostrady A-2, w zakresie I na warunkach określonych w niniejszej decyzji administracyjnej. Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Niniejsze uzgodnienie wymaga oceny pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji - z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia podziemnego jak i projektowanymi elementami technicznymi autostrady A-2 i innych planowanych projektów z obowiązkowego starannego sporządzenia planu sytuacyjnego, na którym aktualnej mapy zasadniczej syt.-wys. lub mapy jednostkowej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 146 § 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ustaw z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

196

Pracownia
Projektowania, Wykonawstwa i Nadzoru
MgR inż. Jerzy Kosiński
92-701 Bukowno, ul. Główna 28
tel./fax 648 45 30, 6301 397 026
NIP 720 121-99-81, KRS 0000 74822


Za zgodnosti z ogleljanim
 t. odd. dn. 
 Podpis:

Z up. Generalnego Dyrektora
Dok. Zbigniewa Tulińskiego
Z-ca Dyrektora Oddziału



56 09 30 00

ORRÉS LUBOWIDZA, DZIAŁKI NR: 29 / 2; 40; 3 / 6; 3 / 7; 3 / 8; 5/6
ORRÉS SZCZECIN, DZIAŁKI NR: 215 / 1; 199 / 2; 198 / 3; 197 / 2; 190 / 1; 190 / 2; 193/4
ORRÉS NOWOSTAWY DOLNE, DZIAŁKA NR 539



Uzgodniono dokumentację w sprawie
Dyrekcji Drogi Regionalnej nr 1000
Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 26

GMINA DWOŚCIN
95-061 Dwościn
Tel. (046) 874 74 85, 874 60 03
Tel./Fax 874 62 94

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.; ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 106) oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.; ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzeżinach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 marca 2009 r. (data wpływu do PSSE w Brzeżinach 30 marca 2009 r.), złożonego przez Biuro Projektów DOMIKOR 92-701 Bukowiec, ul. Główna 28,


OPINIE

pozytywnie - przedstawiony do uzgodnienia projekt budowlany sieci wodociągowej łączącej wodociągi "Dmosin - Wola Cyrusowa" w miejscowościach Lubowidza, Szczecin, Nowostawy Dołne, gm. Dmosin - bez zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzeżinach, wydając niniejszą opinię sanitarną, wziął pod uwagę dołączone do wniosku dokumentację projektową przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowaną w lutym 2009 roku. Projektowane przedsięwzięcie będzie pozytywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i środowisko, poprawi warunki higieniczne i zdrowotne tego obszaru Gminy Dmosin.

W związku z powyższym, zaopiniowano jak w sentencji.



Z upoważnienia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzeżinach
mgr Teresa Durajska

Otrzymują:

Biuro Projektów DOMIKOR

92-701 Bukowiec, ul. Główna 28

BIURO PROJEKTÓW DOMIKOR
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE, NADZORY
mgr inż. Dominik Kocot
92-701 Bukowiec, ul. Główna 28
tel./fax 0-46 874 28 26
e-mail: biuro@domikor.pl
NIP 726-121-93-21 REGON 473112422


MAREK WILKOWSKI
(nazwisko i imię)
DABROWA 242484
G.M. BRZESIN

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem właścicielem (władającym) działki nr : 2812/3/6
położonej we wsi Libolina, gmina Dmosin i wyrażam zgodę na umieszczenie w niej sieci
wodociągowej z rur PCW Ø 110 mm

Wojciech Cienbor


BUM
PROJEKTOWY
DOMINOR
ul. Sienkiewicza 11
95-060 Brzeziny
tel./fax 046 46 874 28 26
e-mail: dom@dominor.pl
NIP 726-121-92-21 REGON 140114422

Podpis: 
Lódz, dn.
Za zgodność z oryginałem

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem właścicielem (władającym) działki nr : 318/3/9
położonej we wsi Libolina, gmina Dmosin i wyrażam zgodę na umieszczenie w niej sieci
wodociągowej z rur PCW Ø 110 mm

Wojciech Tomczak
(nazwisko i imię)
ul. Konwiktorska 11-Brzeziny
(adres)

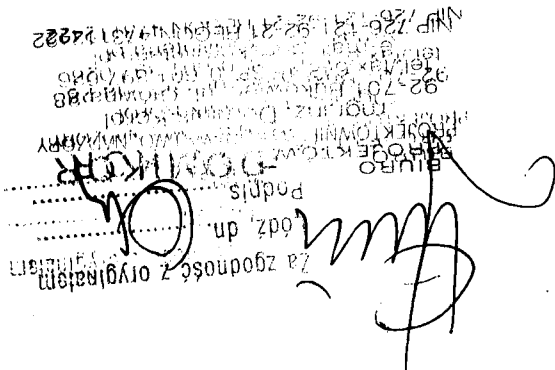Podpis: 
Lódz, dn.
Za zgodność z oryginałem
BUM
PROJEKTOWY
DOMINOR
ul. Sienkiewicza 11
95-060 Brzeziny
tel./fax 046 46 874 28 26
e-mail: dom@dominor.pl
NIP 726-121-92-21 REGON 140114422

STAROSTWO POWIATOWE w PRZECINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

BOGUSZKA I MIROSLAW BOGUSZY
(nazwisko i imię)
POLESIŃSKA DOLNA GMINA DOLNA
(adres)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem właścicielem (władającym) działki nr : 198/2

położonej we wsi Łwica, gmina Dmosin i wyrażam zgodę na umieszczenie w niej sieci

wodociągowej z rur PCW Ø 110 mm

Sydzewska B
Sydzewska
Podpis

BIURO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZO
PRACOWNIKÓW
92-701 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 28
tel/fax 0-46 874 28 26
e-mail: biuro@prc.pl
NIP 726 121 92 31 REGON 473112422

Za zgodność z oryginałem
Łódź, dn. 04
Podpis

WIEŚNIA ADAM BŁYCHUSZY
(nazwisko i imię)

NAOSTATY DOLNE GMINA STYKÓW
(adres)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem właścicielem (władającym) działki nr : 198/3

położonej we wsi Łwica, gmina Dmosin i wyrażam zgodę na umieszczenie w niej sieci

wodociągowej z rur PCW Ø 110 mm

BIURO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZO
PRACOWNIKÓW
92-701 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 28
tel/fax 0-46 874 28 26
e-mail: biuro@prc.pl
NIP 726 121 92 31 REGON 473112422

Sydzewska Wiera
Sydzewska Adam

STAROSTWO GMINNE w BRZESZCZACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

WIEŚCIA W PIETRZASZAK
(nazwisko i imię)
WIEŚCICHY: GR. Dmosin
(adres)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem właścicielem (władającym) działki nr : 194/2

położonej we wsi WIEŚCIN, gmina Dmosin i wyrażam zgodę na umieszczenie w niej sieci

wodociągowej z rur PCW Ø 110 mm

Władimir
Burmistrz
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE, NADZORY
92-107 BUKOWA, ul. Główna 28
tel. 0-61 397 026
e-mail: biuro@biuroprojekt.pl
NIP 726-121-92-21 REGON 473112422

z zgodności z oryginałem
Podpis: *Władimir*

Agnieszka Kubicz
(nazwisko i imię)

WIEŚCICHY: GR. Dmosin
(adres)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem właścicielem (władającym) działki nr : 539

położonej we wsi WIEŚCIN, gmina Dmosin i wyrażam zgodę na umieszczenie w niej sieci

wodociągowej z rur PCW Ø 110 mm

BURMISTRZ
PROJEKTOWANIE, WYKONANIE, NADZORY
92-107 BUKOWA, ul. Główna 28
tel. 0-61 397 026
e-mail: biuro@biuroprojekt.pl
NIP 726-121-92-21 REGON 473112422

Władimir
Burmistrz

STAROSTWO POWIATOWE
w Brzeżnach
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

Skrócony wypis ze skrowidza działek
z dnia: 2008-07-25

Województwo **MAZOWIECZSKIE**
Powiat: **Brzeżny**
Jednostka ewidencyjna: **DMOSIN**
Obsz. : 11
ul. Sienkiewicza 11
95-060 Brzeziny

Ip.	Nr ob.	Nr działki		Ch	Udział	Właściciele / wladajacy	Oznaczenie uzytku	pow. uż. [ha]	pow. dz. [ha]
		Ark.	Księga wiecz.						
1	11	29/2	AN.REP.A.2129/90	WL	1/1	MARYLA TERESA WIDULIŃSKA Rodzice: EUGENIUSZ, GENOWEFA DĄBRÓWKA DUŻA 87, BRZEZINY;	R V R VI Ls V	0.30 0.20 0.05 0.02	0.57
2	11	3/5	AN.REP.A.NR.6145/2006	WL	1/1	SKARB PAŃSTWA	R V R VI Ls V	0.0876 0.6313 0.3510	1.0704
3	11	40	KW.32494	WL	1/1	GINIA DMOSIN DMOSIN, 95-061 DMOSIN.	dr R V R VI Ls V	0.46 0.6313 0.3510	0.46
			SP.VII.7723/B/3/13/2004/H						

Sporządził: Agnieszka Guzek

Dokument nie zawiera wszystkich
informacji o nieruchomości, w szczególności
podstawy prawnej, w tym: rodzaju, liczby
Miejscowości, na której jest położona
dn. 29.03.2007 r. w sprawie ewidencji
miejscowości budowlanych (LZL) N. 18.002.454)



Handwritten signature
2008.07.25
Agnieszka Guzek

bc. 1920/2064-4/08

za zgodność z oryginałem
Podpis: *[Signature]*
Data: *[Signature]*
Projektant: *[Signature]*
Pracownia: *[Signature]*
PROJEKTOWA WSKAŁAWA WAWA
mgr inż. Dominik Kozłowski
92-701 Brzeżny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-24 648 46 38, 0-24 648 46 39
e-mail: dominiak@wp.pl
NIP 720-121-92-21 REGON 1478112422

**STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEZINACH**
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia: 2008-11-24

Województwo : łódzkie
Powiat : brzeziński
Jednostka ewidencyjna : DMOSIN
Lubowidza
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

ip.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciele / władający	Oznaczenie użytku	pow. uż. [ha]	pow. dz. [ha]
1	11	1	3/7	AN. REP. A NR 2920/2007	WL	1/1	SKARB PAŃSTWA	R R V	0.1763	0.5652
			1	KW 34875				R R IVb	0.0186	0.3703
2	11	2	3/8	AN. REP. A.1081/88	WL	1/1	WŁOZIMIERZ TOMCZYK Rodzice: STEFAN, MARIANNA KONWALIOWA 11 BRZEZINY.	R R V	0.1774	0.2659
			1	KW 10166				R R IVb	0.0822	0.0063
3	11	3	3/9	AN. REP. A.1081/88	WL	1/1	WŁOZIMIERZ TOMCZYK Rodzice: STEFAN, MARIANNA KONWALIOWA 11 BRZEZINY.	R R V	0.2239	0.4794
			1	KW 10166				S R V	0.0764	0.0672
								B R V	0.0672	
								R R VI	0.1119	


**STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEZINACH**
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia: 2009-04-21

Województwo : łódzkie
Powiat : brzeziński
Jednostka ewidencyjna : DMOSIN
Obręb : 18 SZCZECIN

ip.	NrOb	Nr działki	Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciele / władający	Oznaczenie użytku	pow. uż. [ha]	pow. dz. [ha]
1	18	1	1802	KW 32500	WL	1/1	GINA DMOSIN DMOSIN, 95-061 DMOSIN.	dr	0.1871	0.1871
			1	SP.VII.7723/B/3/8/2004/BK						

Sporządził : Agnieszka Guzek



DC. 440/8428/08

BIURO PROJEKTOWE DOMIKOR
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO, NADZORY
mgr inż. Dominik Korol
92-701 Brzeziny, ul. Ciołowa 28
tel. 0-46 874 28 26
NIP 726-121-92-21 REGON 473112422

Zgodność z oryginałem
Łódź, dn.
Podpis:
Złoty Starosty
Agnieszka Wosinska


Skrócony wypis ze skrowidza dzialek
z dnia: 2009-03-10

Województwo : **Łódzkie**
Powiat : **Przełęcz**
Jednostka ewidencyjna : **DMOSIN**
Obręb : **11**
95-066 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26
LUBOMIR

lp.	NrOb	Nr działki/ Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	Uznaczenie użytku	pow. uż. [ha]	pow. dz. [ha]
1	11	3/6 1	AN.REP.A.2129/90	WL	1/1	MARYLA TERESA WIDULIŃSKA Rodzice: EUGENIUSZ, GENOWEFA DĄBRÓWKA DUŻA 87; BRZEZINY;	R R V	0.1810	0.2354
2	18	199/1 1	AN. REP.A NR 6426/2006	WL	1/1	SKARB PAŃSTWA	R R IVB	0.1816	0.1816
3	15	539 2	GN.IV.7724/189/T/A- 22007/EL KW 34908	ZA	1/1	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ROOSEVELTA 9; 90-056 ŁÓDŹ.	R R IVB	0.1816	0.1816
				WL	1/1	AGNIESZKA KUBIĆKA Rodzice: JAN, TOŁEŚLAWA NOWOSTAWY DOLNE 9; DMOŚCIN;	R R IVa Ps Ps V Lz	0.7949 0.2958 0.0609	1.2674

Sporządził: Agnieszka Guzek

„dokument nie zawiera wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu
ustawa prawna 58.03.2011 r. w sprawie świadczenia
kierstwa i zwolnienia z pracy w sprawie świadczenia
z dnia 29.03.2011 r. w sprawie świadczenia
pionierów, budynków (bz. b. nr 38 poz. 454).



INŻ. ALINA WŁOSKA-PŁATYŃSKA
Główny specjalista w Wydziale Budownictwa,
Ogrodów i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWO POWIATOWE W BRZĘZINACH

Wydział Budownictwa, Geodezji
 i Gospodarki Nieruchomościami
 Ewidencja Gruntów
 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
 tel. 0-46 874 28 26

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

Nr	Kod	X	Y	H
1		5609402,10	4543292,20	0,00
2		5609482,50	4543248,20	0,00
3		5609484,80	4543255,10	0,00
4		5609538,20	4543227,50	0,00
5		5609544,20	4543225,00	0,00
6		5609566,10	4543235,20	0,00
7		5609583,10	4543232,20	0,00
8		5609620,20	4543204,00	0,00
9		5609677,80	4543177,00	0,00
10		5609753,30	4543139,70	0,00
11		5609755,30	4543137,00	0,00
12		5609881,80	4543071,50	0,00
13		5609878,70	4543064,00	0,00
14		5609887,10	4543058,70	0,00
15		5609943,20	4543022,90	0,00
16		5610007,80	4542988,80	0,00
17		5610012,40	4542986,20	0,00
18		5610040,90	4542976,10	0,00
19		5610050,00	4542968,20	0,00
20		5610101,50	4542953,50	0,00
21		5610108,90	4542923,60	0,00
22		5610138,20	4542908,80	0,00
23		5610141,50	4542905,50	0,00
24		5610137,10	4542892,20	0,00
25		5610448,30	4542723,10	0,00
26		5610473,40	4542712,50	0,00

GEODETA UPRAWNIONY
 inż. Waldemar Stulebiak
 Różyczka/Koluszki, ul. Towarowa 14
 tel. (044) 714 52 42 Upr. Geod. Nr 6272

BIURO
 PROJEKTOWO
 PROJEKTOWO
 92-701 Bukowina, ul. Chłopska 28
 tel./fax 648 45 48, 0-601 397 026
 e-mail: biuro@projektor.pl
 NIP 726-121-92-71 REGON 473112422



V.CZĘŚĆ RYSUNKOWA
rys nr: 1 - 4

gm. Dmosin
pow. Brzeziny

gm. Dmosin
pow. Brzeziny

1-2800m, 3-20m

dr. gmina
Nowostawy Dolne

D 12(L)

backy vs Nr 19

④

81

72

168

5548

10/27

10/15/54

0-282

$$0'000+0$$

Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

STAROSTWO POWIATOWE
KRAKÓW

L

[illegible]

BUREAU
PROJECT NO. 00-7
DOLIKOR
PROJEC TION OF THE W.O. NALIZOBY
PLOT OF LAND IN KOREA
92-701 Bldg., in Gwangju 28
Tel: 061-297 026
E-mail: dolikor@naver.com
NP /29 13 9201 18 4006 47311242

W-3	N	5609488.28	E	4543138.94	α	38.59 ⁹	R	7000	L	875.40
-----	---	------------	---	------------	----------	--------------------	---	------	---	--------

gm. Dimosin
pow. Breziny

gm. Dmosin
pow. Brzeziny

proj. modociąg ϕ 110 PCV - _____

Łączy ryś. Nr 19

(1) and

Ad

279

~~0.0740~~

Kol. Lubowidza
dr. grama

Dr. Gumbert

PLAN SYTUACYJNY

Skala

END

Mr. Tysanick

251017

981




STAROSTWO POWIATOWE w BRZESZCZACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

PROJEKTOWE
COVIKOR


mgr mgr. Józefina KOTOL
92-701 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28
tel.: (022) 694 44 11; fax: (022) 697 026
e-mail: covikor@interia.pl
NIP: 726 173 05, REGON: 147113428

Q


STAROSTWO POWIATOWE w PRZECZYNACH
Wydział Budownictwa, Gospodarki
Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

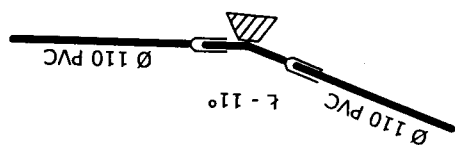


węzeł nr 8, 10, 15, 17, 25

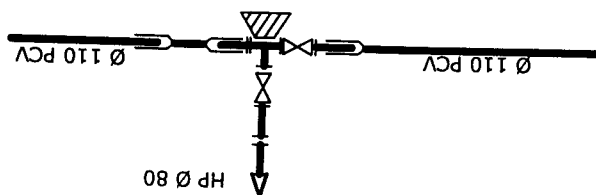

węzeł nr 11, 14, 16, 22

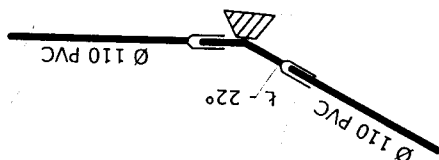

węzeł nr 18

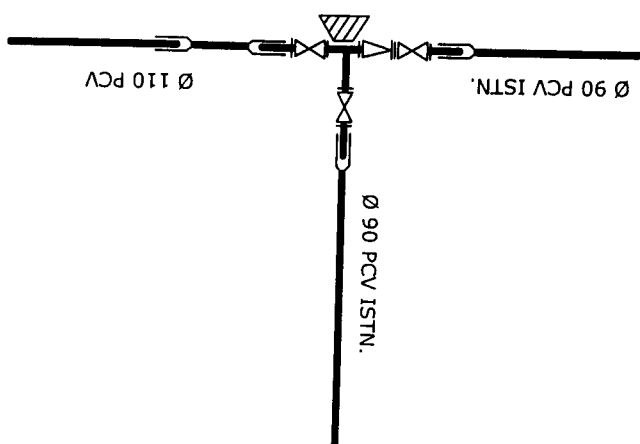

węzeł nr 26

BIURO PROJEKTOWE "DOMIKOR"
PROJEKTOWANIE I NADZORY
92-701 Brzeziny, ul. Główna 28
tel. 0-46 874 28 26
NIP 726-121-92-21 REGON 473112422

BIURO PROJEKTOWE "DOMIKOR"
PROJEKTOWANIE I NADZORY
92-701 Brzeziny, ul. Główna 28
tel. 0-46 874 28 26
NIP 726-121-92-21 REGON 473112422



Obiekt: Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi „Dmosin” z wodociągami „Wola Cytusowa”

w gminie Dmosin.

Investor: Gmina Dmosin.

Adres budowy: Lubowidza, działki nr: - 29/2, 40, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9.

Szczecin, działki nr: - 215/1, 199/2, 198/3, 197/2, 190/1, 190/2, 199/1.

Nowostawy Dolne, działki nr: - 539

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 151 z dnia 27 sierpnia 2002 r.)

1. Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać aktualne książeczki zdrowia.
2. Personel winien być wyposażony w odzież ochronną (ubranie, buty robocze, kaski ochronne).
3. Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie BHP przez uprawnionego inspektora BHP.
4. Plac budowy musi być wyposażony w sprzęt gaśniczy.
5. Plac budowy musi być ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robót nie miały wstępu osoby trzecie.
6. Na placu budowy powinno być wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno-bytowe, magazyny, składowisko materiałów oraz szale (w-c).
7. W czasie i po zakończeniu dnia pracy wykop należy zabezpieczyć barierkami, a w miejscach przejść i przejazdów oświetlić nocą. Dozorca winien zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby nie przebywały w obrębie prowadzonych robót. Na wjazdach do zagród wykonać mostki przejazdowe. Przez moment nie może zaistnieć sytuacja, która pozabawiaby możliwości ruch środkami kołowymi do poszczególnych punktów.
8. Stanowiska pracy instalatorów winny być zorganizowane tak, aby uniemożliwić upadek, wpadnięcie do wykopu, okaleczenia oraz zapewnić całkowitą swobodę ruchów instalatorów w czasie pracy.
9. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach przez pracowników ostrych przedmiotów.
10. Należy bezwzględnie przedsięwziąć środki ostrożności przeciwdziałające spadaniu do wykopów narzędzi, materiałów, odpadów.
11. Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie potrzeby powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze.
12. Należy ustawić tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.
13. Stosowany sprzęt powinien posiadać wymagane dopuszczenia do użytkowania, a w szczególności aktualne świadectwo Dozoru Technicznego, jeżeli jest wymagane.
14. Prace należy wykonywać wyłącznie przeznaczonymi do tego celu narzędziami pomocniczymi.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA „BIOZ”

Wydział Budownictwa, Gospodarki
i Gospodarki Nieruchomościami
Biuro Inżynierii i Projektowania
ul. Świdnicka 11
50-000 Wrocław
tel. 0-45 254 23 20



mgr inż. Dominik Koroń
upr. bud. nr 262-1974/L

15. Operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszą mieć uprawnienia do obsługi tych maszyn oraz kierowania pojazdami.
16. Spawacze muszą mieć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych.
17. Elektrycy muszą mieć uprawnienia do wykonywania montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych
18. Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi zapoznać się z projektem, oraz uzgodnieniami.



mgr inż. Piotr Kocioł
ul. Budowa 282-974/L

Oświadczam, że projekt budowlany sieci wodociągowej łączącej wodociąg "Dmosin" z wodociągiem "Wola Cyrusowa", we wsiach: - Lubowidza działki nr:29/2, 40/3, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9; Szczecin działki nr:215/1, 199/2, 198/3, 197/2, 190/1, 190/2, 199/1, Nowostawy Dolne działki nr:539, gmina Dmosin, wykonanym zgodnie z Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy współczesnej i obowiązującymi normami.

Oświadczanie

Łódź, 18 grudnia 2008 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 2803

Pan Dominik KOROL

zamieszkały: 92-701 Łódź
 ul. Główna/28

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOD/W/M/2803/03
 i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
 które mogą wynikać z związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
 technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Łódzkiej Okręgowej
 Izby Inżynierów Budownictwa

dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI

z zgodnością
 Łódź, dn.
 Podpis

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ewidencja Gruntów
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza, 11
Data 2 stycznia 1964 r.

Urząd Wojewódzki
Kierownik Wydziału
L. O. D. 21
Wydział Gospodarki Wodnej
282-1974/L

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 rozporządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Zegluga oraz Rolnictwa, z dnia 1 września 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym z zakresu gospodarki wodnej, zegluga i rolnictwa (Dziennik Budownictwa nr 17, poz. 55)

Ob. mer inż. Dominik Korol

13 marca

roku

1942

Ostrowin pow. Lubartów

o t r z y m u j e

uprawnienia budowlane w szczególności melioracje wodne i inżynierii sanitarej.


do sporządzenia projektów i kierowania robotami budowlanymi.

Z upoważnienia Wojewody

(podpis kierownika Wydziału)

mgr inż. Józef Szarkowski

STANOWISKO POWIATOWE W PRZEZINACH



na zgodność z oryginałem
Podpis
Data