


CENTRALA ODDYMIANIA
RĘCZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
CZUJKA DYMU

2323

OPRAWA KOMPAKTOWA 36W IP 44 / np GLOBUS/
OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA 2X36W IP44 NP COSMO Z RASTREM ES SYTEM
OPRAWY KIERUNKOWE 1X8W
OPRAWY OZNACZONE AW - Z MODULEM AWARYJNYM I GODZINNYM

ŁĄCZNIK 1 BIEG : PT 10A IP44
ŁĄCZNIK SCHODOWY : PT 10A

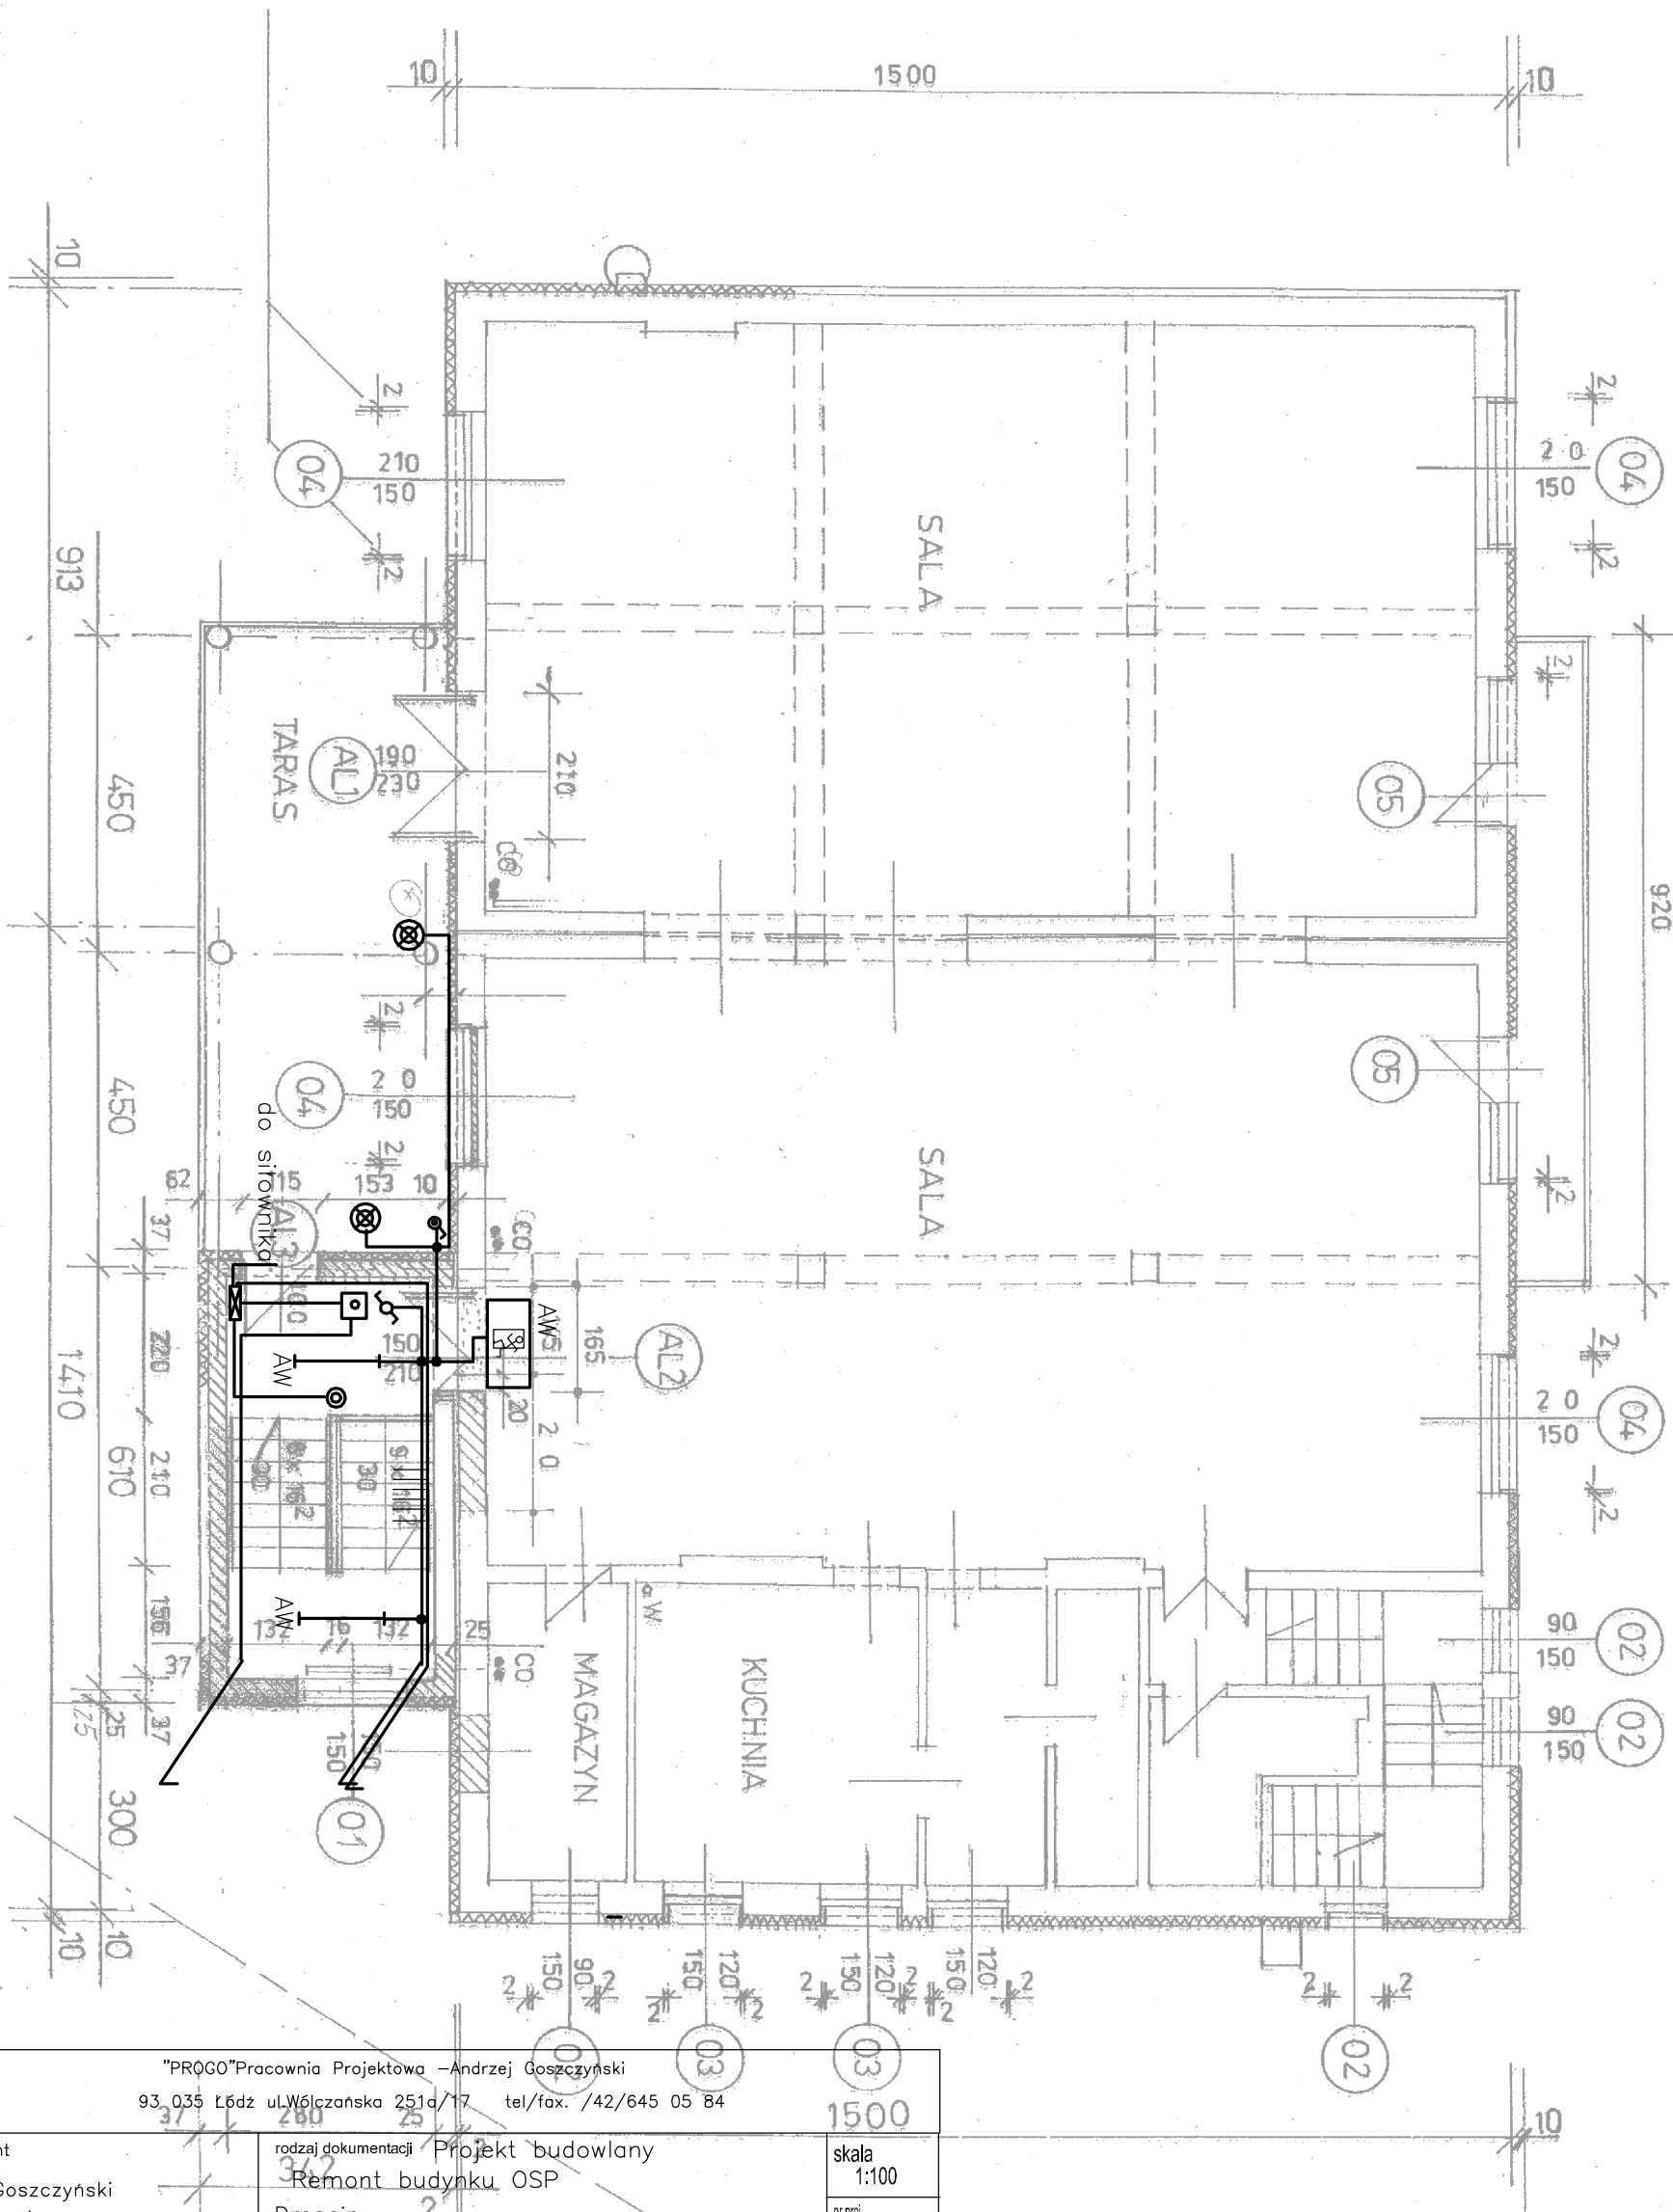

"PRÓGO" Pracownia Projektowa - Andrzej Goszczyński
93-035 Łódź ul. Wólczańska 251d/17 tel/fax. /42/645 05 84

projektant
tech.A.Goszczyński
upr.372/94/WŁ

data 08.2011

rodzaj dokumentacji Projekt budowlany
Remont budynku OSP
Dmosin
dz.159/2

przedmiot rysunku
Instalacja - PIĘTRO

skala
1:100

nr proj.

nr rys.

4

nr kot.

-