


OZNACZENIA	
um	Umymalka
zm	Zlewozmywak dwukomorowy
Kl	Muszlą klozetowa typu kompakt
Zc	Elektryczny podgrzewacz cwu o pojemności V = 140 dm ³
4/1-4/4	Istniejące grzejniki
6/1	Projektowany grzejniki płytowy
R1g	Rozdzielacz zasilania i powrotu ogrzewania grzejnikowego

V/22 606 – Projektowany grzejniki płytowy typu V, o wysokości H=600 mm i długości L=600 mm

V/22 608 – Projektowany grzejniki płytowy typu V, o wysokości H=600 mm i długości L=800 mm

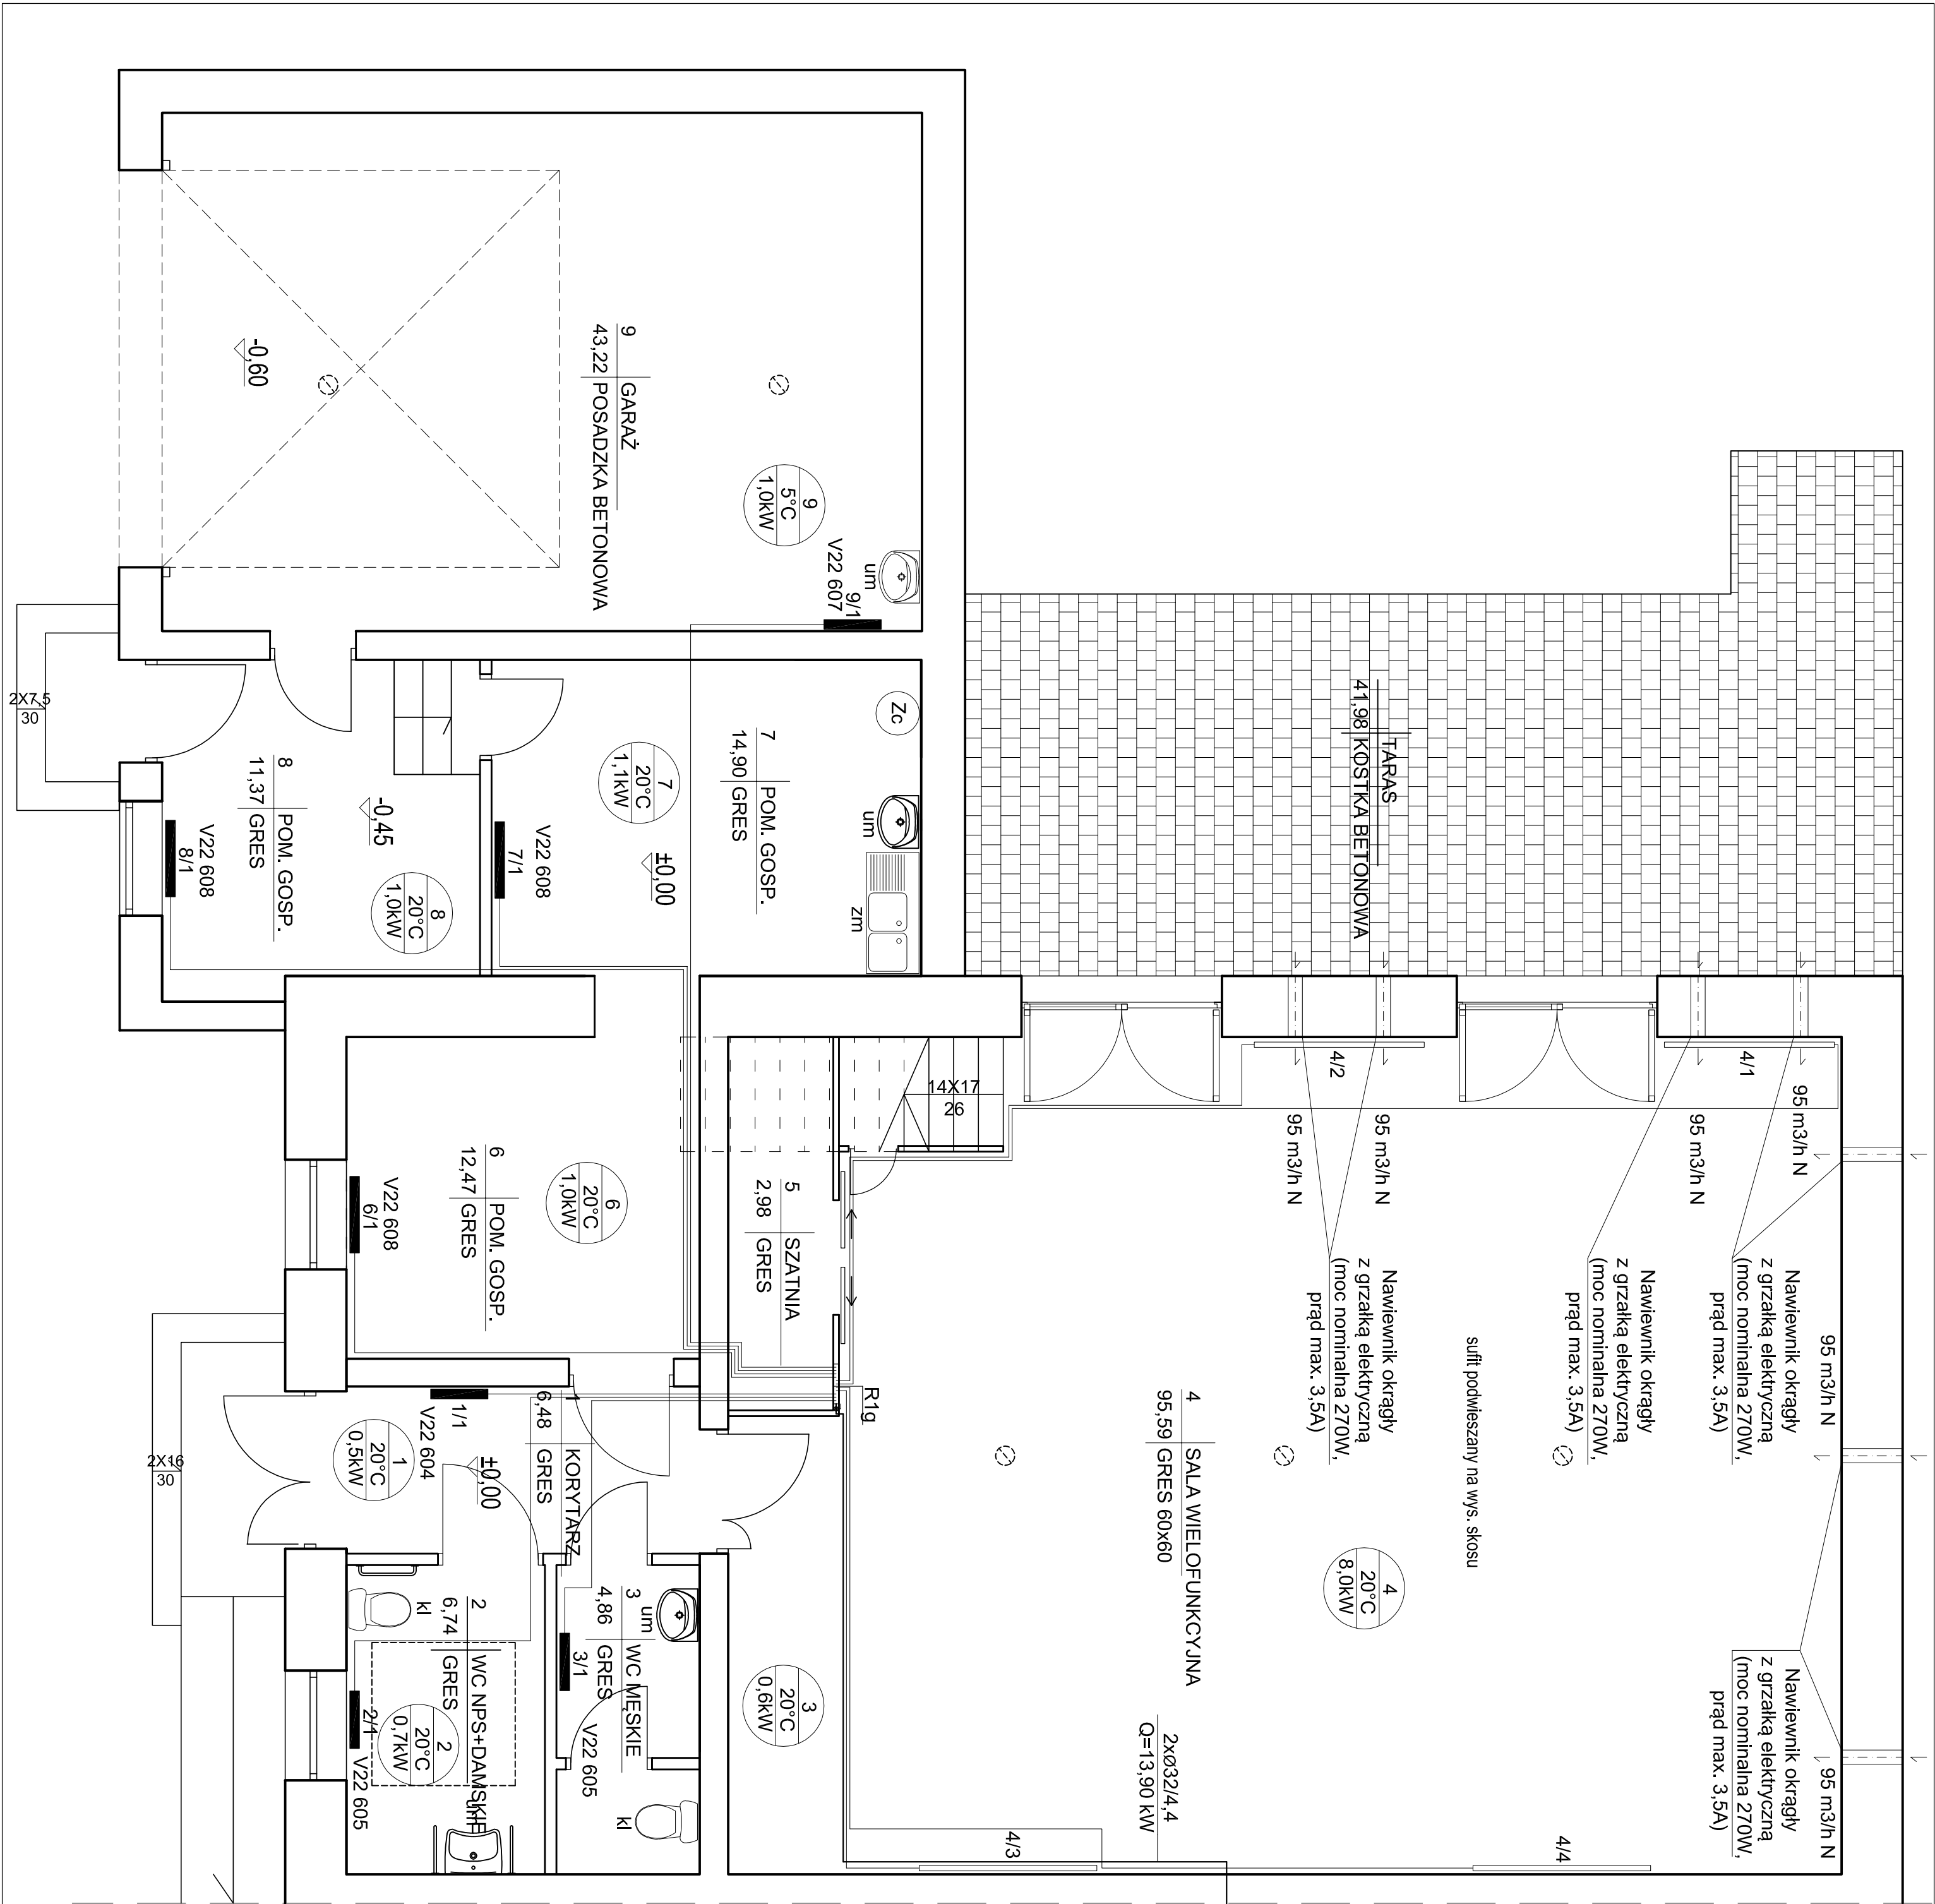

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: MODERNIZACJA ŚWIETLICY W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁACJNIE Kołaczn, działki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin			
INWESTOR: Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin		PROJEKTOWY:	
AUTOR: mgr inż. Mirosław Tonała upr. bud. nr 122/97/WŁ		DATA: 02. 2020	
SKALA: 1 : 50	NR RYS.: 3	NAZWA RYSUNKU: Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania	