Ława Ł1

Przekrój 1-1 1:25

L=60,60mb

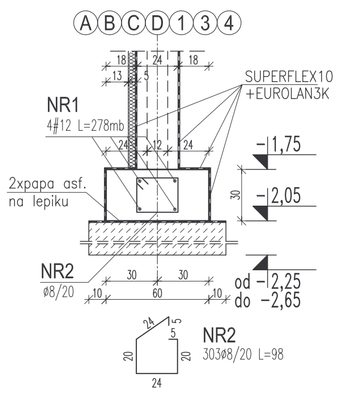

Ława Ł2

Przekrój 2-2 1:25

L=5,80mb

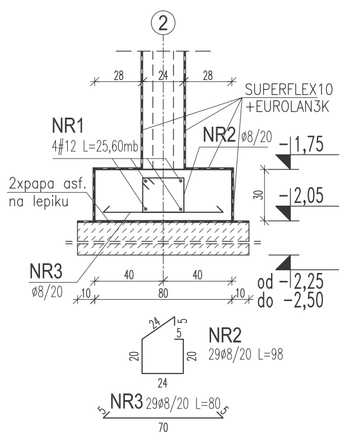

Ława Ł3

Przekrój 3-3 1:25

L=3,30mb

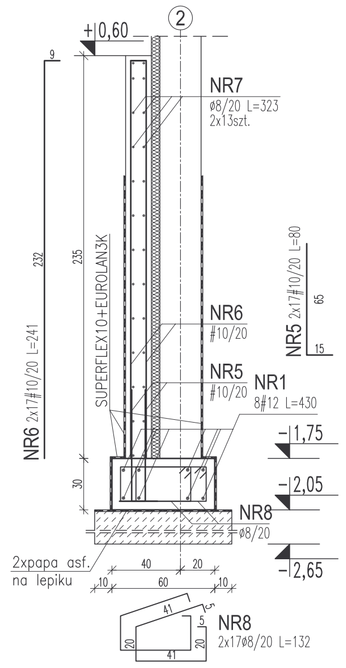

Uwaga:
Pręty nr13 – nr27 różnią się długością odcinka "a"

		a [cm]	L_{calk} [cm]
NR 13	#10	342	391
NR 14	#10	336	385
NR 15	#10	326	375
NR 16	#10	317	366
NR 17	#10	307	356
NR 18	#10	297	346
NR 19	#10	288	337
NR 20	#10	278	327
NR 21	#10	268	317
NR 22	#10	258	307
NR 23	#10	248	297
NR 24	#10	238	287
NR 25	#10	229	278
NR 26	#10	219	268
NR 27	#10	209	258

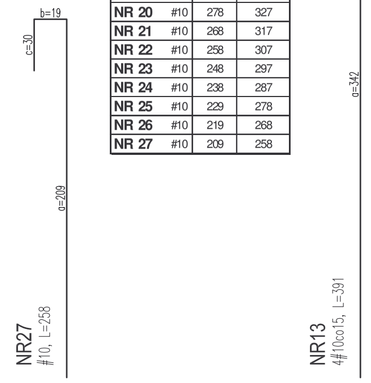

Przekrój 6-6 1:25

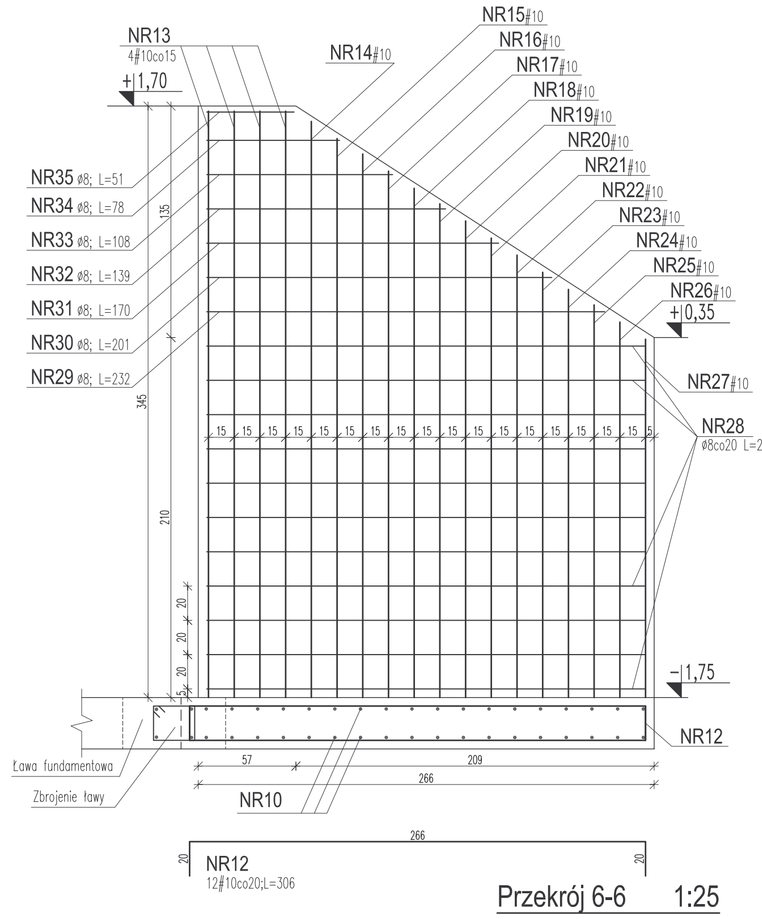

Przekrój 5-5 1:25

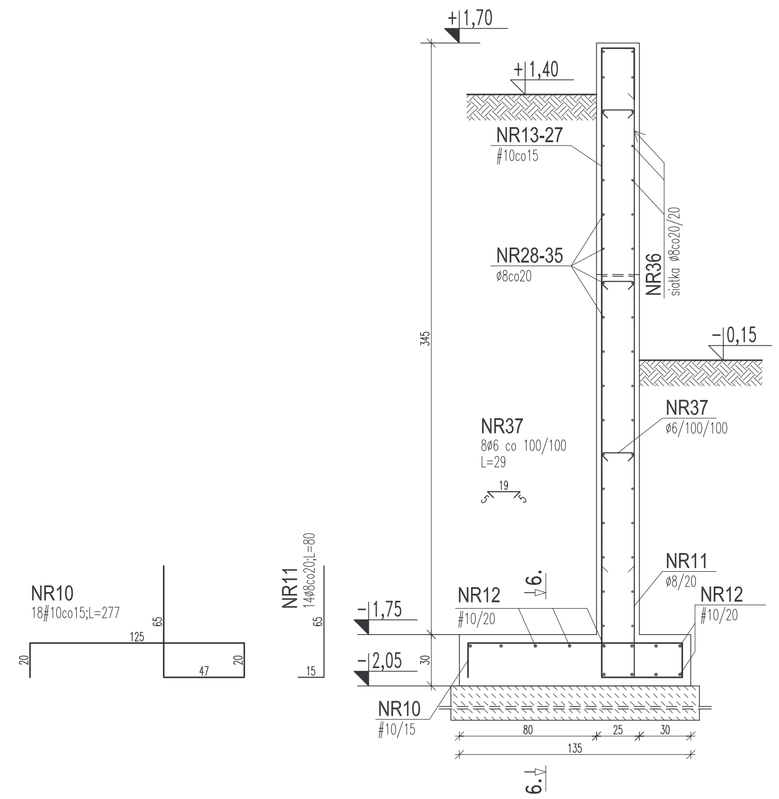

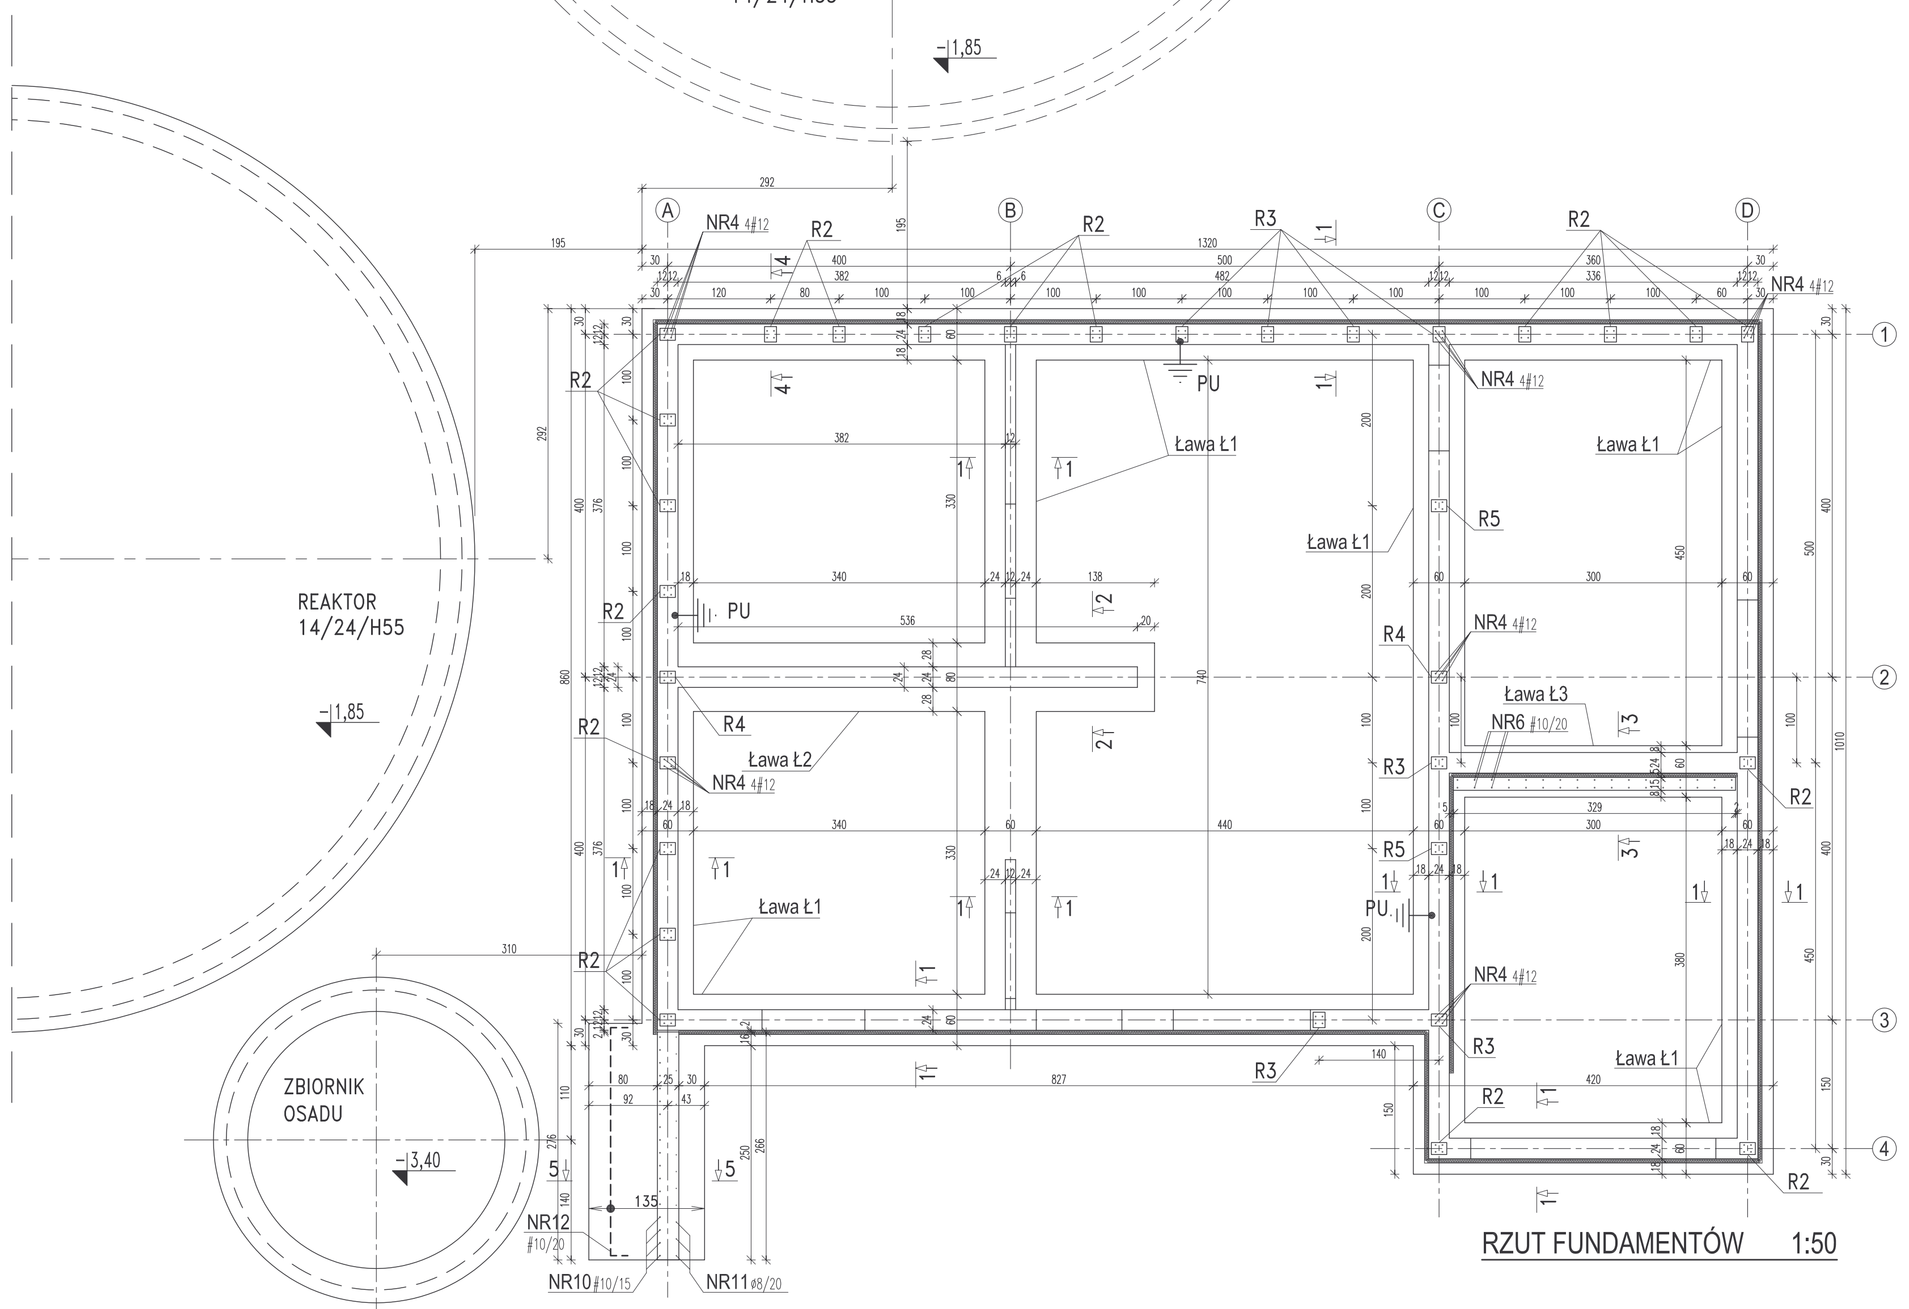

RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

Przekrój 4-4 1:25

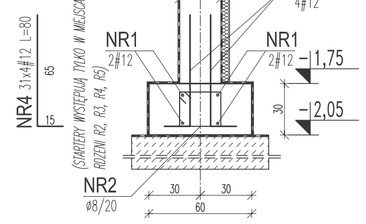

Uwaga:
Położenie starterów (pręt NR4) skoordynować z położeniem kanałów w bloczkach konstrukcyjnych ścian

UWAGI:

1. OTULINA ZBROJENIA - 5cm
2. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
3. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA
4. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE POKAZANO NA RZUCIE PRZYZIEMIA AK11.00
5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
6. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO, PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH
7. PRZED BETONOWANIEM ŁAW USTAWIĆ ZBROJENIA ŁĄCZNIKOWE (PRĘT NR4, NR10, NR11) ORAZ WKŁADKI UZIEMIAJĄCE (PU)
8. WKŁADKI UZIEMIAJĄCE (PU) WYKONAĆ WG DETALU - RYS. AK50.00
9. ZESTAWIENIE RDZENI NA RYS. AK11.00
10. PODBITKA Z CHUDEGO BETONU WG RYS AK10B.00

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ŚREDNICA A0	ŚREDNICA AIII	Całkowita ilość	DŁUG. [m]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC A0: 8	6	AIII: 16	12	10	8
ŁAWY										
Ława Ł1										
1		12	1	278,00				278,0		
2	8		303	0,98	296,9					
Ława Ł2										
1		12	1	25,60				25,6		
2	8		29	0,98	28,4					
3	8		29	0,80	23,2					
Ława Ł3										
1		12	8	4,30				34,4		
5		10	34	0,80					27,2	
6		10	34	2,41					81,9	
7	8		26	3,23	84,0					
8	8		34	1,32	44,9					
STARTERY										
4		12	124	0,80			4	99,2		
ŚCIANKA OPOROWA										
10		10	18	2,77					49,9	
11	8		14	0,80	11,2					
12		10	12	3,06					36,7	
13		10	4	3,91					15,6	
14		10	1	3,85					3,9	
15		10	1	3,75					3,8	
16		10	1	3,66					3,7	
17		10	1	3,56					3,6	
18		10	1	3,46					3,5	
19		10	1	3,37					3,4	
20		10	1	3,27					3,3	
21		10	1	3,17					3,2	
22		10	1	3,07					3,1	
23		10	1	2,97					3,0	
24		10	1	2,87					2,9	
25		10	1	2,78					2,8	
26		10	1	2,68					2,7	
27		10	1	2,58					2,6	
28	8		11	2,56	28,2					
29	8		1	2,32	2,3					
30	8		1	2,01	2,0					
31	8		1	1,70	1,7					
32	8		1	1,39	1,4					
33	8		1	1,08	1,1					
34	8		1	0,78	0,8					
35	8		1	0,51	0,5					
36	8		1	86,00	86,0					
37	6		8	0,29		2,3				
PŁYTA POSADZKI										
50		10	1	2465,00					2465,0	
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA				[m]	612,57	2,32		437,2	2721,4	
MASA 1 mb				[kg]	0,395	0,222		0,888	0,617	
MASA CAŁKOWITA				[kg]	242	1		388	1679	
RAZEM WG KLASY				[kg]	242			2067		
OGÓŁEM				[kg]	2310					

 # Stal A-III (34GS)
ø Stal A-0 (St0S)
Beton B25
Beton podkładowy B10

±0,00 = 137,65

UWAGA: Wymiary podano w cm

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DMOSIN

Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	XI 2005	P10.062/05
Faza	Skala	AK10A.00
PB	1:25 1:50	

Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT FUNDAMENTÓW

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Jaśki	GP.IV.7342(286)94	
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Sierpiński		
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Zaborowski	GP.IV.7342(56)94	

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl