


PRZEKRÓJ 1-1 1:100

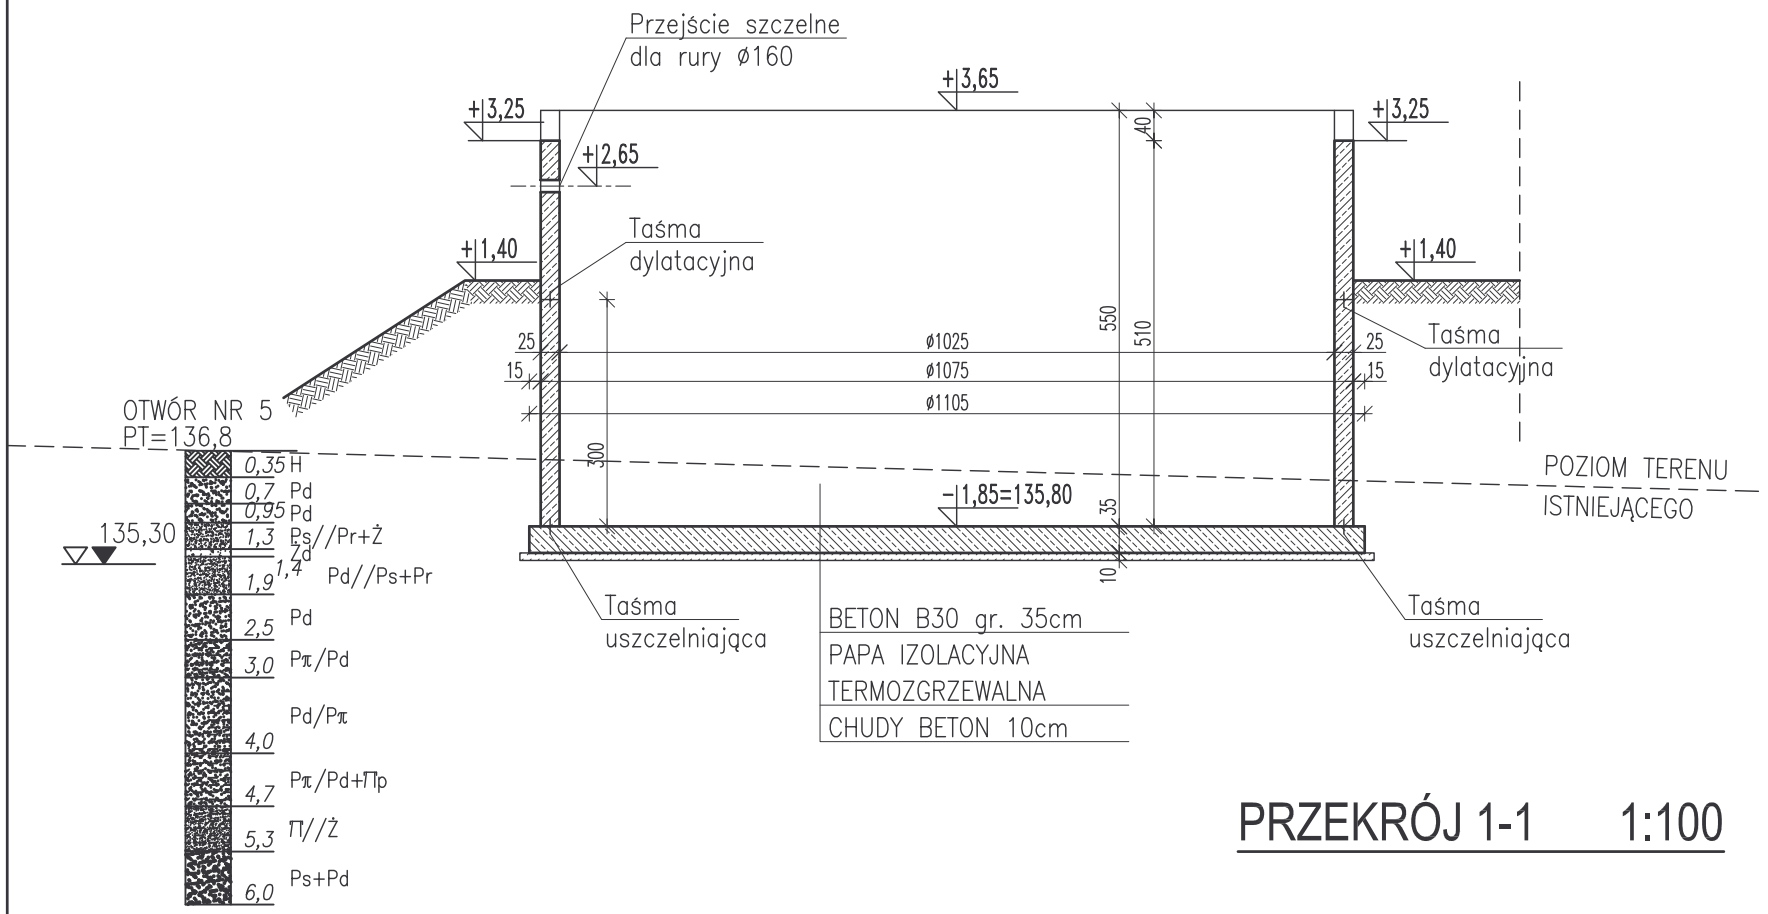


RZUT REAKTORA 1:100

## UWAGI:

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTÓW REAKTORA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA.
2. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW I ELEMENTY WYPOSAŻENIA NALEŻY OSADZIĆ PRZED BETONOWANIEM ZBIORNIKA W/G PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO
3. BETON B30 W8 F100
   STAL A-III (34GS) LUB
   STAL AIII-N (RB 500W/BSt500S-Q.T.B.)
4. BETON PODKŁADOWY B10
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
6. OTULINA ZBROJENIA:
   PŁYTA DENNA - 5cm
   PŁASZCZ - 4cm
8. RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO PRZY REAKTORZE = ~136,80 m npm

**±0,00 = 137,65**

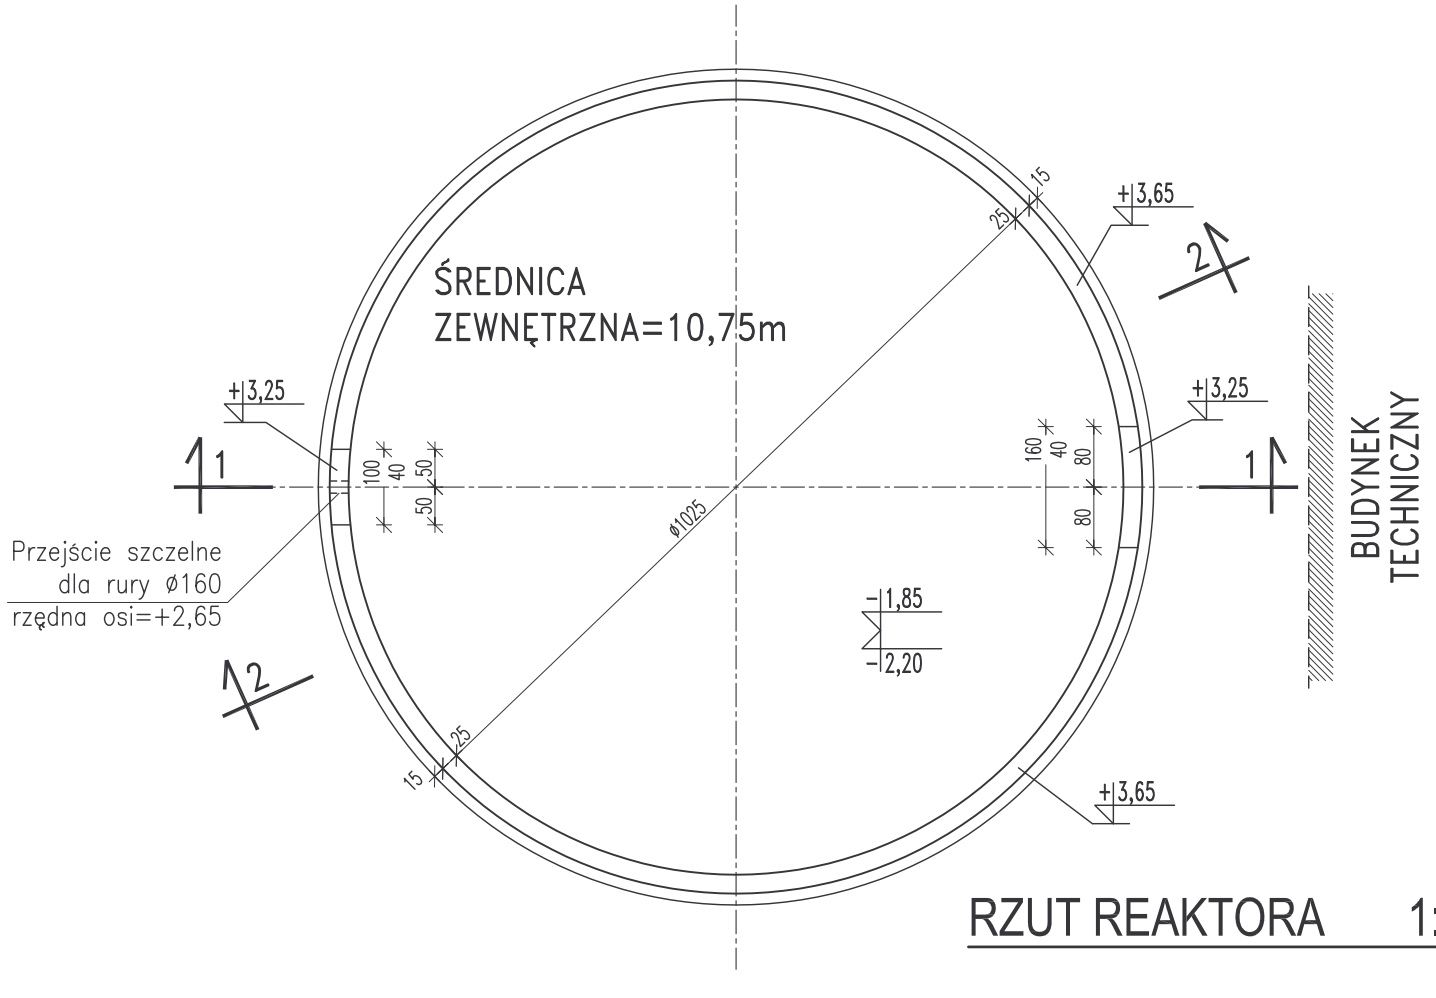UWAGA: Wymiary podano w cm

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

| Zmiany: | Opis | Data | Nazwisko | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DMOSIN<br>Branża: KONSTRUKCJE | Indeks: 00 | Data: XI 2005 | Rys. Nr: P10.062/05 R01 |
| | Faza: PB | Skala: 1:100 | K01.00 |

| Rysunek: | | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| REAKTOR 14/24/H55<br>RYSUNEK SZALUNKOWY<br>RZUT, PRZEKRÓJ 1-1 | Projektował: | inż. Stefan Maciejak | 51/82 SK | |
| | Opracował: | mgr inż. Grzegorz Sierpiński | | |
| | Sprawdził: | mgr inż. Grzegorz Siekowski | 21/78 | |

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl