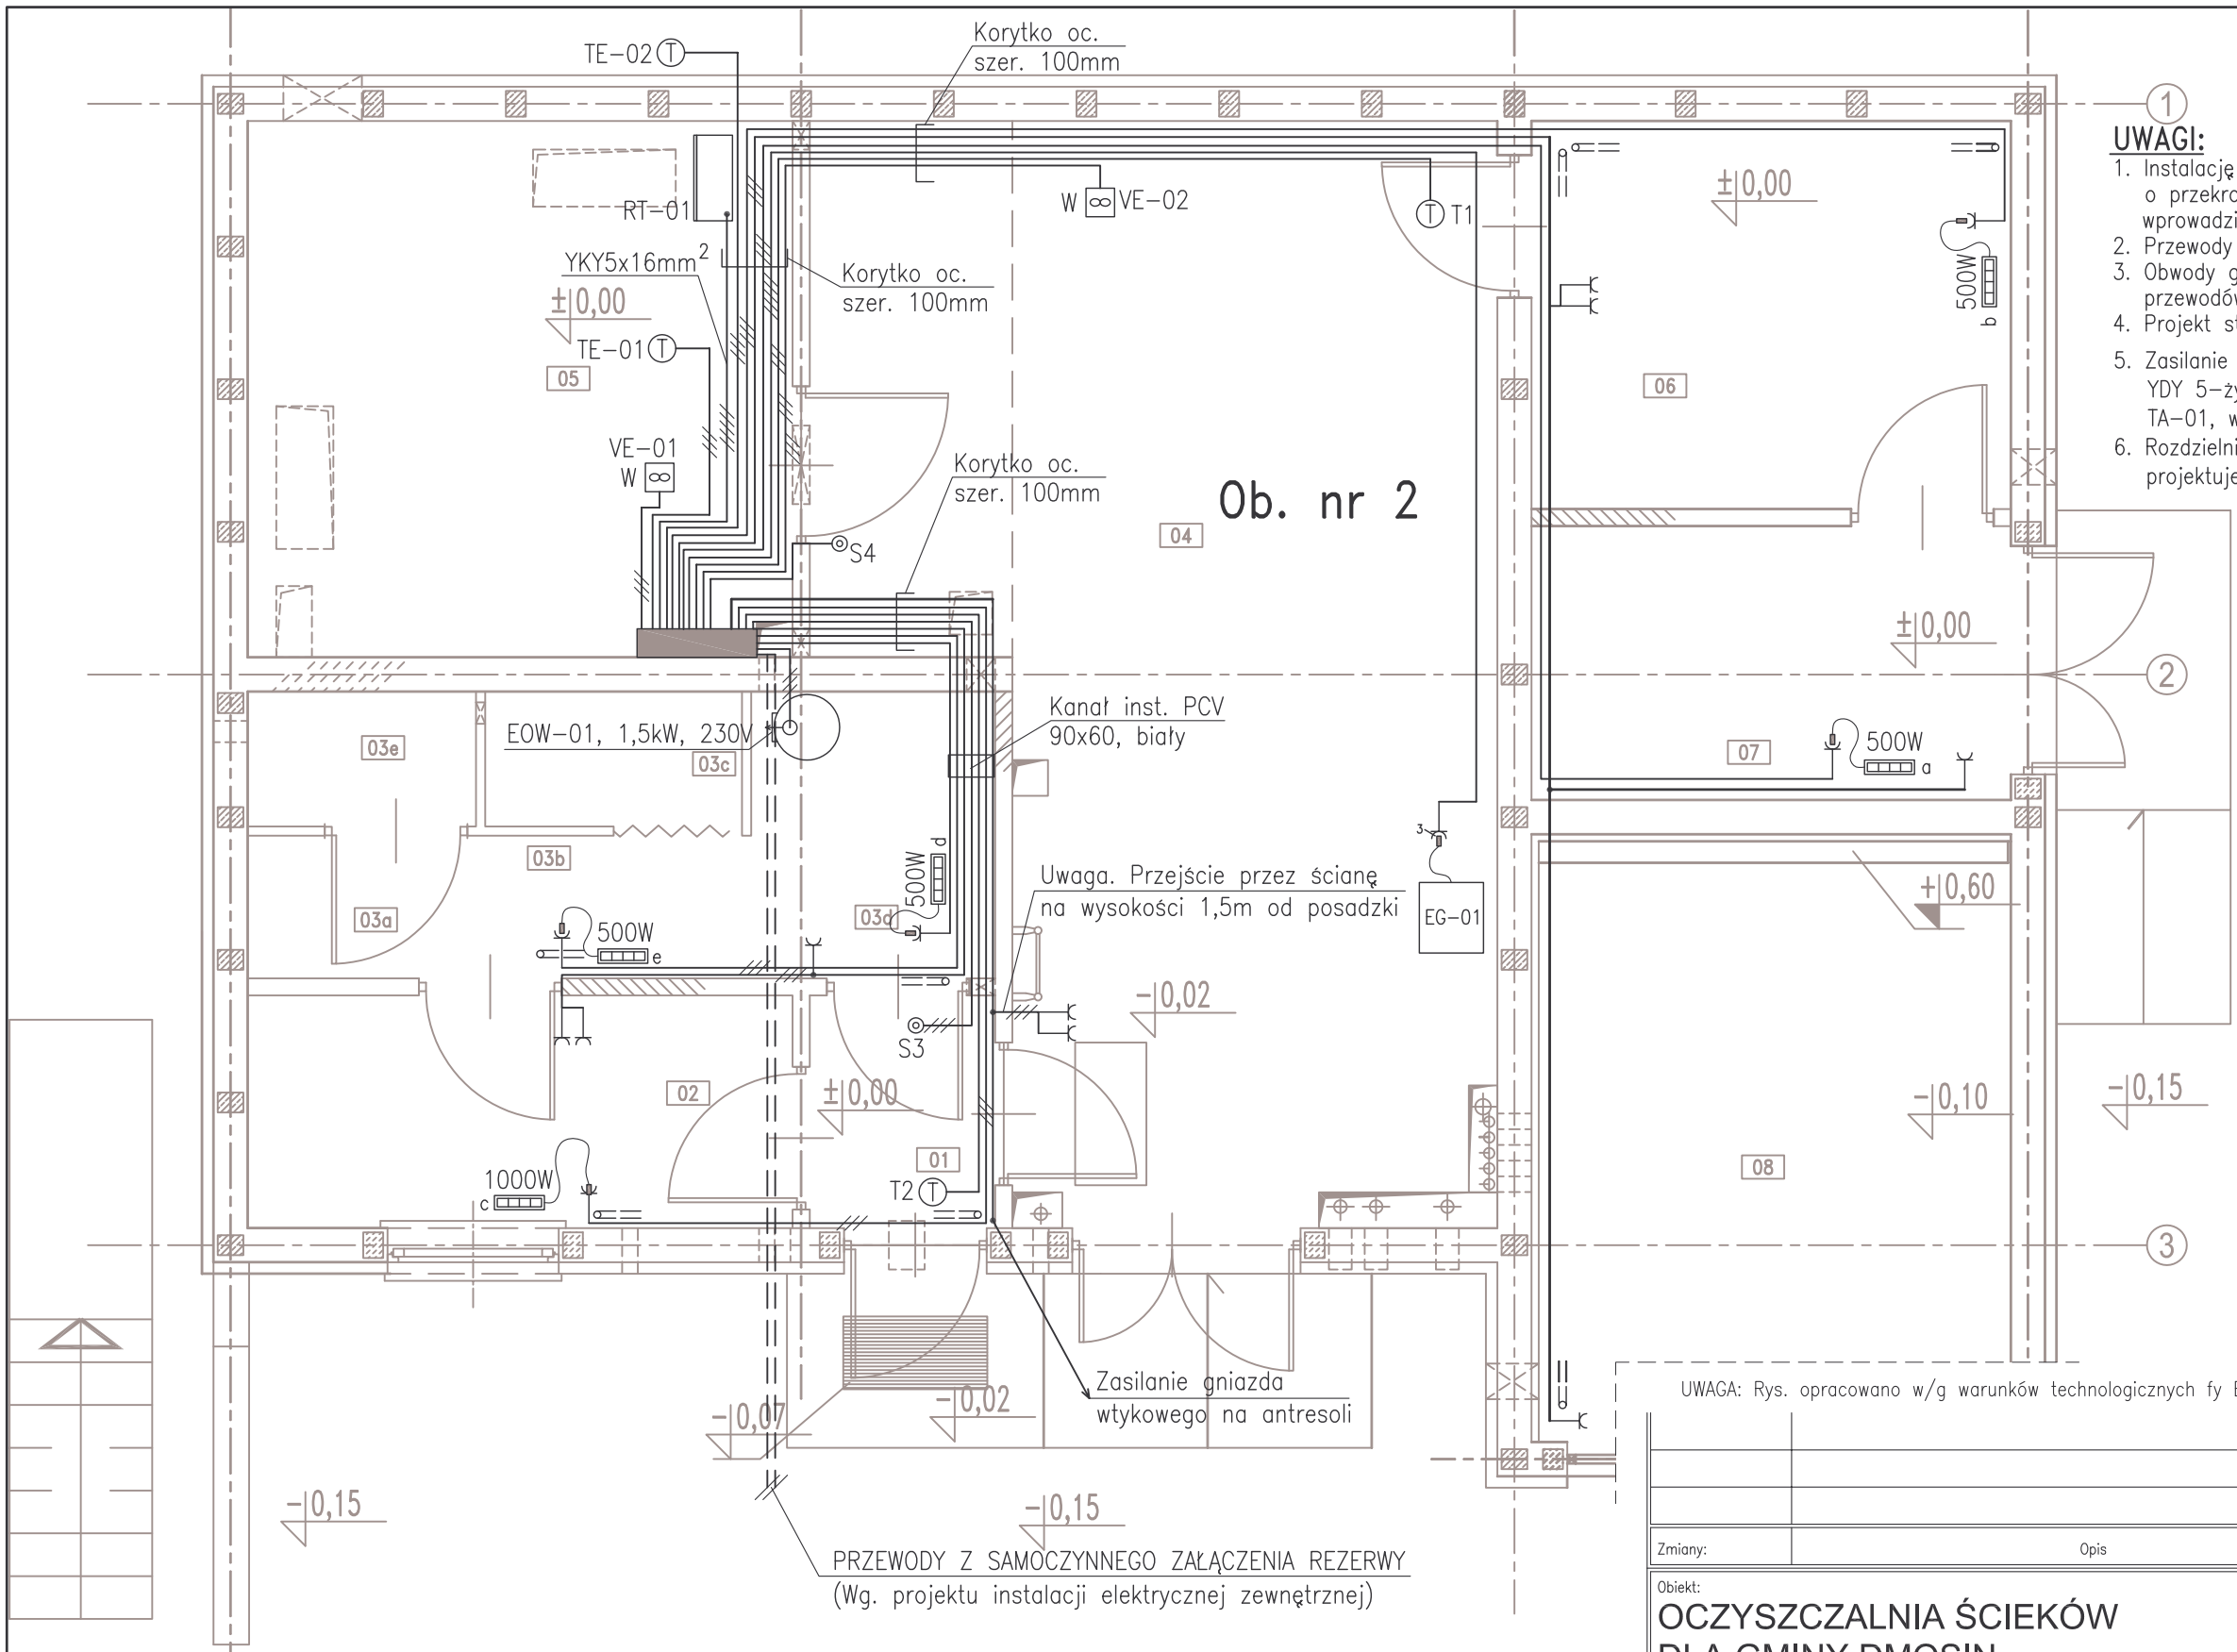

UWAGI:

1. Instalację gniazd i termy wykonać przewodami YDY o przekroju żył 2,5mm^2, do pojemnościowego ogrzewacza wody wprowadzić przewód ochronny PE.
2. Przewody układać w rurach PVCØ22, mocowanych na ścianie.
3. Obwody gniazd wykonać bez puszek (połączenia przewodów w gniazdach)
4. Projekt standardowy – układ sieci TN-C.
5. Zasilanie rozdzielnicy RT-01 wykonać przewodem YDY 5-żyłowym, o przekroju żył 16mm^2, z rozdzielnicy TA-01, w pomieszczeniu dmuchaw.
6. Rozdzielnica RT-01 nie jest zawarta w opracowaniu, projektuje się ją w oddzielnym projekcie technologicznym.

±0,00 = 137,65

TN-C

UWAGA: Rys. opracowano w/g warunków technologicznych fy BIO-TECH

LEGENDA:

- T – TERMOSTAT
- W – WENTYLATOR
- EG-01 – NAGRZEWNICA
- RURA PVC
- KORYTKO OCYNKOWANE
- 1000W b – GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, O MOCY 1000W, OBWÓD b
- ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY TYP NEPTUN SG 40 MOC-1,5 kW, 230V
- GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, 16A, 250V, HERMETYCZNE N/T
- 3 – GNIAZDO WTYKOWE TRÓJFAZOWE 3P+N+PE, 32A, 400V, HERMETYCZNE N/T
- PRZYCISK POJEDYNCZY IMPULSOWY

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
DLA GMINY DMOSIN
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Indeks	Data	Rys. Nr
00	23.02.2006	R01 P10.062/05
Faza	Skala	
PB	1:50	EL 21.00

Rysunek:
BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT PARTERU. ZASILANIE
OGRZEWANIA I WENT.

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	inż. Leszek Lipski	1027/Lb/90	
Opracował:	mgr inż. Adrian Bujak		
Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Zaręba	2866/Lb/86	

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl