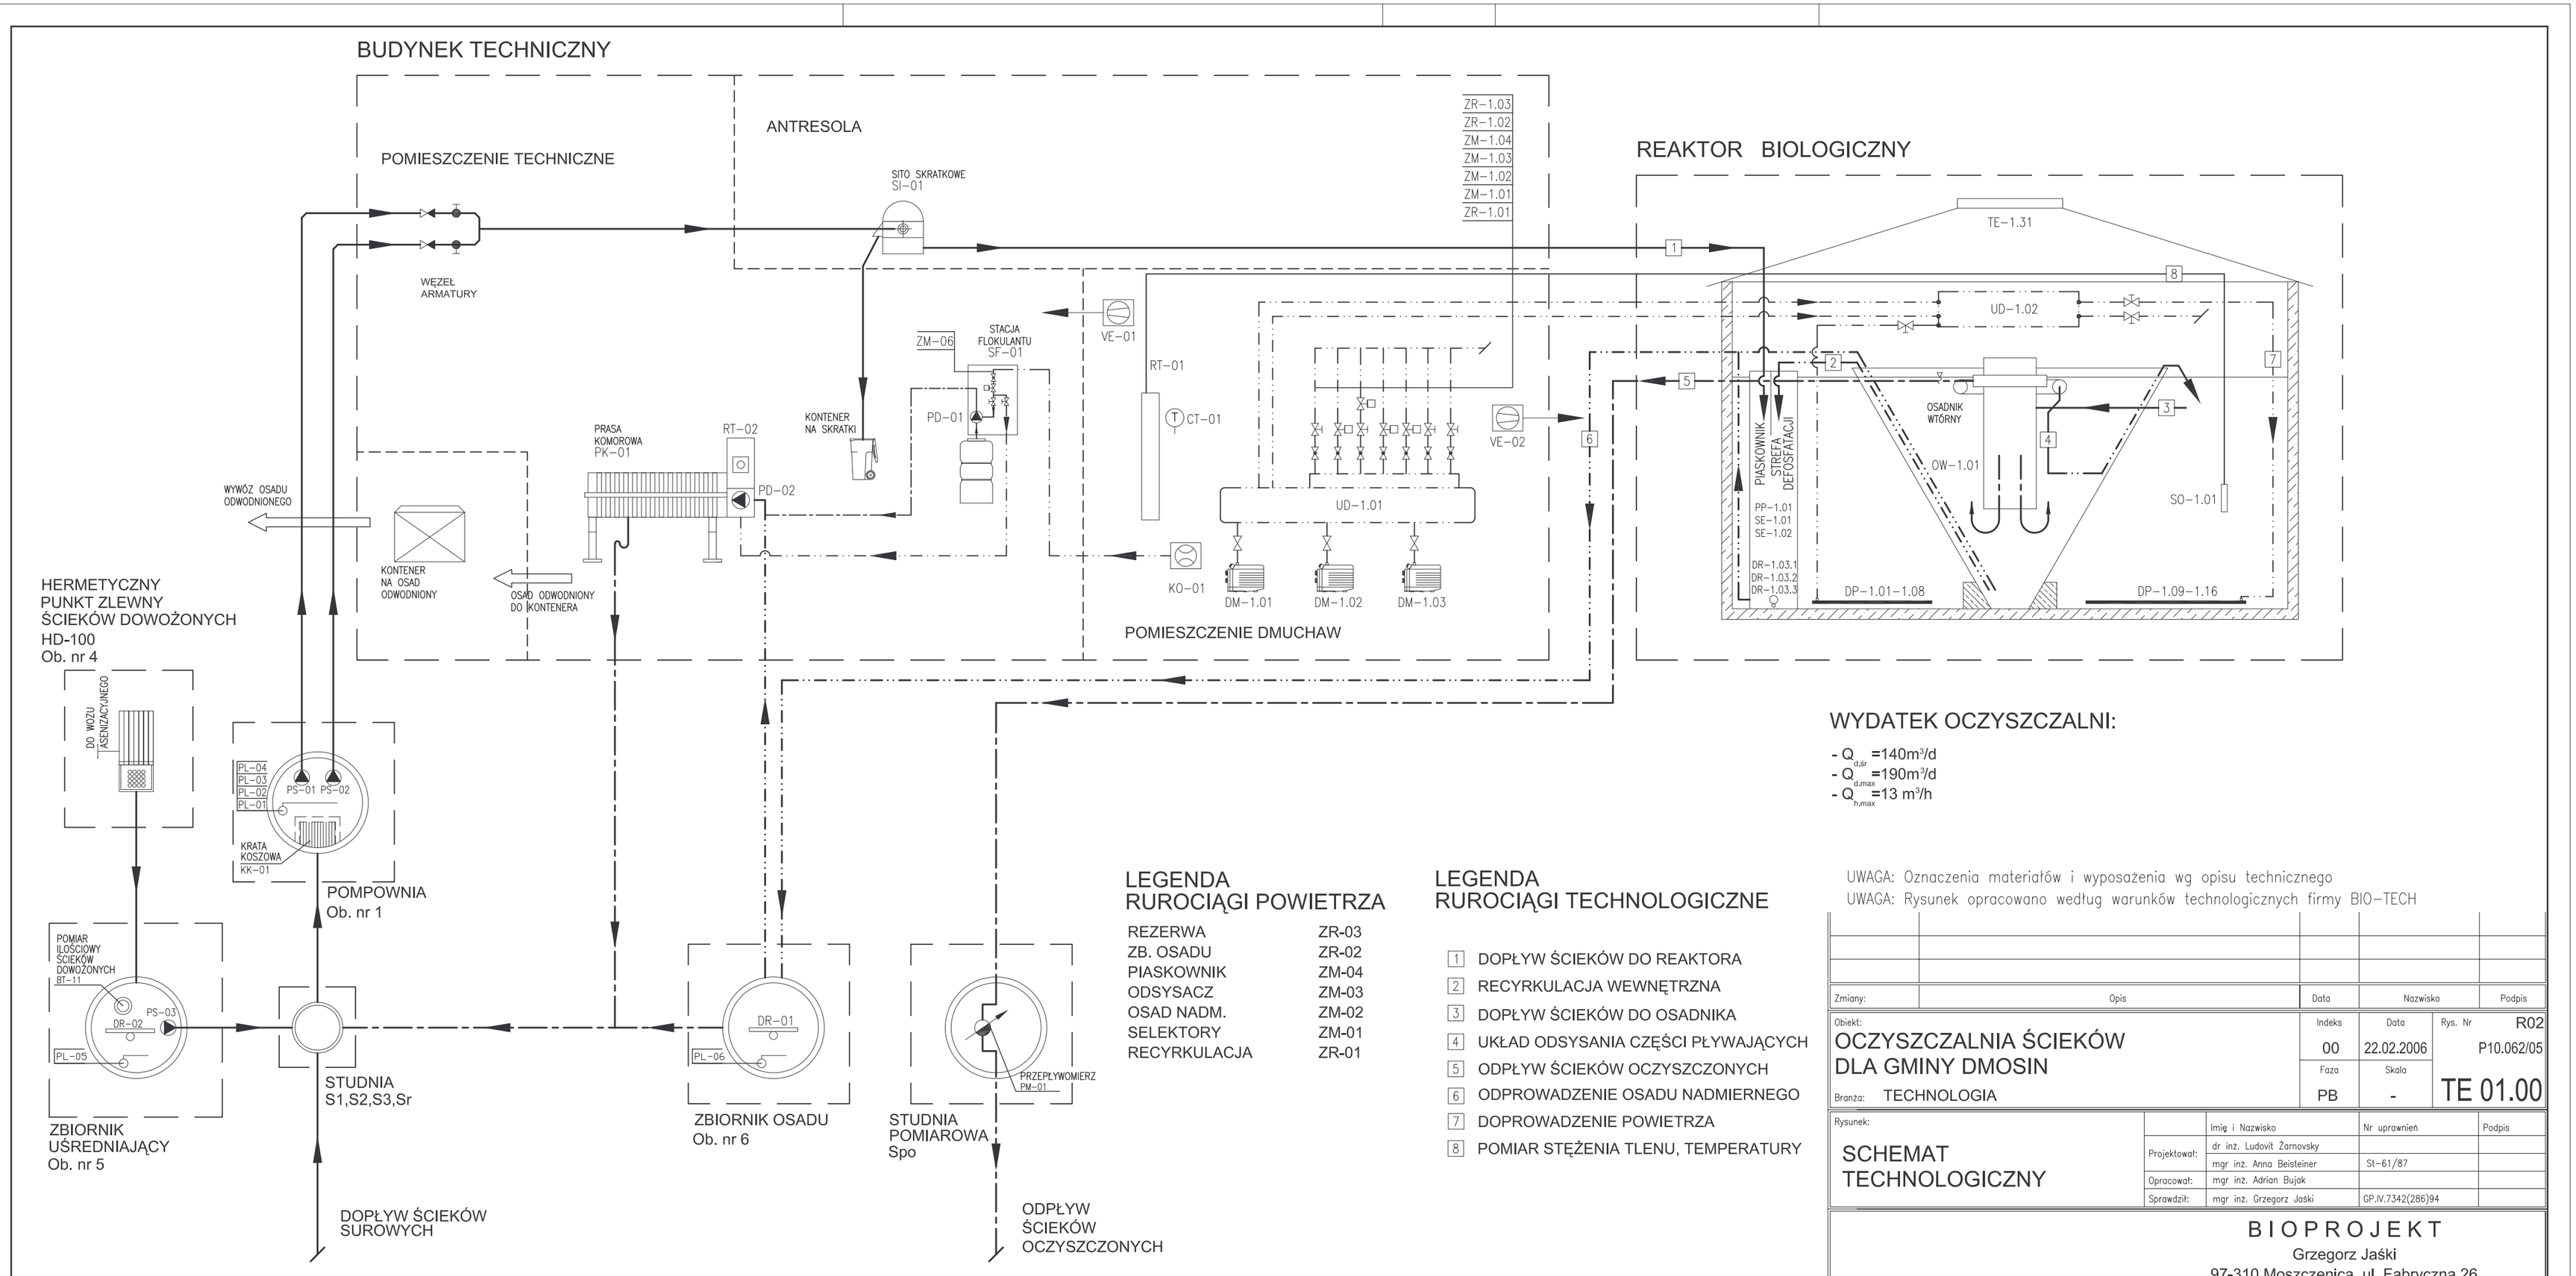

WYDATEK OCZYSZCZALNI:

- $Q_{d,śr}$ =140m³/d
- $Q_{d,max}$ =190m³/d
- $Q_{h,max}$ =13 m³/h

LEGENDA RUROCIĄGI POWIETRZA

REZERWA	ZR-03
ZB. OSADU	ZR-02
PIASKOWNIK	ZM-04
ODSYSACZ	ZM-03
OSAD NADM.	ZM-02
SELEKTORY	ZM-01
RECYRKULACJA	ZR-01

LEGENDA RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE

1. DOPŁYW ŚCIEKÓW DO REAKTORA
2. RECYRKULACJA WEWNĘTRZNA
3. DOPŁYW ŚCIEKÓW DO OSADNIKA
4. UKŁAD ODSYSANIA CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH
5. ODPŁYW ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
6. ODPROWADZENIE OSADU NADMIERNEGO
7. DOPROWADZENIE POWIETRZA
8. POMIAR STĘŻENIA TLENU, TEMPERATURY

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DMOSIN

Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	22.02.2006	R02 P10.062/05
Faza: PB	Skala: -	TE 01.00

Rysunek: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	dr inż. Ludovit Żarnovsky		
	mgr inż. Anna Beisteiner	St-61/87	
Opracował:	mgr inż. Adrian Bujak		
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Jaśki	GP.IV.7342(286)94	

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl