


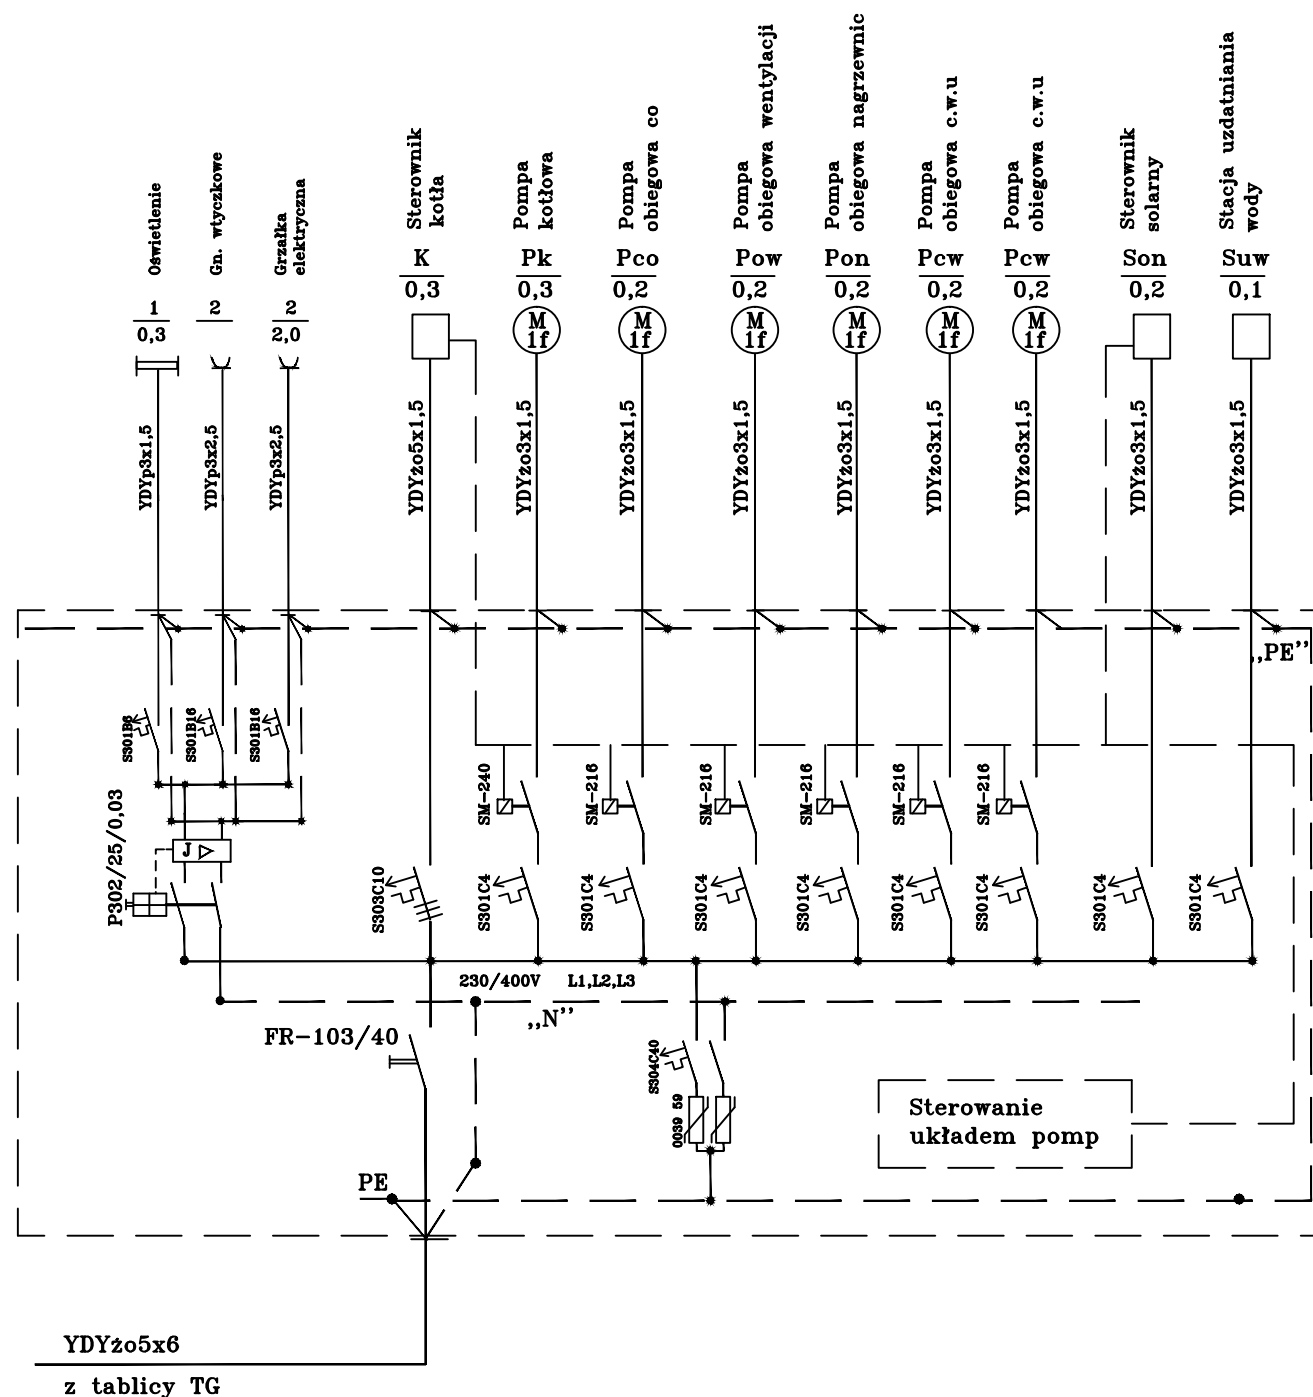

#### Bilans mocy.

Pi= 5,1kW  
Po= 4,6kW  
kz=0,9

„Ochrona dodatkowa –Samoczynne wyłączenie”  
„Układ połączeń TN-S”

#### UWAGI.

1. Aparaty elektryczne zabudować w typowej szafce RN-3x18-55
2. Szafkę wyposażać w typowy dla tych tablic zamek i klucz
3. Sterowanie pracą wentylatorów należy wykonać na podstawie proj. wentylacji

|                                                                                                                                                            |                          |                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|
| tytuł rysunku: Schemat tablicy kotłowni TK                                                                                                                 |                          |                                      |        |
| inwestor: WÓJT GMINY DOMANIÓW DOROTA SWADEK-SCHNEIDER<br>55-216 DOMANIÓW, NIP 912-17-16-512                                                                |                          |                                      |        |
| adres budowy: WIERZBNO GMINA DOMANIÓW, AM1<br>DZIAŁKI NR362/4, 364/1, CZĘŚCI DZIAŁEK NR364/2, 382/9                                                        |                          |                                      |        |
| obiekt: SALA GIMNASTYCZNA W WIERZBIE WRAZ Z ELEMENTAMI<br>INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAR. TERENU                                                  |                          |                                      |        |
| branża: ELEKTRYCZNA                                                                                                                                        | nr uprawnień: podpis:    |                                      |        |
| projektant inż. Alfred Borusewicz                                                                                                                          | 295/77/Wwm               |                                      |        |
| sprawdzający                                                                                                                                               | nr uprawnień: podpis:    |                                      |        |
| stadium: PW                                                                                                                                                | nr rysunku: SW2012-PB-E6 | data: Wrocław,<br>grudzień 2012 roku | skala: |
| JS ARCHITEKCI<br>ul. Uniwersytecka 27/28 lok 1A, 50-145 Wrocław,<br>tel./fax 71 387 81 51, +48 502 352 485<br>kontakt@jsarchitekci.pl, www.jsarchitekci.pl |                          |                                      |        |